




# 停電・反相・欠相警報器 集合監視盤

## SOR型(検知器本体)を多数設置して、1台の警報ブザに集合する方法

集合監視盤と内装の外部  
操作スイッチの使用例

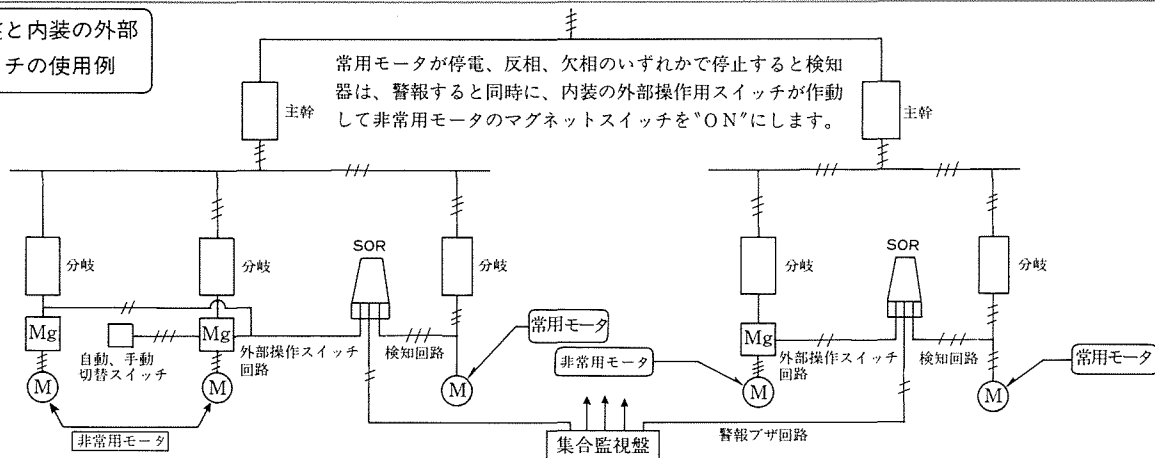

### ●集合監視盤への接続

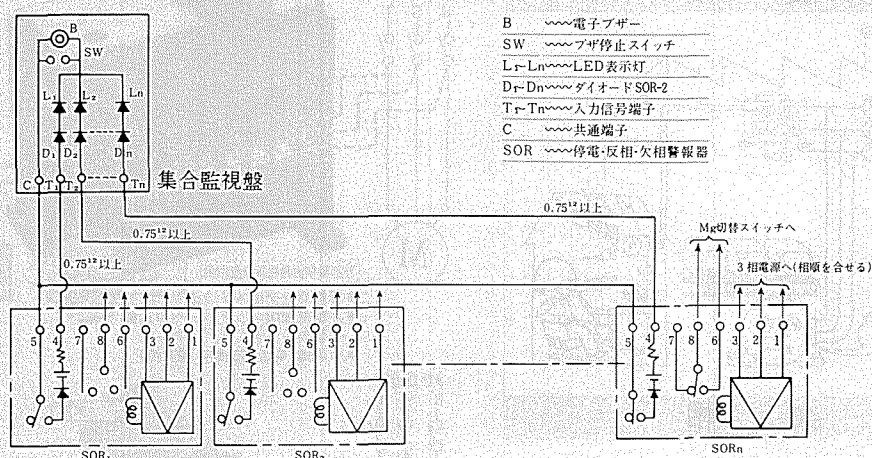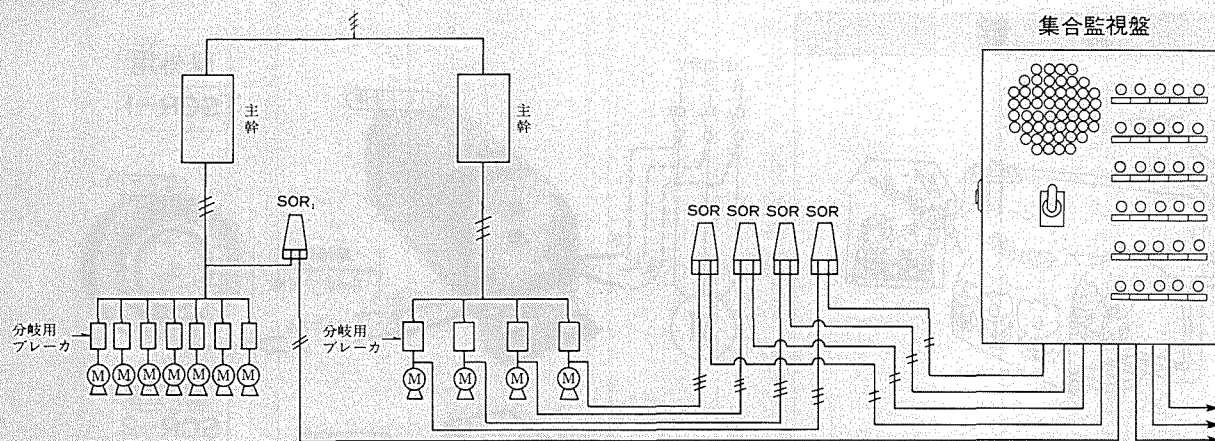

## SOR(検知器本体)を1台設置して、複数の警報ブザを作動させる場合

SOR本体1台でブザを3つまで並列に接続できます。

