



□ 注文方法

▶ 漏電しゃ断器

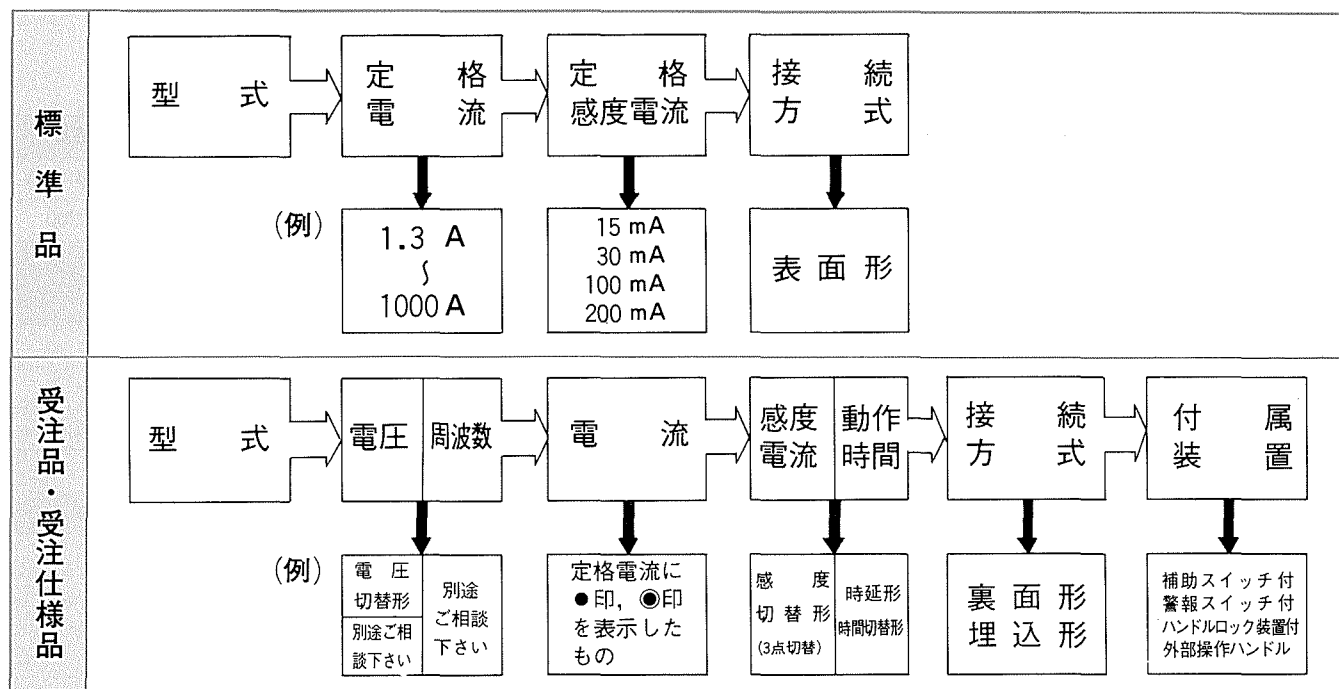

漏電しゃ断器

▶ 漏電検知器

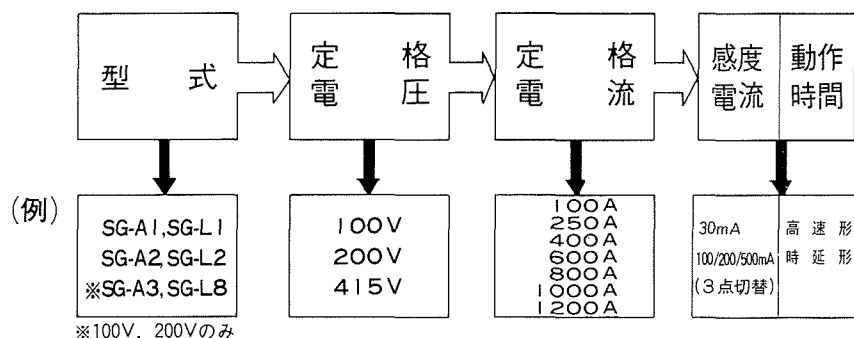

本品は、別置形漏電しゃ断器
LGB-403H, LGB-603H,
LGB-803F, LGB-1003F
LGB-1203Fの検知器として
組み合わせ使用しますが、電
磁開閉器等との組み合わせに
よる使用もできます。

- ①ご注文の際は必ず上記の事項をご明示ください。
- ②受注品、受注仕様品については、その都度ご相談ください。
(●印は納期2週間, ▲印は納期3週間, ●印は納期1ヶ月～3ヶ月必要です。)
- ③受注品、受注仕様品の返品は受けかねますのでご了承ください。
- ④受注品・受注仕様品の納期は、地域により輸送日数を考慮願います。

(注) 受注品と受注仕様品の違いについて

1. 受注品とは、標準品の一部の部品を変更し製作する器種で、カタログでは主として定格電流、定格電圧等につき●印(納期2週間), ●印(納期1～3ヶ月)の記号を表示して製作をお受けしております。
2. 受注仕様品とは、標準品ないしは受注品(この場合は納期の長い方に準じる)に対して、別途に装置を付属して二次的な機能をもたせるもので、主として裏面形、埋込形、ハンドルロック、(外部操作ハンドル)、補助スイッチ、警報スイッチ等につきカタログでは▲印(納期3週間)の記号を表示し製作をお受けしております。