



停電・反相・欠相警報器集合監視盤

SOR型(検知器本体)を多数設置して、1台の警報ブザーに集合する方法


集合監視盤と内装の外部
操作スイッチの使用例

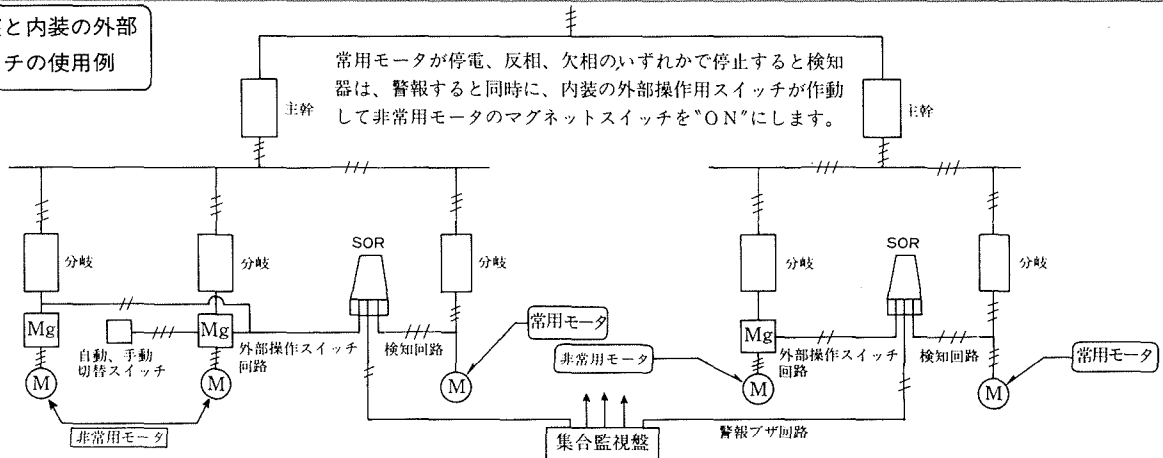

●集合監視盤への接続

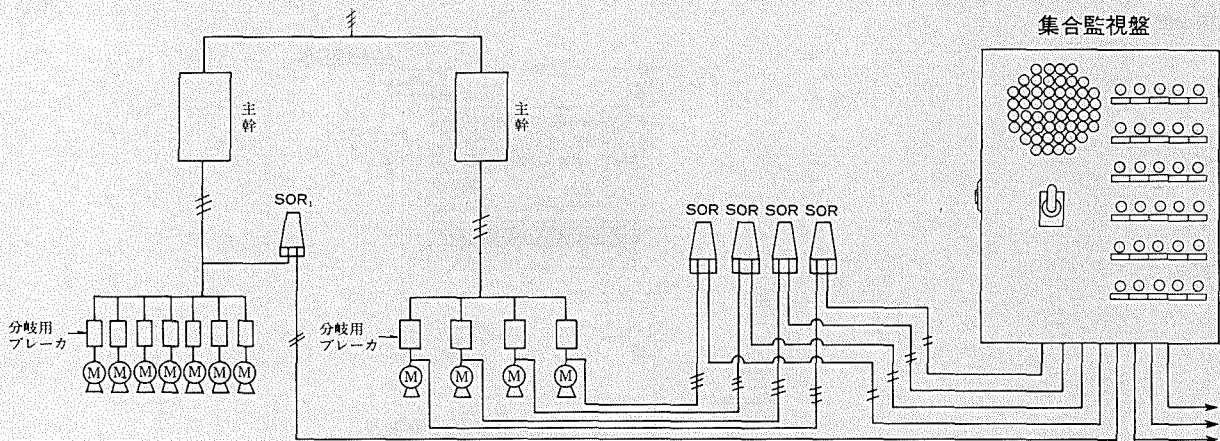

計測・警報・検知器

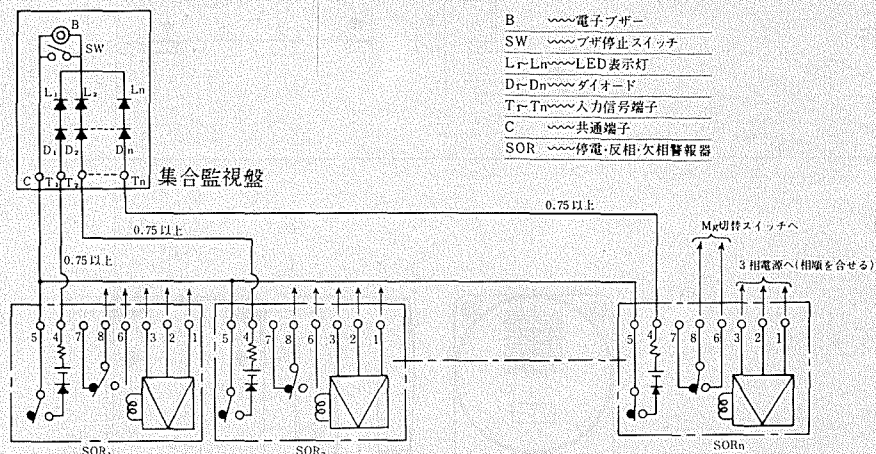

SOR(検知器本体)を1台設置して、複数の警報ブザーを作動させる場合

SOR本体1台でブザーを3つまで並列に接続できます。

