

施工上の注意


1. 漏電検知器増巾部は防じん防湿構造になっていますが、機構部に粉塵や水滴が沢山入りますと支障が起きる可能性がありますので、そのような恐れのある場所では、適当な防護箱に入れてご使用下さい。
2. 配線用しゃ断器には、トリップコイル(T.C)保護用マイクロスイッチを内装しているものと内装していないものがあります。これらとSG-A型、SG-L型検知器との配線は下記のように行なって下さい。マイクロスイッチが入っているかどうかはテスター等により確認して下さい。

検知器	トリップコイル保護用 マイクロスイッチ内装のとき				トリップコイル保護用 マイクロスイッチなしのとき			
	使用例 1	使用例 2	使用例 3	使用例 4	使用例 1	使用例 2	使用例 3	使用例 4
SG-A 1								
SG-A 2	○	○	○	×	○	○	×	×
SG-L 1								
SG-L 2								
SG-A 3	○	×	×	○	○	×	×	○
SG-L 8	○	×	×	×	○	×	×	×

○印使用可 ×印使用不可


使用例 1

制御電圧を電路電圧より取る場合

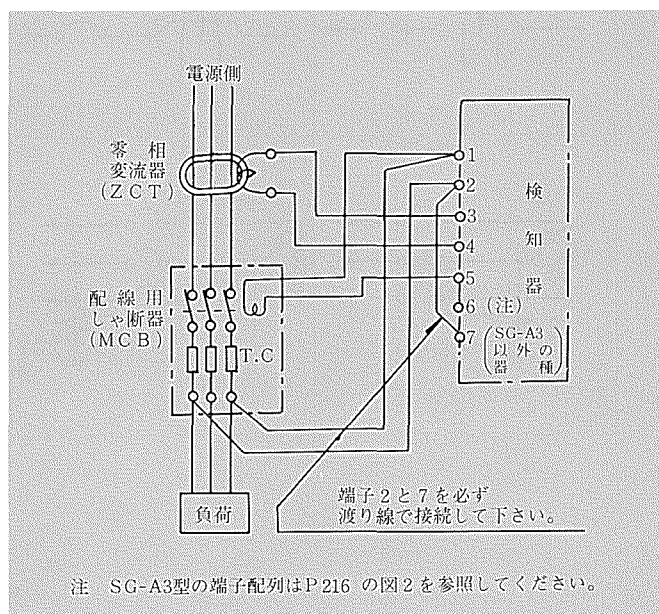


使用例 2

制御電圧を電路電圧より別にとる場合

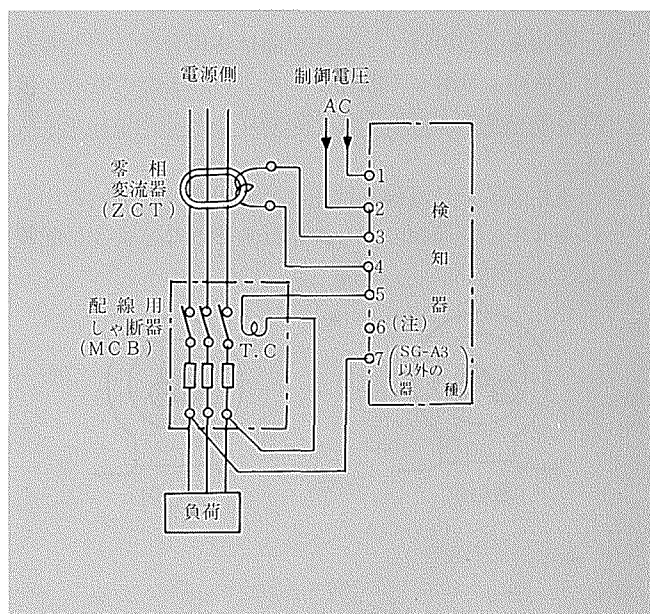

使用例 3

警報装置を必要とする場合

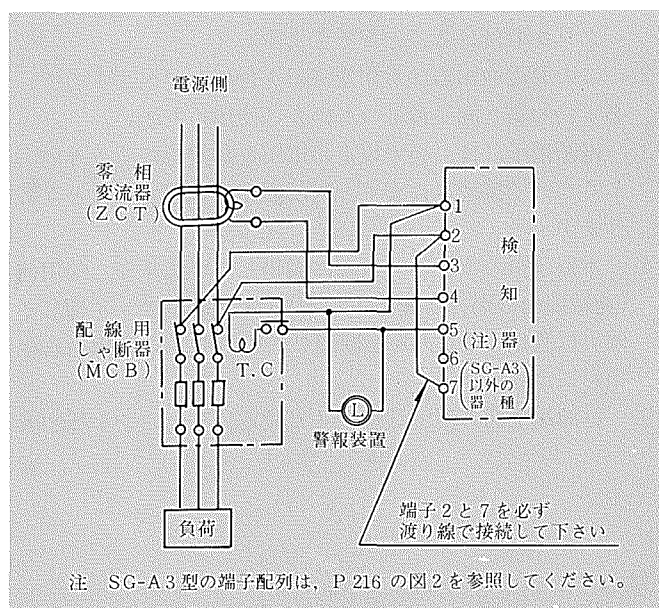

使用例 4

SG-A3型を遠隔操作する場合

