




LTS型テスタ付属電源装置の使用法

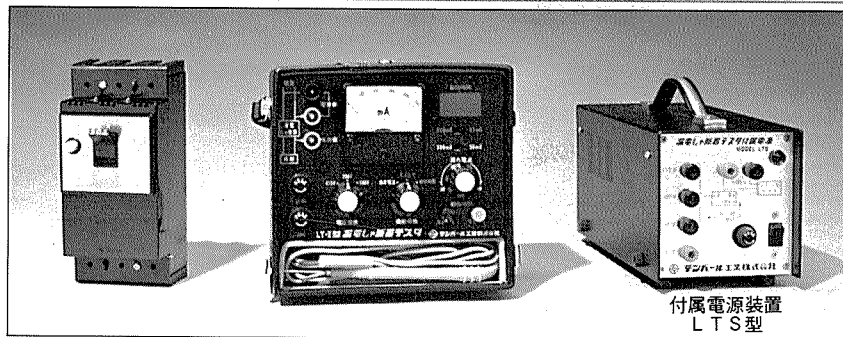

LTS型テスタ付属電源装置は、試験する漏電しゃ断器が活線状態になく単体状態の場合に、試験品とテストに、定格電圧100V、200V、415Vの試験用電源を供給する装置です。

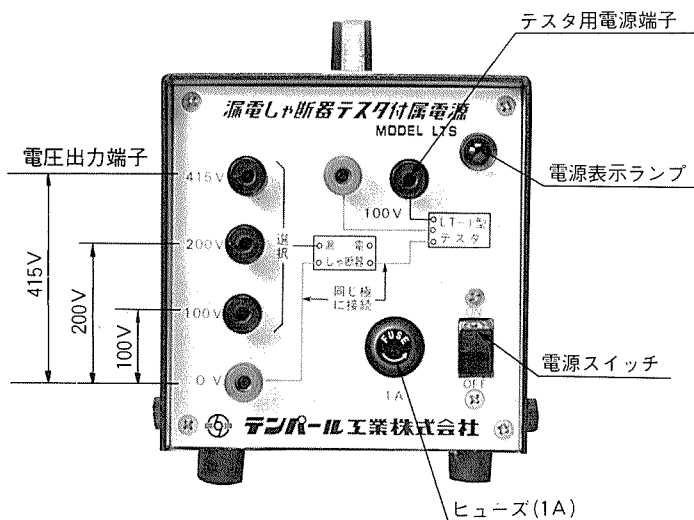


型 式	LTS
電 源 (V)	AC100
周 波 数 (Hz)	50/60 共用
出 力 電 圧 (V)	AC100, 200, 415 (端子切替)
容 量 (VA)	100
寸 法 (mm)	H110×W110×D230
定 価 (円)	63,400

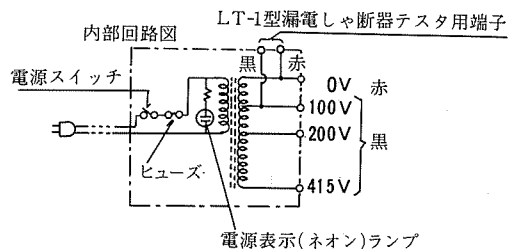

計測・警報・検知器


LTS型の結線方法

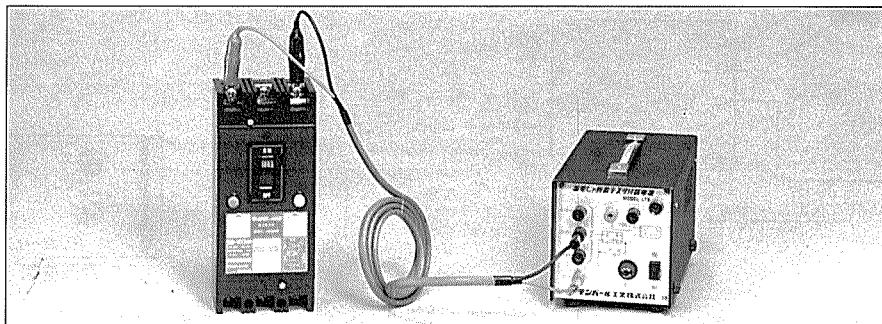


1. 〈LTSと試験品との結線〉

付属のリード線を使い、漏電しゃ断器の定格電圧に該当する電圧をLTSの「**電圧出力端子**」から選択し、漏電しゃ断器の電源側端子に結線します。


この場合、漏電しゃ断器が3P (単三、三相用) の場合には左右両極にリード線を結線してください。




200V用漏電しゃ断器の場合




電圧出力端子200Vを選択



漏電しゃ断器の電源側端子にリード線を結線



3Pの場合には、左右両端子極に結線



付属リード線