



☐ 4P漏電しゃ断器製作範囲

品 名	極数・電圧		4P 415V																	
	容量 (A)	動作時間 感度電流 (mA)	高速形 (0.1秒)		時延形 (0.3秒)															
			30	100/ 200/300	100/ 200/300	500														
GB-54	15, 20 30, 50		○	○	○															
GB-104	60, 75, 100		○	○	○															
GB-224	125, 150 200, 225		○	○		○														
GB-404	300, 400		○	○		○														
GB-804	800			○		○														
GB-1004	1,000			○		○														

(昭和58年 1 月現在)

漏電しゃ断器

☐ 付属装置用端子台 (リード線用については各器種の受注仕様覧を参照下さい)

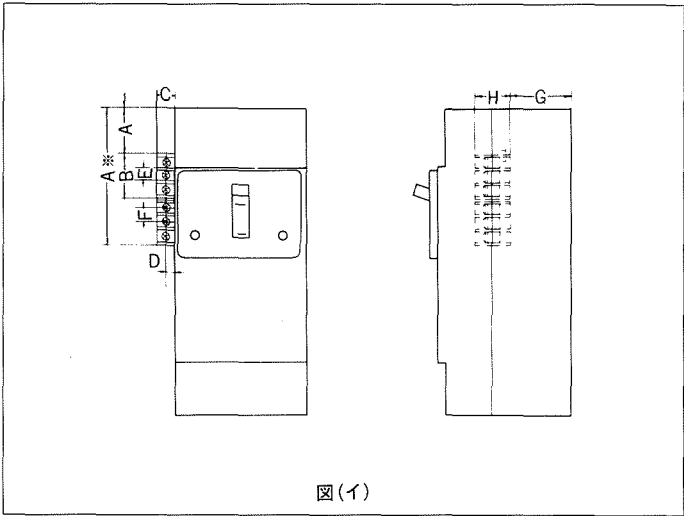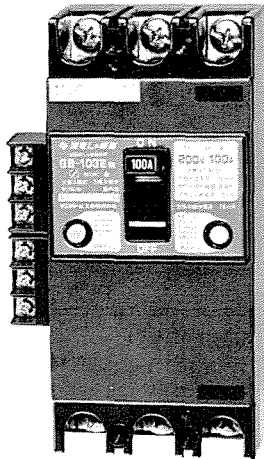

図(イ)

[注] 補助、警報装置の位置については各器種の受注仕様覧を参照下さい。

	端子ネジ径	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	図
GB-33E, GB-53E(52E)	M3.5	26.5	36.5	17.5	11.5	8	11.5	7	27	—	—	(イ)
GB-73E(72E) GB-103E(102E)	M3.5	49 ※124	36.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	(イ)
GB-54 GB-104	M3.5	11.5	62	16.5	7	8	10	43	30	—	—	(イ)
GB-123C(122C)	M3.5	53.5 ※129	36.5	17.5	11.5	8	11.5	25.5	27	—	—	(イ)
GB-223C(222C)	M3.5	68.5 144	36.5	17.5	11.5	8	11.5	32	27	—	—	(イ)
GB-253, GB-403C	M3.5	114.5 ※190	36.5	17.5	11.5	8	11.5	50	27	—	—	(イ)
GB-603H	M3.5	21	62	16.5	7	8	10	46	30	—	—	(イ)

注) 上記以外の器種については配線用しゃ断器の端子台位置を参照下さい。