


アーステスタ ERT-1型

新発売

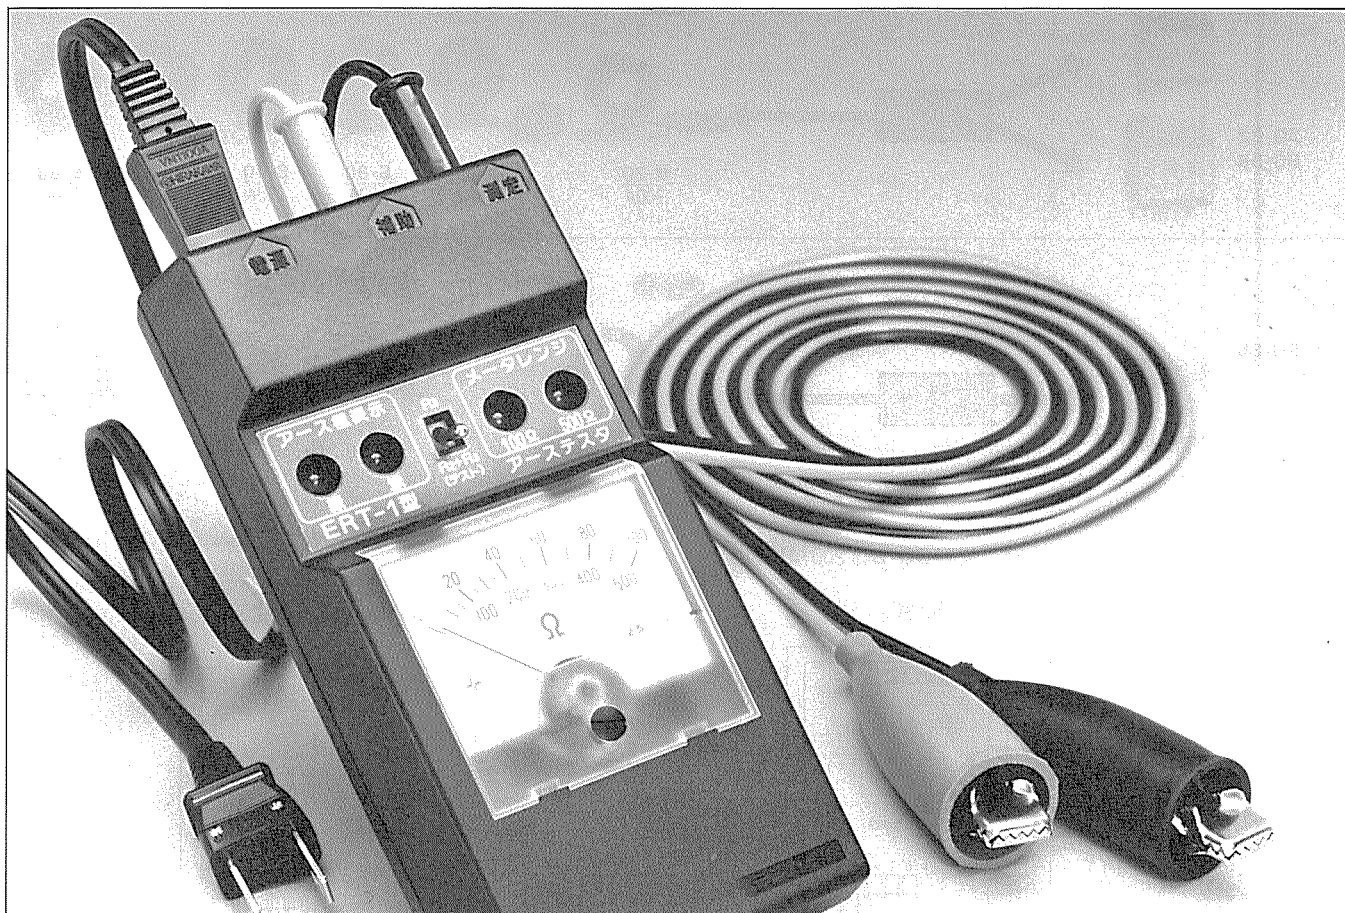

第3種接地抵抗管理が容易にできます。

アース抵抗の測定は都市化が進むにつれて道路舗装や工場構内の舗装により測定用に使用する補助アース棒の打ち込み場所がないとか打ち込み箇所の距離が十分にとれないなど、測定に際して何かと面倒になっています。

また身近な例として、家庭の電気温水器、電子レンジやクーラ等で、せっかくアース棒が打たれていても肝心のアース抵抗値が全く無視され、測定もされず管理されていないのが現状で、電気安全面の上で問題があります。

本器は補助アース棒を使用しない場合は、変圧器二次側の第二種接地抵抗を含めた、第三種接地抵抗値が従来の接地抵抗計にみられない簡単な操作で測定でき、補助アース棒を使用した場合は、第三種接地抵抗値のみが容易に測定できるようにしたものです。

■日本電気計器検定所で性能を
十分満足していることの証明
をうけております。

試験成績書

受検者：株式会社 日本電気計器検定所

検定品名：アーステスタ ERT-1型

検定番号：10001

検定場所：日本電気計器検定所

検定結果：

項目	検定値	規格値	判定
アース抵抗	0.00	0.00	合格
接地抵抗	0.00	0.00	合格
漏れ電圧	0.00	0.00	合格
漏れ電流	0.00	0.00	合格
漏れ電圧	0.00	0.00	合格
漏れ電流	0.00	0.00	合格
漏れ電圧	0.00	0.00	合格
漏れ電流	0.00	0.00	合格
漏れ電圧	0.00	0.00	合格
漏れ電流	0.00	0.00	合格

試験成績書

受検者：株式会社 日本電気計器検定所

検定品名：アーステスタ ERT-1型

検定番号：10001

検定場所：日本電気計器検定所

検定結果：

項目	検定値	規格値	判定
アース抵抗	0.00	0.00	合格
接地抵抗	0.00	0.00	合格
漏れ電圧	0.00	0.00	合格
漏れ電流	0.00	0.00	合格
漏れ電圧	0.00	0.00	合格
漏れ電流	0.00	0.00	合格
漏れ電圧	0.00	0.00	合格
漏れ電流	0.00	0.00	合格
漏れ電圧	0.00	0.00	合格
漏れ電流	0.00	0.00	合格

日本電気計器検定所
試験成績書