

取扱いのご注意・ご注文方法


漏電遮断器は重要な保安器ですので

性能を確保するためにもJIS C8371-1980で


定められた常規使用状態の範囲内でご使用下さい。

JIS C8371に定められた常規使用状態


■周囲温度は-10～40℃の範囲内

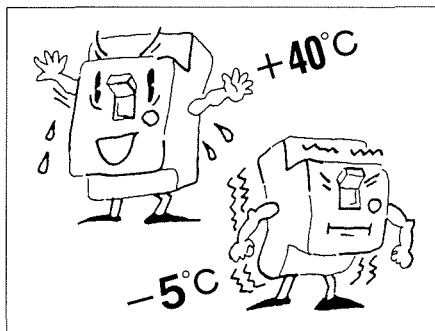


■標高は2000m以下

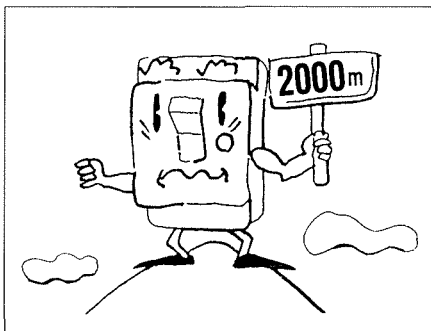

■相対湿度は45～85%の範囲内

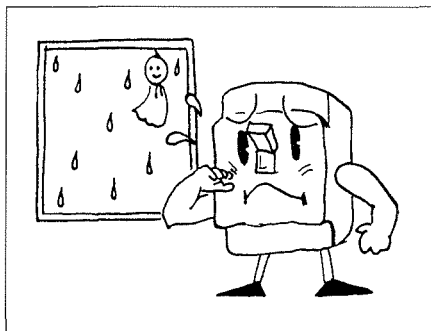


■異常な振動及び衝撃を受けない状態

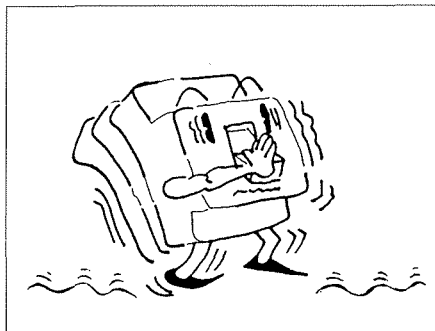

漏電遮断器

ご注文方法

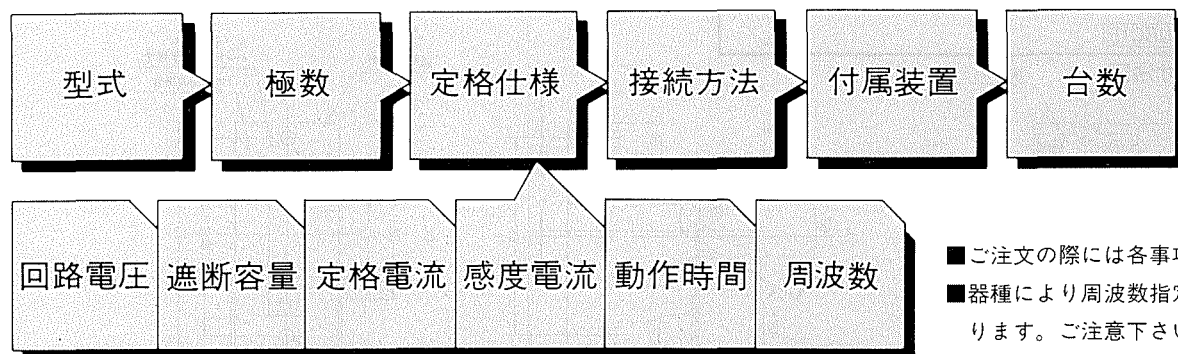

- ご注文の際には各事項をご明示下さい。
- 器種により周波数指定の必要なものがあります。ご注意下さい。

仕様区分

仕様区分	標準品	● 準標準品	◎ 受注品
------	-----	--------	-------

■標準品に対し部品、特性等変更し別途製作する器種です。

■標準品に別途部品等付加し2次的な機能をもたせるものです。

■標準仕様の器種です。

■受注品の返品はお受けかねますのでご了承下さい。

■納期は別途ご相談下さい。