



※組合せ零相変流器はP.312の零相変流器の項を参照下さい。

●漏電リレー

■端子配列

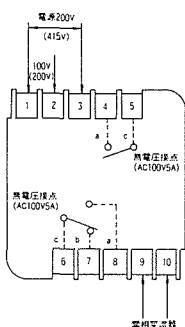


- ① 制御電圧100-200Vの場合、電源が200Vの時□1-□3、100Vの時□1-□2に接続して下さい。
- ② 200-415Vの場合、電源が200Vの時□1-□2、415Vの時□1-□3に接続して下さい。

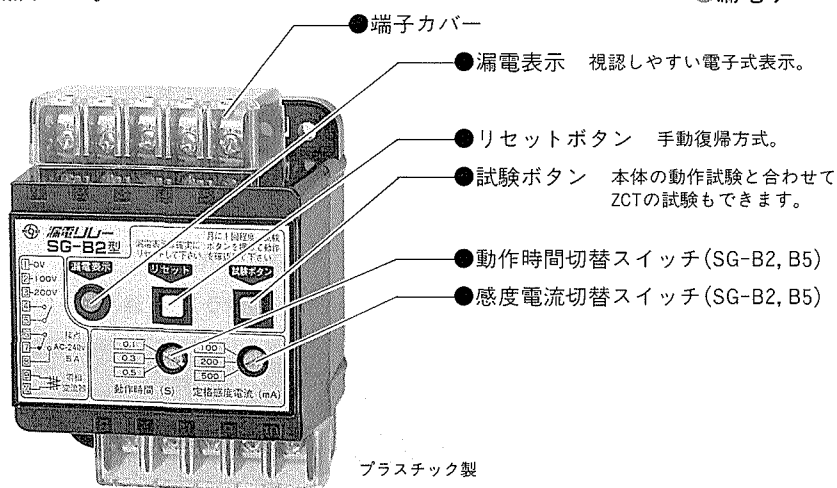


■ 接続例


□A 制御電源を回路から取る場合

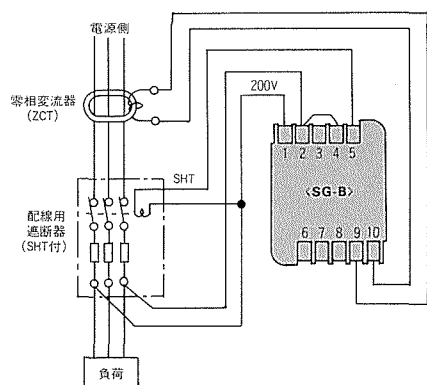

④制御電源を別から取る場合

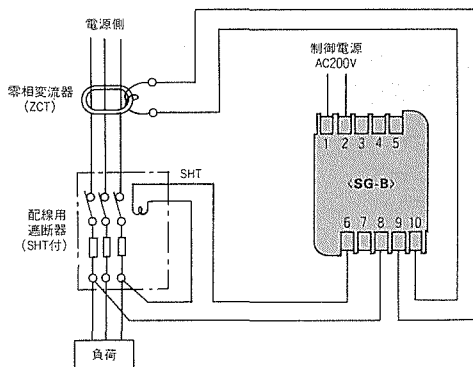


③警報装置を取付ける場合

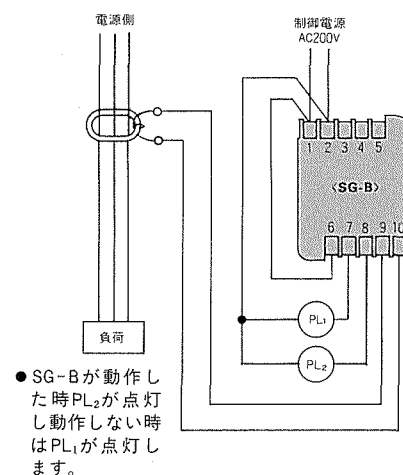


■ 本体外形寸法図

(單位 mm)

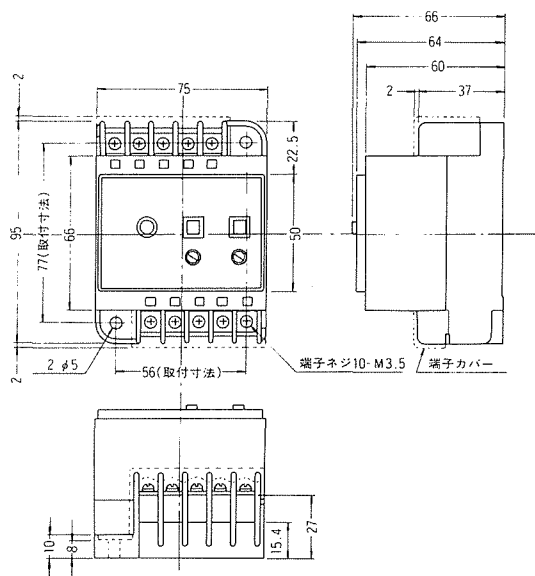

■埋込形(フラッシュプレートは単体販売です。本体と組み合わせてご使用下さい。) フラッシュプレート塗装色：マンセル5Y7/1

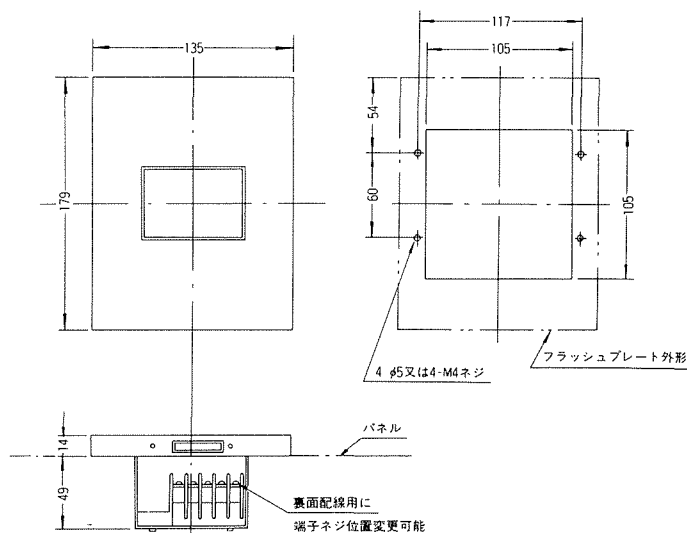

■漏電リレー本体+零相変流器の組合せ標準価格(S-130,N-30,N-45,N-60にはSG-B5との組合せです。)

型式	屋外用貫通形		屋内用貫通形					分割形		
	B-30	B-40	S-30	S-40	S-55	S-68	S-130	N-30	N-45	N-65
定格電流(A)	100	200	100	200	400	600	1000, 1200	100	200	400
標準価格(円)	20,300	23,750	20,300	23,750	27,650	41,100	76,100	31,400	53,200	61,200