



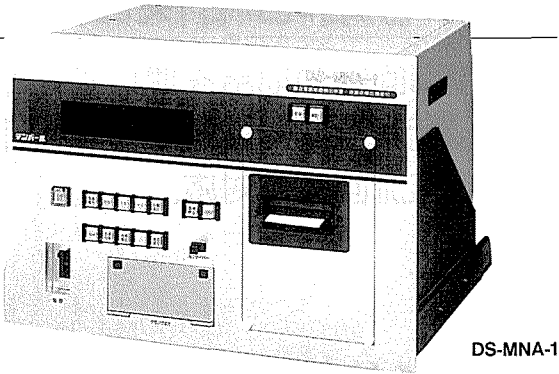

DS-MNA-1(48回路用)


動作概要

図のように地絡が発生すると、DS-MNA-1が次の順序でどの分岐回路に地絡が生じているかを検出し表示します。

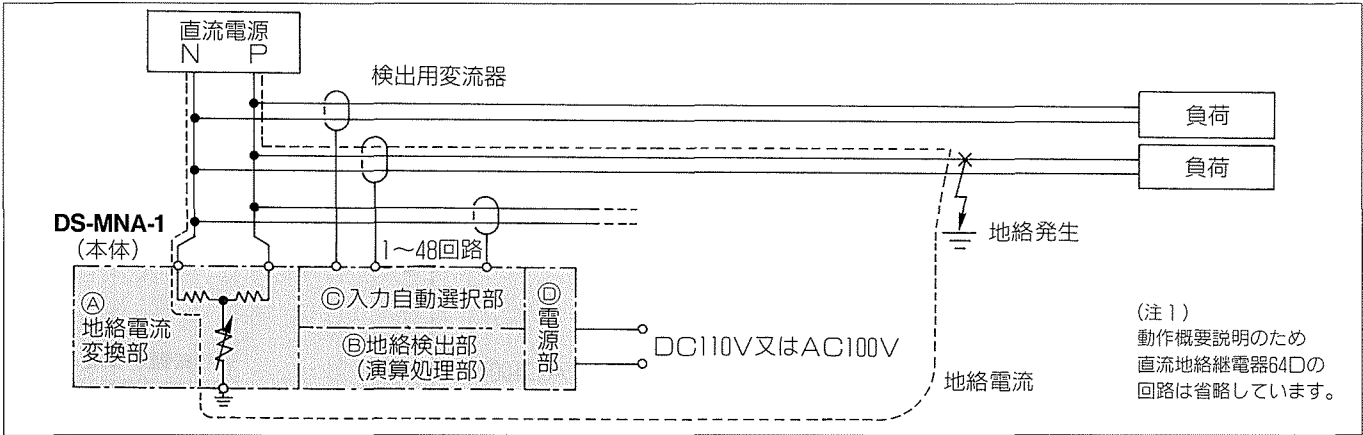


- ①回路に地絡が発生すると回路に設置されている直流地絡継電器 64口(注1)が地絡を検出し、その動作信号を直流電路地絡検出装置(DS-MNA-1)に送ります。
 - ②DS-MNA-1が始動すると、同時に64口の接地を切り離します。DS-MNA-1の地絡電流変換部で地絡電流を5Hzの正弦波的脈流を含む直流電流に変換します。
 - ③DS-MNA-1の入力自動選択部が回路番号を1秒毎にデジタル表示しながら、変流器からの信号を無接点スイッチで切り替えていきます。
 - ④無接点スイッチで選択されて来た信号は、地絡検出部で増幅、フィルタし電路の容量性なのか、地絡による抵抗性なのかを判別するために地絡電流変換部の信号によって同期整流します。信号が判定レベルを超えると地絡回路と判断しその回路番号で停止します。記録の場合は地絡発生時刻、地絡抵抗値、地絡電流値や極性を印字した後、地絡回路にFを印字します。(入力回路の選択は手動でも可能です。)
 - ⑤地絡が復旧すると、自動的に初期状態に復帰します。
- ⑥別売の直流電路地絡点携帯検出器(DSP-D)と組合せて地絡故障点の探索が可能です。別途お問合せください。

DS-MNA-1(本体)



型式	DS-MNA-1	
①地絡電流変換部	発振周波数	5Hz
	地絡電流	最大値4mA(DC110V)
②地絡検出部 (演算処理部)	地絡レベル	最大表示99
	地絡検出能力	9.9K Ω (対地静電容量 300 μ F以下)
③入力自動選択部	入力数	48 (オプション64)
	選択時間	1秒/1入力
④電源部	DC110V(AC100Vも可)	
外形寸法 (mm)	タテ320×ヨコ470×奥ユキ330 (取付金具含 383)	
重量 (kg)	17 (本体) (取付金具含 20)	

検出用変流器

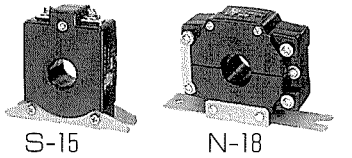

貫通形	型式	S-15	S-30	S-40	S-55	S-68
	貫通穴径	15	30	40	55	68

分割形	型式	N-18	N-30	N-45	N-65
	貫通穴径	18	30	45	65