


漏電火災警報器

EF

インバータ対応型の電子回路を採用!
安定性・信頼性をさらに高めました。

特長

- ①小形・軽量タイプで省スペース・省施工を実現。
- ②埋込形で集合型(2回路)タイプを商品化。
- ③1回路用でブザ停止機能付を商品化。
- ④インバータ対応型の電子回路を採用。
- ⑤変流器50A~600Aまで対応。

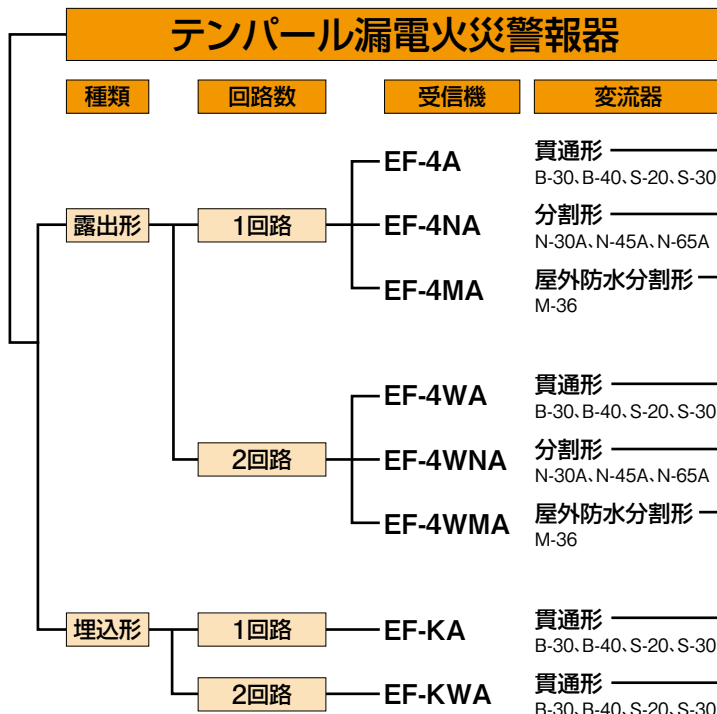

※旧型式の情報等については、漏電火災警報器のパンフレットがありますので、別途、ご請求ください。

平成26年4月1日消防法の改正により、昭和51年6月7日規格品の有効期間が定められました。

漏電火災警報器の有効期間

有効期間は、法で定められていますので、ご注意ください。

- 昭和37年4月13日規格品(黒文字検定ラベル)→型式が失効しています。昭和57年3月以降は使用できません。
- 昭和44年4月24日規格品(青文字検定ラベル)→型式が失効しています。平成2年3月以降は使用できません。

- 昭和51年6月7日規格品(黒文字検定ラベル)→平成39年4月末日まで有効です。
- 平成26年4月1日規格品→現在、有効です(有効期間は定められていません)。



H
感震センサーユニット
省エネコントローラ
漏電リレー
漏電火災警報器
漏電遮断器テスタ
100Vテスタ
電気工事チッカ
アイステスタ
メガオームチェッカ
絶縁チェッカ
生産終了品