
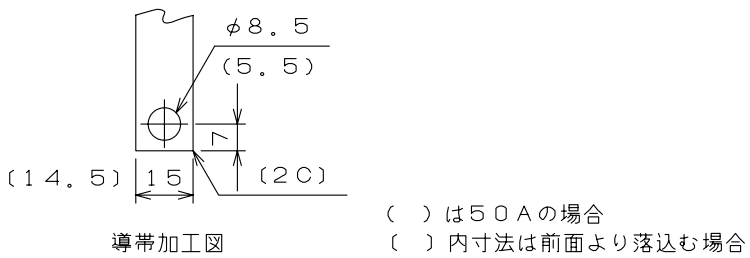
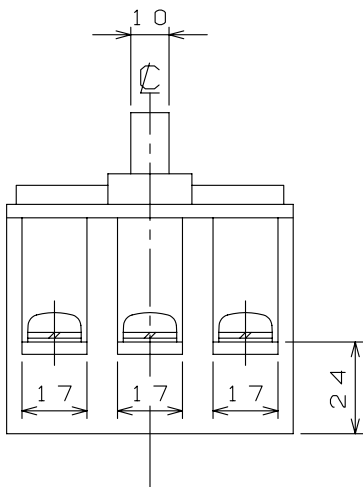
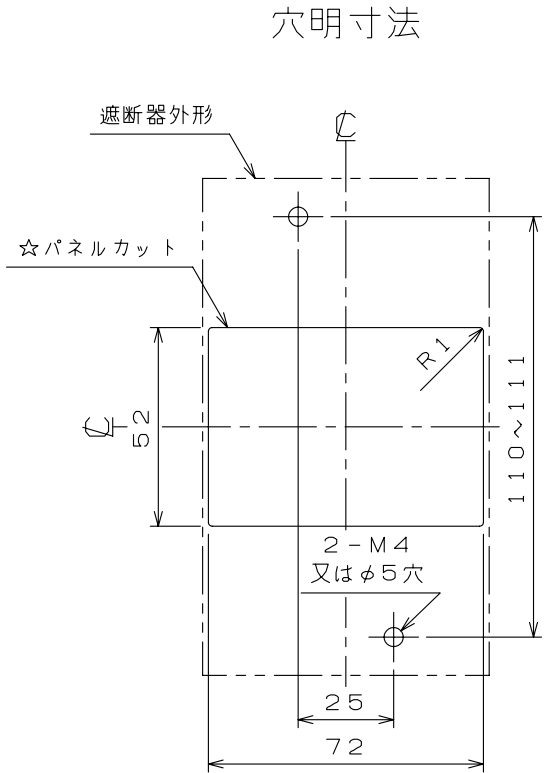
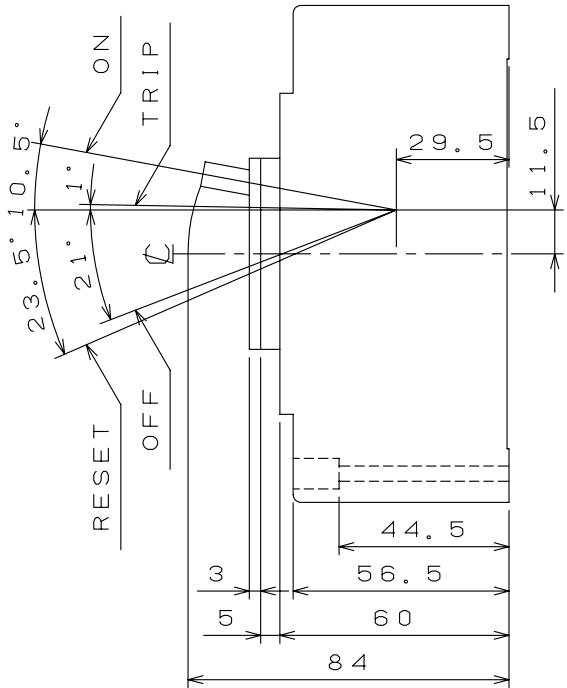



A
B
C
D
E
F
G
H

A
B
C
D
E
F
G
H

漏電遮断器 表面形

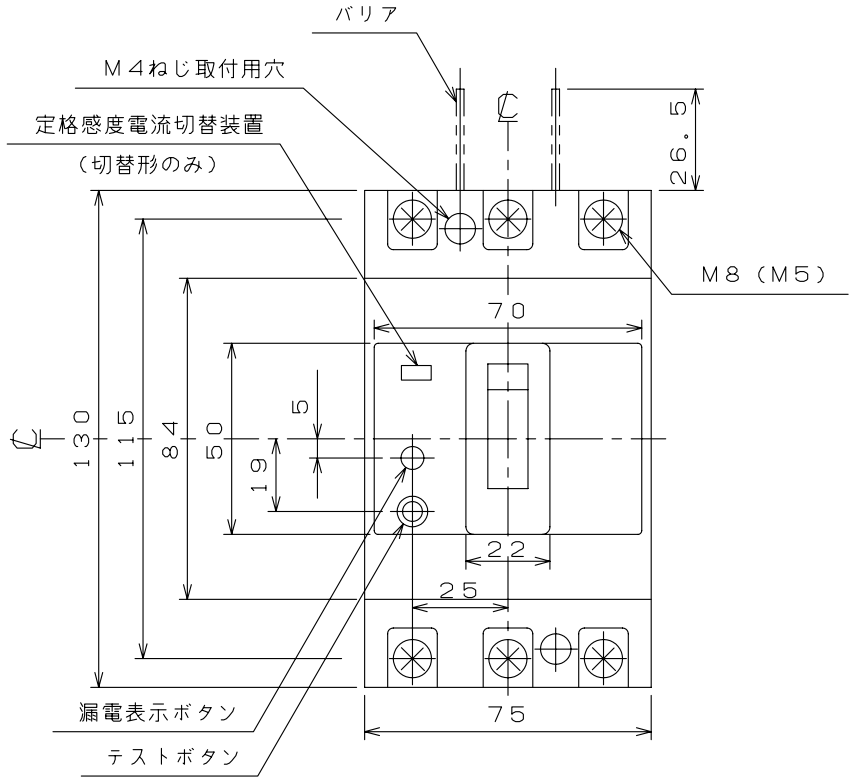

() は50Aの場合
() 内寸法は前面より落込む場合

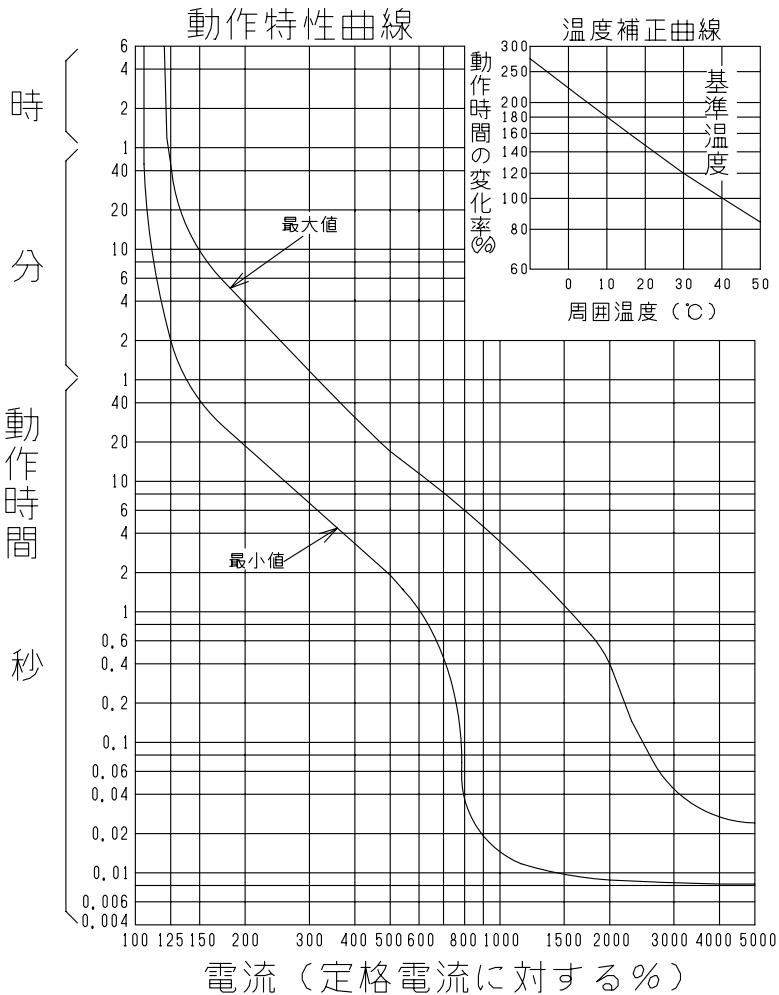

型 式		GB - 1 0 3 F K A									
フ レ ー ム		1 0 0 A F									
極 数 (P) ・ 素 子 数 (E)		3 P ・ 3 E									
定 格 電 圧 (V)		2 0 0 - 4 4 0									
定 格 電 流 (A)		5 0 , 6 0 , 7 5 , 1 0 0									
最 大 動 作 時 間		0 . 1 秒									
定 格 感 度 電 流		3 0 m A , 1 0 0 / 2 0 0 / 5 0 0 m A									
定 格 遮 断 容 量 (k A)											
A C	1 0 0 V										
	1 0 0 V / 2 0 0 V										
	2 0 0 V	3 5									
	4 4 0 V	1 0									
引 き 外 し 方 式		完 全 電 磁									
標 準 接 続 方 式		圧 着 端 子 方 式									
基 準 周 囲 温 度		4 0 ℃									
重 量 (k g)		0 . 9									
備 考		J I S C 8 2 0 1 - 2 - 2 附 属 書 2 (J I S Q 1 0 0 0 に 基 づ く 自 己 適 合 宣 言)									
御 納 入 先											
日 付		受 領 印				数 量					
承 認	検 図	製 図	設 計								
後藤	細川	長友	青木								
年 月 日	三 角 法		GB - 1 0 3 F K A 0 1								
H 0 5 . 0 8 . 2 1											
テ ン パ ー ル 工 業 株 式 会 社											