
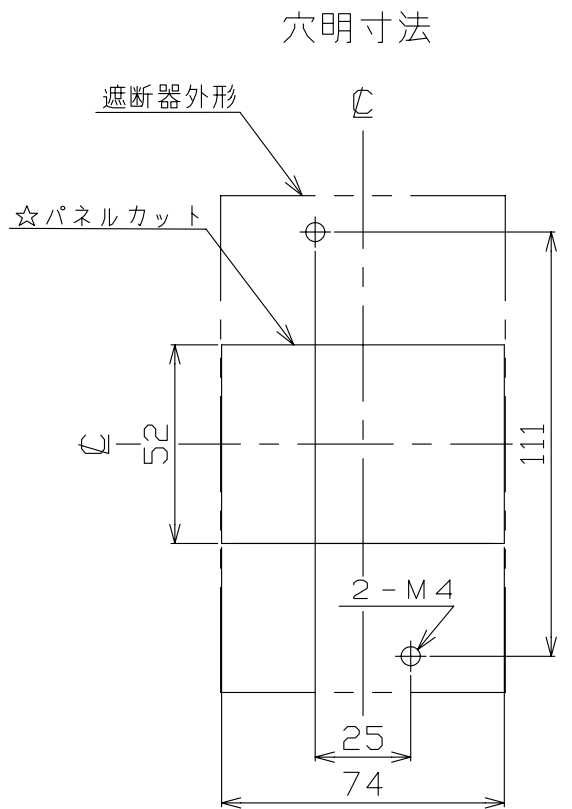


A
B
C
D
E
F
G
H

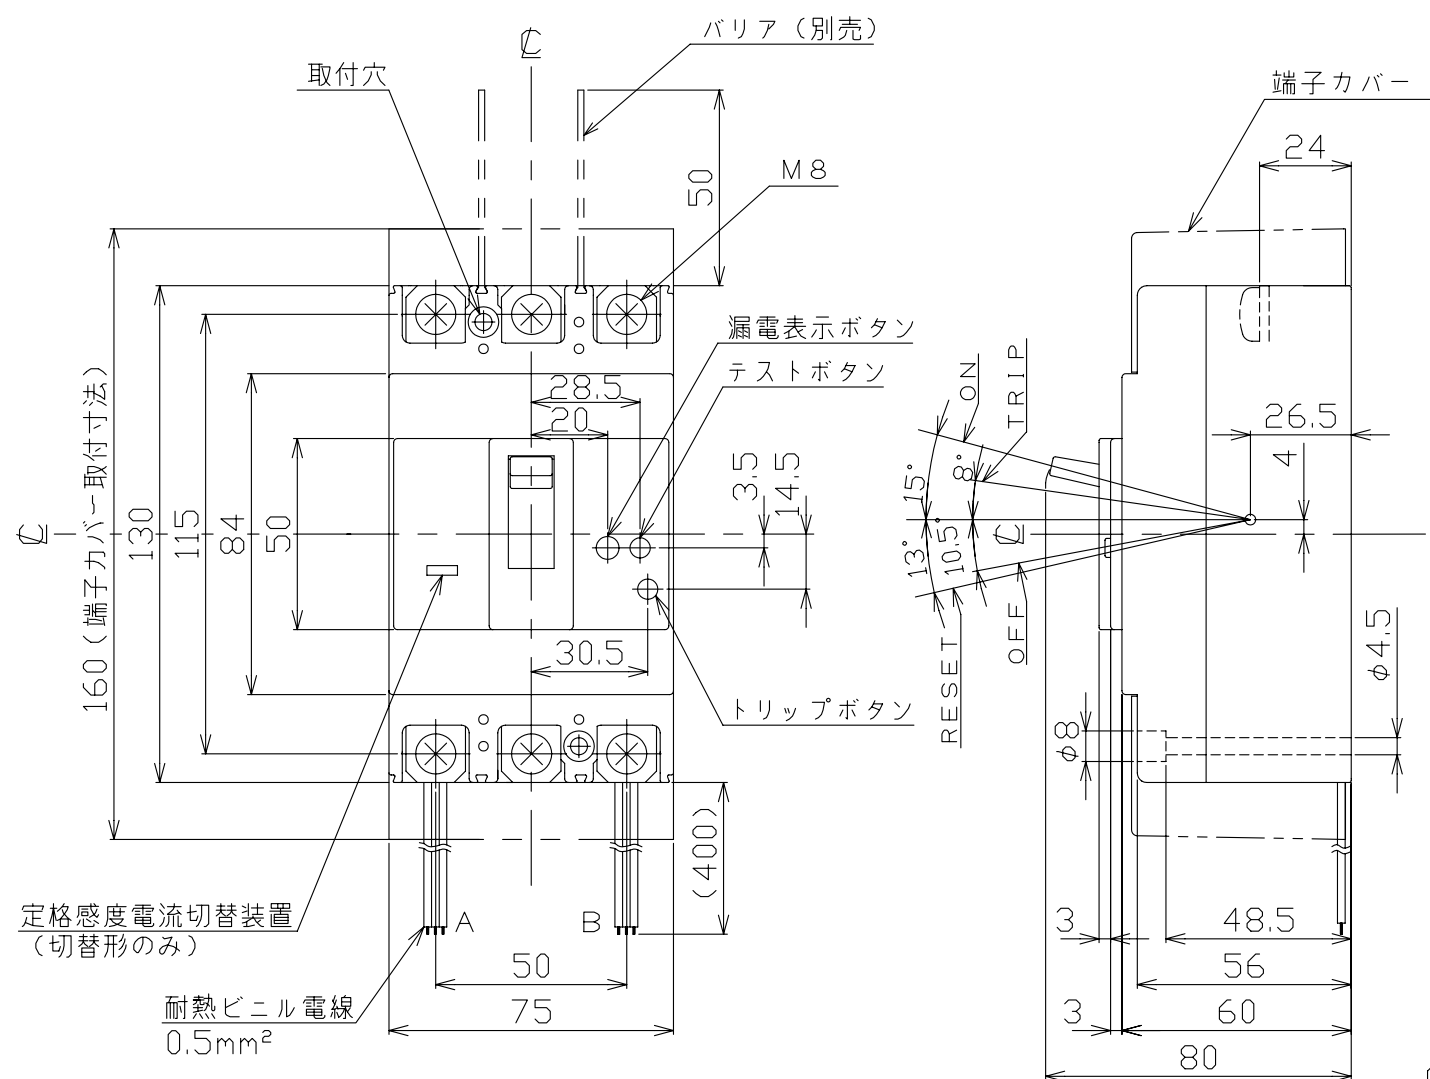

漏電遮断器 表面形

仕様	電線の色			電線の 本数
	a 接点	b 接点	COM	
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3
テストボタンリード線引出し TBL			青	2

仕様	リード線	
	A	B
1. AX	AX	-
2. AL	AL	-
3. AX+AL	AX	AL
4. AX+TBL	AX	TBL
5. AL+TBL	AL	TBL
6. TBL	-	TBL

注. この寸法図は, 1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
4. 補助+テストボタンリード線引出し仕様
5. 警報+テストボタンリード線引出し仕様
6. テストボタンリード線引出し仕様
のうちのいずれか1つに適用する。

型 式		GB - 153EC			
フ レーム		150AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		200-415			
定格電流 (A)		150			
最大動作時間		0.1秒			
定格感度電流		30mA, 100/200/500mA			
定格遮断容量 (kA)					
A C	100V				
	100V/200V				
	200V	25			
	415V	7.5			
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.75			
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日	三 角 法	E42-13P153EC4			
H20. 9. 30	1 / 2				
テンパール工業株式会社					

