
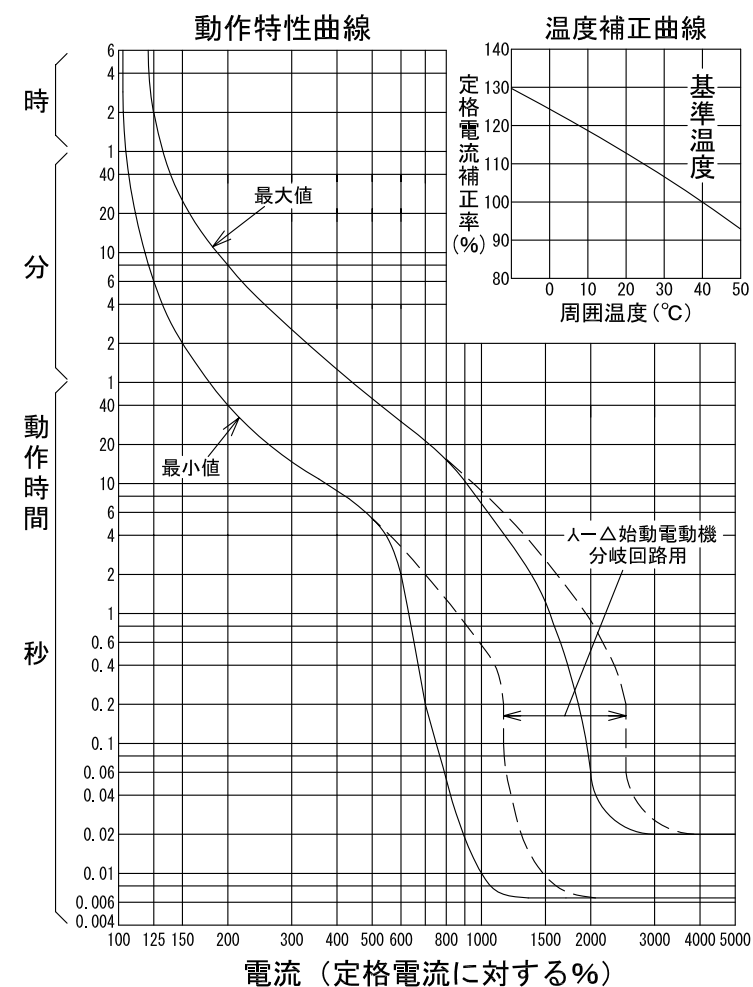
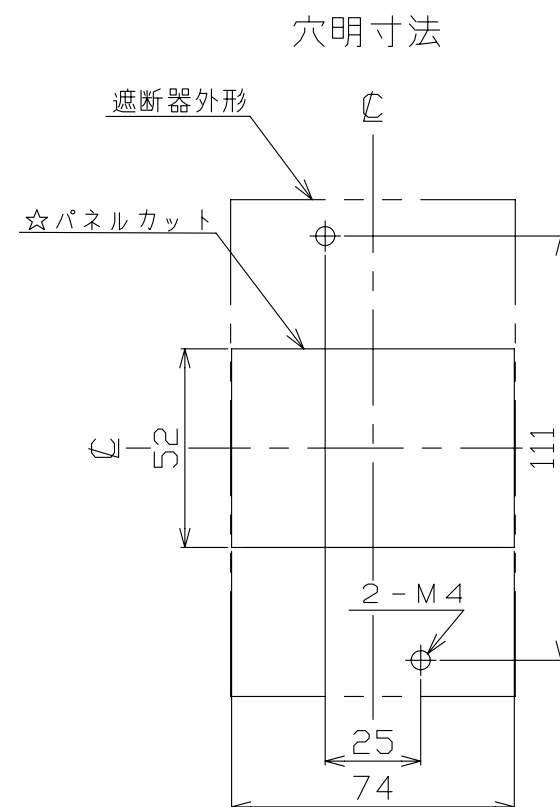
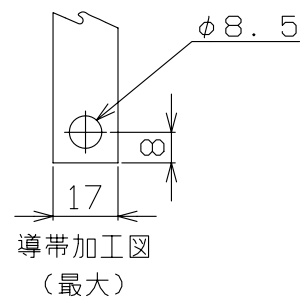
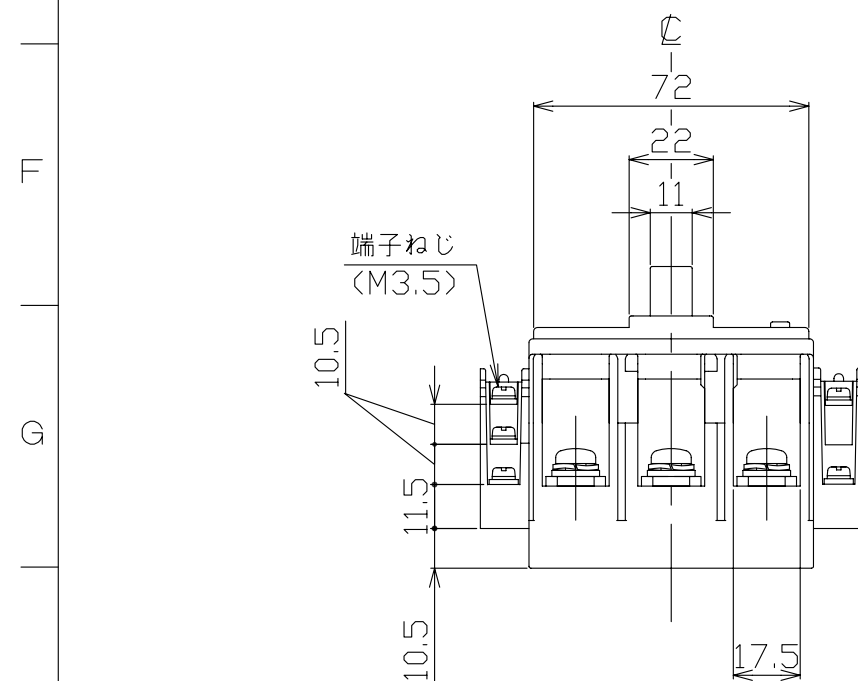


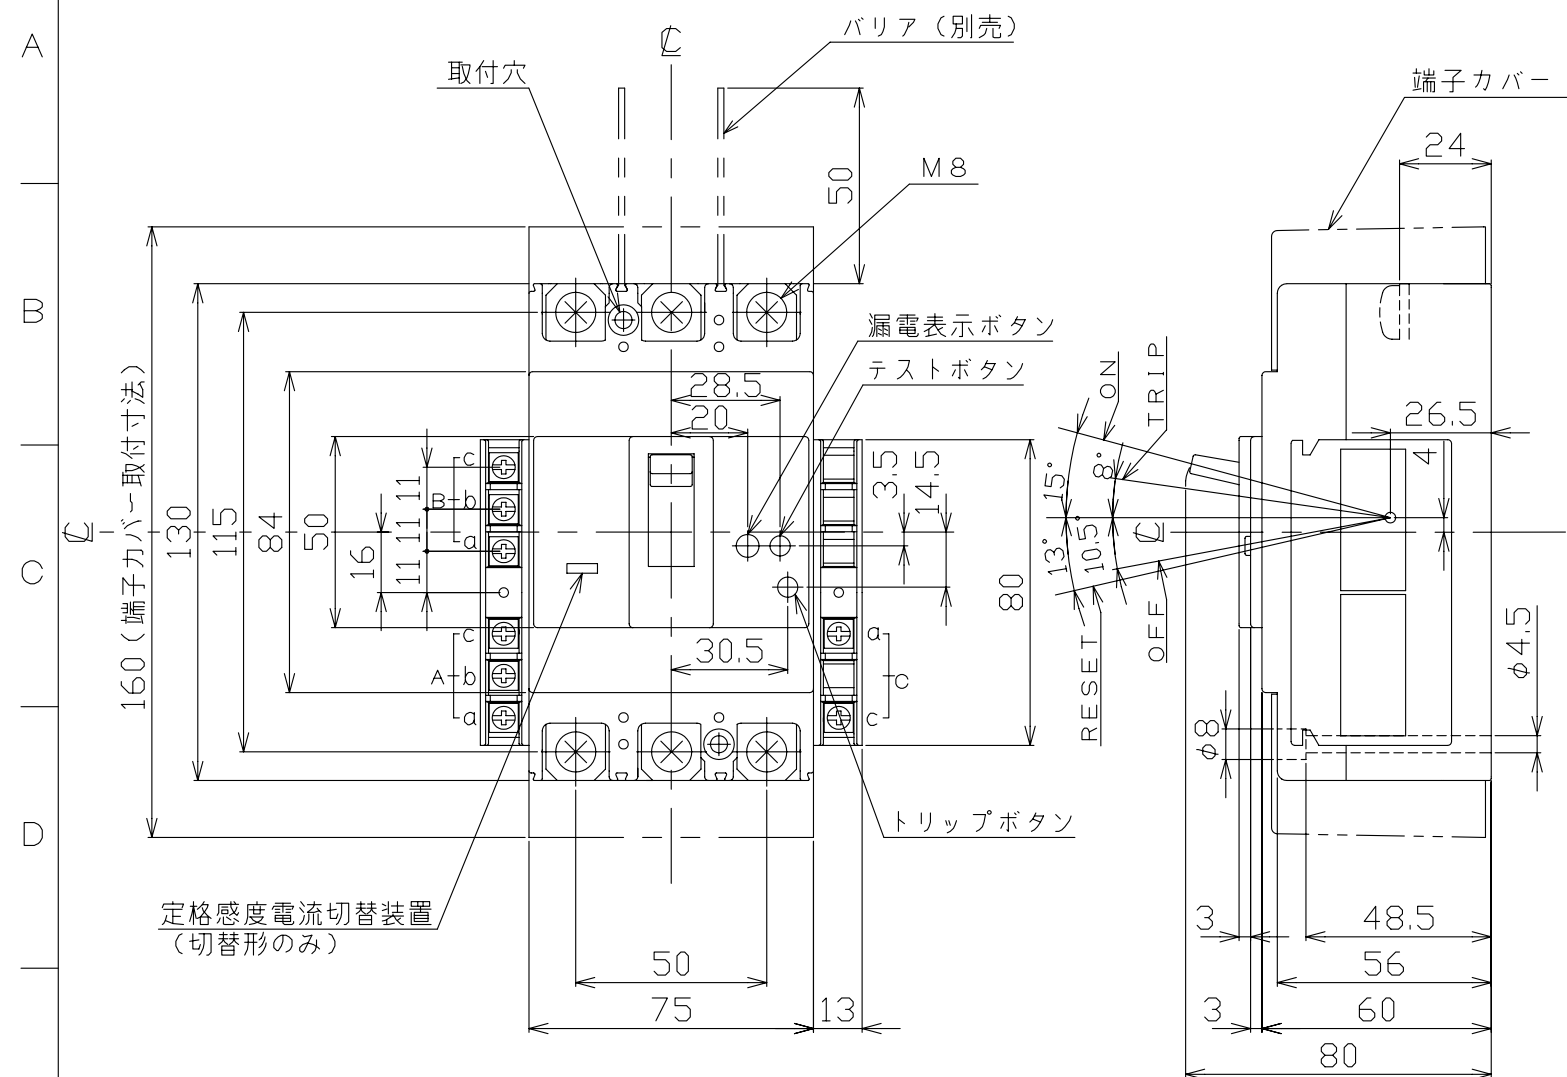

仕 様	接点		
	COM	N. C	N. O
補助スイッチ AX	a	b	c
警報スイッチ AL	a	b	c
テストボタンリード線引出し TBL	a	—	c

仕 様	端子台		
	A	B	C
1. AX	AX	-	-
2. AL	AL	-	-
3. AX+AL	AX	AL	-
4. AX+TBL	AX	-	TBL
5. AL+TBL	AL	-	TBL
6. AX+AL+TBL	AX	AL	TBL
7. TBL	-	-	TBL

注。この寸法図は、

1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
4. 補助+テストボタンリード線引出し仕様
5. 警報+テストボタンリード線引出し仕様
6. 補助+警報+テストボタンリード線引出し仕様
7. テストボタンリード線引出し仕様

のうちいずれか1つに適用する。

型 式		GB-153EC			
フ レーム		150AF			
極数(P)・素子数(E)		3P・3E			
定格電圧 (V)		200-415			
定格電流 (A)		150			
最大動作時間		0.1秒			
定格感度電流		30mA, 100/200/500mA			
定格遮断容量 (kA)					
A C		100V		.	
		100V/200V		.	
		200V		25	
		415V		7.5	
引き外し方式		熱動電磁			
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)			
基準周囲温度		40℃			
重量 (kg)		0.75			
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)			
御納入先					
日付		受領印		数量	
承認	検 図	製 図	設 計		
					
年 月 日 三 角 法		E42-3P153EC5			
H20. 9. 30 1 / 2					
テンパール工業株式会社					