
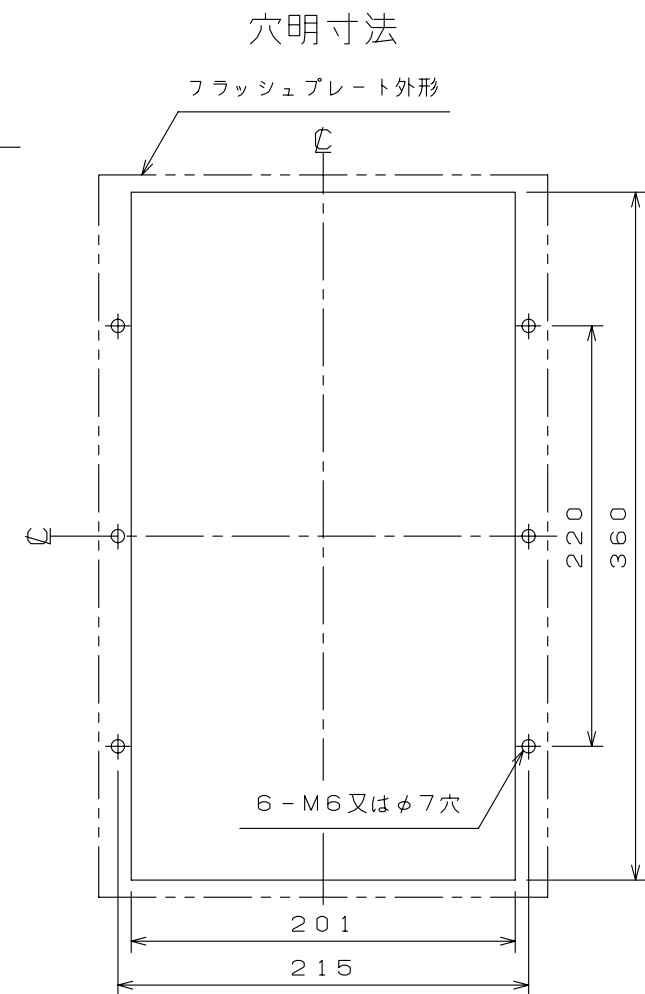
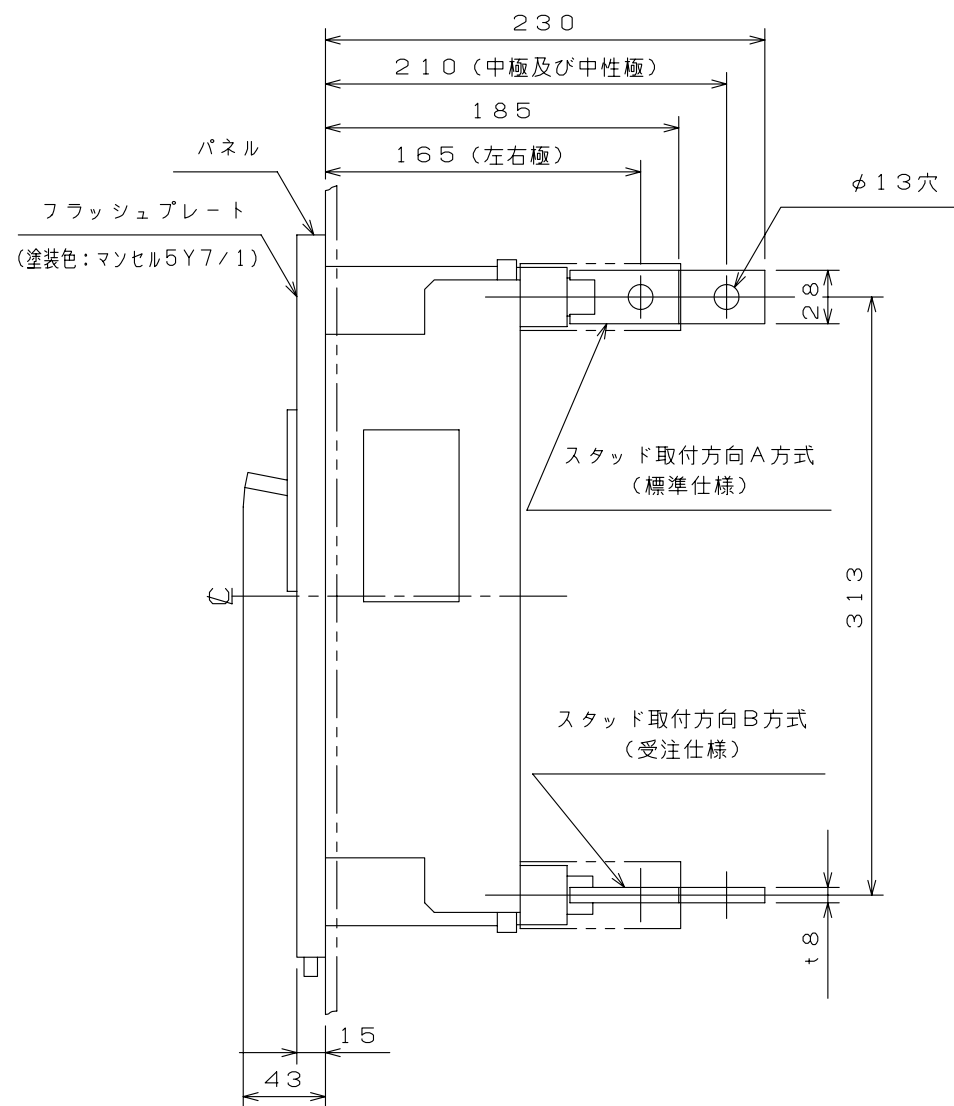


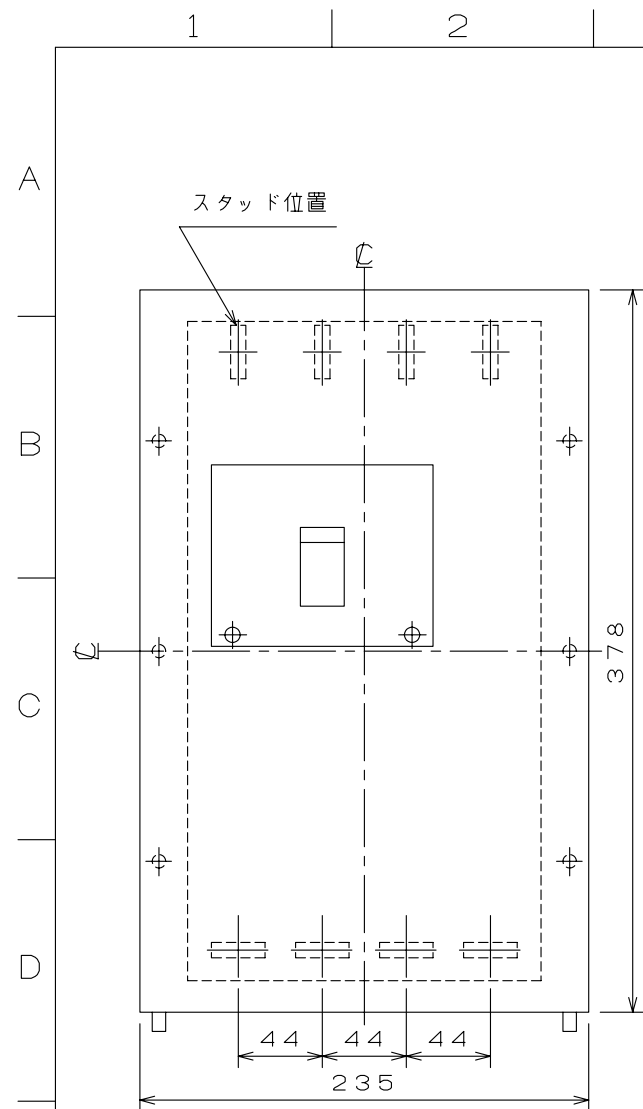

漏電遮断器 埋込形

|              |           |                                               |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
|--------------|-----------|-----------------------------------------------|---------|----|--|--|--|--|--|--|--|
| 型 式          |           | GB - 404A (高速形)<br>GBL - 404A (時延形)           |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| フ レ ム        |           | 400AF                                         |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 極数(P)・素子数(E) |           | 4P・3E                                         |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 定格電圧 (V)     |           | 200 - 440                                     |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 定格電流 (A)     |           | 250, 300, 350, 400                            |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 高速形          | 最大動作時間    | 0.1秒                                          |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 定格感度電流    | 30mA, 100/200/500mA                           |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 時延形          | 最大動作時間    | 0.45/0.9/1.8秒                                 |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 慣性不動作時間   | 0.1/0.2/0.5秒                                  |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 定格感度電流    | 100/200/500mA                                 |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 定格遮断容量 (kA)  |           |                                               |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| A C          | 100V      |                                               |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 100V/200V |                                               |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 200V      | 85                                            |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
|              | 440V      | 42                                            |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 引き外し方式       |           | 熱動電磁                                          |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 標準接続方式       |           | バースタッド方式                                      |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 基準周囲温度       |           | 40℃                                           |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 重量 (kg)      |           | 17.7                                          |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 備 考          |           | JIS C 8201-2-2 附属書2<br>(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 御納入先         |           |                                               |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 日付           |           | 受領印                                           |         | 数量 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承認           | 検 図       | 製 図                                           | 設 計     |    |  |  |  |  |  |  |  |
| ⓧ<br>今本      | ⓧ<br>林    | ⓧ<br>長友                                       | ⓧ<br>青木 |    |  |  |  |  |  |  |  |
| 年 月 日        | 三 角 法     | GB-404A03                                     |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| H05.08.21    |           |                                               |         |    |  |  |  |  |  |  |  |
| テンパール工業株式会社  |           |                                               |         |    |  |  |  |  |  |  |  |