# 漏電遮断器　表面形

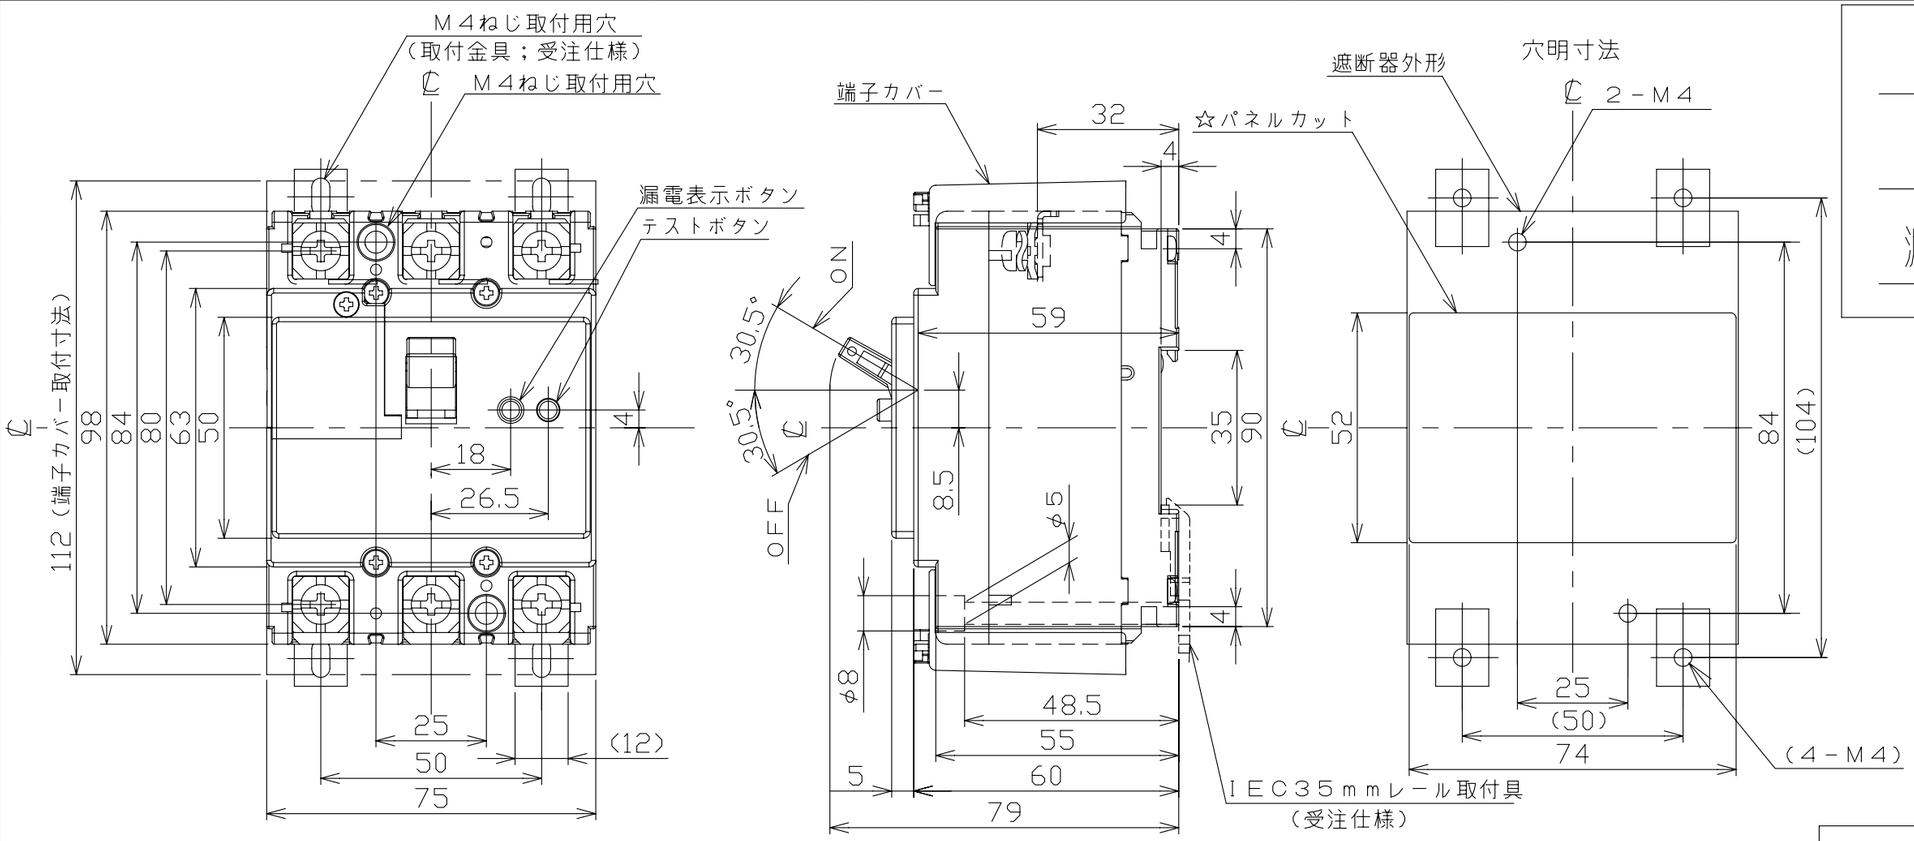


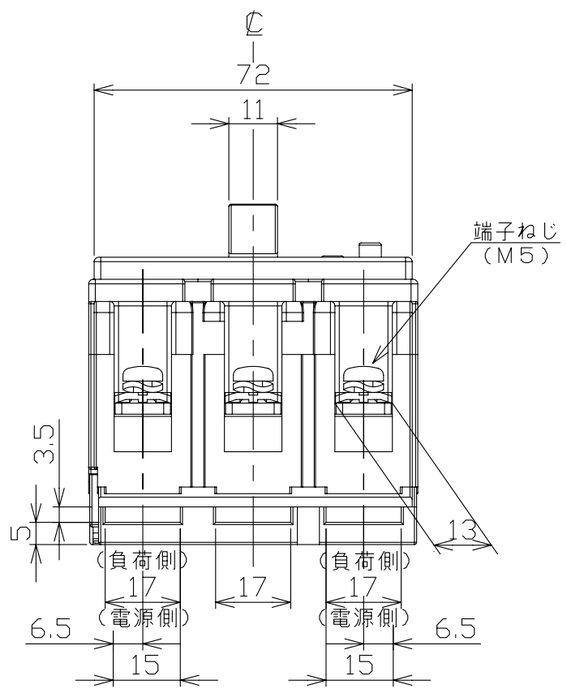





導帯加工図
（最大）

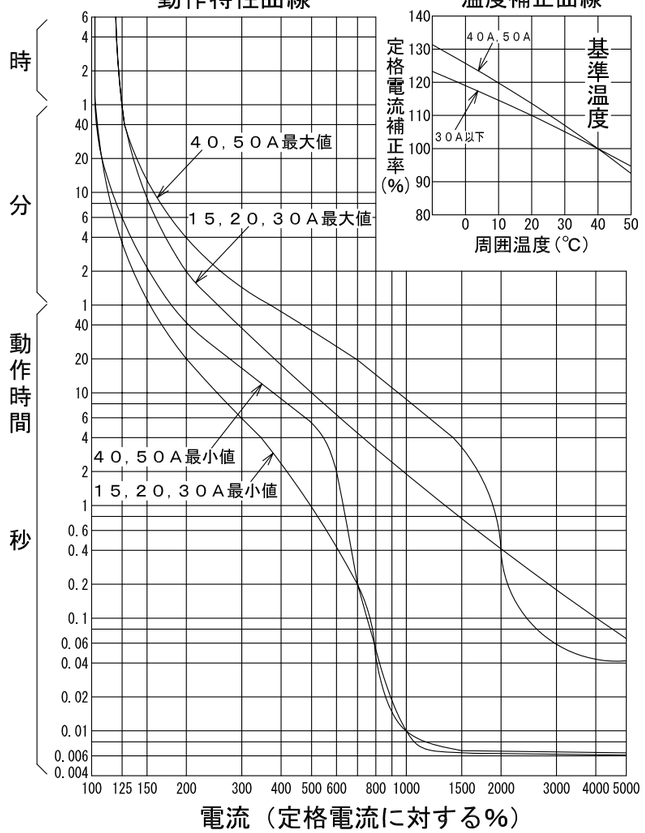





| 型　式 | GB-53KC |
|---|---|
| フレーム | 50AF |
| 極数(P)・素子数(E) | 3P・3E |
| 定格電圧（V） | 100-200 |
| 定格電流（A） | 15，20，30，40，50 |
| 最大動作時間 | 0.1秒 |
| 定格感度電流 | 15mA・30mA・100mA（15Aは不可） |
| 定格遮断容量（kA） | |
| AC 100V | 5 |
| AC 100V/200V | |
| AC 200V | 5 |
| AC 415V | |
| 引き外し方式 | 熱動電磁 |
| 標準接続方式 | 線押え方式（圧着端子使用可能） |
| 基準周囲温度 | 40℃ |
| 重量（kg） | 0.43 |
| 備　考 | JIS C 8201-2-2 附属書2<br>（JIS Q 1000に基づく自己適合宣言） |
| 御納入先 | |

| 日付 | | 受領印 | | 数量 | |
|---|---|---|---|---|---|

| 承認 | 検図 | 製図 | 設計 |
|---|---|---|---|
| 今本 | 馬場 | 小笹 | 高倉 |

| 年月日 | 三角法 | E40-3P53KC1 |
|---|---|---|
| H18.2.24 | | |

テンパール工業株式会社

C-10-07