
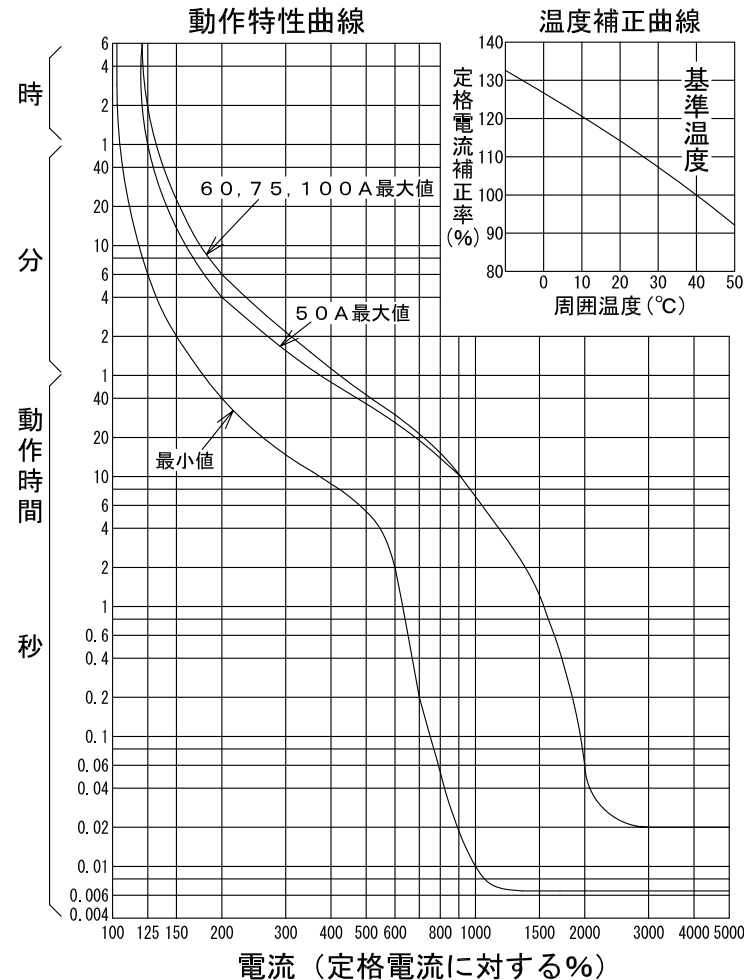
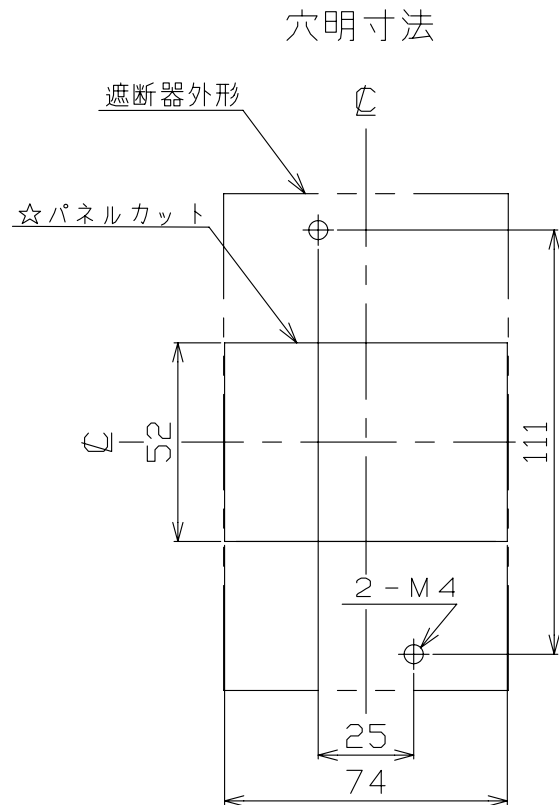

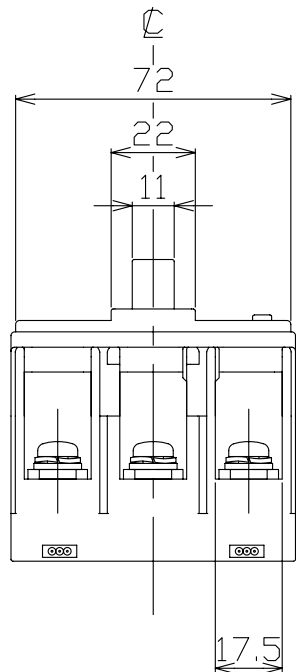


A
B
C
D
E
F
G
H

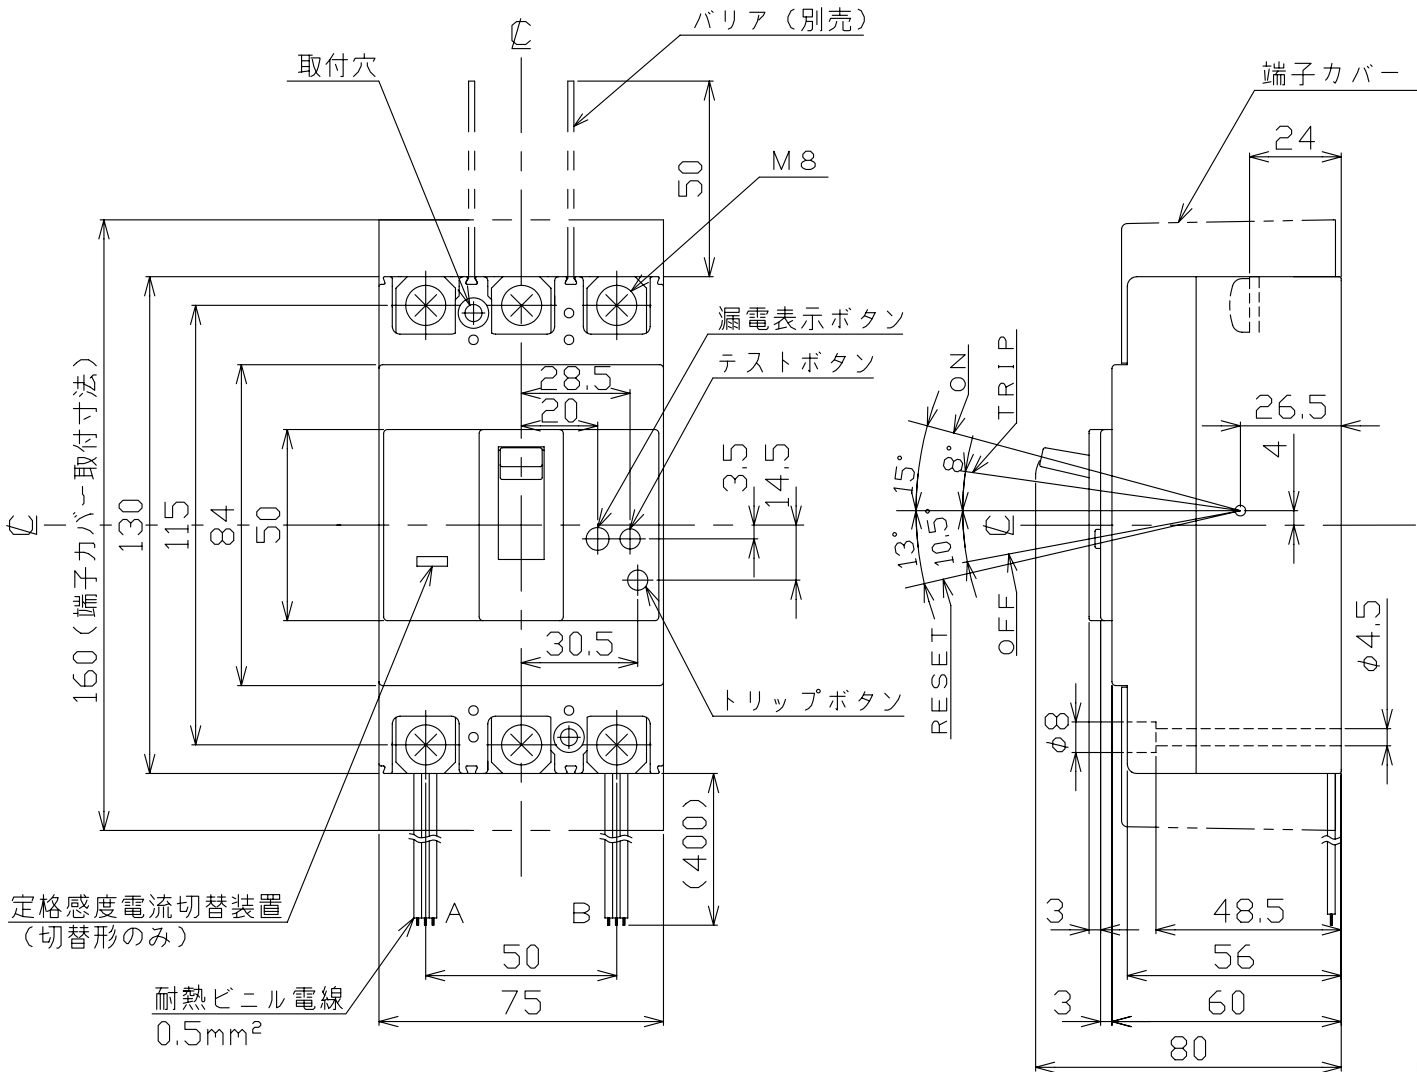

漏電遮断器 表面形

仕様	電線の色			電線の 本数
	a 接点	b 接点	COM	
補助スイッチ AX	黒	赤	白	3
警報スイッチ AL	黒	赤	白	3
テストボタンリード線引出し TBL			青	2

仕様	リード線	
	A	B
1. AX	AX	-
2. AL	AL	-
3. AX+AL	AX	AL
4. AX+TBL	AX	TBL
5. AL+TBL	AL	TBL
6. TBL	-	TBL

注. この寸法図は, 1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
4. 補助+テストボタンリード線引出し仕様
5. 警報+テストボタンリード線引出し仕様
6. テストボタンリード線引出し仕様
のうちのいずれか1つに適用する。

型 式	GBL-103EC	
フレーム	100AF	
極数(P)・素子数(E)	3P・3E	
定格電圧 (V)	100-200	200-415
定格電流 (A)	50, 60, 75, 100	
最大動作時間	0.45秒	
慣性不動作時間	0.15秒	
定格感度電流	100mA, 200mA 100/200/500mA(*1)	100mA, 200mA 100/200/500mA
定格遮断容量 (kA)		
AC	100V	10
	100V/200V	
	200V	10
	415V	5
引き外し方式	熱動電磁	
標準接続方式	圧着端子方式 (圧着端子付属)	
基準周囲温度	40℃	
重量 (kg)	0.75	
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) (*1) 定格電流50Aは100mAのみ	

御納入先

日付	受領印	数量
----	-----	----

承認	検図	製図	設計
今本	馬場	内藤	内藤

年月日	三角法	1/2	G70-13P103EC4
-----	-----	-----	---------------

テンパール工業株式会社

A
B
C
D
E
F
G
H