
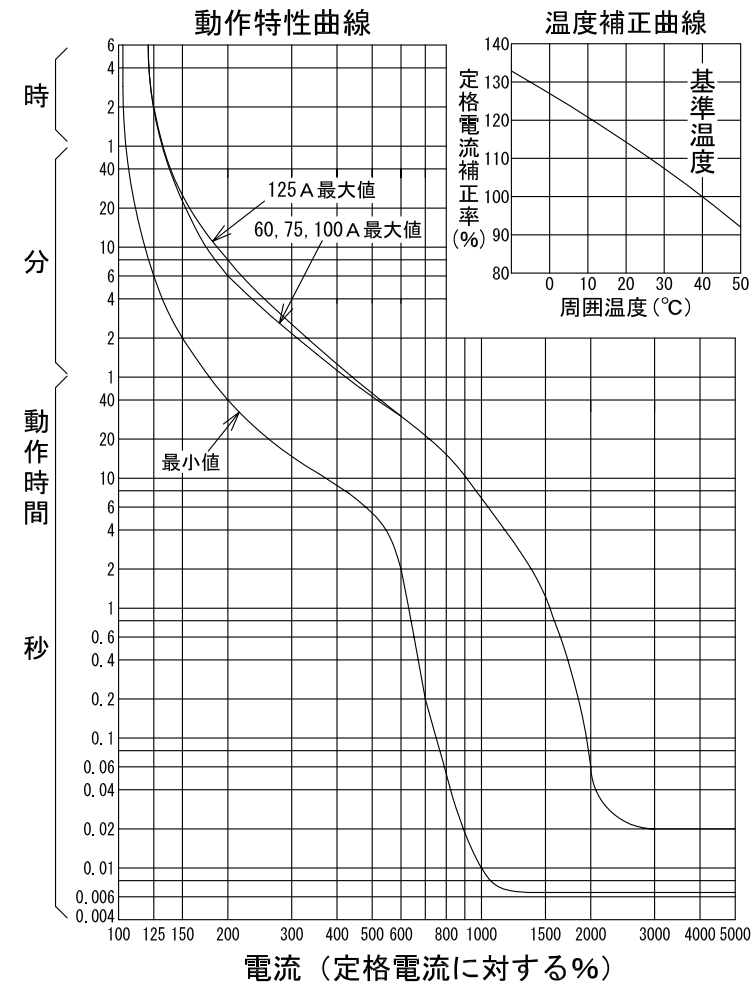
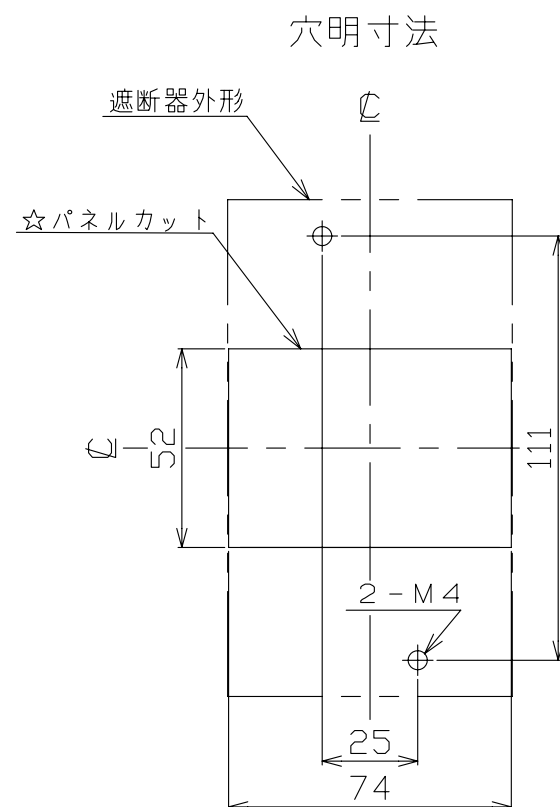
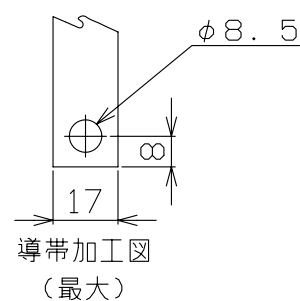
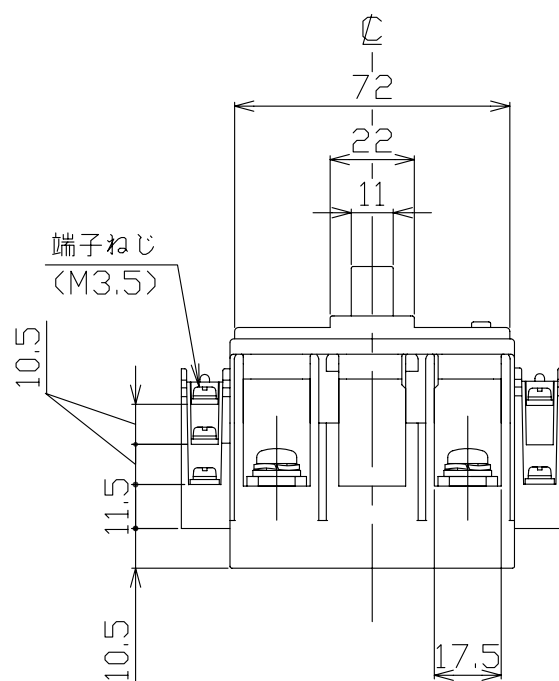


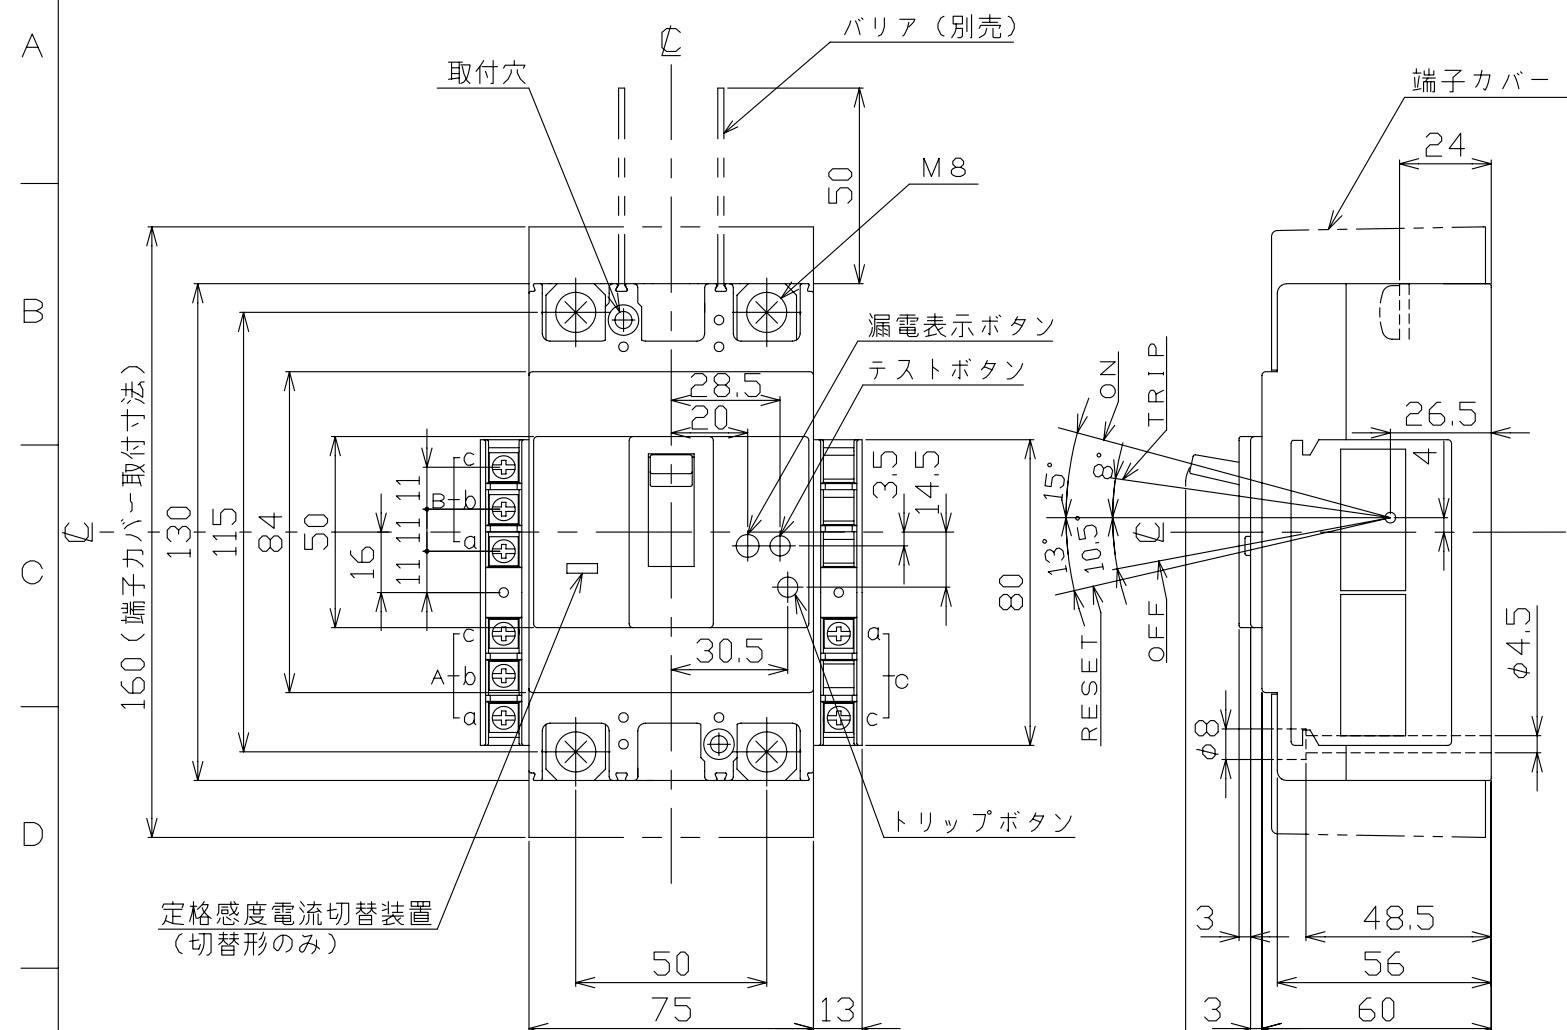

仕 様	接点		
	COM	N . C	N . O
補助スイッチ AX	a	b	c
警報スイッチ AL	a	b	c
テストボタンリード線引出し TBL	a	—	c

仕 様	端子台		
	A	B	C
1. AX	AX	-	-
2. AL	AL	-	-
3. AX + AL	AX	AL	-
4. AX + TBL	AX	-	TBL
5. AL + TBL	AL	-	TBL
6. AX + AL + TBL	AX	AL	TBL
7. TBL	-	-	TBL

注. この寸法図は、

1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
4. 補助+テストボタンリード線引出し仕様
5. 警報+テストボタンリード線引出し仕様
6. 補助+警報+テストボタンリード線引出し仕様
7. テストボタンリード線引出し仕様

のうちいずれか1つに適用する。

型 式	GBL-122EC									
フ レーム	125AF									
極数(P)・素子数(E)	2P・2E									
定格電圧 (V)	100-200									
定格電流 (A)	60, 75, 100, 125									
最大動作時間	0.45秒									
慣性不動作時間	0.15秒									
定格感度電流	100mA, 200mA, 100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)										
A C	100V	25								
	100V/200V	.								
	200V	25								
	415V									
引き外し方式	熱動電磁									
標準接続方式	圧着端子方式(圧着端子付属)									
基準周囲温度	40℃									
重量 (kg)	0.65									
備 考	JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先										
日付				受領印				数量		
承認	検	図	製	図	設	計				
										
年 月 日	三 角 法									
H20. 9. 30	1 / 2		G1701-2P122EC5							
テンパール工業株式会社										