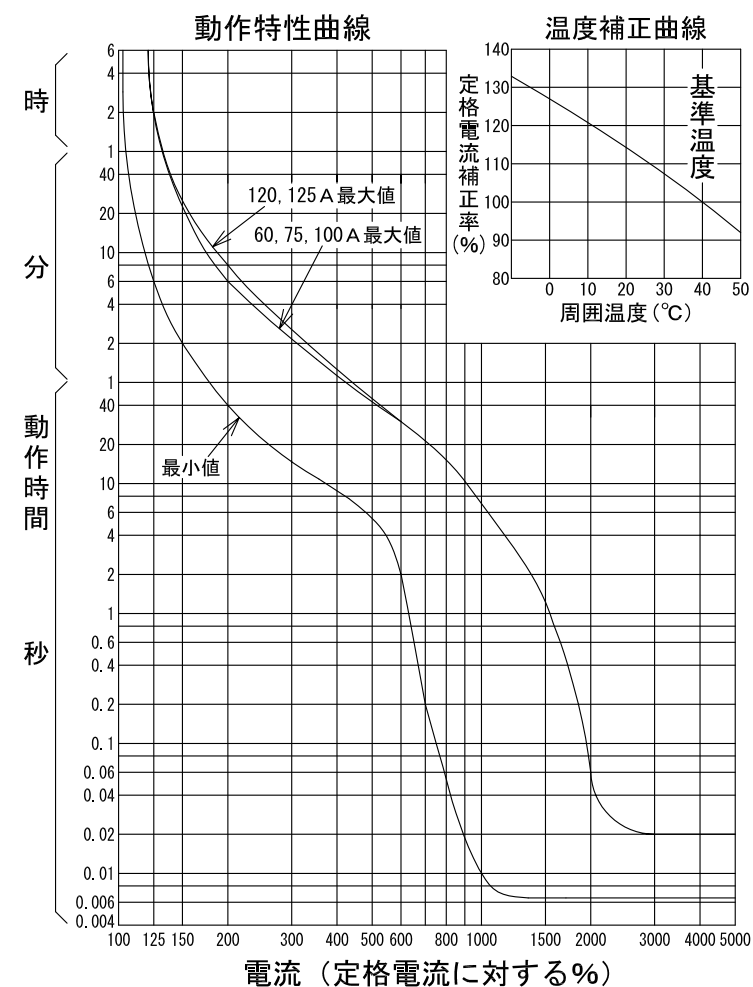
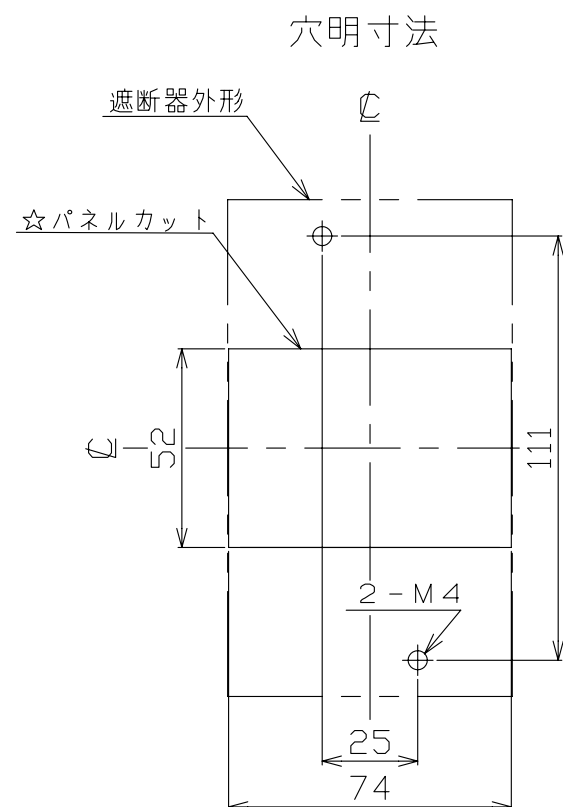
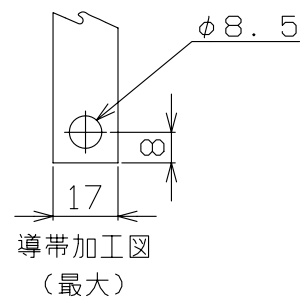
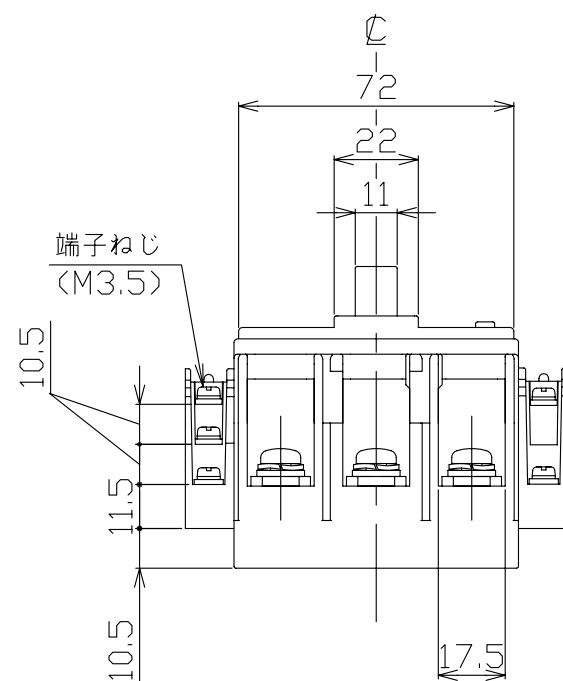
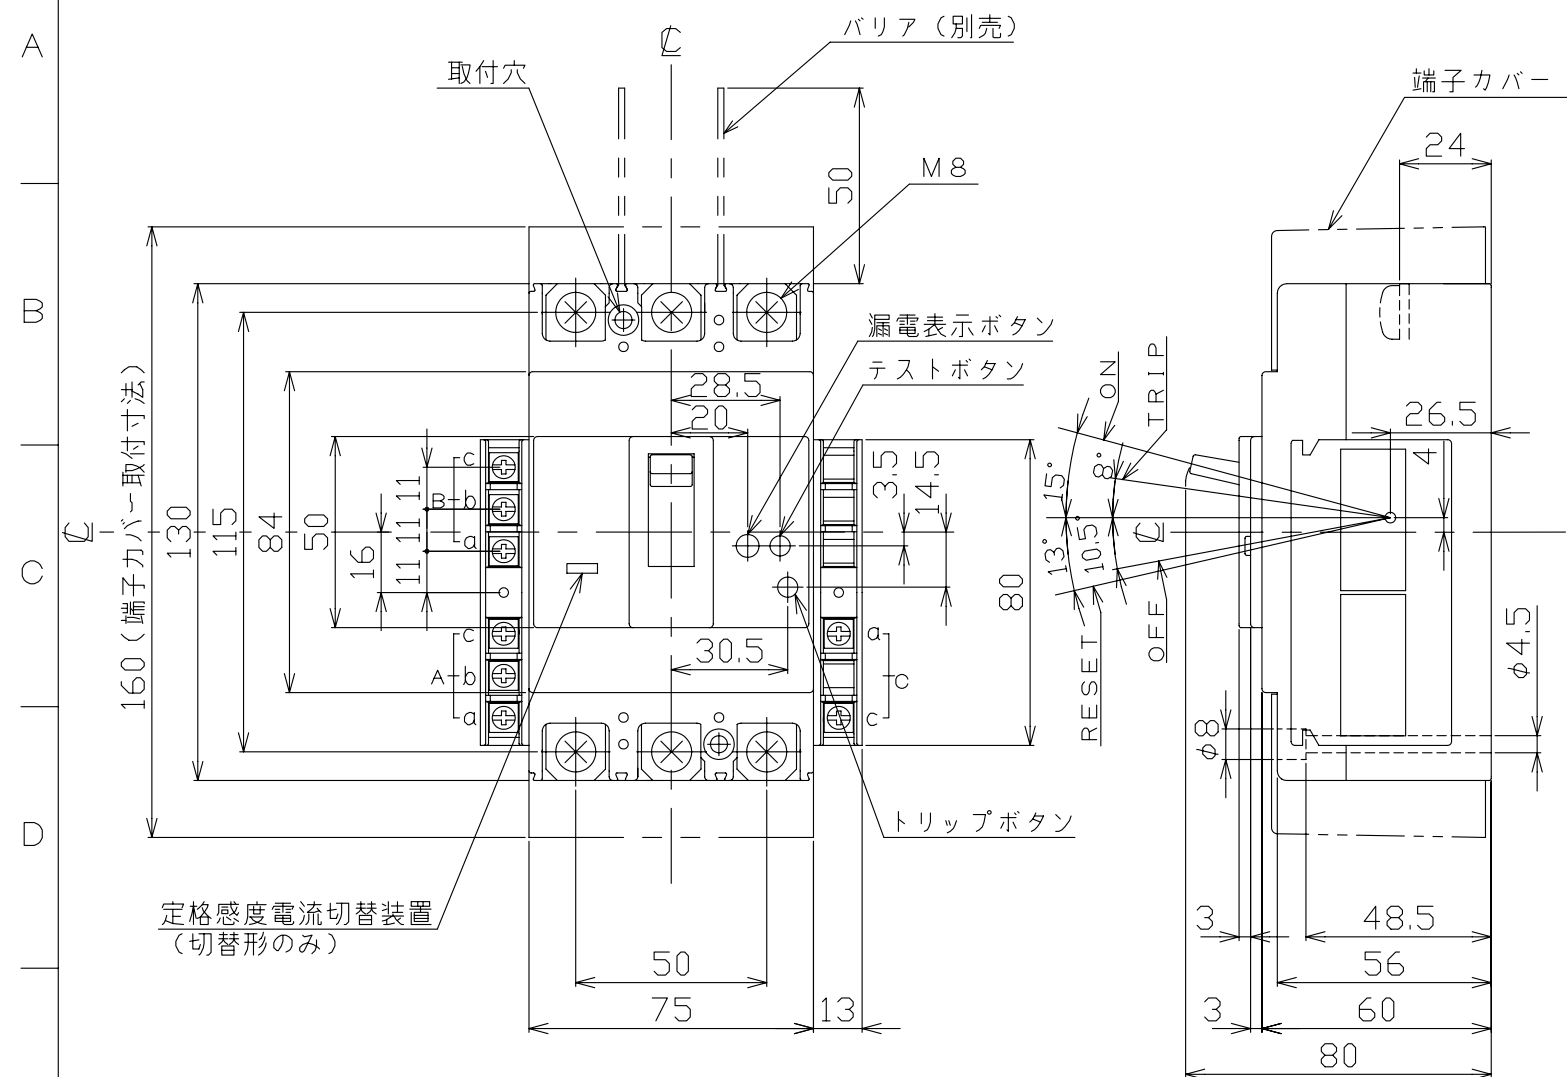


漏電遮断器 表面形

仕 様	接点		
	COM	N	C
補助スイッチ A X	a	b	c
警報スイッチ A L	a	b	c
テストボタンリード線引出し T B L	a	—	c

仕 様	端子台		
	A	B	C
1. AX	AX	-	-
2. AL	AL	-	-
3. AX+AL	AX	AL	-
4. AX+TBL	AX	-	TBL
5. AL+TBL	AL	-	TBL
6. AX+AL+TBL	AX	AL	TBL
7. TBL	-	-	TBL

注. この寸法図は、

1. 補助スイッチ仕様
2. 警報スイッチ仕様
3. 補助+警報スイッチ仕様
4. 補助+テストボタンリード線引出し仕様
5. 警報+テストボタンリード線引出し仕様
6. 補助+警報+テストボタンリード線引出し仕様
7. テストボタンリード線引出し仕様

のうちのいずれか1つに適用する。

型 式		GBL-123EC									
フ レーム		125AF									
極数(P)・素子数(E)		3P・3E									
定格電圧 (V)		200-415									
定格電流 (A)		60, 75, 100, 120, 125									
最大動作時間		0.45秒									
慣性不動作時間		0.15秒									
定格感度電流		100mA, 200mA, 100/200/500mA									
定格遮断容量 (kA)											
A C		100V									
		100V/200V									
		200V		25							
		415V		7.5							
引き外し方式		熱動電磁									
標準接続方式		圧着端子方式(圧着端子付属)									
基準周囲温度		40℃									
重量 (kg)		0.75									
備 考		JIS C 8201-2-2 附属書2 (JIS Q 1000に基づく自己適合宣言)									
御納入先											
日付		受領印						数量			
承認		検 図		製 図		設 計					
											
年 月 日		三 角 法		G70-3P123EC5							
H20. 9. 30		1 / 2									
テンパール工業株式会社											