

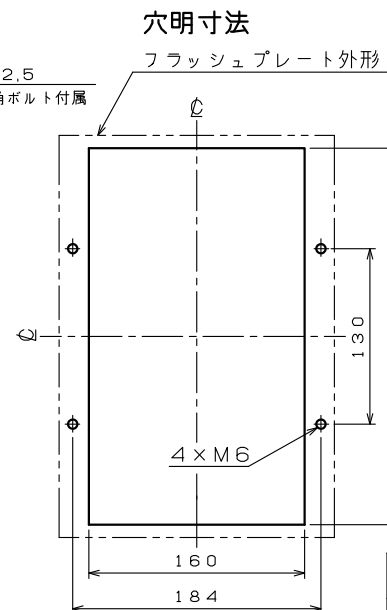
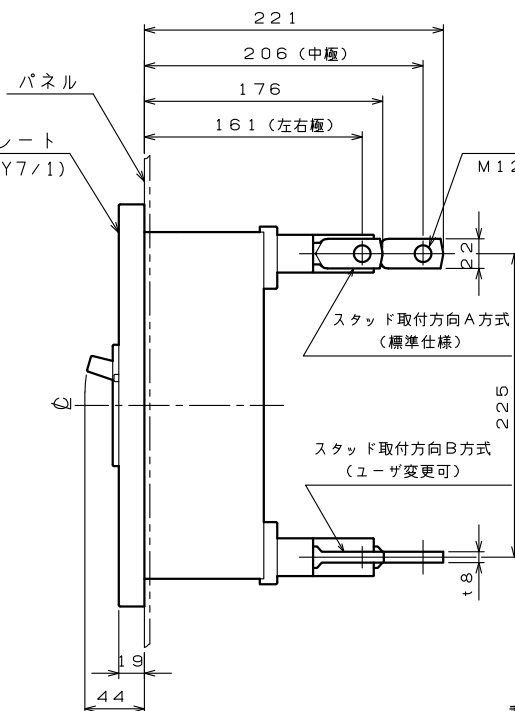
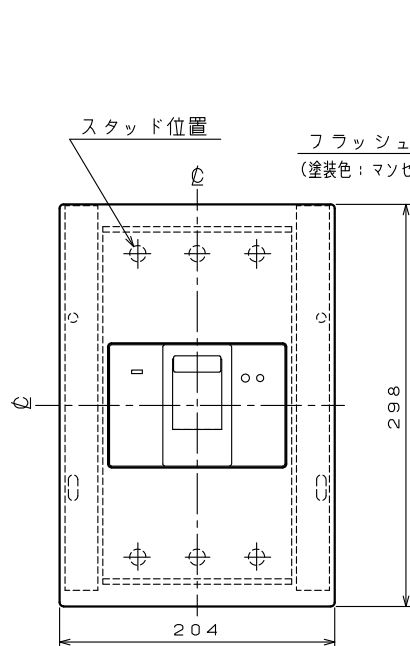


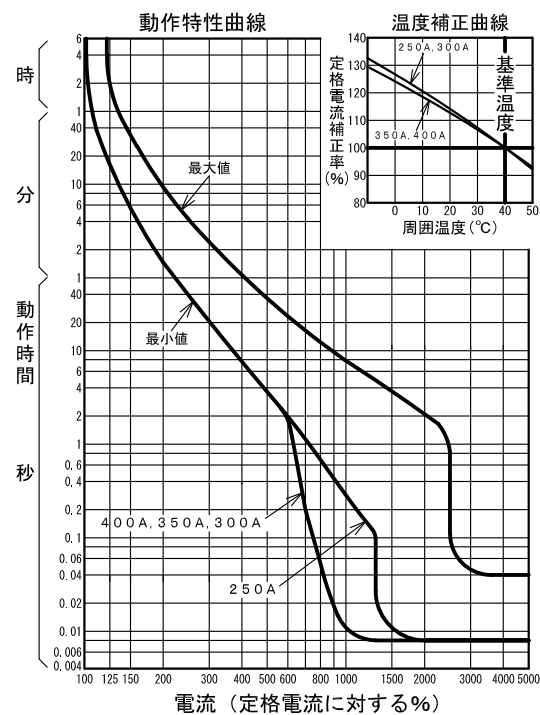

漏電遮断器 埋込形

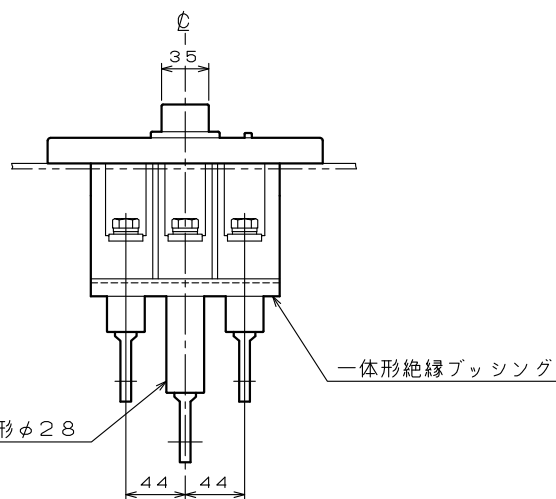

|              |                         |
|--------------|-------------------------|
| 型 式          | GBL-403EA               |
| フレーム         | 400AF                   |
| 極数(P)・素子数(E) | 3P・3E                   |
| 定格電圧 (V)     | 200-415                 |
| 定格電流 (A)     | 250, 300, 350, 400      |
| 最大動作時間       | 0.45秒                   |
| 慣性不動作時間      | 0.15秒                   |
| 定格感度電流       | 100, 200, 100/200/500mA |
| 定格遮断容量 (kA)  |                         |

|           |          |
|-----------|----------|
| 100V      |          |
| 100V/200V |          |
| 200V      | 50       |
| 415V      | 25       |
| 引き外し方式    | 熱動電磁     |
| 標準接続方式    | バースタッド方式 |
| 基準周囲温度    | 40℃      |
| 重量 (kg)   | 7.0      |

|     |                                               |
|-----|-----------------------------------------------|
| 備 考 | JIS C 8201-2-2 附属書2<br>(JIS Q 1000に基づく自己適合宣言) |
|-----|-----------------------------------------------|

|      |  |
|------|--|
| 御納入先 |  |
|------|--|

|    |  |     |  |    |  |
|----|--|-----|--|----|--|
| 日付 |  | 受領印 |  | 数量 |  |
|----|--|-----|--|----|--|

|             |      |      |      |   |   |                |
|-------------|------|------|------|---|---|----------------|
| 承認          | 検    | 図    | 製    | 図 | 設 | 計              |
| (古本)        | (中康) | (長友) | (長友) |   |   |                |
| 年           | 月    | 日    | 三    | 角 | 法 |                |
| 2018.12.05  |      |      |      |   |   |                |
| テンパール工業株式会社 |      |      |      |   |   | G519-3P403EA33 |