単３中性線欠相保護付
漏電遮断器　表面形

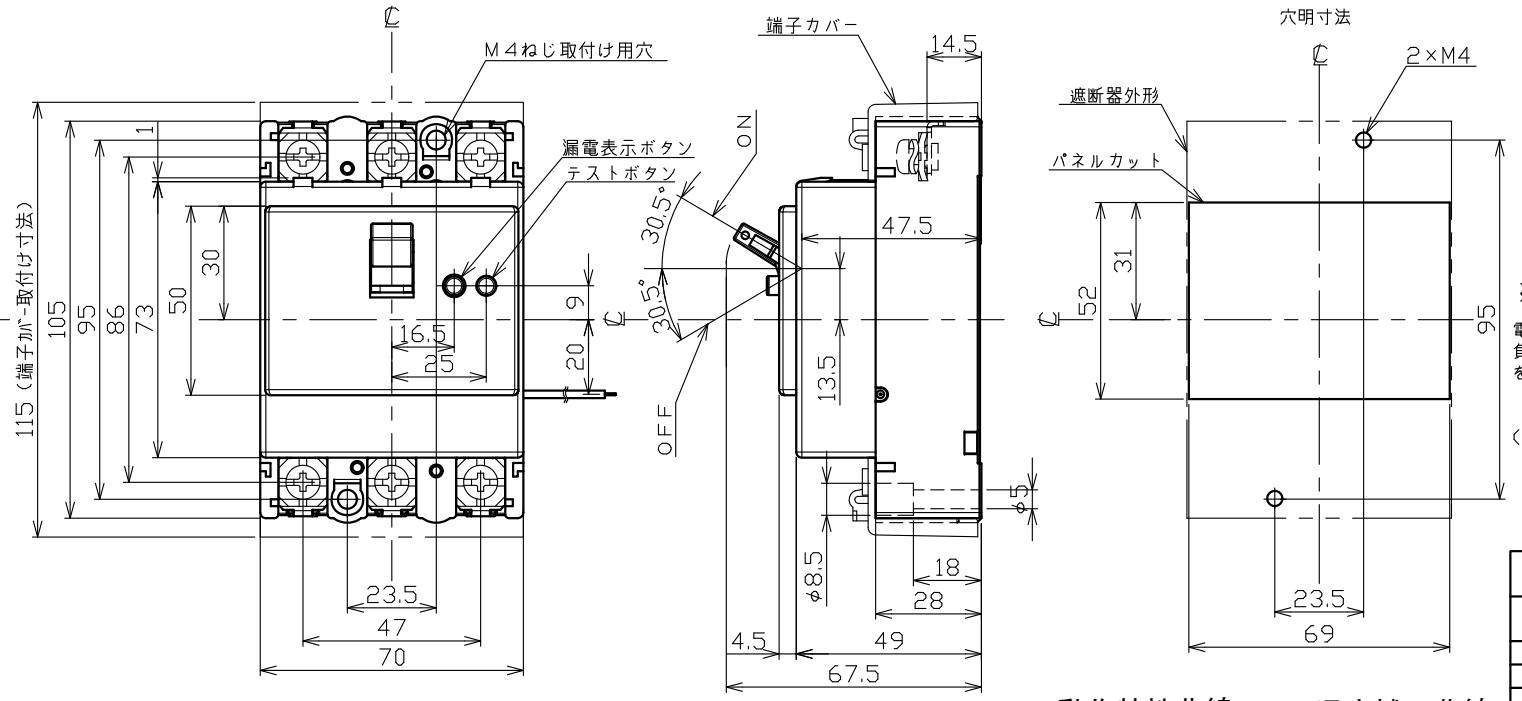

※１

電源側（右図上側）に商用電源側を，負荷側（右図下側）に発電システム側を接続してください。
（内線規程 JEAC 8001 資料番号 3-5-6の「逆接続可能型」です。）
（注）用途にかかわらず，商用電源側を，負荷側（右図下側）に接続しないでください。

発電システムの接続方法



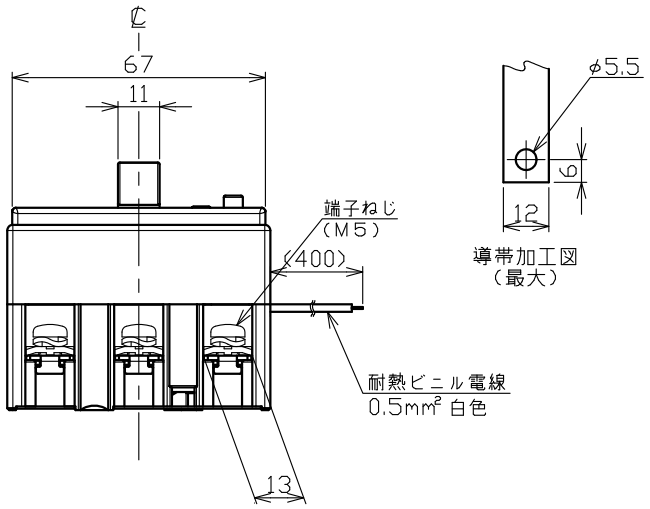

動作特性曲線　　温度補正曲線

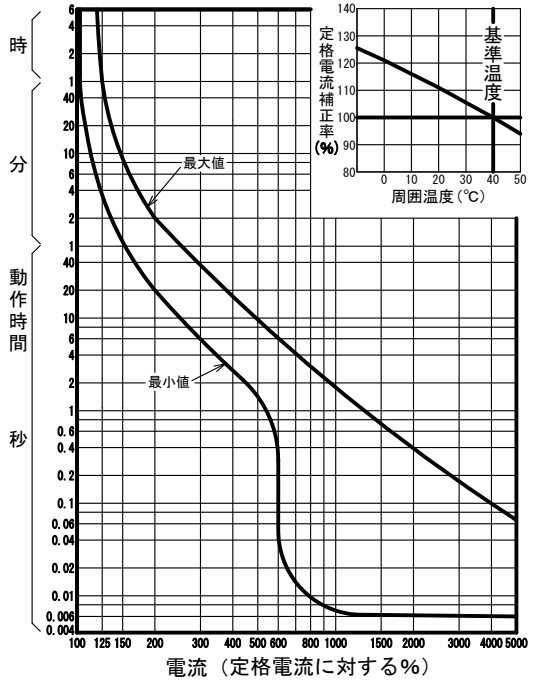

太陽光発電システム用	
型　式	GBU-53EC
フレーム	50AF
極数(P)・素子数(E)	3P・3E
定格電圧（V）	100／200
定格電流（A）	20
最大動作時間	0.1秒
定格感度電流	30mA
定格過電圧動作時間	1秒以内
定格動作過電圧	135V
定格遮断容量（kA）	
AC 100V AC 100V／200V AC 200V AC 415V	5
逆接続（系統連系用）	可能（※1）
引き外し方式	熱動電磁
標準接続方式	線押え方式（圧着端子使用可能）
基準周囲温度	40℃
重量（kg）	0.35
備　考	JIS C 8222 附属書2 （JIS Q 1000に基づく自己適合宣言）
御納入先	

日付		受領印		数量	

承認	検図	製図	設計
山本博	内藤稔	濱田	濱田

年月日	三角法	
2013.10.18		G614-3P53EC110

テンパール工業株式会社

A-15-01