
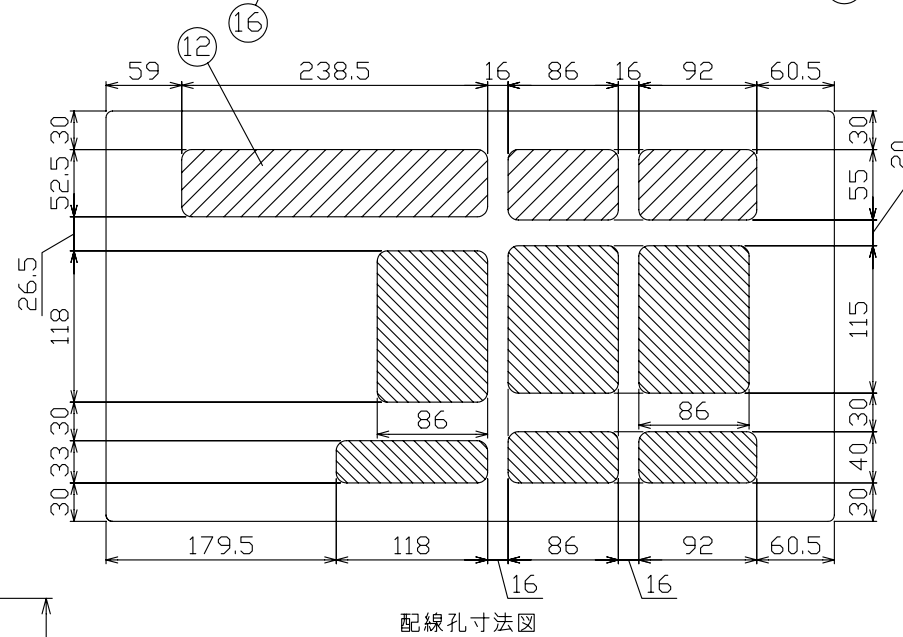


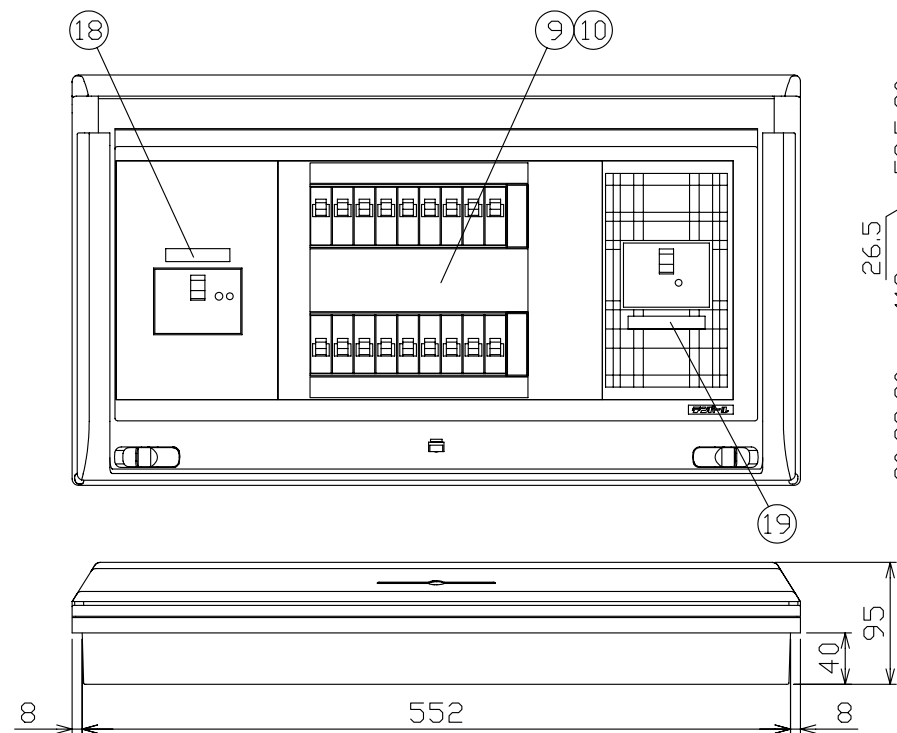

御 納 入 先		
	様	
符号	部 分 品 名	備 考
1	キャビネット	スチロール樹脂 UL-94 V-2
2	母線	銅板 60A容量(分岐30A容量)
3	主幹用漏電遮断器	50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形
4	配線用遮断器	30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付
5	充電部しゃへい板	ポリプロピレン樹脂
6	200V切替板	銅板 30A 容量
7		
8		
9	回路銘板	キャビネットカバー表面に貼付
10	100-200V切替説明書	キャビネットカバー裏面に貼付
11	配 線 孔	ノックアウト式
12	配 線 孔	//// 部開口, \\\ 部ノックアウト式
13	本体取付ネジ	4 - φ4.5 x 30
14		
15	半埋込取付用サイドノック	4 - φ5
16	速結式アース中継端子	M 5 x 2 , 速結端子10P
17		
18	主幹用漏電ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
19	燃料電池専用ブレーカシール	キャビネットカバー表面に貼付
20	燃料電池側配線用遮断器	30AF B,C, 5.0kA

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回	路	銘	板
1	5	9	13 17
3	7	11	15 19
2	6	10	14 18
4	8	12	16 20

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路				分岐開閉器数	燃料電池側開閉器	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図 番	
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路	配線用遮断器	相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	住宅用分電盤		
		3P3E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	スペース	3P3E					承認	検図	設計	製図			
		—	40 A	—	1 4	4	2	20 A	定格電流	60 A	色彩	マンセル 8GY9,7/0,2	今本	羽生	品田	長力	型式	MG34182FC （家庭用燃料電池システム用）	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内																			
											</								