


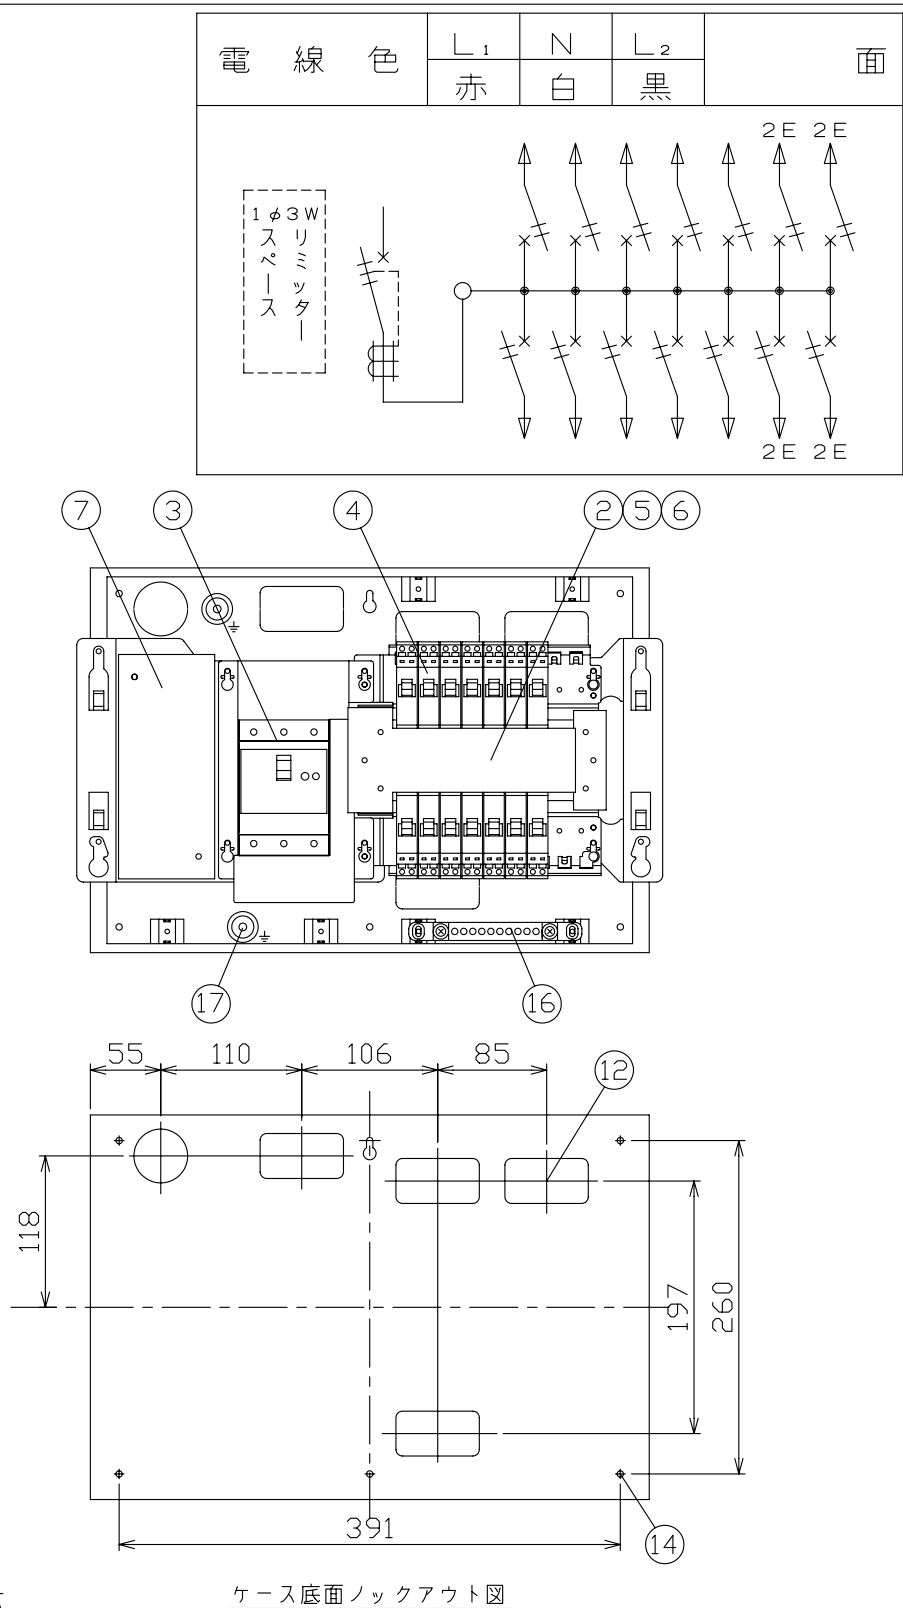

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

回路銘板			
1	5	9	13
3	7	11	
2	6	10	14
4	8	12	

備 考	リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分 岐 開 閉 器 数			付属機器取付 スペース	分 電 盤 定 格		キャビネット仕様（埋込形）		尺度	／			図 番		
		漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ			増 回 路 ス ペ ース	相線式	1 φ 3 W	材 質	ボックス カバー	銅板 t1.2 難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日	住 宅 用 分 電 盤
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内	有	3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A						承認	検図	設計	製図			
		40 A	－	10	4	－	－	定格電流	60 A	色 彩	ボックス マンセル 7,3Y9,2 / 0,7		（印）	（印）	（印）	（印）		
		GBU-53・1EC		B-1N	B-2N						カバー マンセル 8GY9,7 / 0,2		テンパール工業株式会社				型式	MLG3414F