
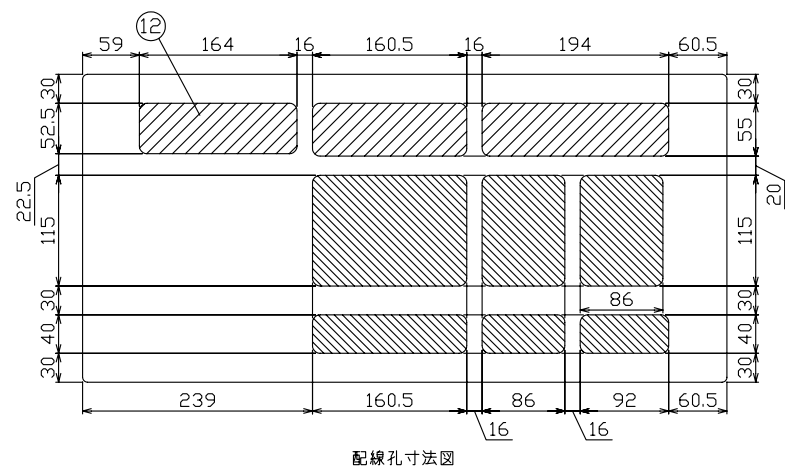
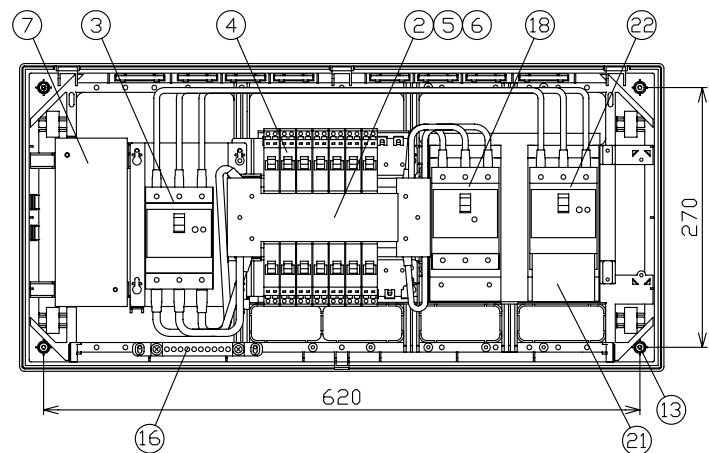
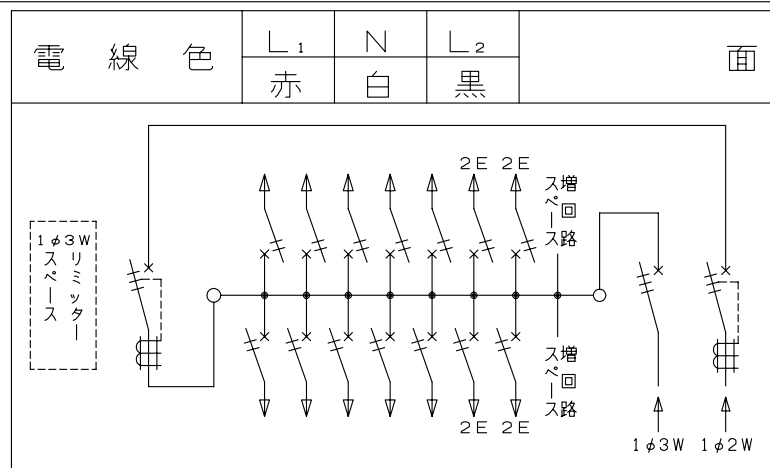
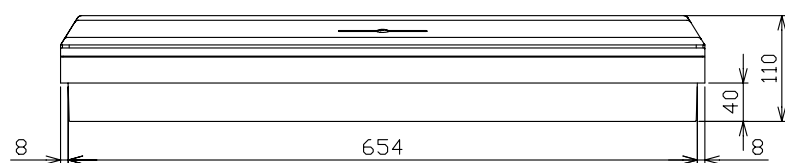
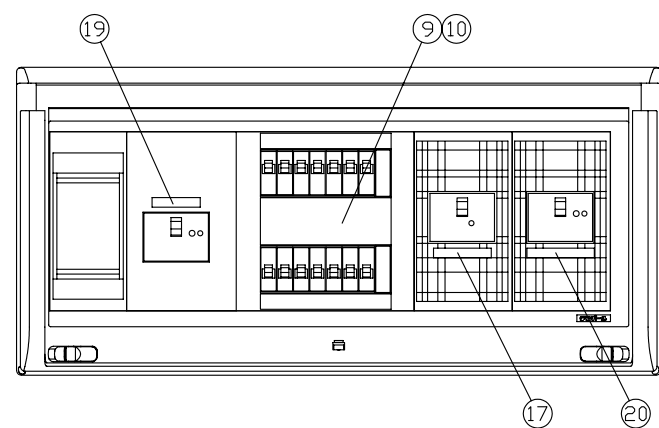
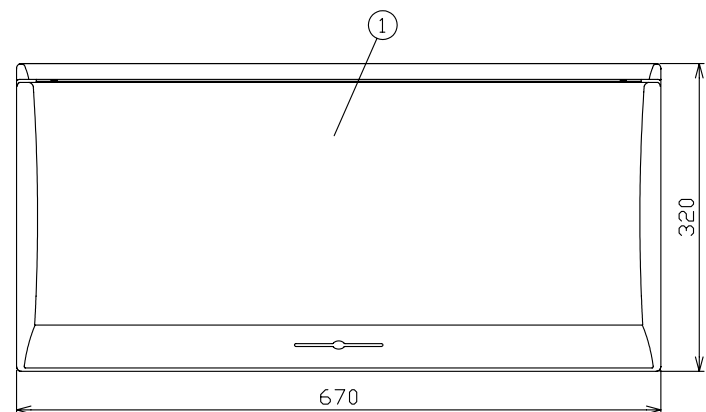
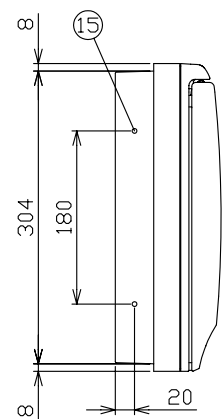


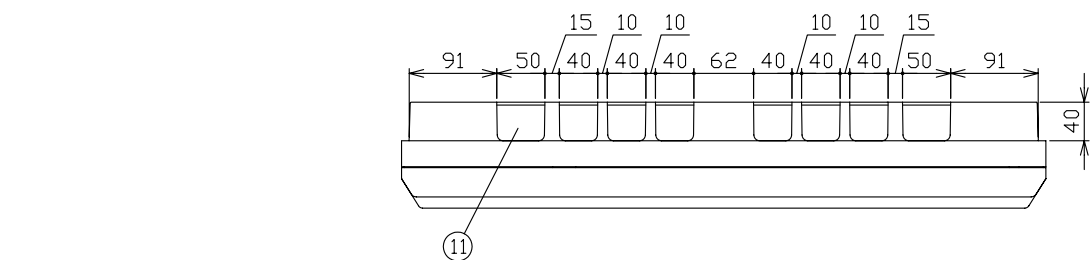

配線孔寸法図

|                  |                |                                    |
|------------------|----------------|------------------------------------|
| 御<br>納<br>入<br>先 |                |                                    |
|                  | 様              |                                    |
| 符号               | 部 分 品 名        | 備 考                                |
| 1                | キャビネット         | スチロール樹脂 UL-94 V-2                  |
| 2                | 母線             | 銅板 60A容量(分岐30A容量)                  |
| 3                | 主幹用漏電遮断器       | 60AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形           |
| 4                | 配線用遮断器         | 30AF B,C, 2.5kA コード短絡保護機能付         |
| 5                | 充電部しゃへい板       | ポリプロピレン樹脂                          |
| 6                | 200V切替板        | 銅板 30A 容量                          |
| 7                | リミッター取付板       | 175 x 75 x t15                     |
|                  | リミッター用電線       | 600V EM-IE 電線 14mm <sup>2</sup> 付属 |
| 9                | 回路銘板           | キャビネットカバー表面に貼付                     |
| 10               | 100-200V切替説明書  | キャビネットカバー裏面に貼付                     |
| 11               | 配 線 孔          | ノックアウト式                            |
| 12               | 配 線 孔          | //// 部開口, \\\ 部ノックアウト式             |
| 13               | 本体取付ネジ         | 4 - φ4.5 x 30                      |
| 14               |                |                                    |
| 15               | 半埋込取付用サイドノック   | 4 - φ5                             |
| 16               | 速結式アース中継端子     | M 5 x 2 , 速結端子10P                  |
| 17               | ガス発電専用ブレーカシール  | キャビネットカバー表面に貼付                     |
| 18               | ガス発電側配線用遮断器    | 30AF B,C, 5.0kA                    |
| 19               | 主幹用漏電ブレーカシール   | キャビネットカバー表面に貼付                     |
| 20               | 太陽光発電専用ブレーカシール | キャビネットカバー表面に貼付                     |
| 21               | 単2連系施工シール      | 端子カバー表面に貼付                         |
| 22               | 太陽電池側漏電遮断器     | 50AF B,C, 5.0kA 30mA 高速形           |

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

| 回 | 路 | 銘  | 板  |
|---|---|----|----|
| 1 | 5 | 9  | 13 |
| 3 | 7 | 11 | 15 |
| 2 | 6 | 10 | 14 |
| 4 | 8 | 12 | 16 |

| 備 考                                                                                   | リミッター<br>スペース | 主開閉器             | 一次送り回路 | 分 岐 開 閉 器 数 |           |       | ガス発電側開閉器       | 太陽光側開閉器             | 分 電 盤 定 格 |         | キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）       |                           | 尺度          | ／     |    |    |    | 図 番 |    |    |        |
|---------------------------------------------------------------------------------------|---------------|------------------|--------|-------------|-----------|-------|----------------|---------------------|-----------|---------|---------------------------|---------------------------|-------------|-------|----|----|----|-----|----|----|--------|
| 主幹用漏電遮断器<br>太陽光側漏電遮断器<br>単3中性線欠相保護付<br>（過電圧検出リード線付）<br>定格動作過電圧 135V<br>定格過電圧動作時間 1秒以内 |               | 漏電遮断器            |        | 安全ブレーカ      | 安全ブレーカ    | 増 回 路 | 配線用遮断器         | 漏電遮断器               | 相線式       | 1 φ 3 W | 材 質<br>難燃性合成樹脂<br>（自己消火性） | 色 彩<br>マンセル<br>8GY9.7／0.2 | 日付          | 年 月 日 |    |    | 承認 | 検図  | 設計 | 製図 | 住宅用分電盤 |
|                                                                                       |               | 3P3E             | P E A  | 2P1E 20A    | 2P2E 20A  | スペース  | 3P3E           | 3P2E                |           |         |                           |                           | 定格電流        | 60 A  | 今本 | 羽生 |    |     |    |    |        |
|                                                                                       | 有             | 60 A<br>GBU-63EC | -      | 10<br>B-1N  | 4<br>B-2N | 2     | 20 A<br>B-33EC | 30 A<br>GBU-53・1ECS |           |         |                           |                           | テンパール工業株式会社 |       |    |    |    |     |    |    |        |