



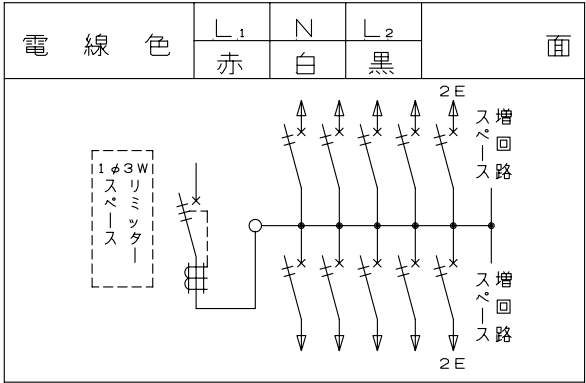

その他、細目はJISC8328(住宅用分電盤)及び、JWDS0007(住宅用分電盤)による。

1	3	5	7	9
2	4	6	8	10

11
12

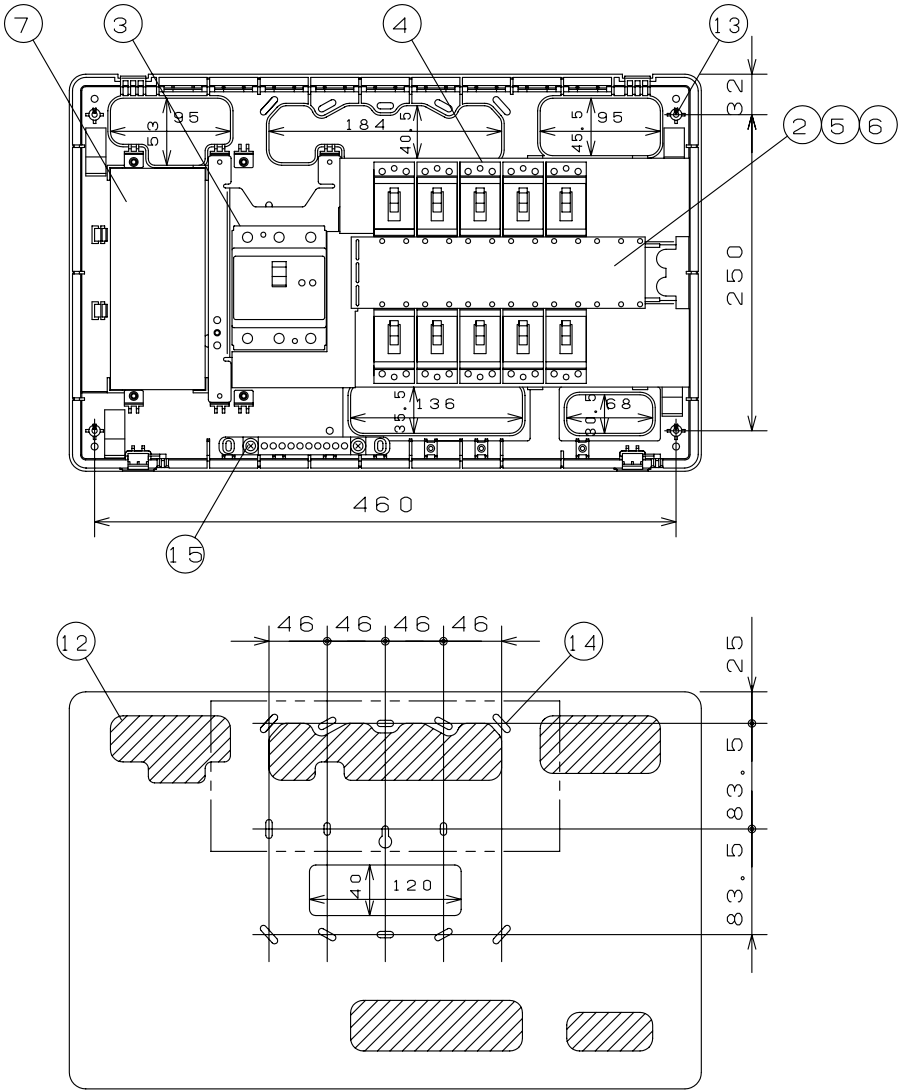

スイッチボックス位置図

備考		リミッター スペース	主開閉器	一次送り回路	分岐開閉器数				付属機器取付 スペース	分電盤定格		キャビネット仕様（露出・半埋込兼用形）		尺度	／				図		番	
主幹用漏電遮断器 単3中性線欠相保護付 （過電圧検出リード線付） 定格動作過電圧 135V 定格過電圧動作時間 1秒以内			漏電遮断器		安全ブレーカ	安全ブレーカ		増回路 スペース		相線式	1φ3W	材質	難燃性合成樹脂 （自己消火性）	日付	年	月	日					
			3P2E	P E A	2P1E 20A	2P2E 20A	P E A	定格電流		75 A	色彩	マンセル 5Y9／0.5	承認	検図	設計	製図						
有		75 A	—	8	2	2	—					近藤	羽生	尾崎	長力	住宅用分電盤						
		GBU-73・1KC			BC-1HEA	BC-2HEA									テンパール工業株式会社	型式	VLGC37102					