


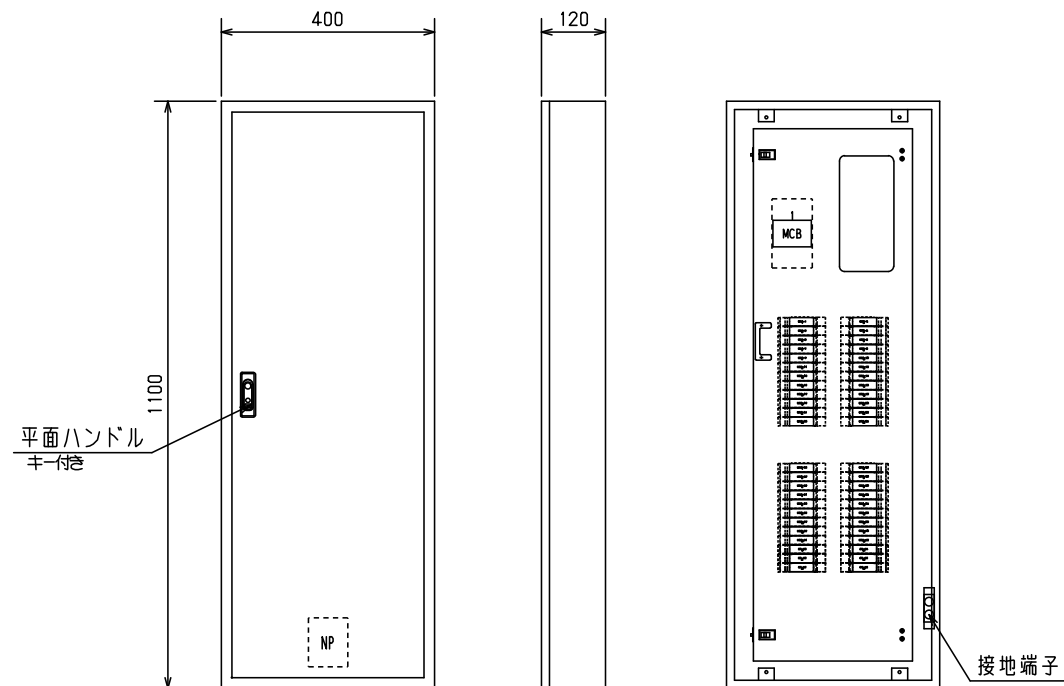


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-42	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	36
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	6
3	MCB	配線用遮断器	3P 125AF/100AT 欠相保護付	BU-123.1EC	テンパール	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm、浴面6mmのJSIA規格を適用しています。


										キャビネット形式	露出／埋込	納入先			
										屋内壁掛形	露出		股		
型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数	
LTB10T426		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9／1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10	図番	LTB10T426	[1 / 3]	
		中板													
		日東	R12-411C.												
										テンパール工業株式会社					

1φ3W 100/200V

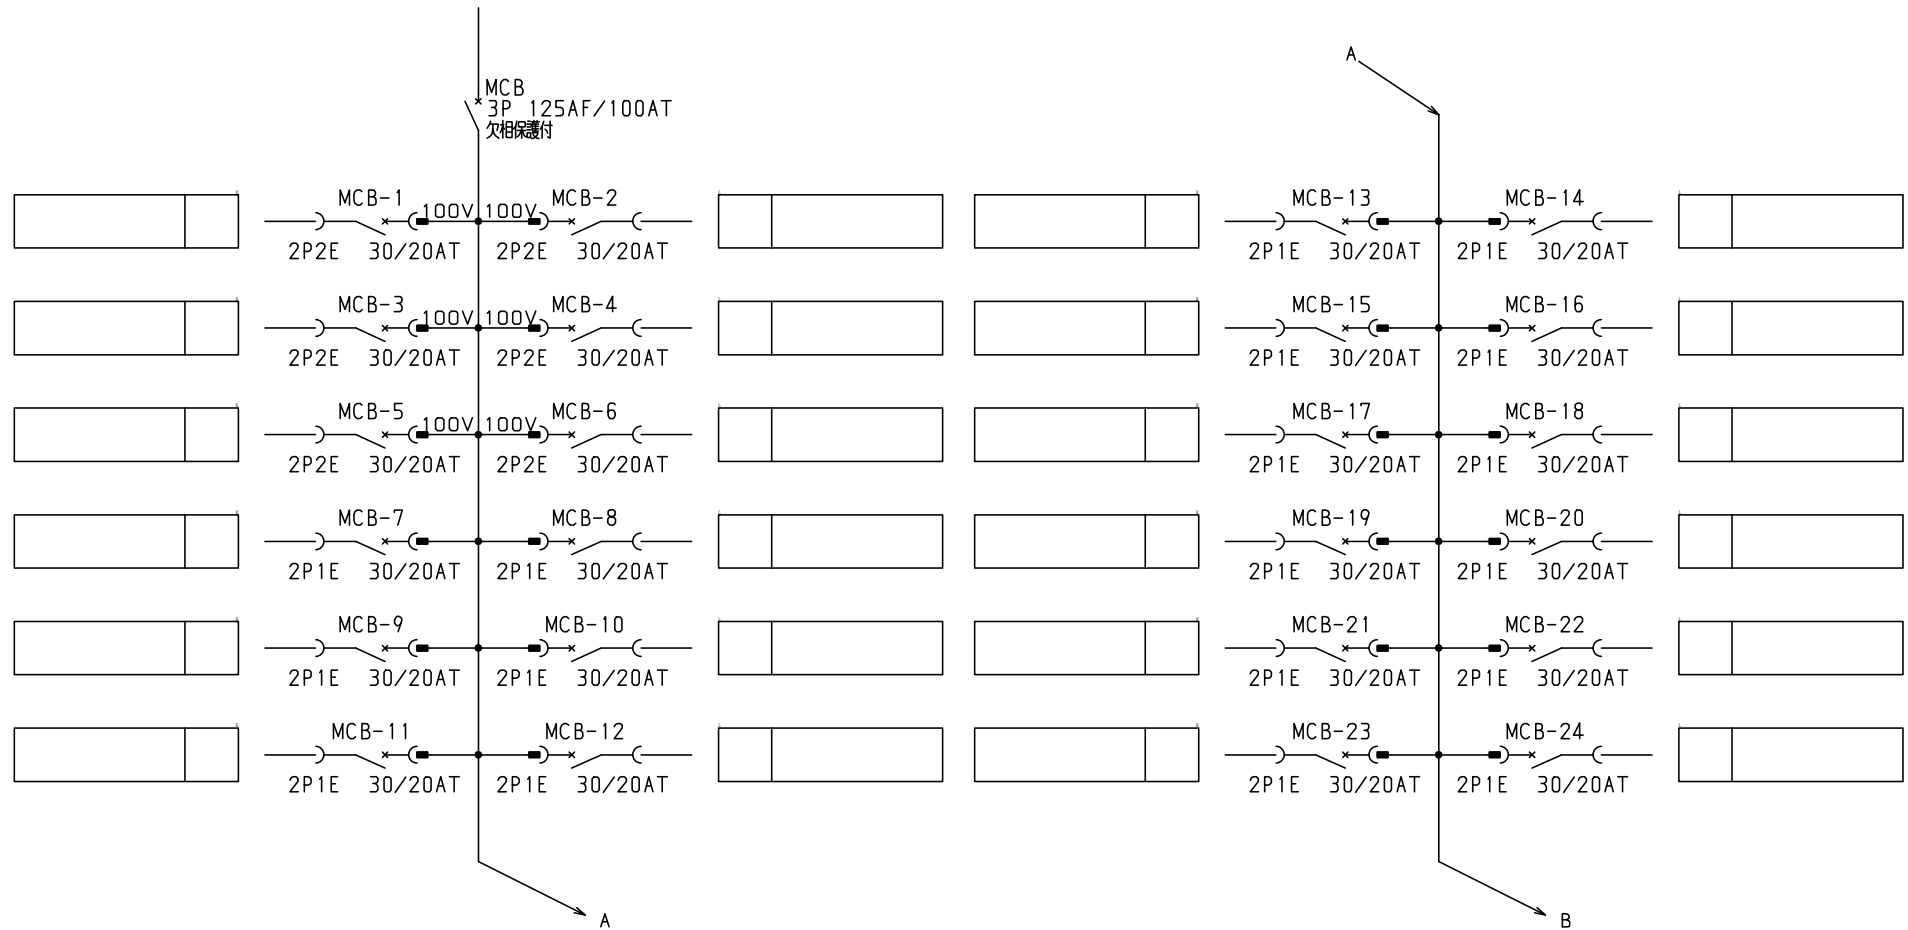

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

共通事項：1) 電線リヤス記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出／埋込		納入先		股					
型式名		扉		ハンドル		承認		検図		製図		設計		製図		三角法		品名		面数	
		外函												2015/2/1							
		中板												2015/2/1							
				塗装色										2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							
														2015/2/1							

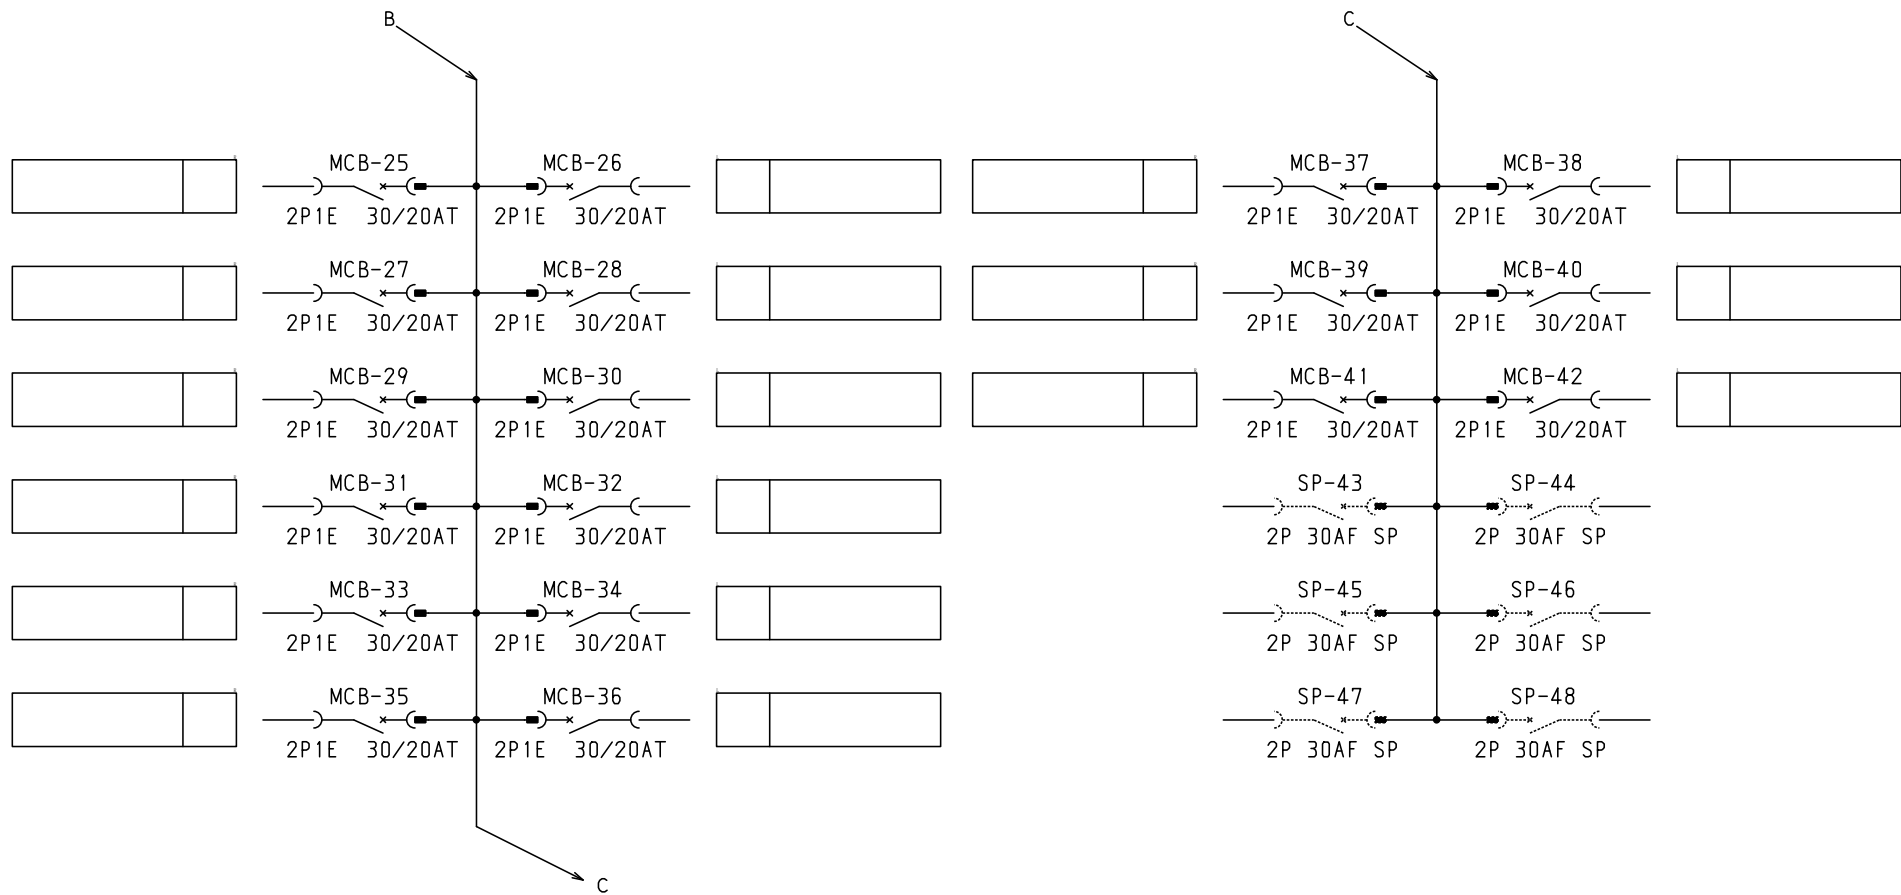

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名		扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股	
		外函						製図	三角法	品名	面数	
		中板						2015/2/1				
			塗装色	佐藤	渡辺	伊達	伊達	テンパール工業株式会社		図番	LTB10T426	[3 / 3]