


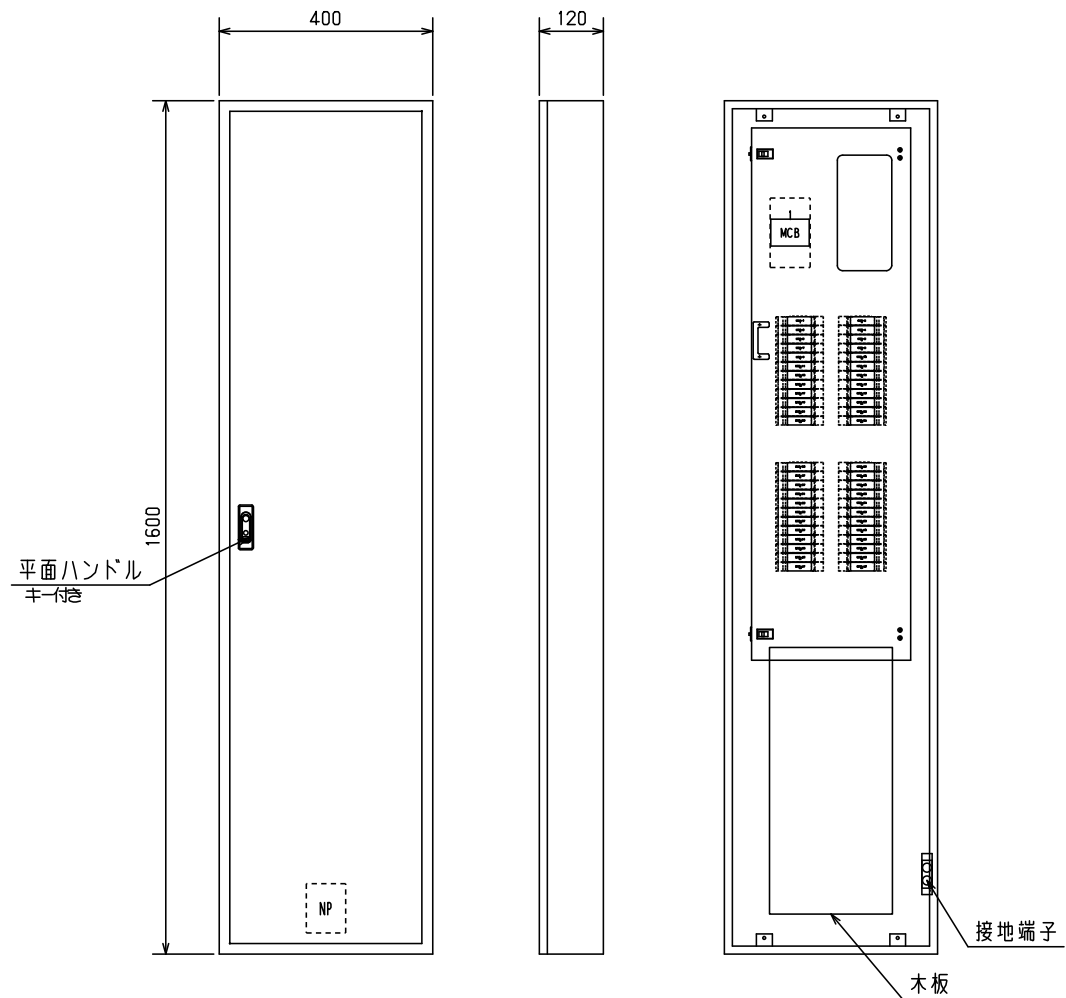


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-48	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	42
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	6
3	MCB	配線用遮断器	3P 125AF/100AT 欠相保護付	BU-123.1EC	デンパール	1

パールデクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm, 沿面6mmのJISA規格を適用しています。

2015											キャビネット形式	露出／埋込	納入先	設		
											屋内壁掛形	露出				
	型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名	面数		
	LTB10T48K5		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10				
			中板								テンパール工業株式会社					LTB10T48K5 [1 / 3]
		日東	B12-416C.									図番				


1φ3W 100/200V

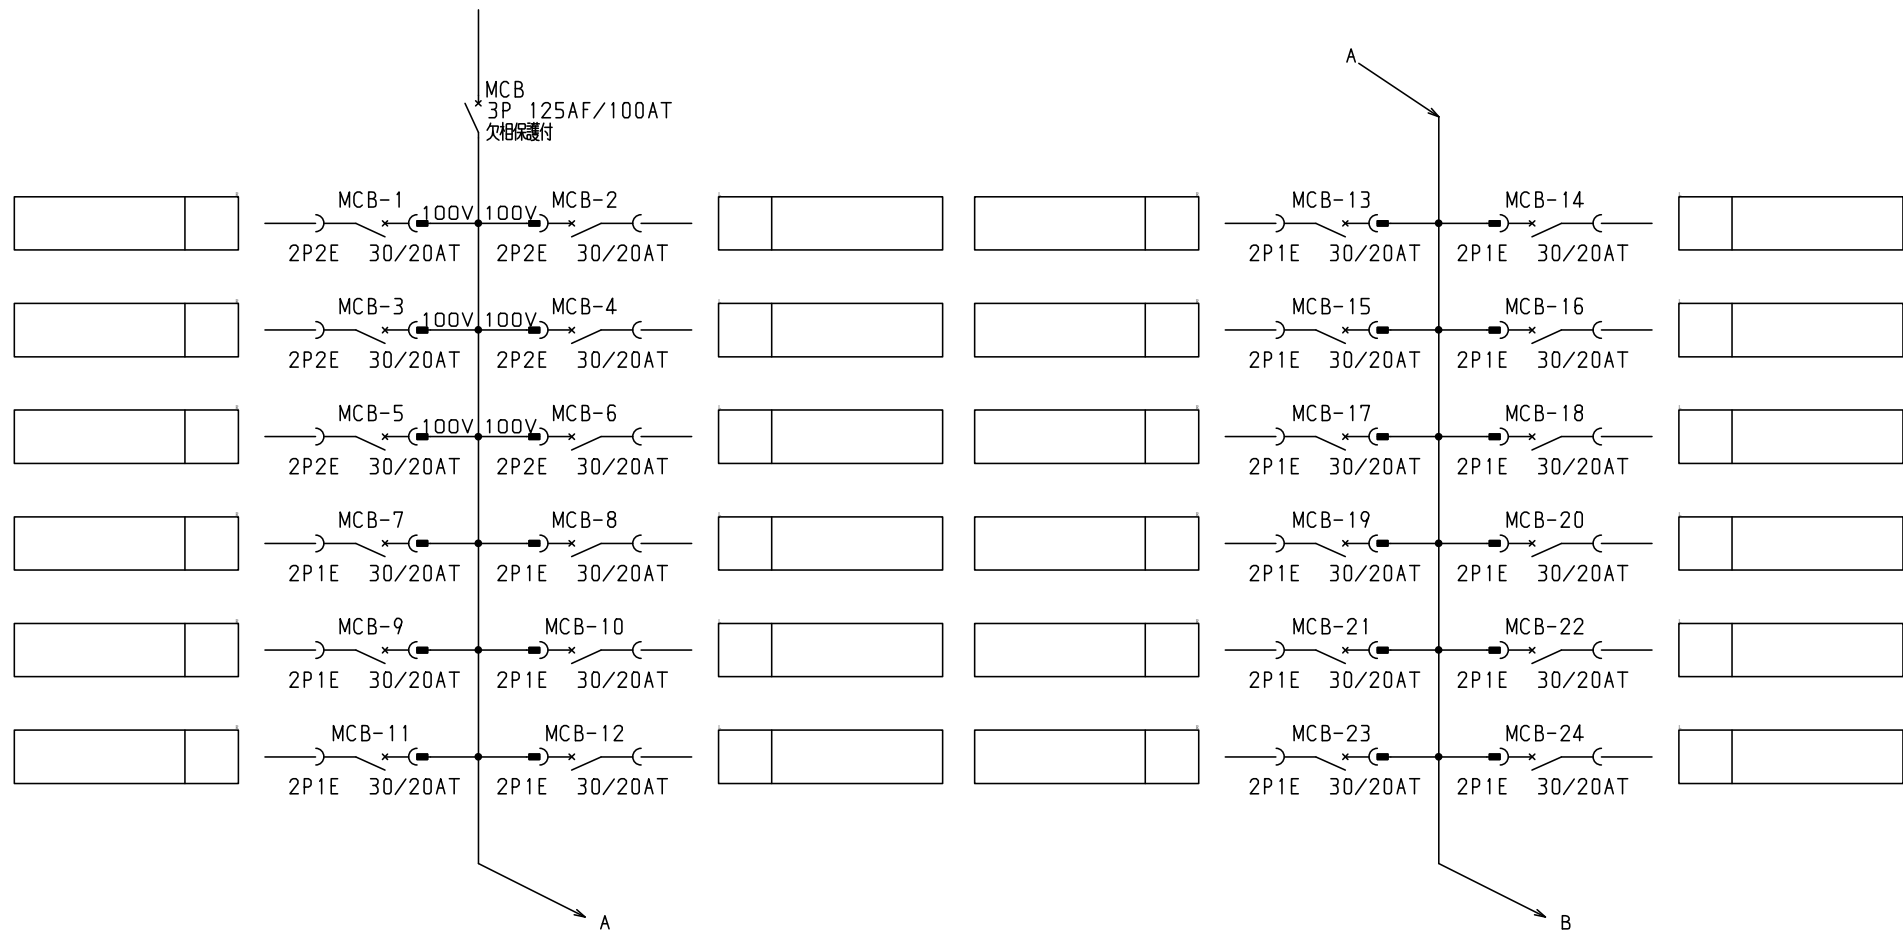

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上，回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出/埋込		納入先		品名		面数		股	
扉				佐藤				渡辺		伊達		伊達		2015/2/1		三角法		品名		LTB10T48K5		[2 / 3]			
外函																		図番							
中板																									
塗装色																									

デンパール工業株式会社

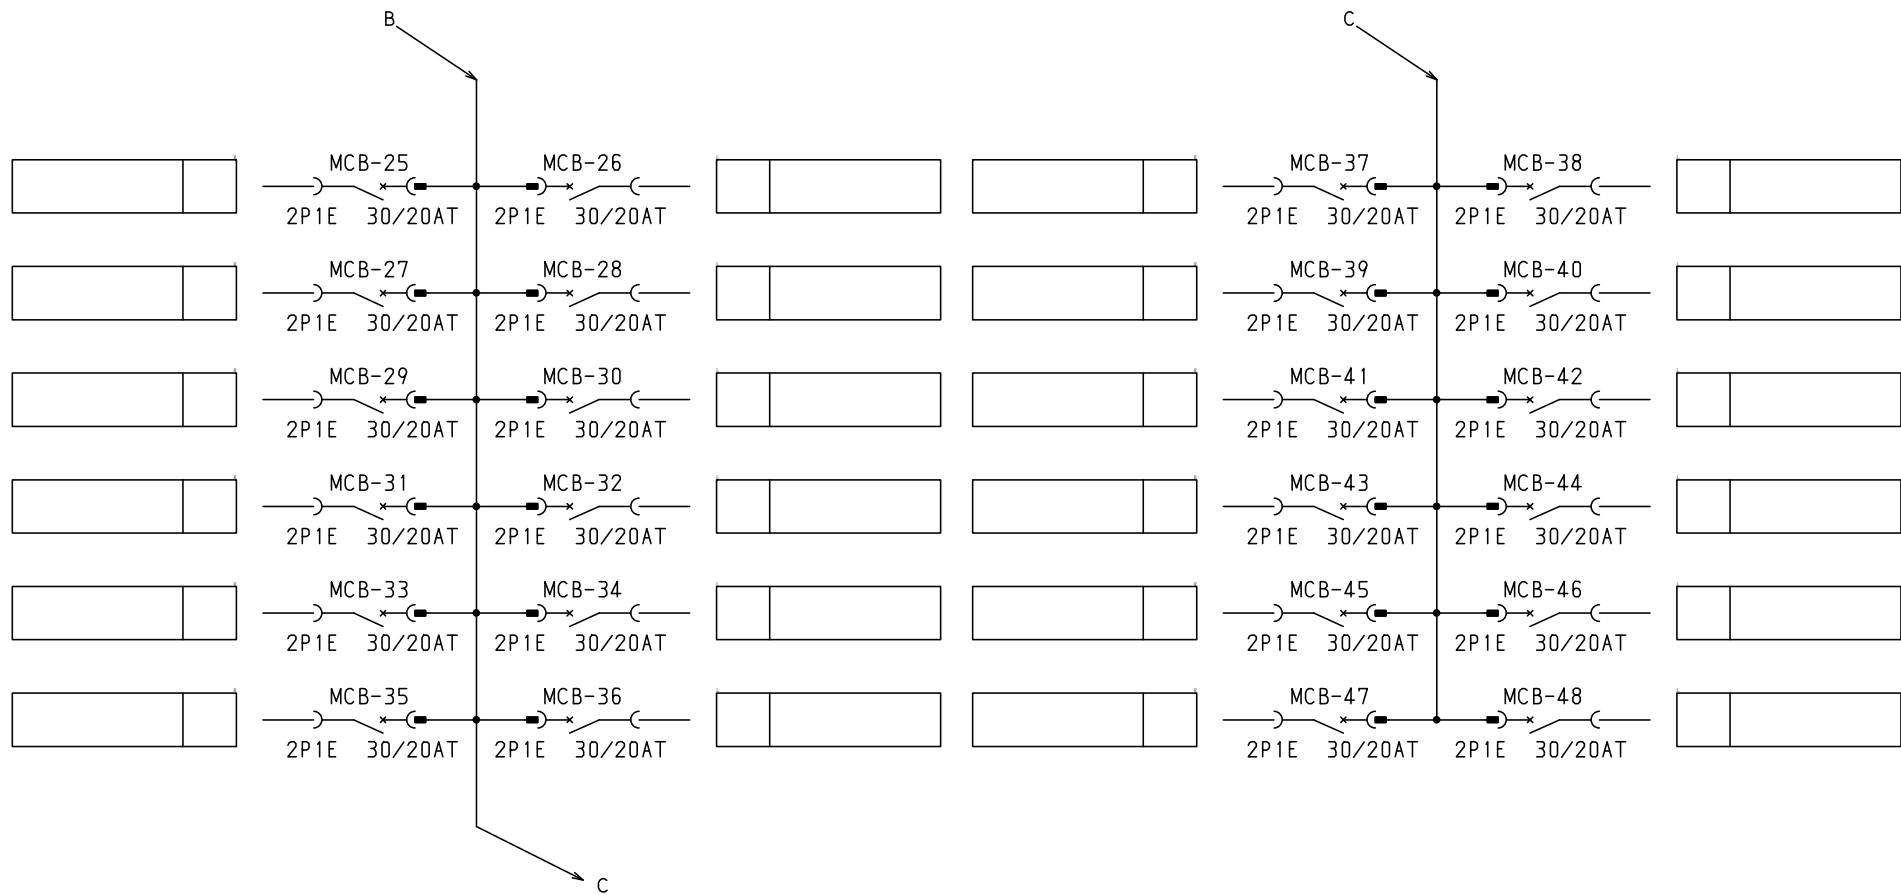

共通事項：１）電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 ２）１φ３Ｗ回路２Ｐブレーカ電圧表示なきものは１００Ｖとする。
 ３）製作の都合上，回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出／埋込		納入先		股	
扉				ハンドル				承認		検図		製図		製図		三角法		品名		面数	
外函				塗装色				佐藤		渡辺		伊達		2015/2/1							
中板								伊達		伊達				テンパール工業株式会社		図番		LTB10T48K5		[3 / 3]	