


1φ3W 100/200V

MCB
3P 125AF/100AT
欠相保護付

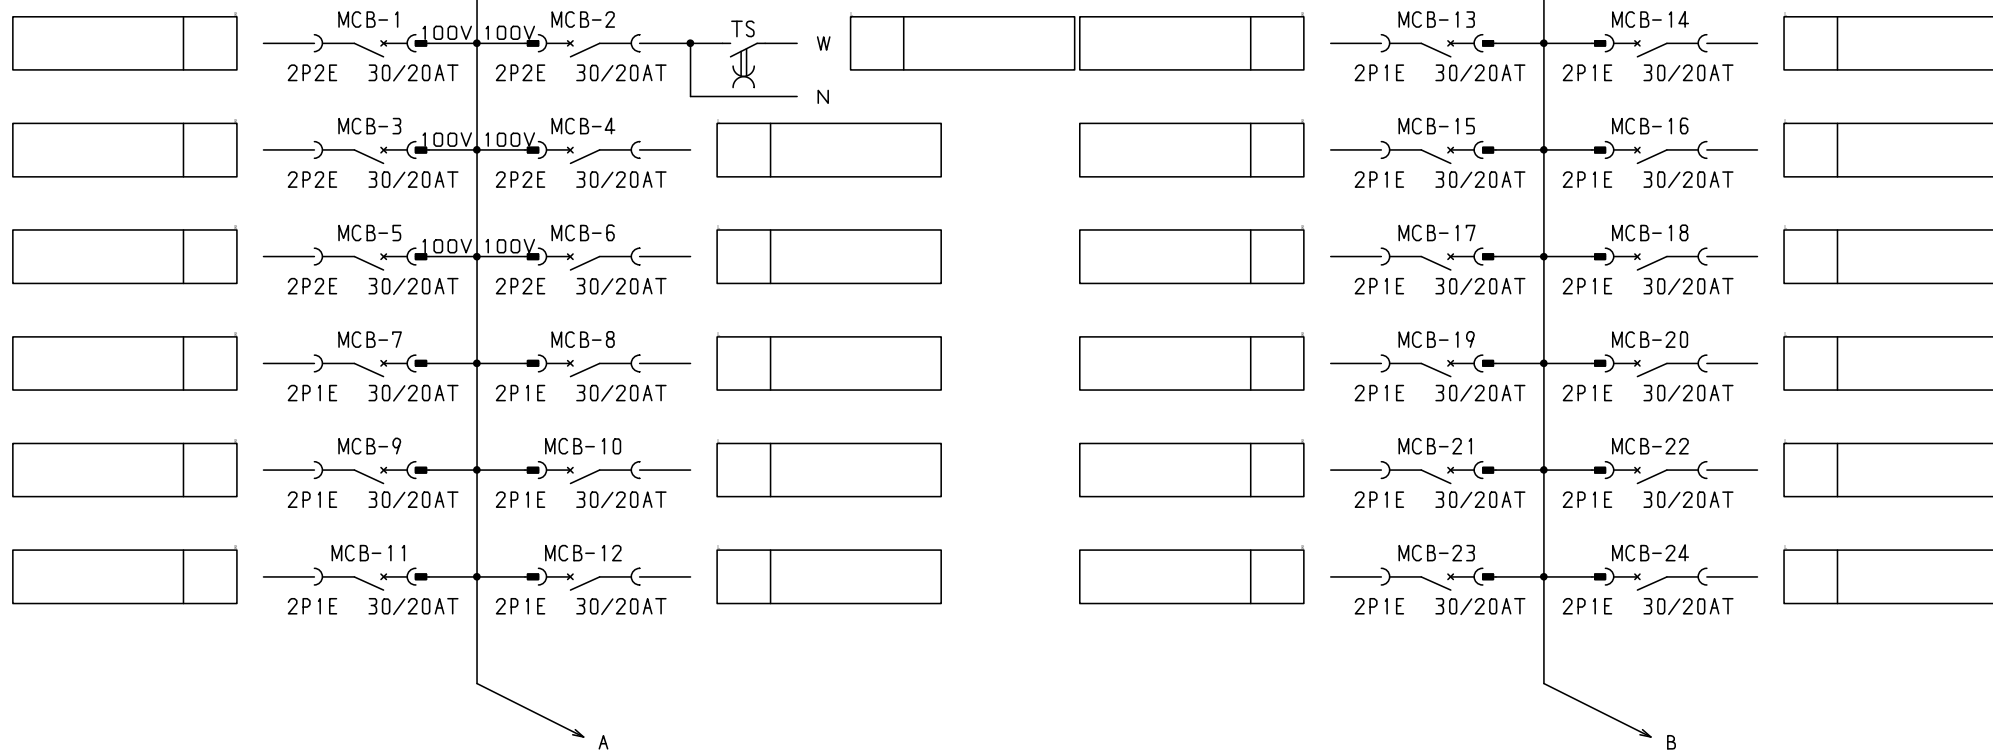


共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

共通事項：1) 電線クイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出/埋込		納入先		品名		面数		股			
型式名		扉		ハンドル		承認		検図		製図		設計		製図		三角法		品名		面数		股	
		外函												2015/2/1									
		中板		塗装色										テンパール工業株式会社				LTB10T48TS		[2 / 4]			


デンパール工業株式会社

[2 / 4]

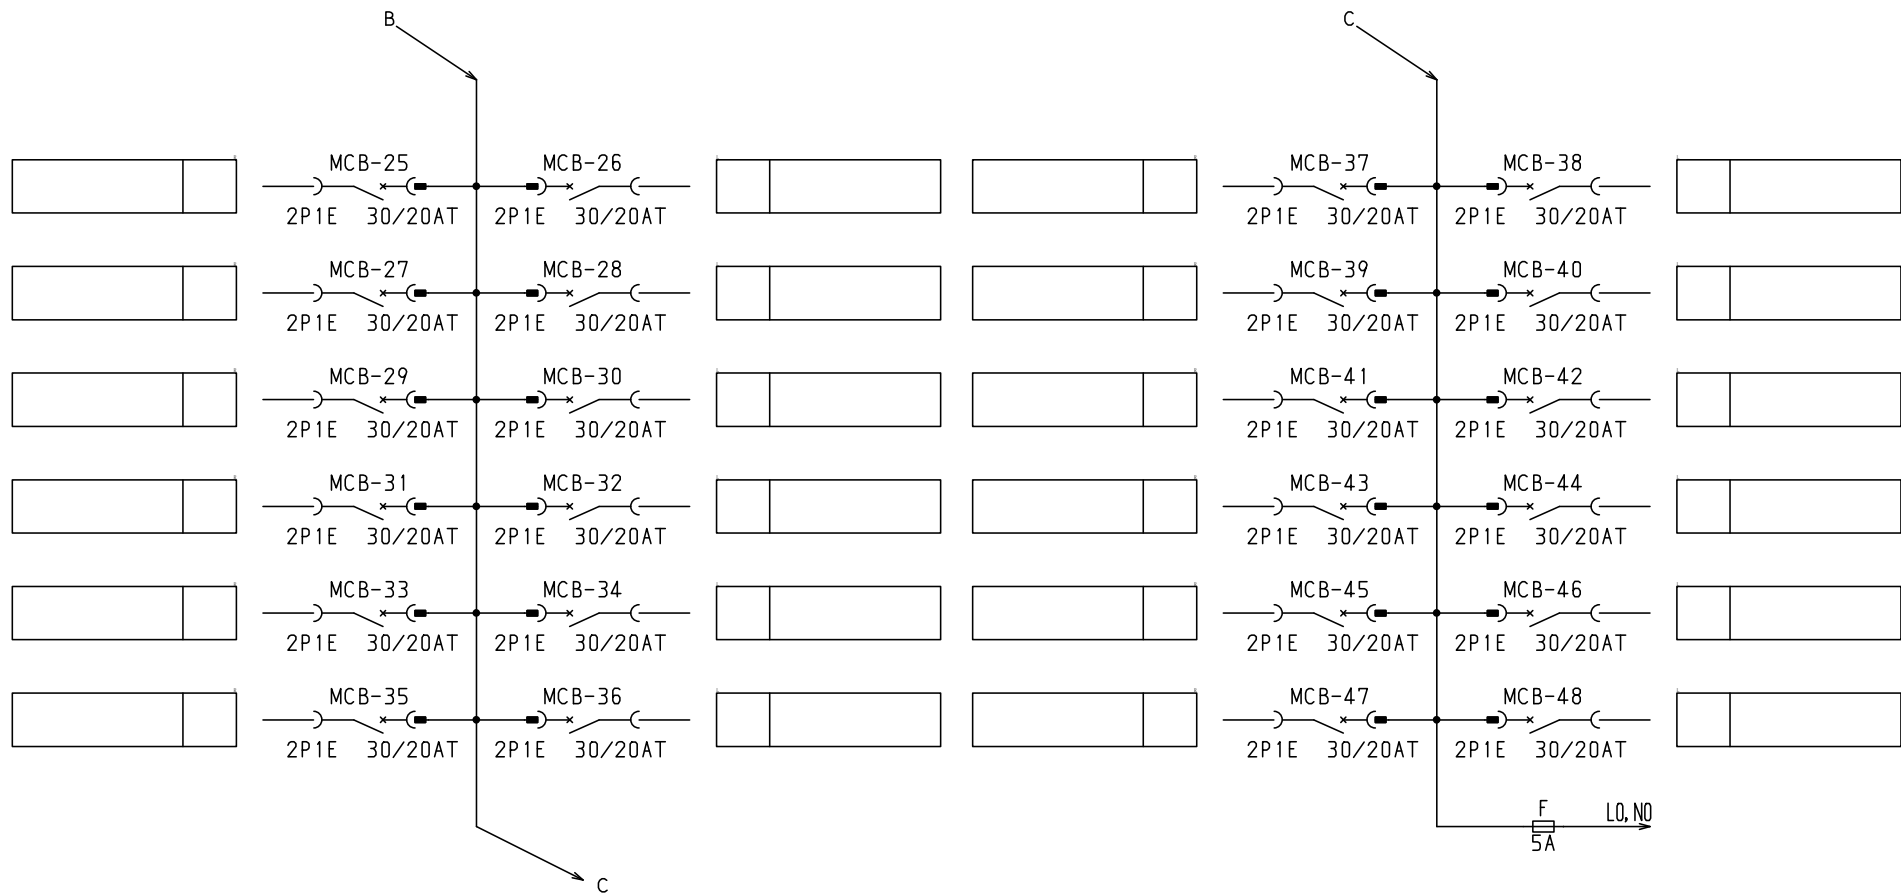

共通事項：１）電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 ２）１φ３Ｗ回路２Ｐブレーカ電圧表示なきものは１００Ｖとする。
 ３）製作の都合上，回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出／埋込		納入先		股	
扉				ハンドル				承認		検図		製図		製図		三角法		品名		面数	
外函				塗装色				佐藤		渡辺		伊達		2015/2/1							
中板								伊達						テンパール工業株式会社		図番		LTB10T48TS		[3 / 4]	

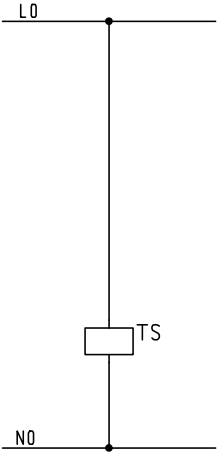

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上，回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				キャビネット形式				露出／埋込				納入先				股			
扉				製造				三角法				品名				面数			
外函				2015/2/1															
中板																			

承認
佐藤

検図
渡辺

製図
伊達

設計
伊達

テンパール工業株式会社

図番 LTB10T48TS

[4 / 4]