



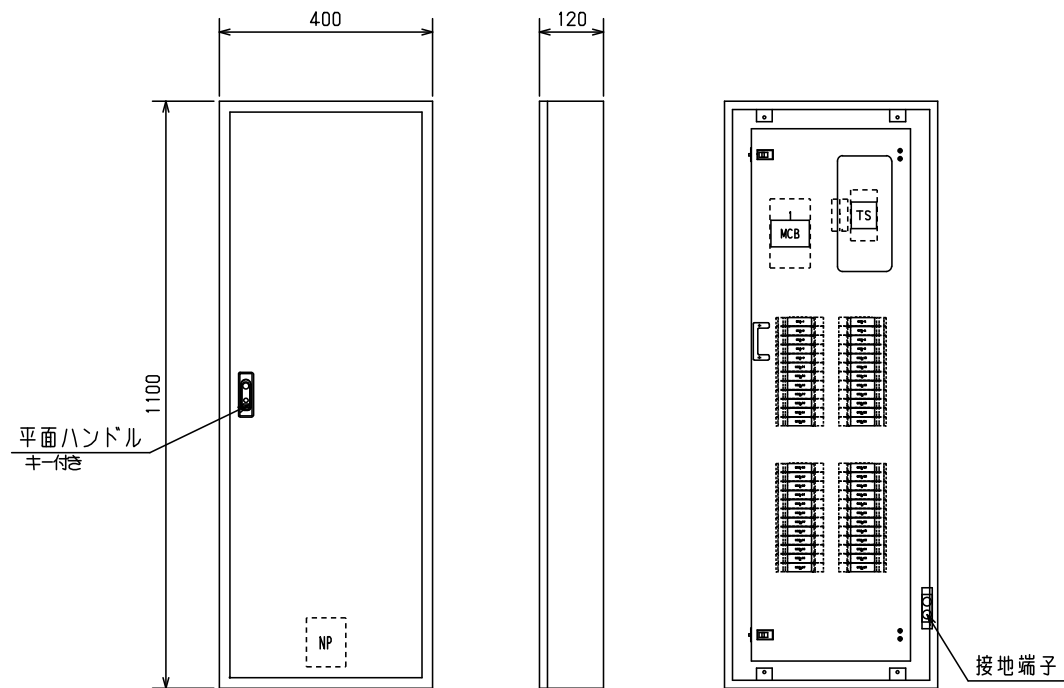

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-48	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	42
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	6
3	MCB	配線用遮断器	3P 150AF/150AT 欠相保護付	BU-153.1EC	テンパール	1
4	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1

パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、沿面6mmのJSIA規格を適用しています。

									キャビネット形式	露出／埋込	納入先			股			
									屋内壁掛形	露出							
型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数			
LTB15T48TS		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	(佐藤)	(渡辺)	(伊達)	(伊達)	2015/2/1	1/10	テンパール工業株式会社	図番	LTB15T48TS	[1 / 4]		
		中板															
		日東	B12-411C.														

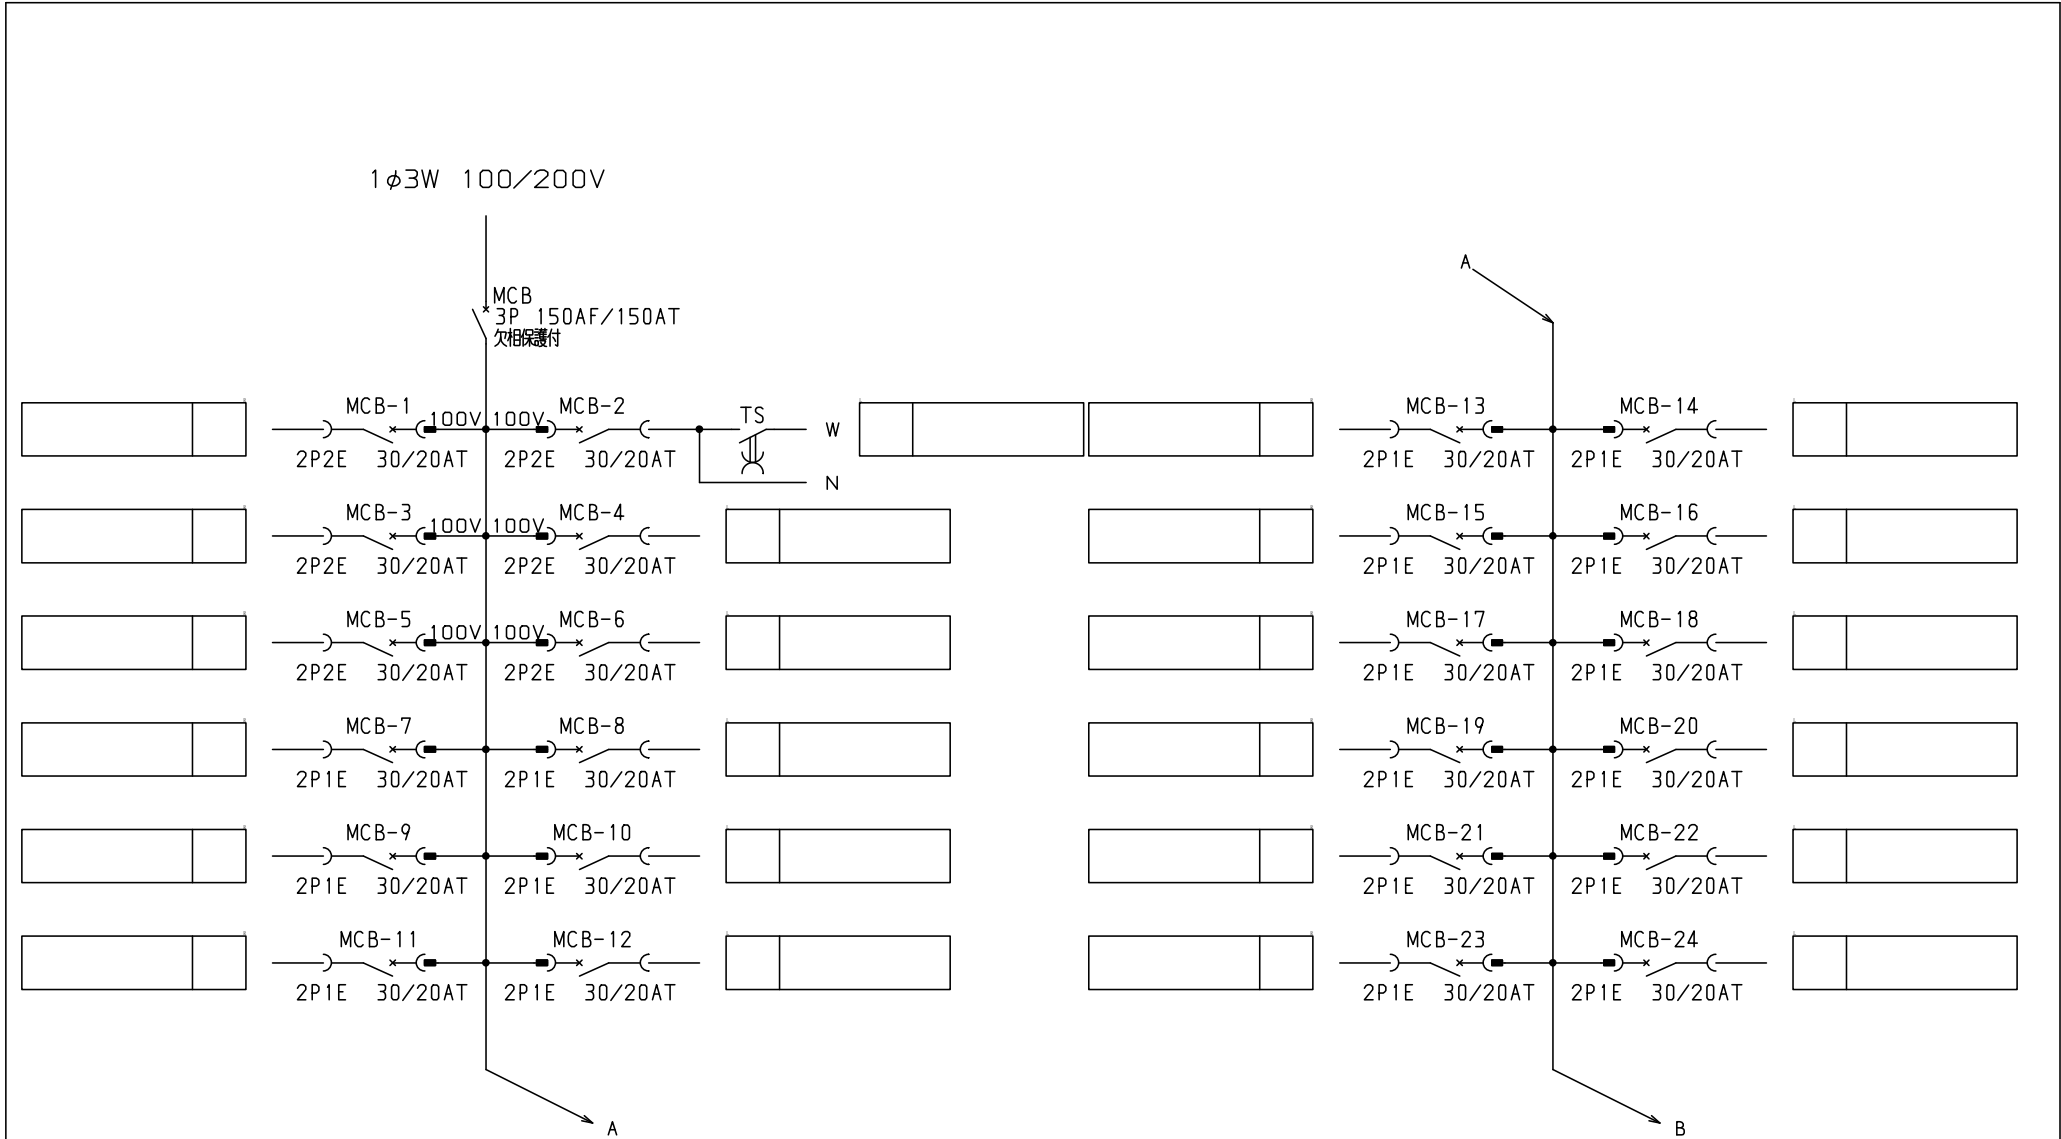


共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出/埋込		納入先		品名		面数		股	
扉				外函				中板		塗装色		2015/2/1		製図		三角法		品名		LTB15T48TS		[2 / 4]			

デンパール工業株式会社


[2 / 4]

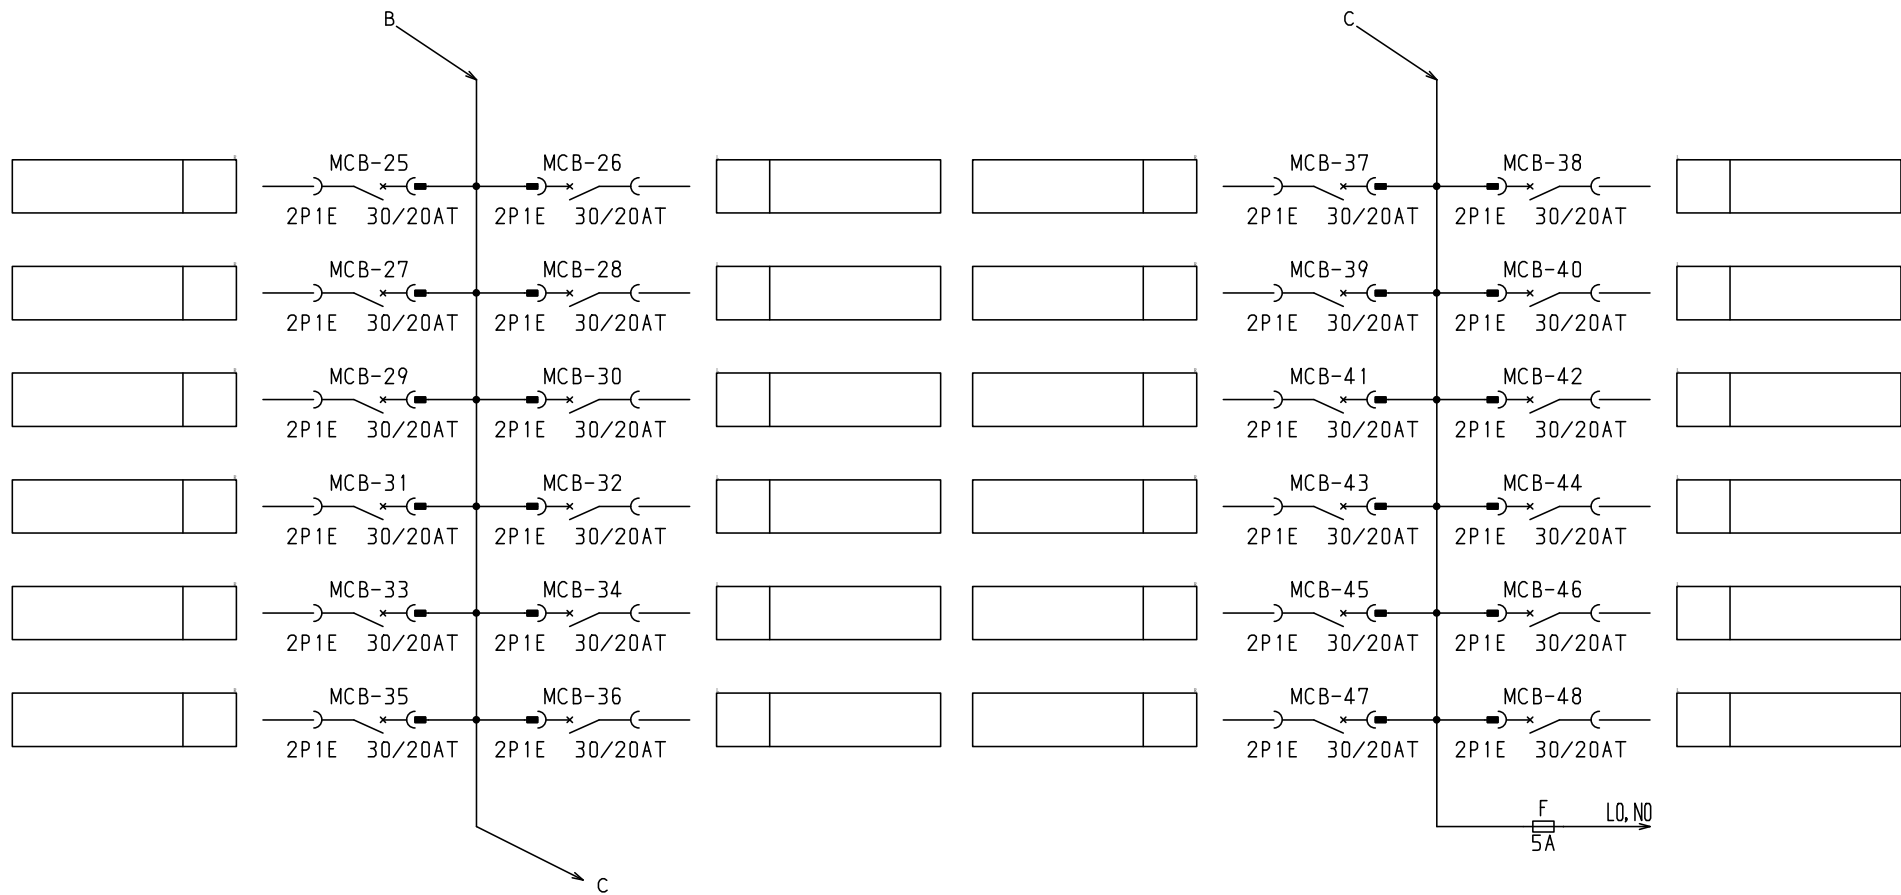

共通事項： 1) 電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名										承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出／埋込		納入先		股							
2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。																																	
3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。																																	
型式名										扉		ハンドル						承認		検図		製図		設計						品名			
										外函		塗装色				佐藤		渡辺		伊達		伊達		2015/2/1		三角法							
										中板																							
																						テンパール工業株式会社		図番		LTB15T48TS		[3 / 4]					

ECAD

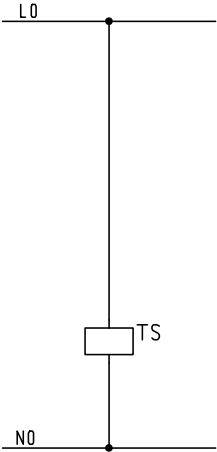

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上，回路名称の一部を省略している場合があります。

2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。								キャビネット形式	露出／埋込	納入先	股						
型式名	扉		ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数				
	外函		塗装色		佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1								
	中板								テンパール工業株式会社					図番	LTB15T48TS	[4 / 4]	