



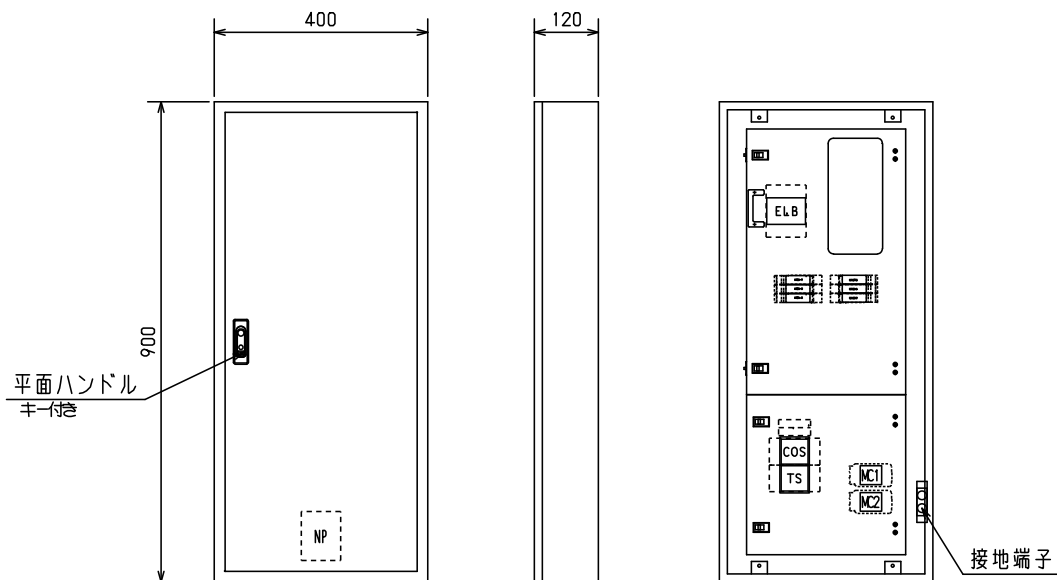

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-3~MCB-6	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	4
2	MCB-1~MCB-2	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	2
3	ELB	漏電遮断器	3P 50AF/50AT 30mA 欠相保護付	GBU-53.1KC	テンパール	1
4	MC1~MC2	電磁接触器	AC100V 13A (AC1級定格 20A) 1a	MP-10S	テンパール	2
5	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1
6	COS	コントロールユニット	AC100・200V 2A	AC2ETA	内外電機	1

パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm、沿面6mmのJISA規格を適用しています。

										キャビネット形式	露出／埋込	納入先				
										屋内壁掛形	露出		股			
型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名	面数			
LTG05T06T1M2		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9／1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10	図番	LTG05T06T1M2	[1 / 3]		
		中板														
		日東	B12-49C.													
テンパール工業株式会社																

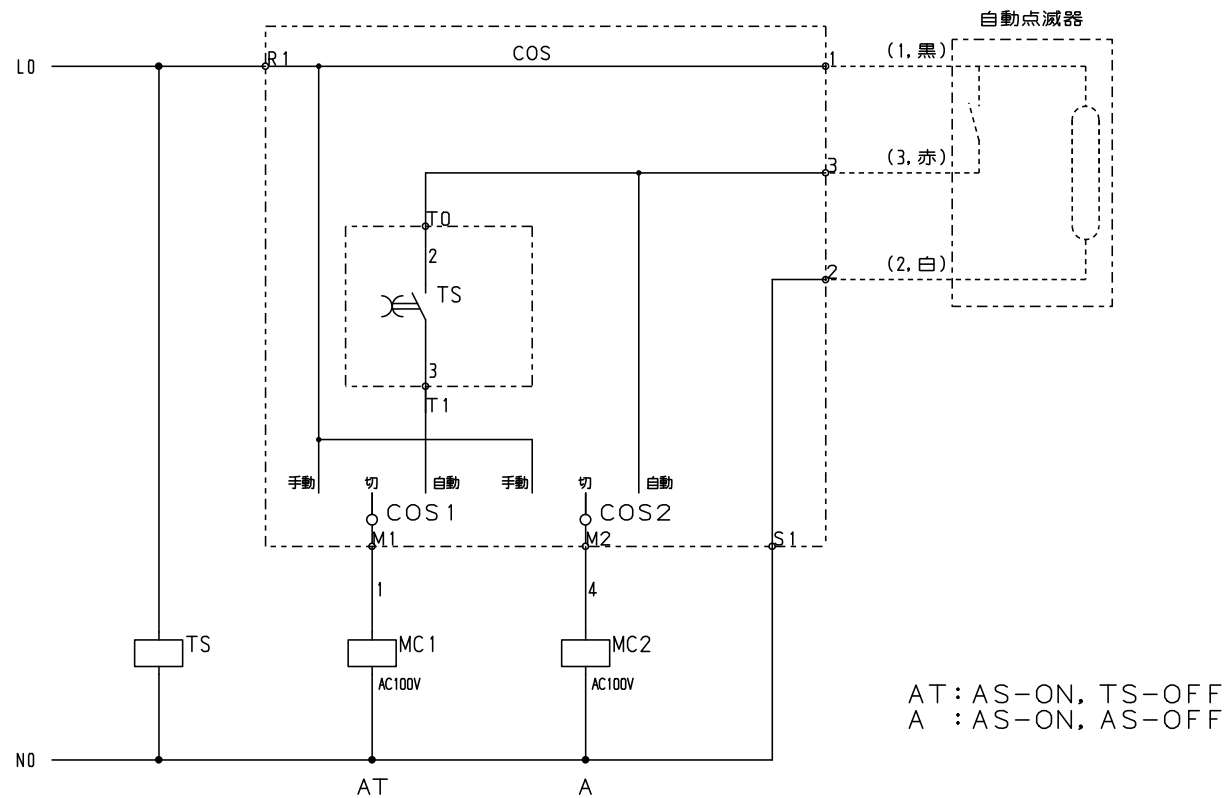

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

共通事項：1) 電線リヤス記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出／埋込		納入先		股	
型式名		扉	ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数				
		外函	塗装色		佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1		図番	LTG05T06T1M2		[3 / 3]			
		中板							テンパール工業株式会社								