


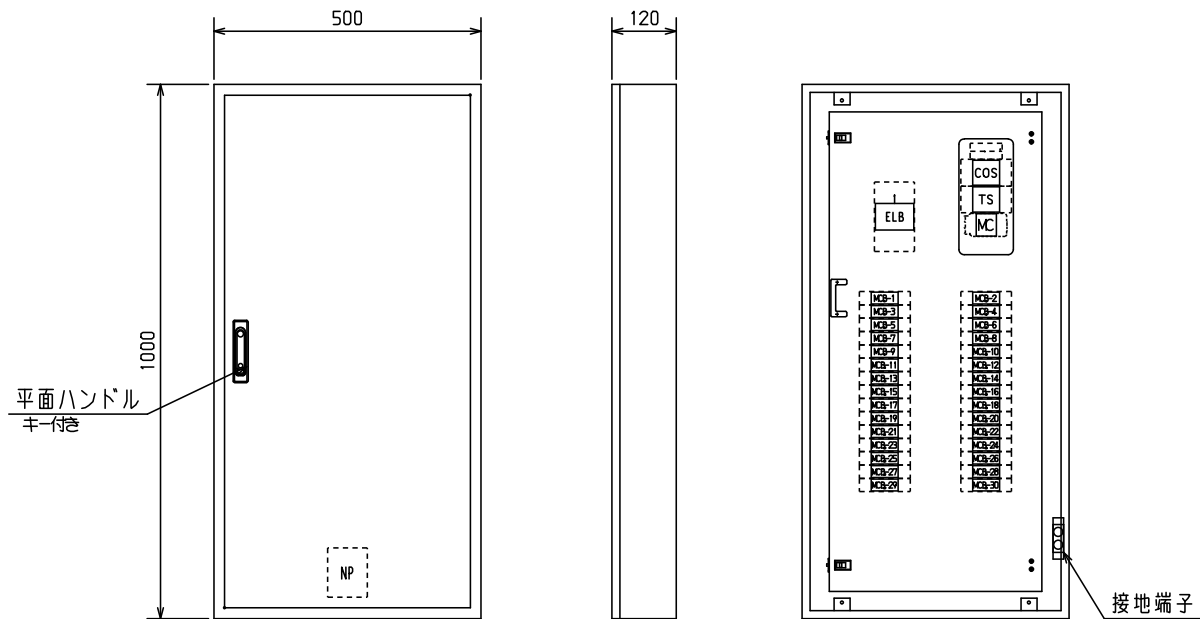


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-1～MCB-30	配線用遮断器	2P1E 50AF/20AT	BN-51	テンパール	30
2	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	テンパール	1
3	MC	電磁接触器	AC100V 13A (AC1級定格 20A) 1a	MP-10S	テンパール	1
4	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック電工	1
5	COS	コントロールユニット	AC100・200V 2A	AC1ETA	内外電機	1

LTG10A30TMB	型式名	扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数
		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10	図番	LTG10A30TMB	[1 / 3]
		中板												
		日東	B12-510C.											
										テンパール工業株式会社				



1φ3W 100/200V

★ ELB
3P 125AF/100AT
100/200/500mA 欠相保護付

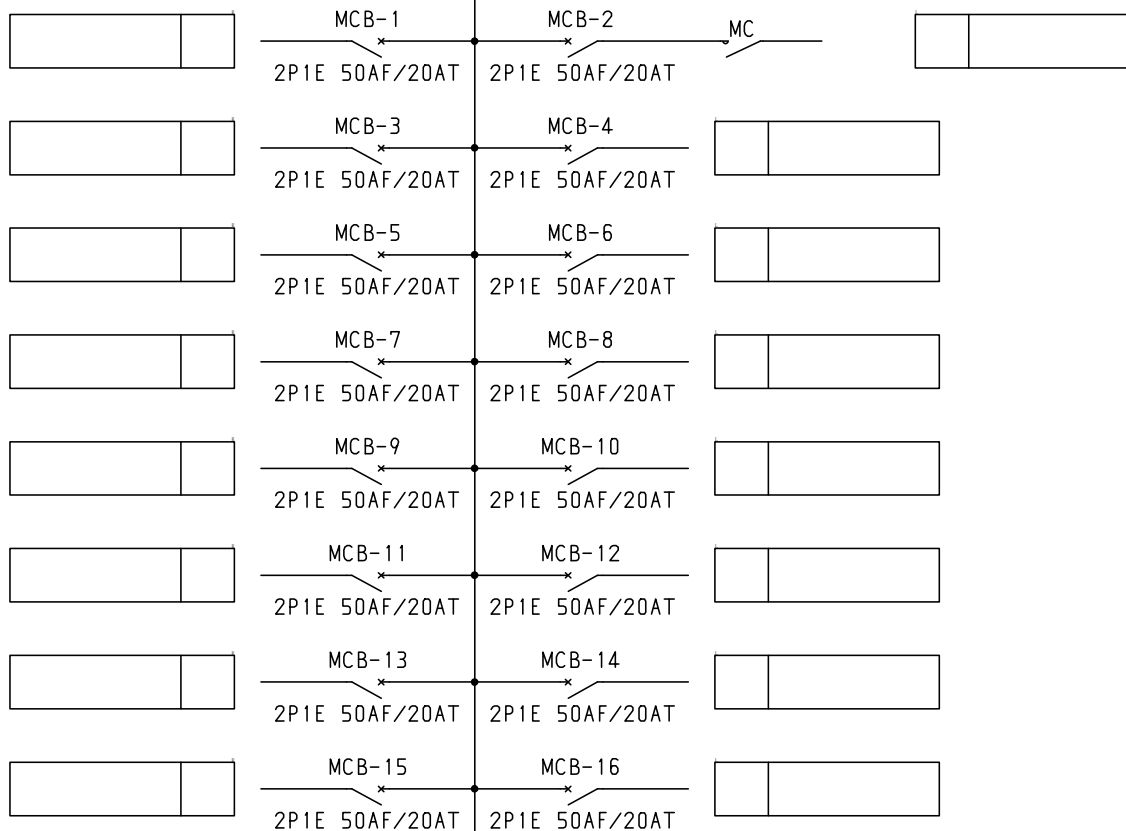

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股		
				外函						製図	三角法	品名		面数	
				中板						2015/2/1		図番			
				塗装色		佐藤	渡辺	伊達	伊達	テンパール工業株式会社					
										LTG10A30TMB [2 / 3]					

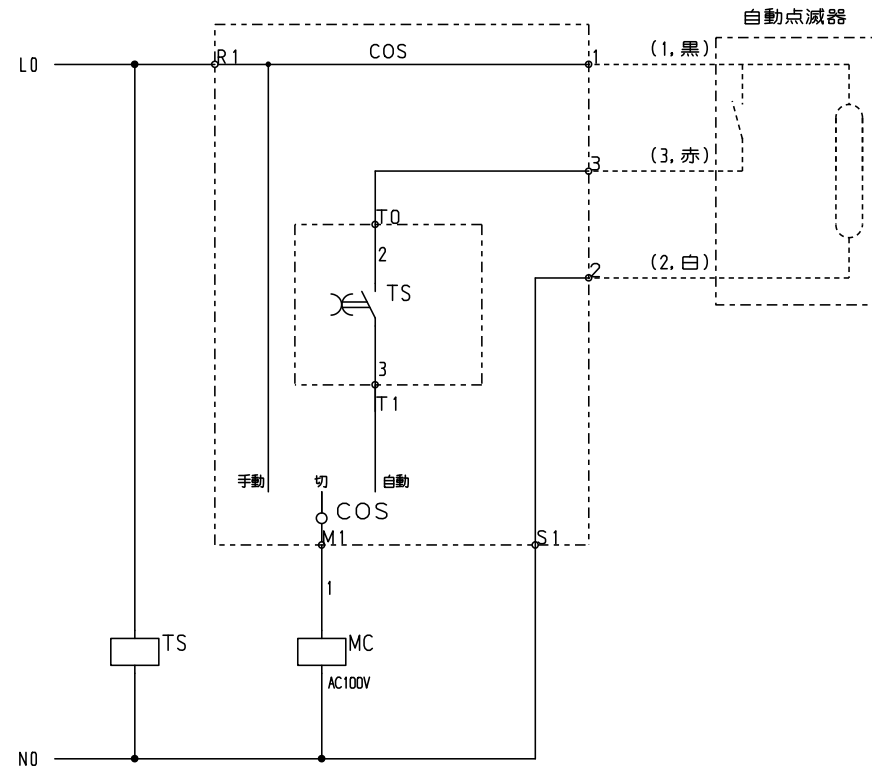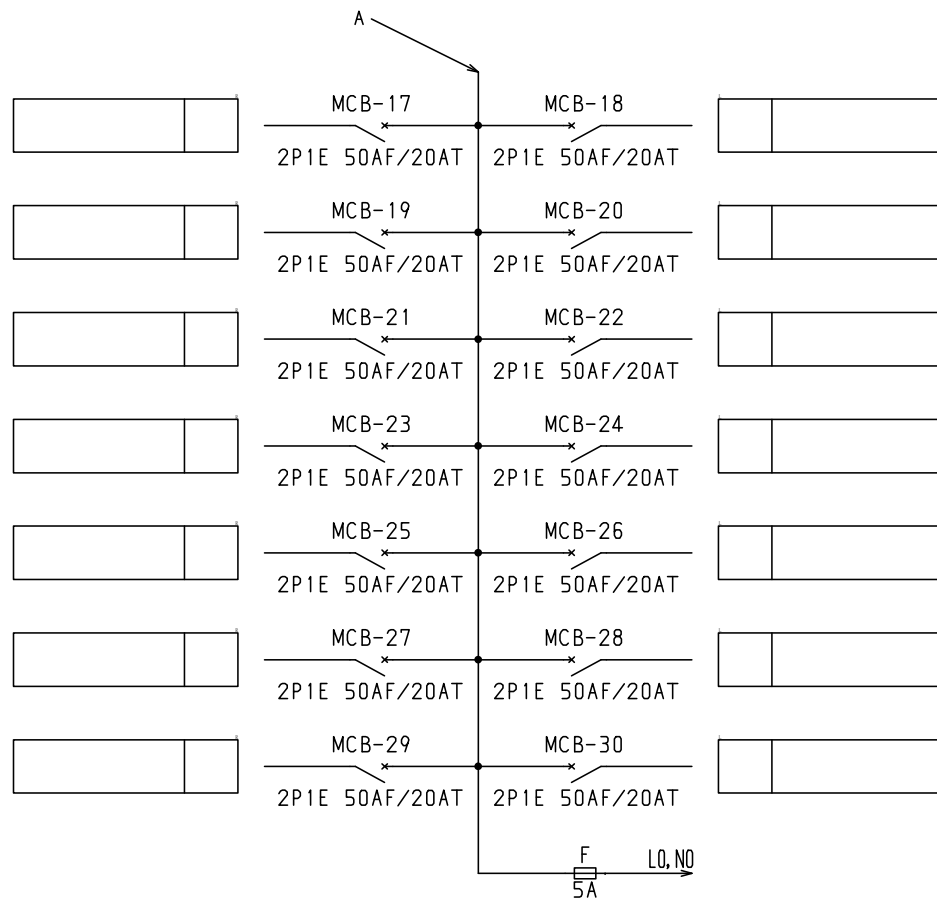

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

共通事項：1) 電線クラス記入欄は圧着端子・ケーブル付とする。 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出／埋込		納入先		股	
型式名		扉	ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図		三角法		品名		面数		
		外函	塗装色		佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1				図番	LTG10A30TMB	[3 / 3]		
		中板															
										テンパール工業株式会社							