


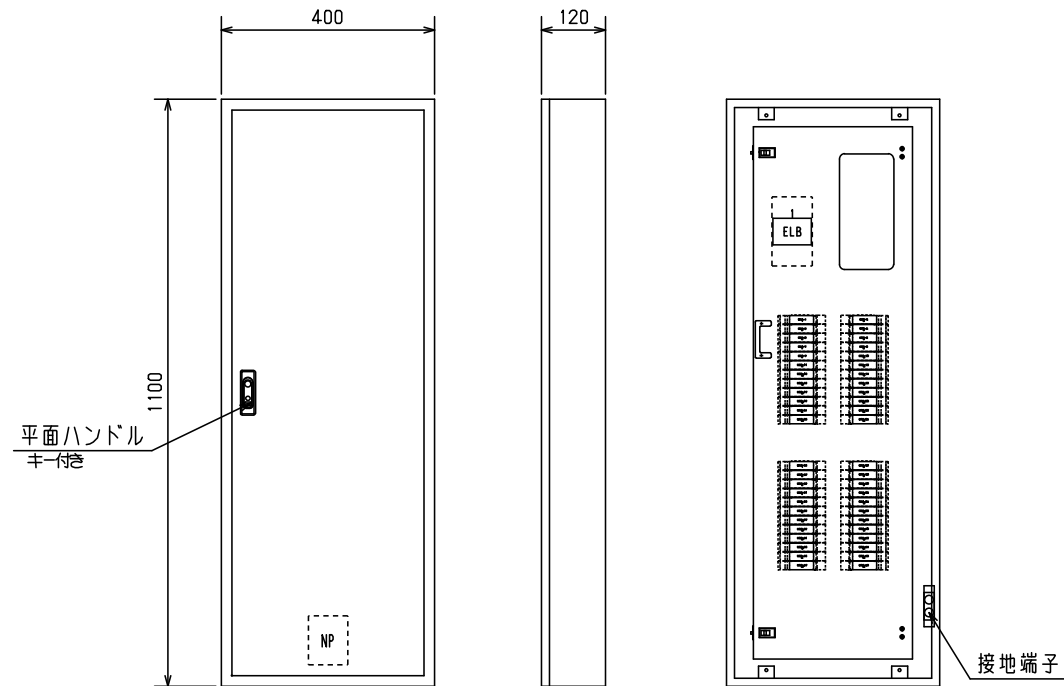


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-48	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	42
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	デンパール	1

パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm, 沿面6mmのJSIA規格を適用しています。

										キャビネット形式	露出／埋込	納入先	股			
										屋内壁掛形	露出					
型式名				扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製品名		面数		
LTG10T48				外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	三角法	図番	LTG10T48	[1 / 3]
				中板								1/10				
				日東	R12-411C.											
										デンパール工業株式会社						


1φ3W 100/200V

ELB
3P 125AF/100AT
100/200/500mA 欠相保護付

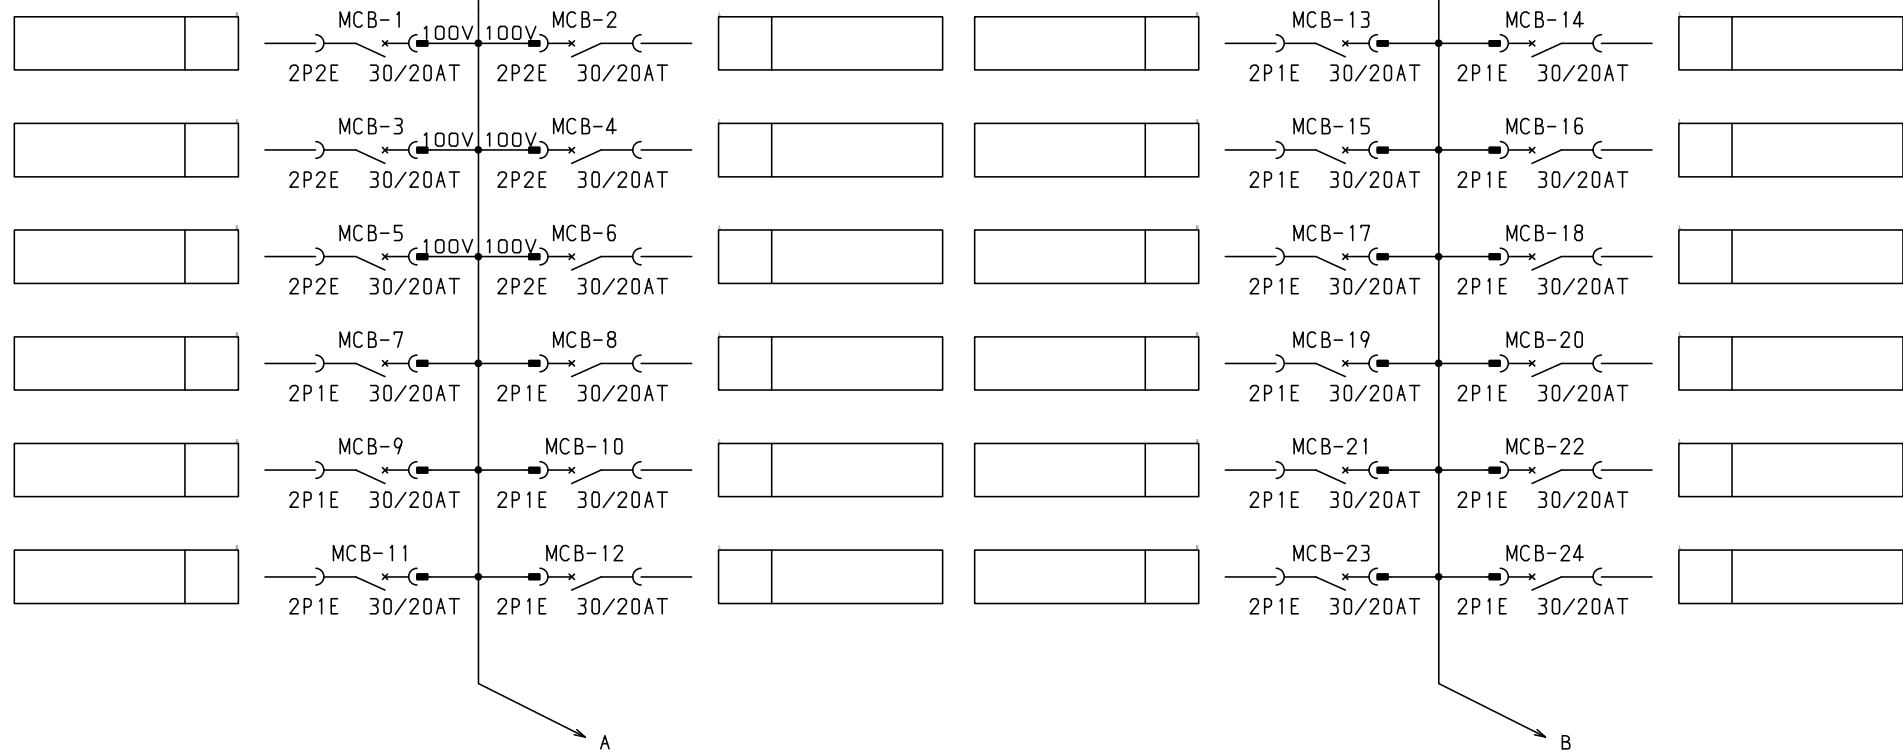

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
扉				検図				製図		三角法		品名		面数	
外函				伊達				2015/2/1							
中板				伊達				テンパール工業株式会社		図番		LTG10T48		[2 / 3]	
塗装色				佐藤											

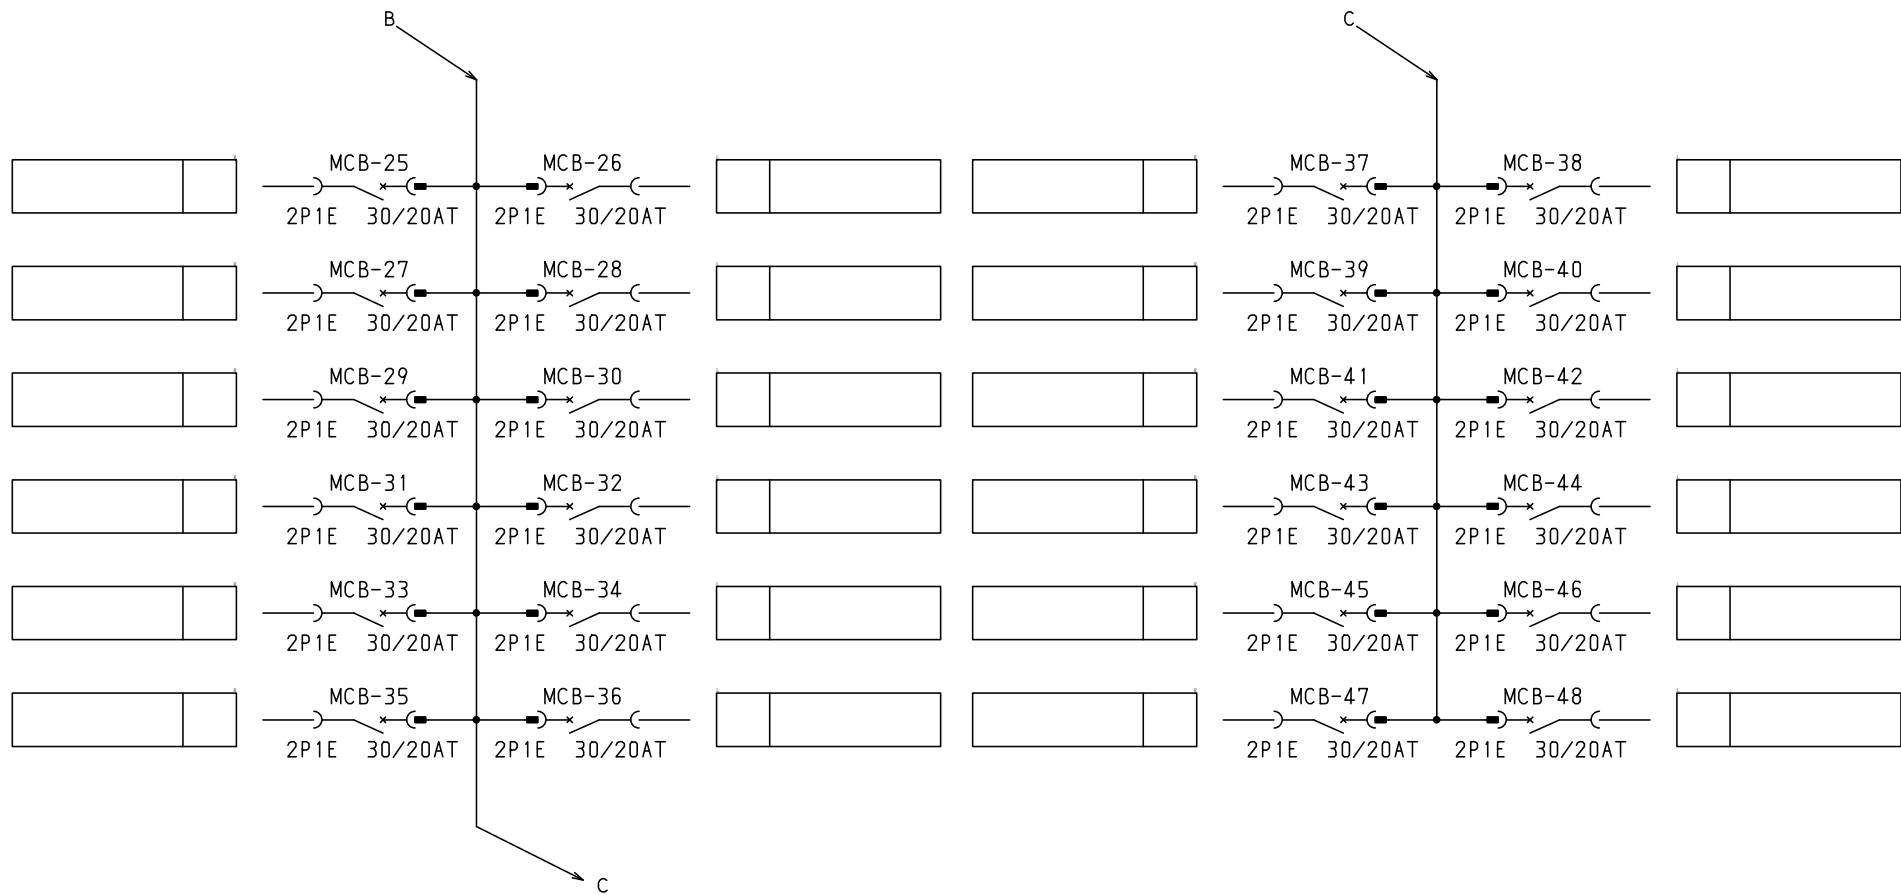

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出/埋込		納入先		面数		股	
扉				ハンドル				佐藤		渡辺		伊達		製図		三角法		品名		図番		面数	
外函				塗装色				伊達		伊達		伊達		2015/2/1				LTG10T48		[3 / 3]			
中板																							

テンパール工業株式会社