



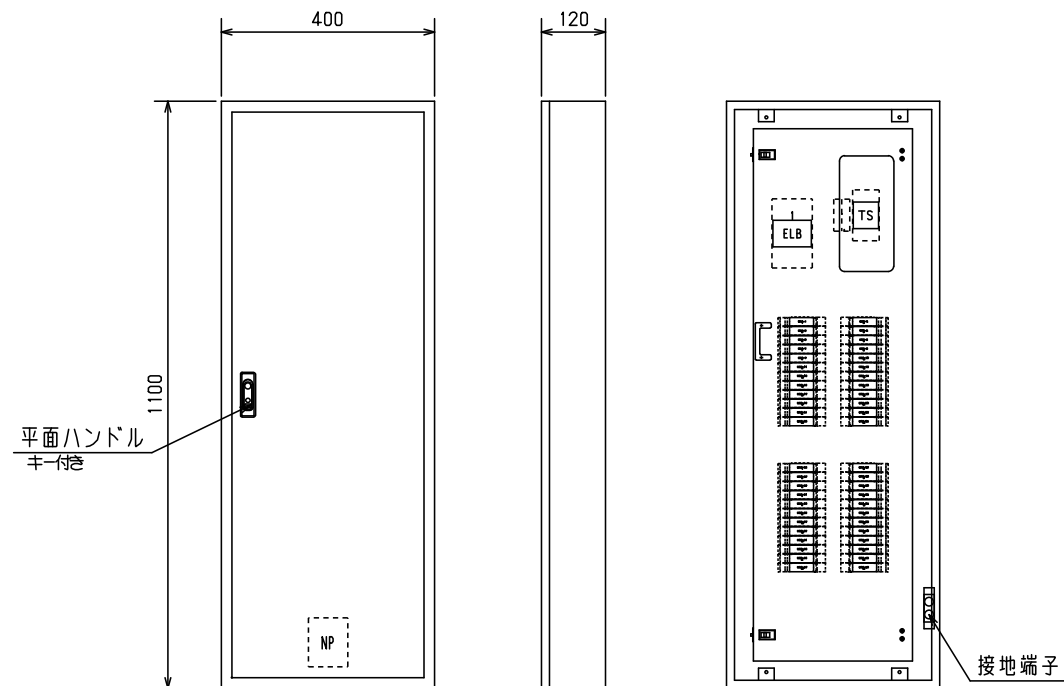

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-48	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	42
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	デンパール	1
4	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1


パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm、浴面6mmのJISA規格を適用しています。

										キャビネット形式	露出／埋込	納入先	股		
										屋内壁掛形	露出				
型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名	面数		
LTG10T48TS		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10				
		中板													
		日東	B12-411C.												
										テンパール工業株式会社		図番	LTG10T48TS	[1 / 4]	

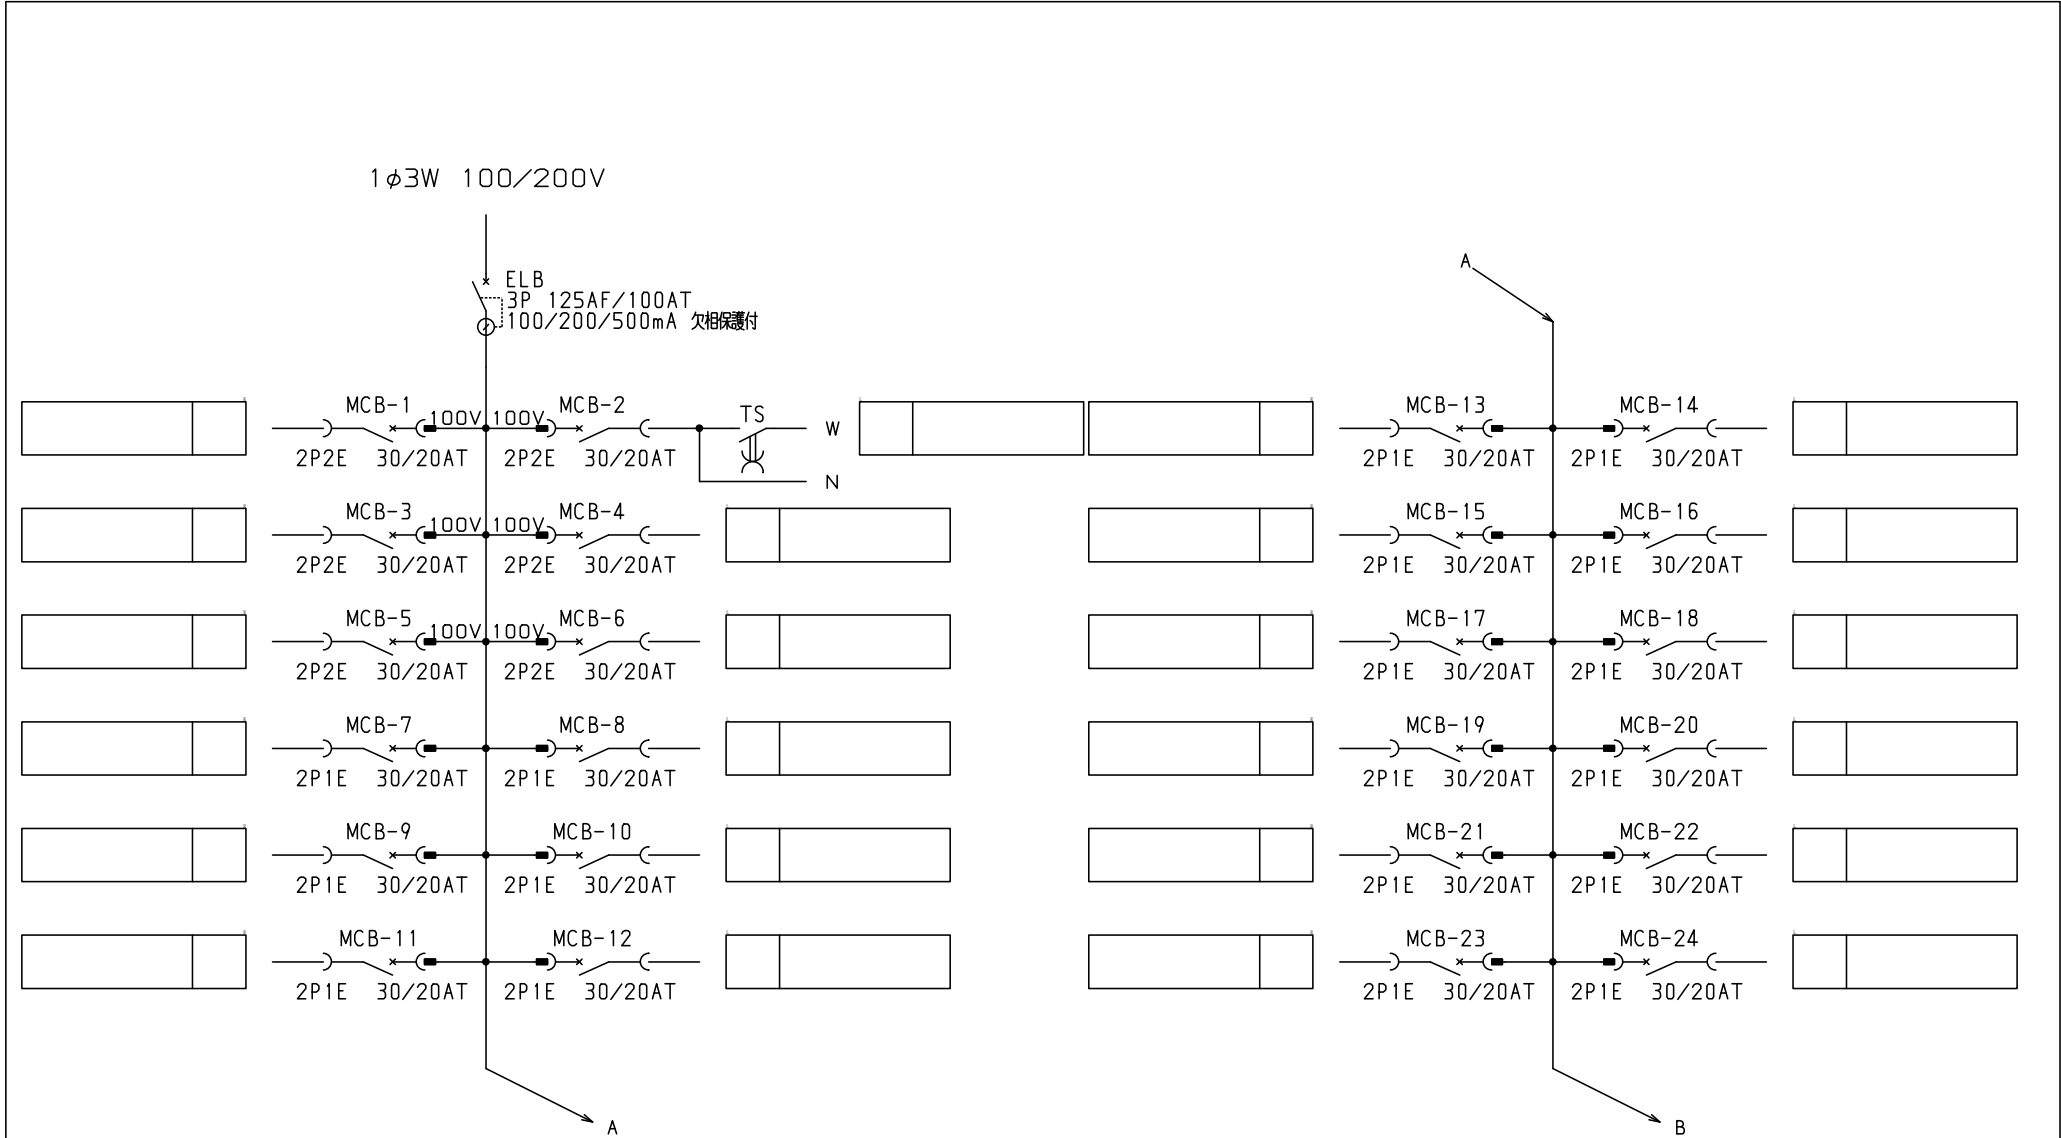


共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。								キャビネット形式	露出／埋込	納入先	股					
型式名								承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名	面数	
扉 外函 中板 塗装色								佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1		図番	LTG10T48TS	[2 / 4]
												テンパール工業株式会社				

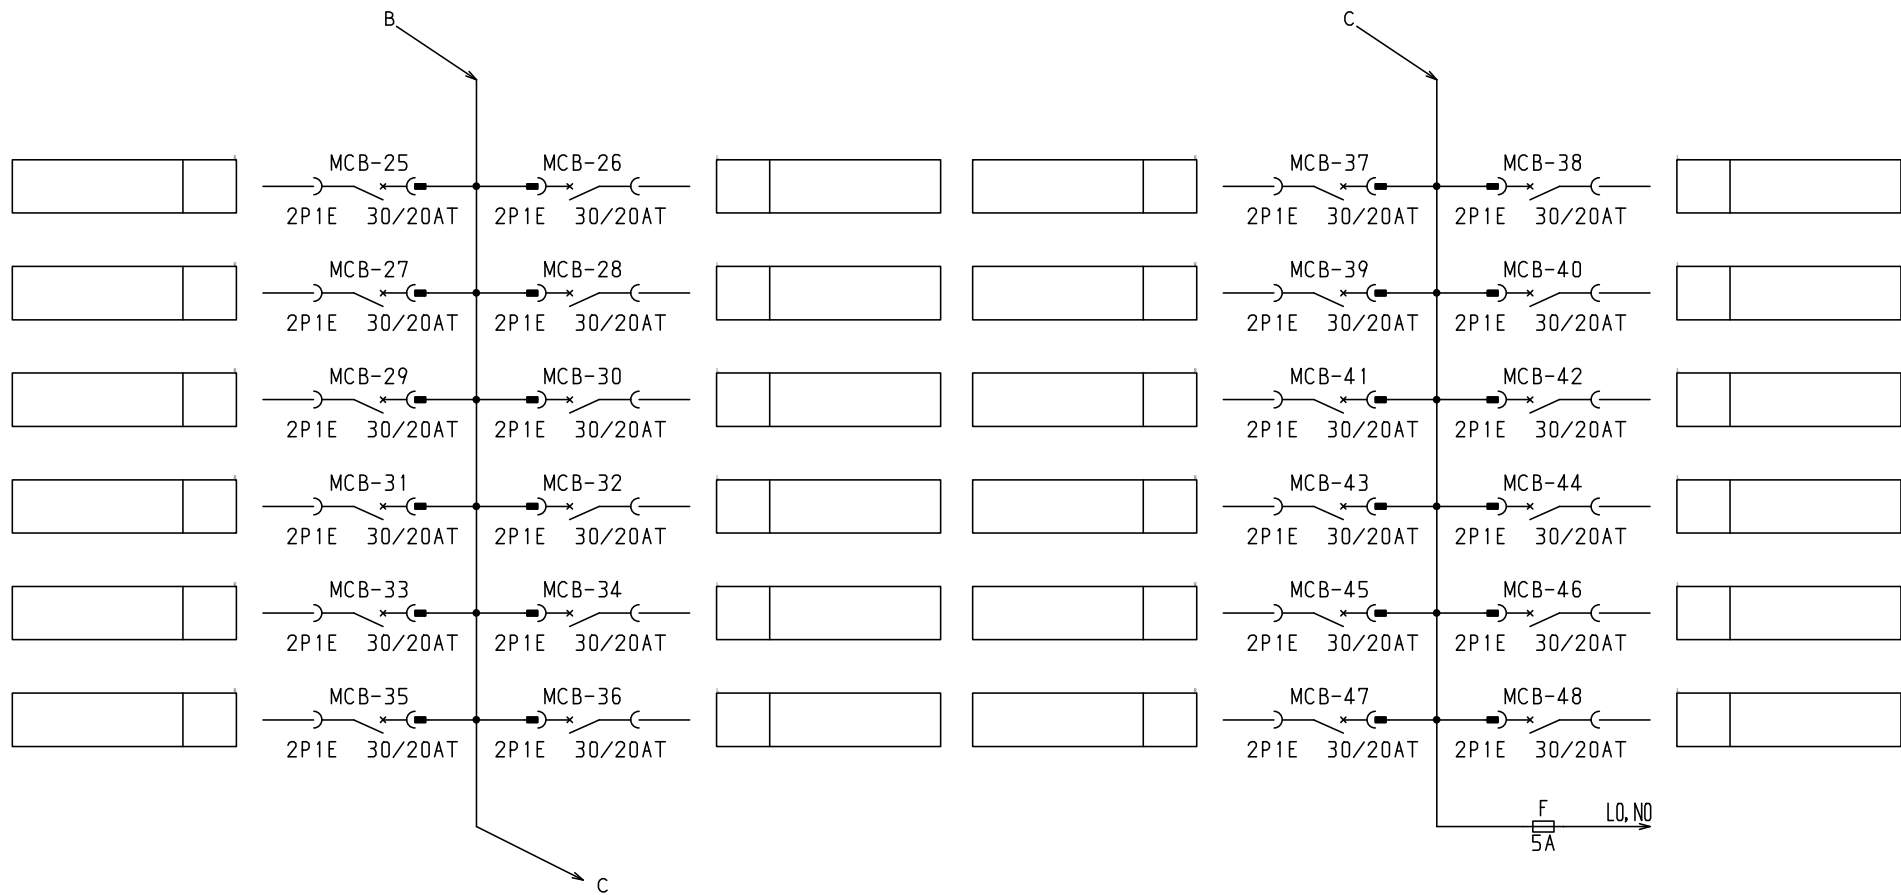

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
扉				ハンドル				承認		検図		製図		製図		三角法		品名		面数	
外函								佐藤		渡辺		伊達		2015/2/1							
中板				塗装色				伊達		伊達		伊達		テンパール工業株式会社		図番		LTG10T48TS		[3 / 4]	

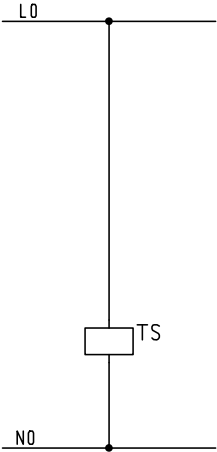

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上，回路名称の一部を省略している場合があります。

2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。								キャビネット形式	露出／埋込	納入先	股						
型式名								承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名	面数		
扉 外函 中板 塗装色								承認 佐藤	検図 渡辺	製図 伊達	設計 伊達	2015/2/1		品名 テンパール工業株式会社	図番 LTG10T48TS	[4 / 4]	