


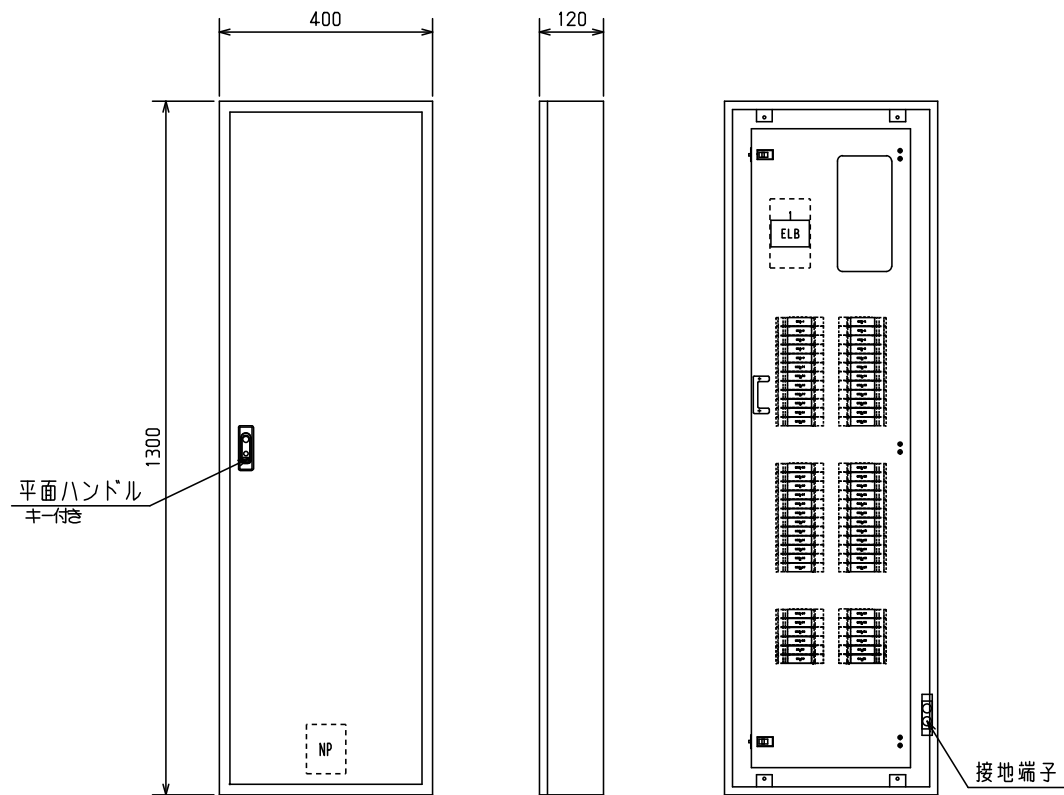


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7～MCB-56	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	50
2	MCB-1～MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	テンパール	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm，浴面6mmのJSIA規格を適用しています。

										キャビネット形式	露出／埋込	納入先	設		
										屋内壁掛形	露出				
型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数	
LTG10T564		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9 / 1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10	図番	LTG10T564	[1 / 4]	
		中板													
		日東	B12-413C.												
										テンパール工業株式会社					
										LTG10T564 [1 / 4]					


1φ3W 100/200V

ELB
3P 125AF/100AT
100/200/500mA 欠相保護付

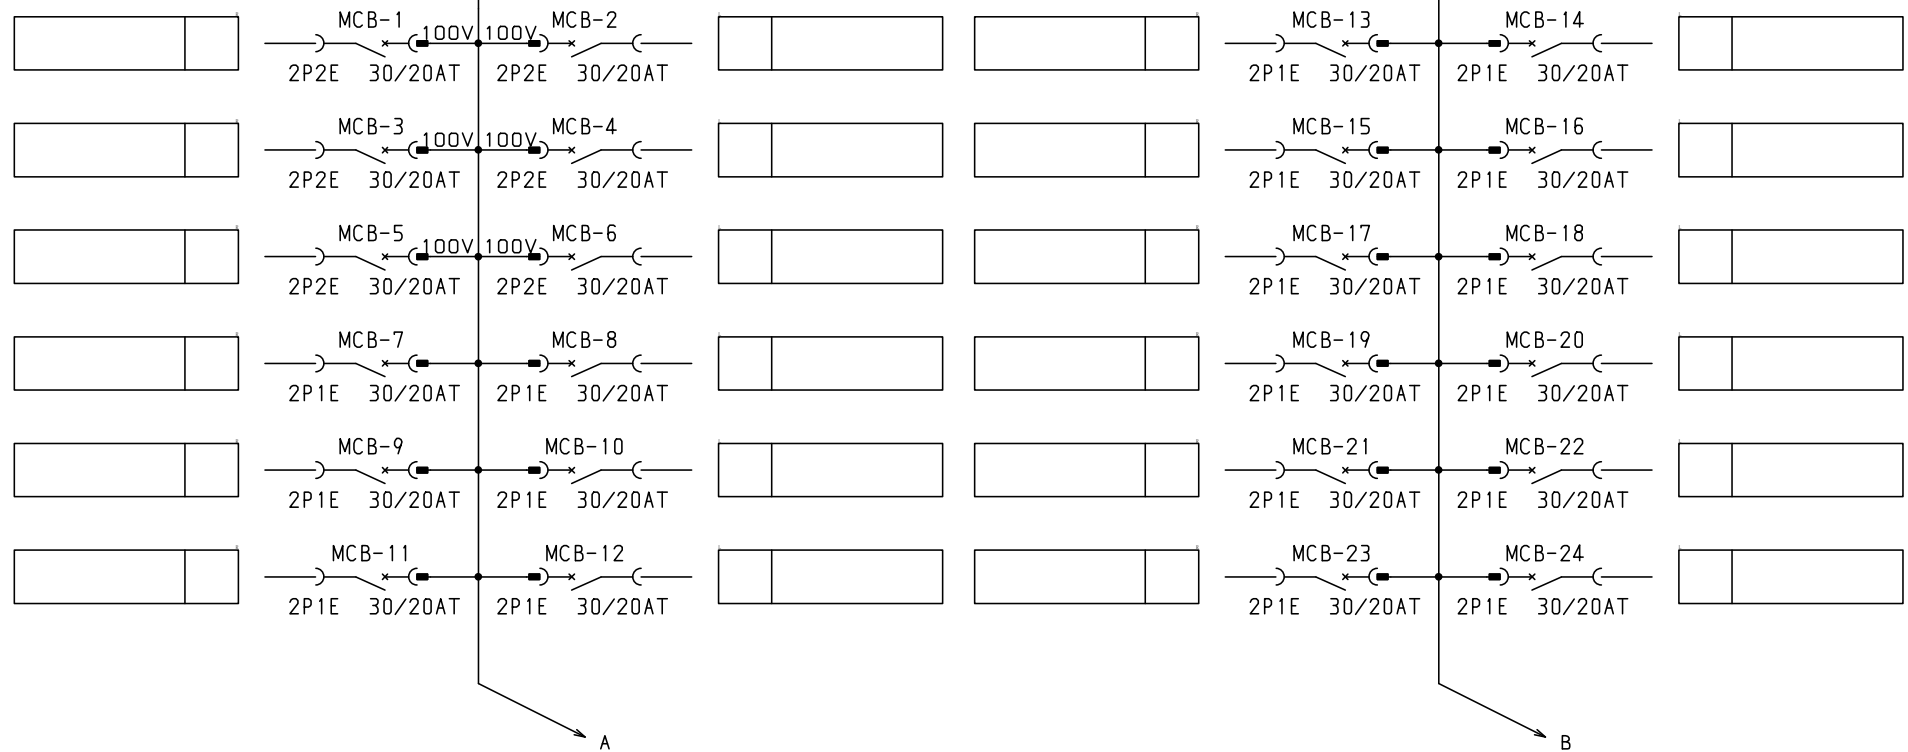

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				設計		キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股	
扉				外函				中板		製図	三角法	品名	面数	
				塗装色						2015/2/1		図番	LTG10T564	
										テンパール工業株式会社		[2 / 4]		

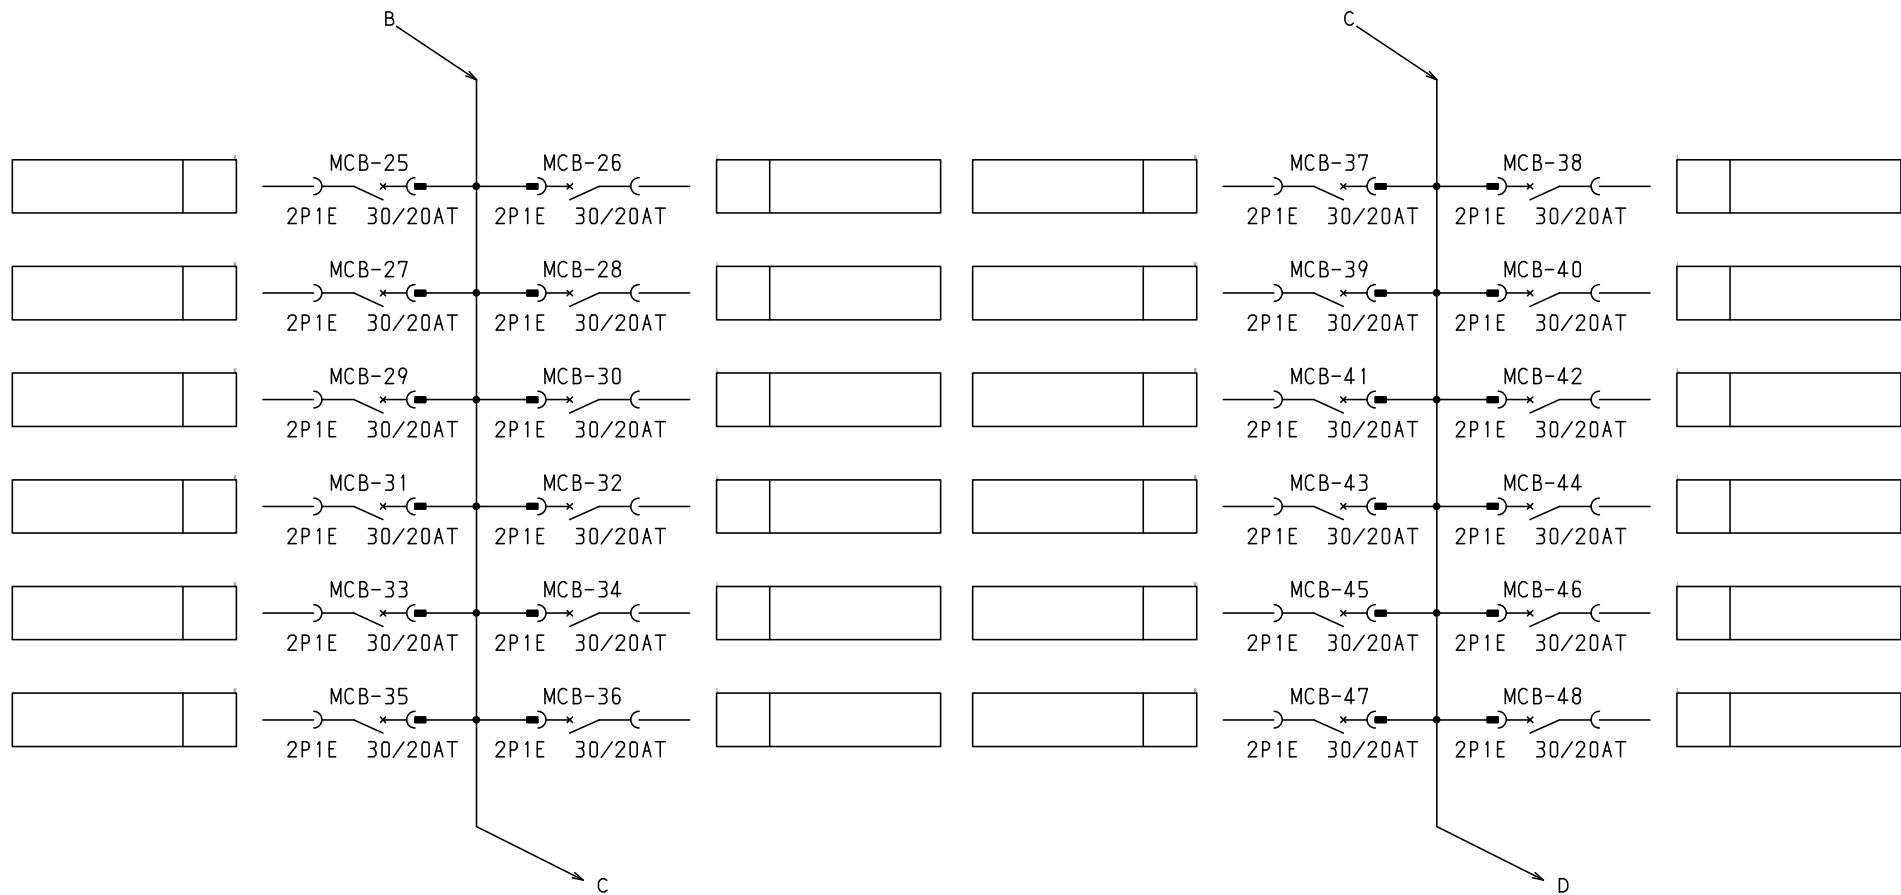

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出/埋込		納入先		面数		股	
扉				外函				中板		塗装色		2015/2/1		製図		三角法		品名		図番		LTG10T564	

