



1φ3W 100/200V

ELB
3P 125AF/100AT
100/200/500mA 欠相検出

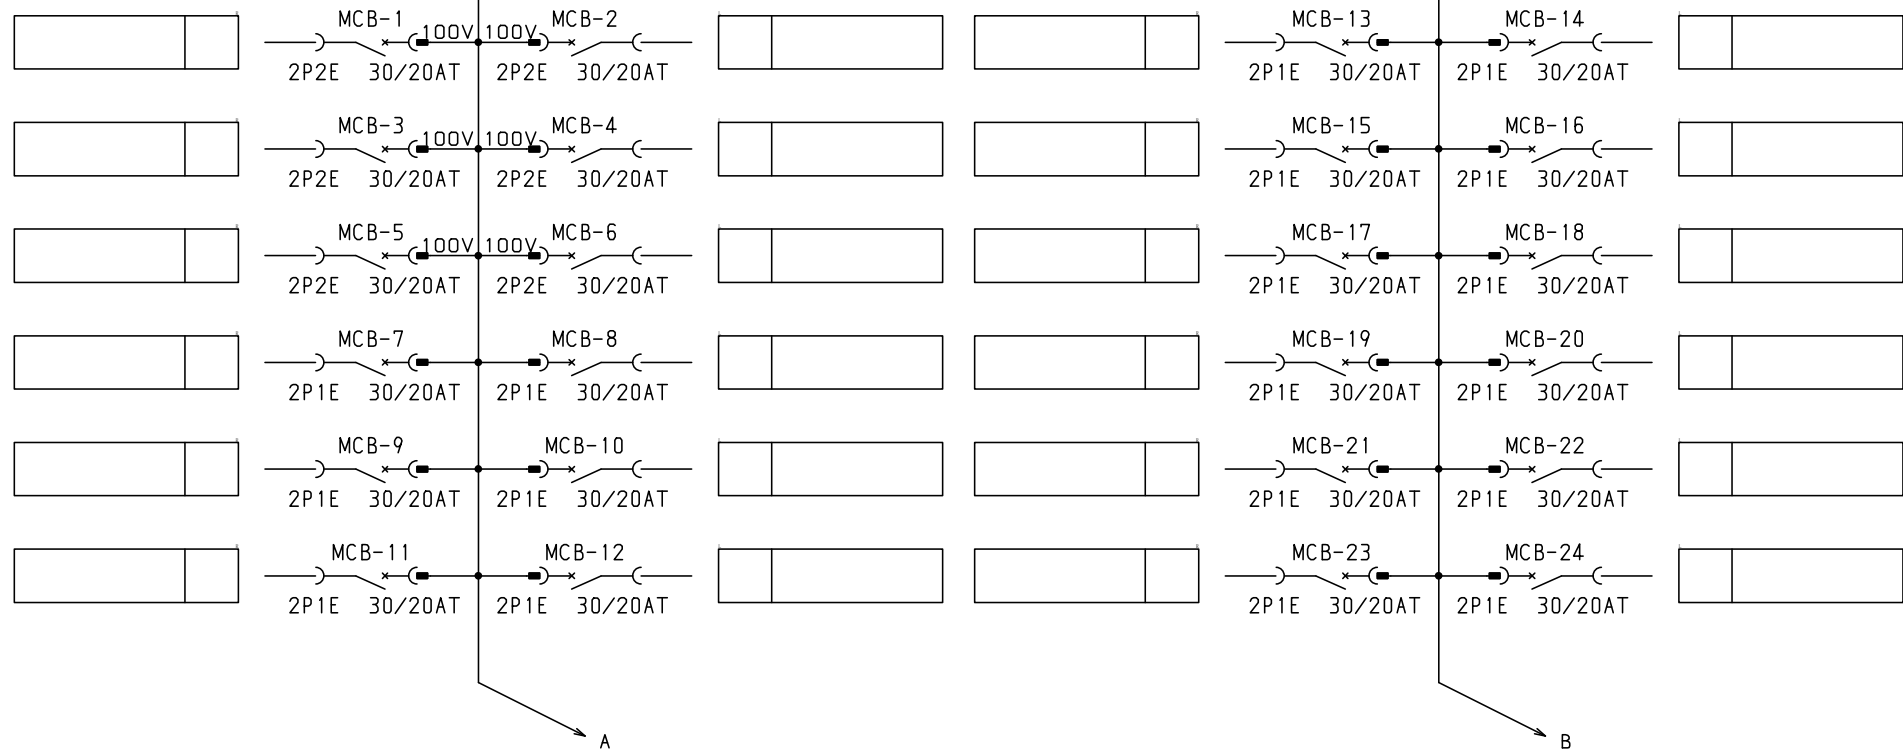


共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				設計		キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股	
扉				外函				中板		製図	三角法	品名	面数	
塗装色				佐藤				渡辺		2015/2/1		図番		
				伊達				伊達		テンパール工業株式会社		LTG10T60K3	[2 / 4]	

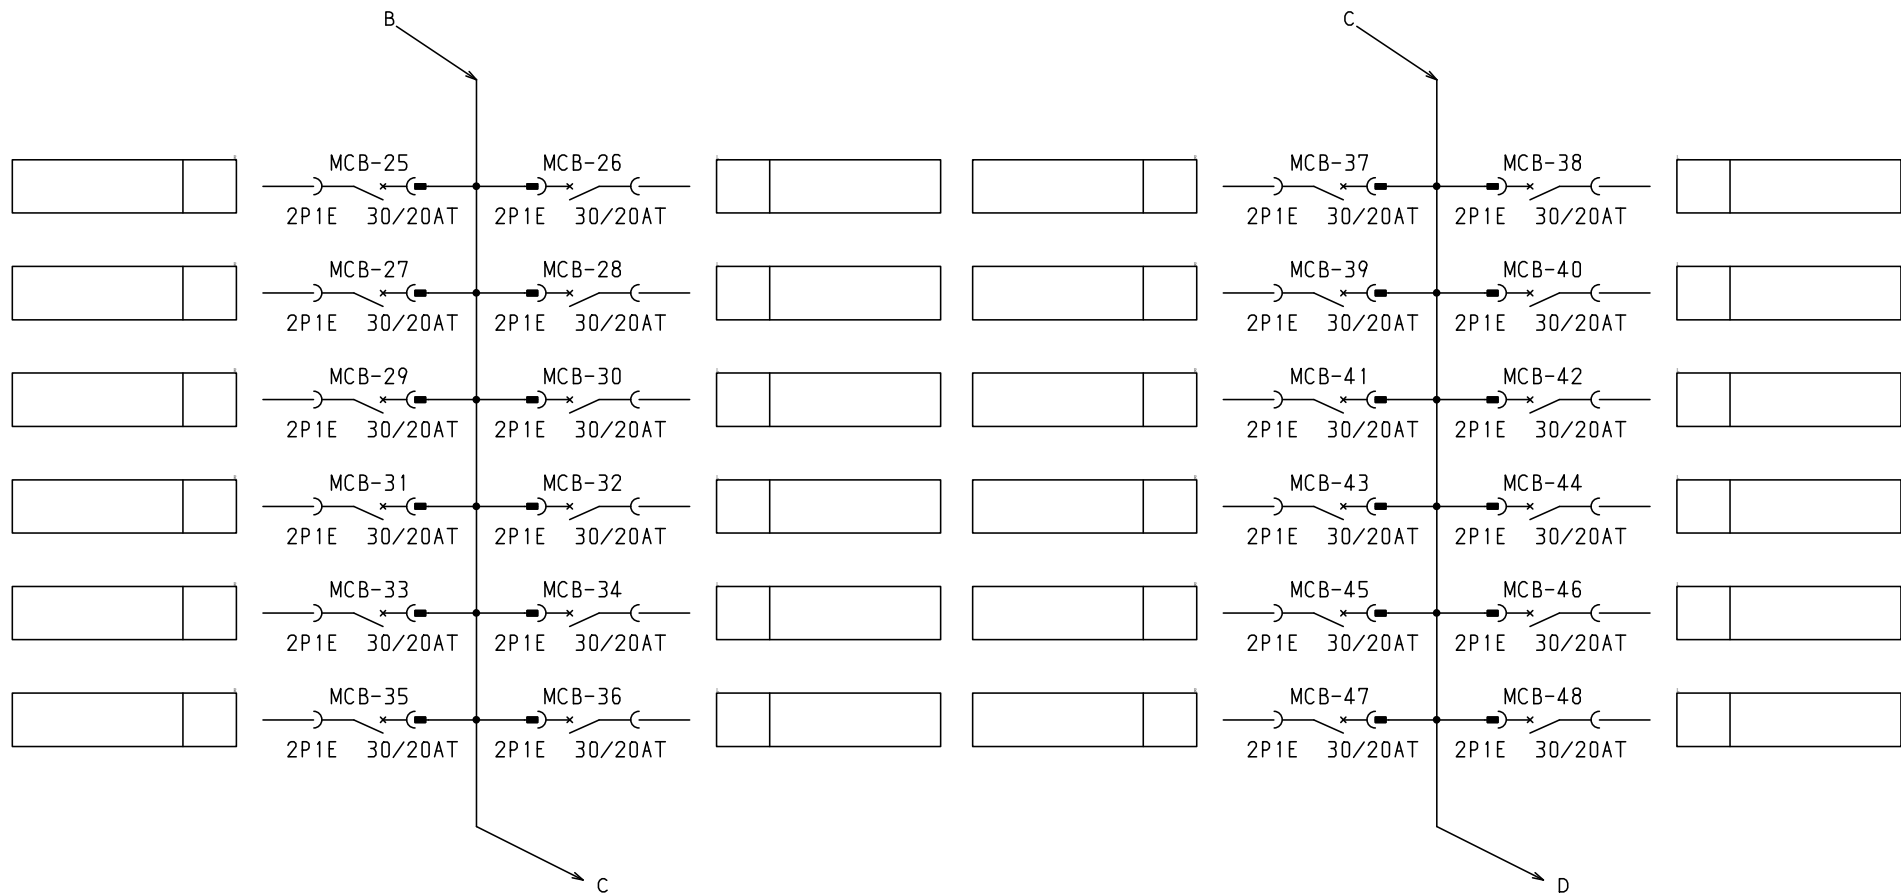

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名										承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出／埋込		納入先		股									
2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。																																			
3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。																																			
型式名										扉		ハンドル				承認		検図		製図		設計		製図		三角法		品名				面数			
										外函						佐藤		渡辺		伊達		伊達		2015/2/1											
										中板		塗装色												テンパール工業株式会社		図番		LTG10T60K3		[3 / 4]					

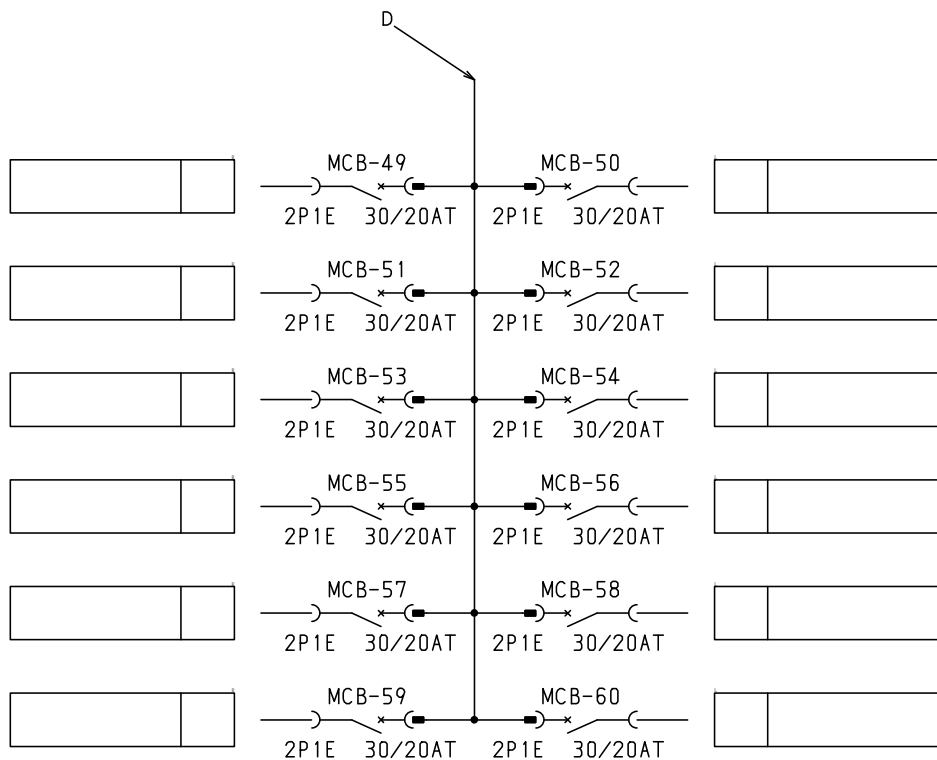

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名		扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出／埋込	納入先	股	
		外函						製図	三角法	品名		面数
		中板						2015/2/1		図番		
			塗装色	佐藤	渡辺	伊達	伊達	テンパール工業株式会社		LTG10T60K3	[4 / 4]	