


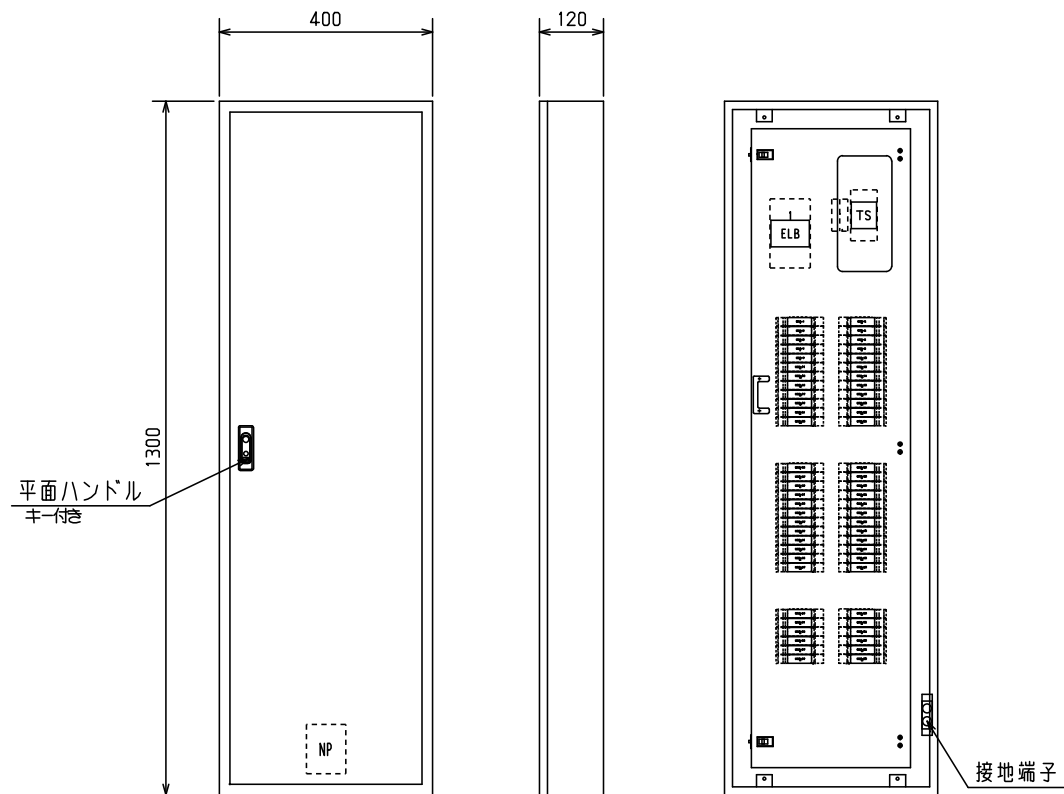


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7～MCB-60	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	54
2	MCB-1～MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 125AF/100AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-123.1EC	デンパール	1
4	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1

パールデクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm，浴面6mmのJSA規格を適用しています。

									キャビネット形式	露出／埋込	納入先	設		
									屋内壁掛形	露出				
型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数
LTG10T60TS		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9 / 1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1 / 10	図番	LTG10T60TS	[1 / 4]
		中板												
		日東	B12-413C.											

1φ3W 100/200V


ELB
3P 125AF/100AT
100/200/500mA 欠相保護付

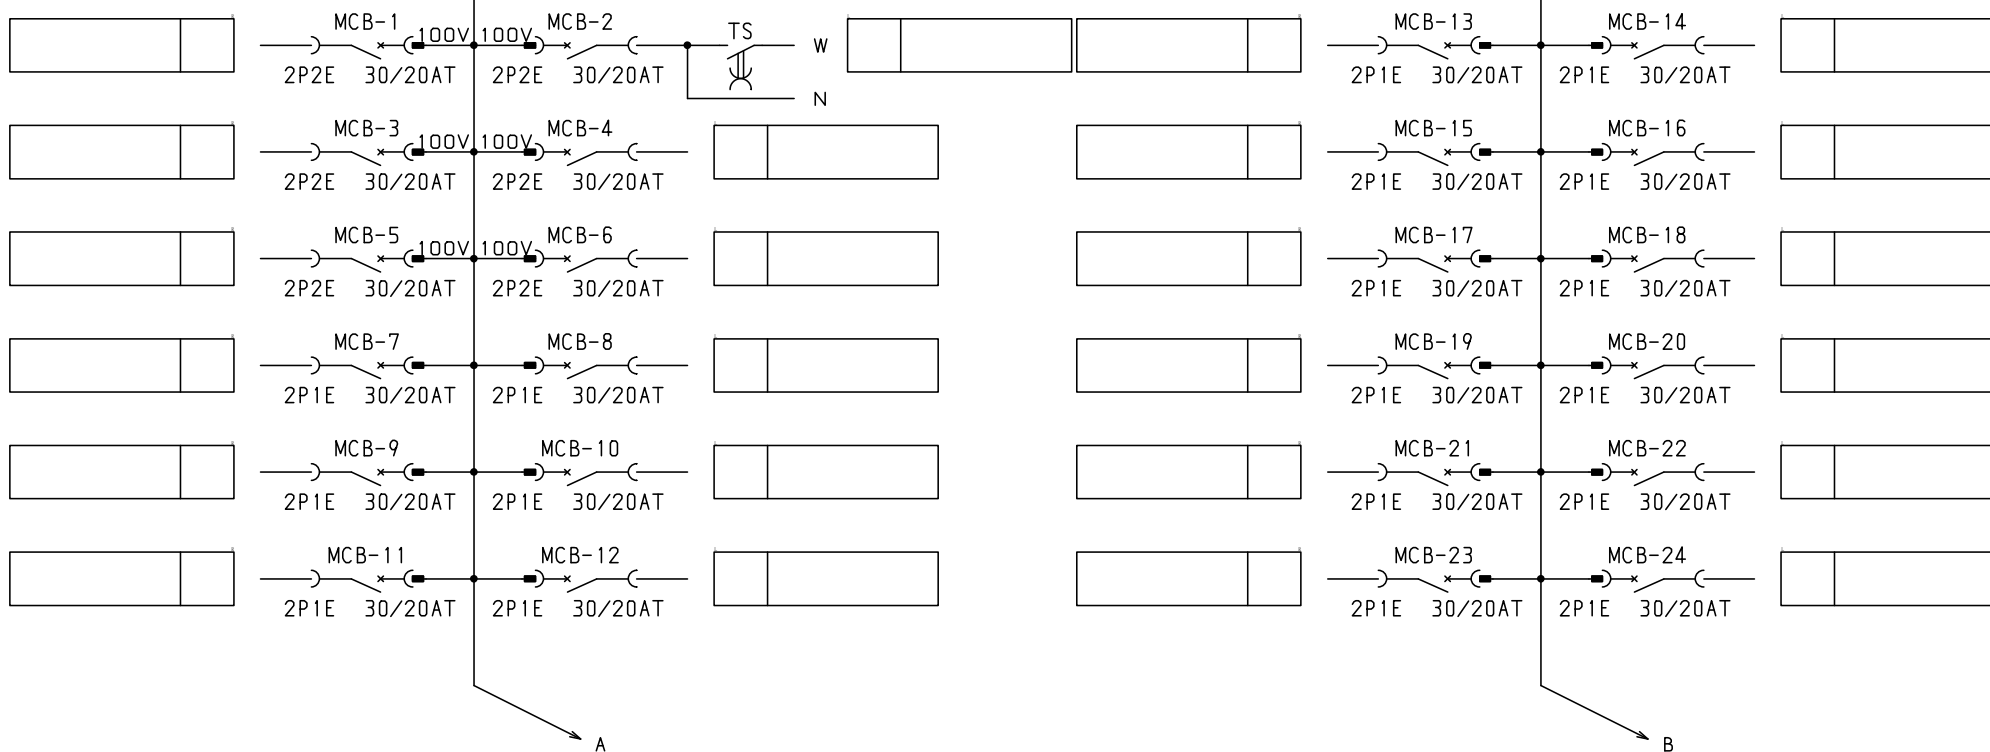

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。



2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出／埋込	納入先	品名	面数	股
	外函						製図	三角法				
	中板						2015/2/1					
	塗装色						佐藤 渡辺 伊達 伊達 テンパール工業株式会社 LTG10T60TS [2 / 4]					

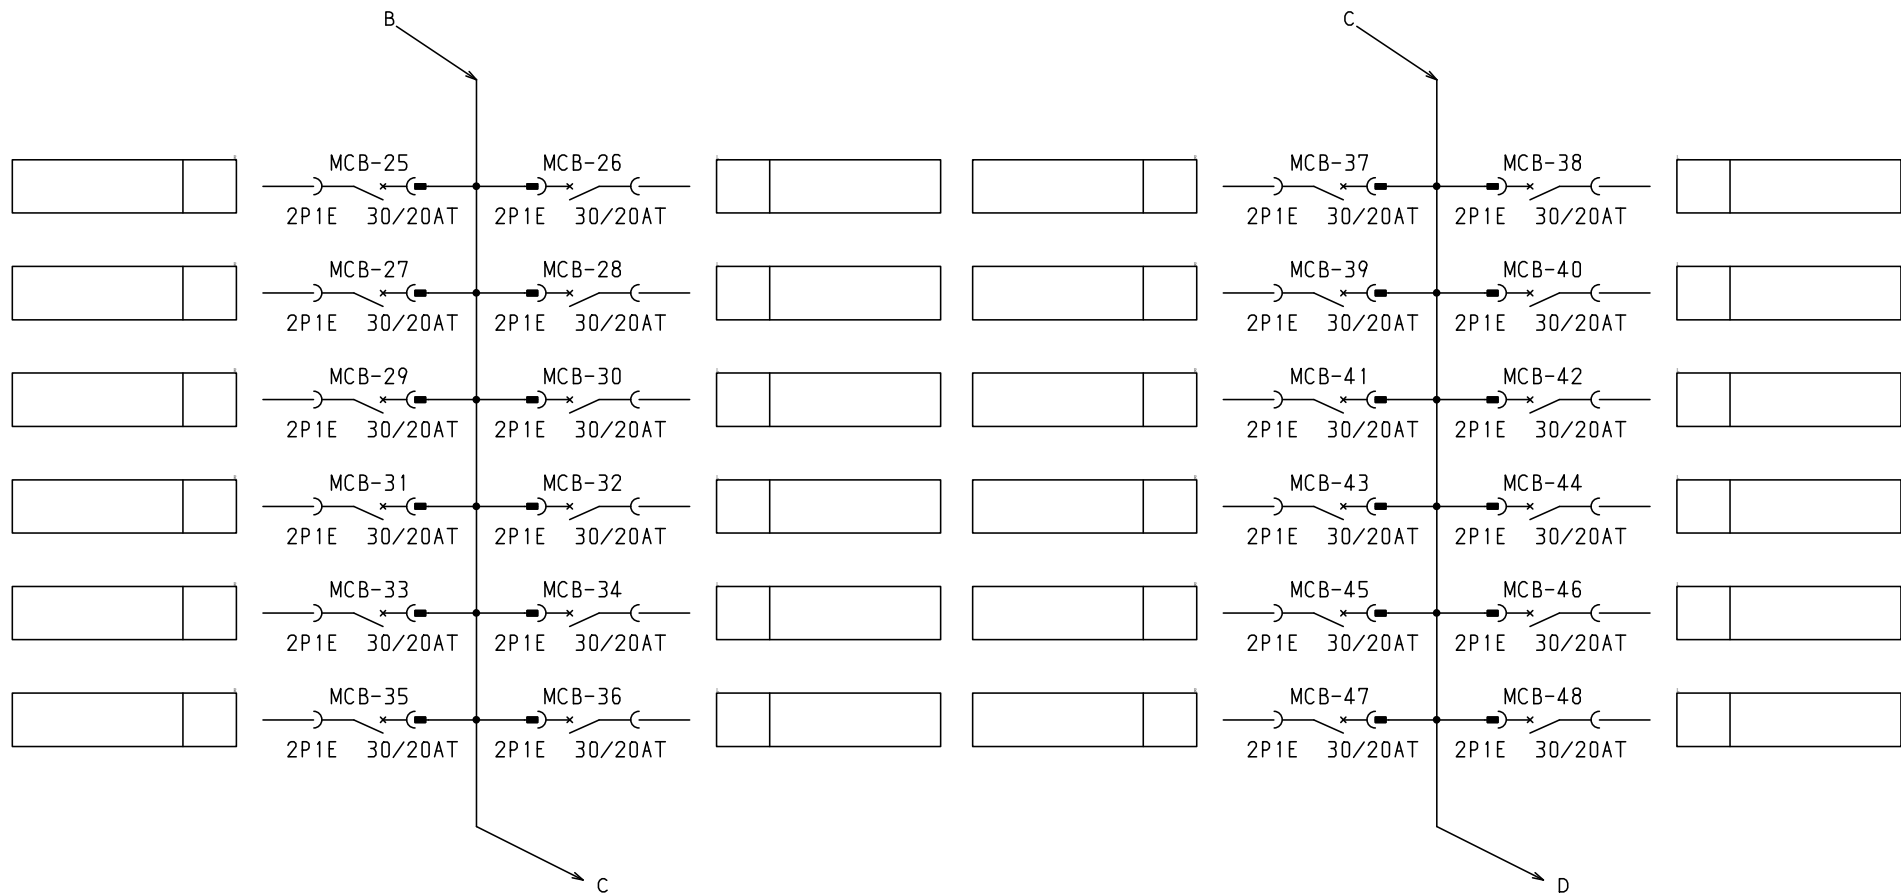

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
扉				ハンドル				承認		検図		製図		製図		三角法		品名		面数	
外函				塗装色				佐藤		渡辺		伊達		2015/2/1							
中板								伊達						テンパール工業株式会社		LTG10T60TS		[3 / 4]			

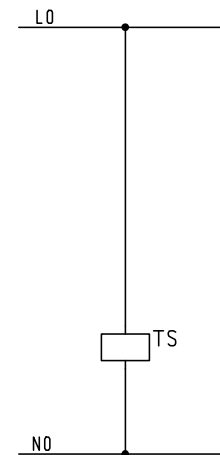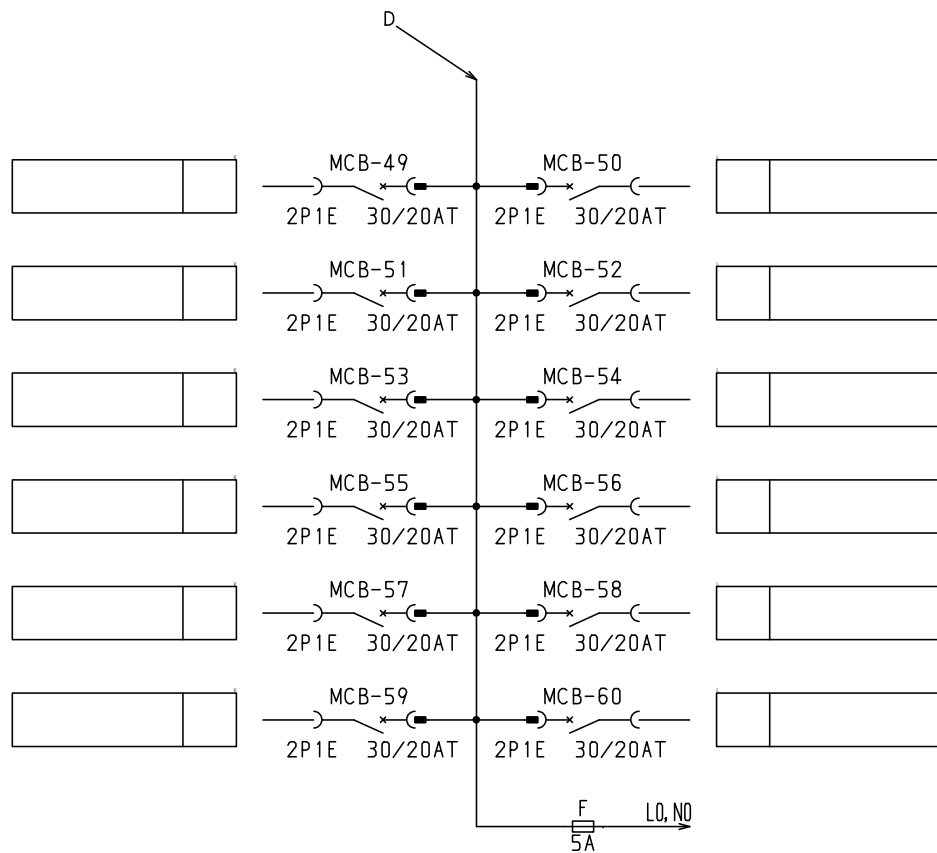

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名										キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股		
扉										製図	三角法	品名			
外函										2015/2/1			面数		
中板										テンパール工業株式会社					
										図番		LTG10T60TS		[4 / 4]	
ハンドル										承認	検図	製図	設計		
塗装色										佐藤	渡辺	伊達	伊達		