


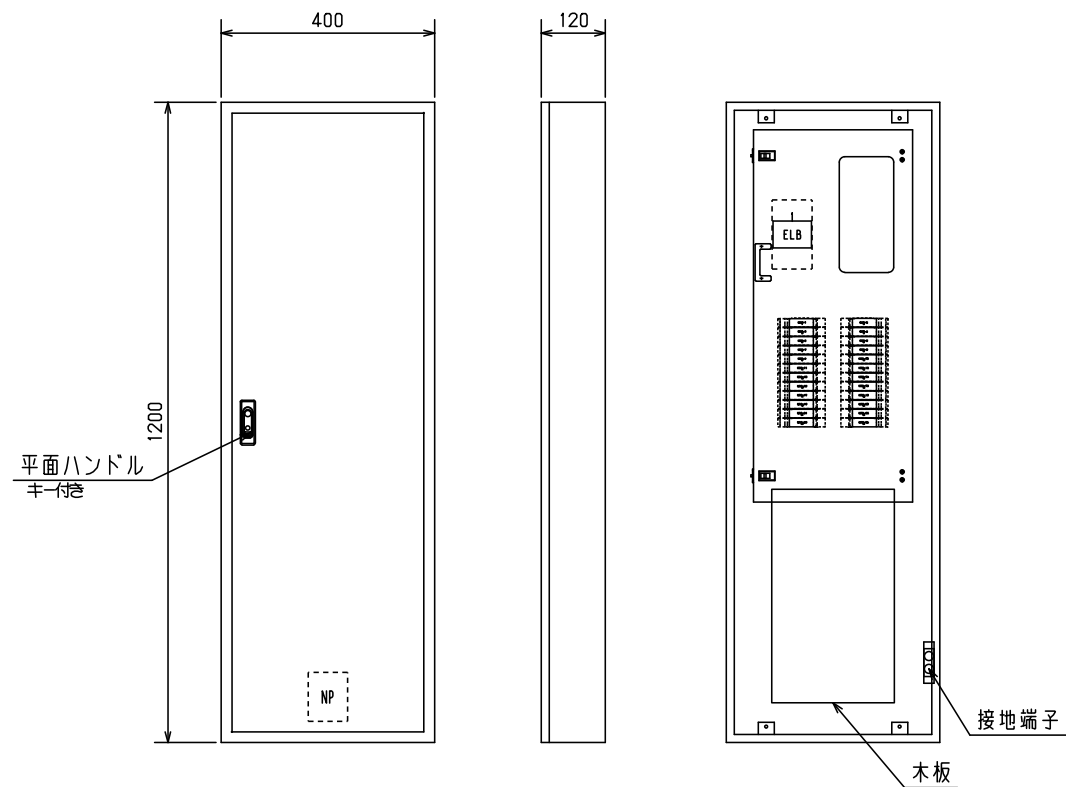


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-5~MCB-24	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	20
2	MCB-1~MCB-4	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	4
3	ELB	漏電遮断器	3P 150AF/150AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-153.1EC	デンパール	1

パールデクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm, 浴面6mmのJISA規格を適用しています。

型									キャビネット形式	露出／埋込	納入先	股				
									屋内壁掛形	露出						
	型式名			扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名	面数	
				外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10			
				中板												
LTG15T24K4			日東	B12-412C.	デンパール工業株式会社									図番	LTG15T24K4	[1 / 2]

1φ3W 100/200V

ELB
3P 150AF/150AT
100/200/500mA 欠相検出付

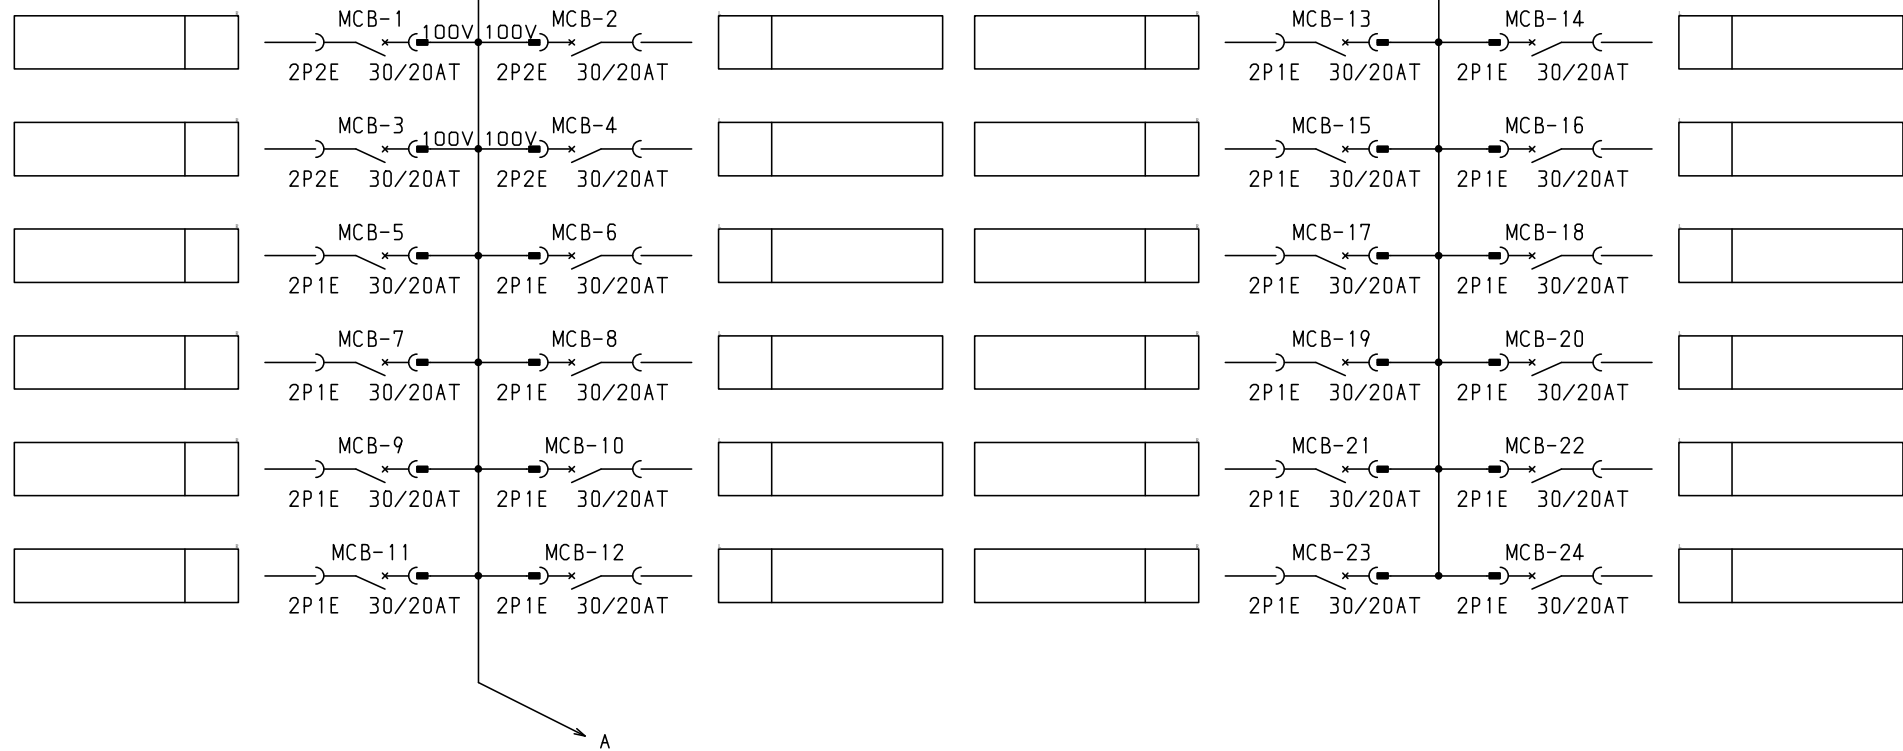

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上，回路名称の一部を省略している場合があります。

共通事項：1)電線リヤス記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出／埋込		納入先		股	
型式名		扉	ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図		三角法		品名		面数		
		外函			佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1				図番	LTG15T24K4		[2 / 2]	
		中板									デンパール工業株式会社						
		塗装色															

テンパール工業株式会社