



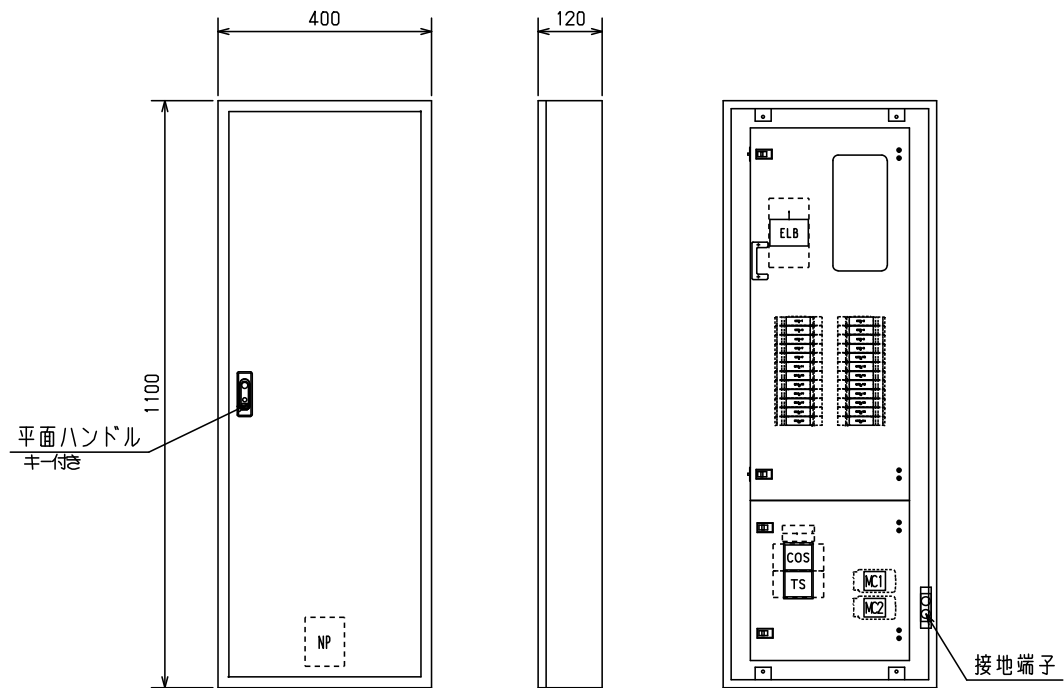

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-5～MCB-24	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	20
2	MCB-1～MCB-4	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	4
3	ELB	漏電遮断器	3P 150AF/150AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-153.1EC	テンパール	1
4	MC1～MC2	電磁接触器	AC100V 13A (AC1級定格 20A) 1a	MP-10S	テンパール	2
5	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1
6	COS	コントロールユニット	AC100・200V 2A	AC2ETA	内外電機	1


パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm、浴面6mmのJSIA規格を適用しています。

										キャビネット形式	露出／埋込	納入先	面数			
										屋内壁掛形	露出	品名	面数			
型式名				扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	2015/2/1	1/10	図番	LTG15T24T1M2	[1 / 3]
LTG15T24T1M2				外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	テンパール工業株式会社	図番	LTG15T24T1M2	[1 / 3]	
				中板												
				日東	B12-411C.											

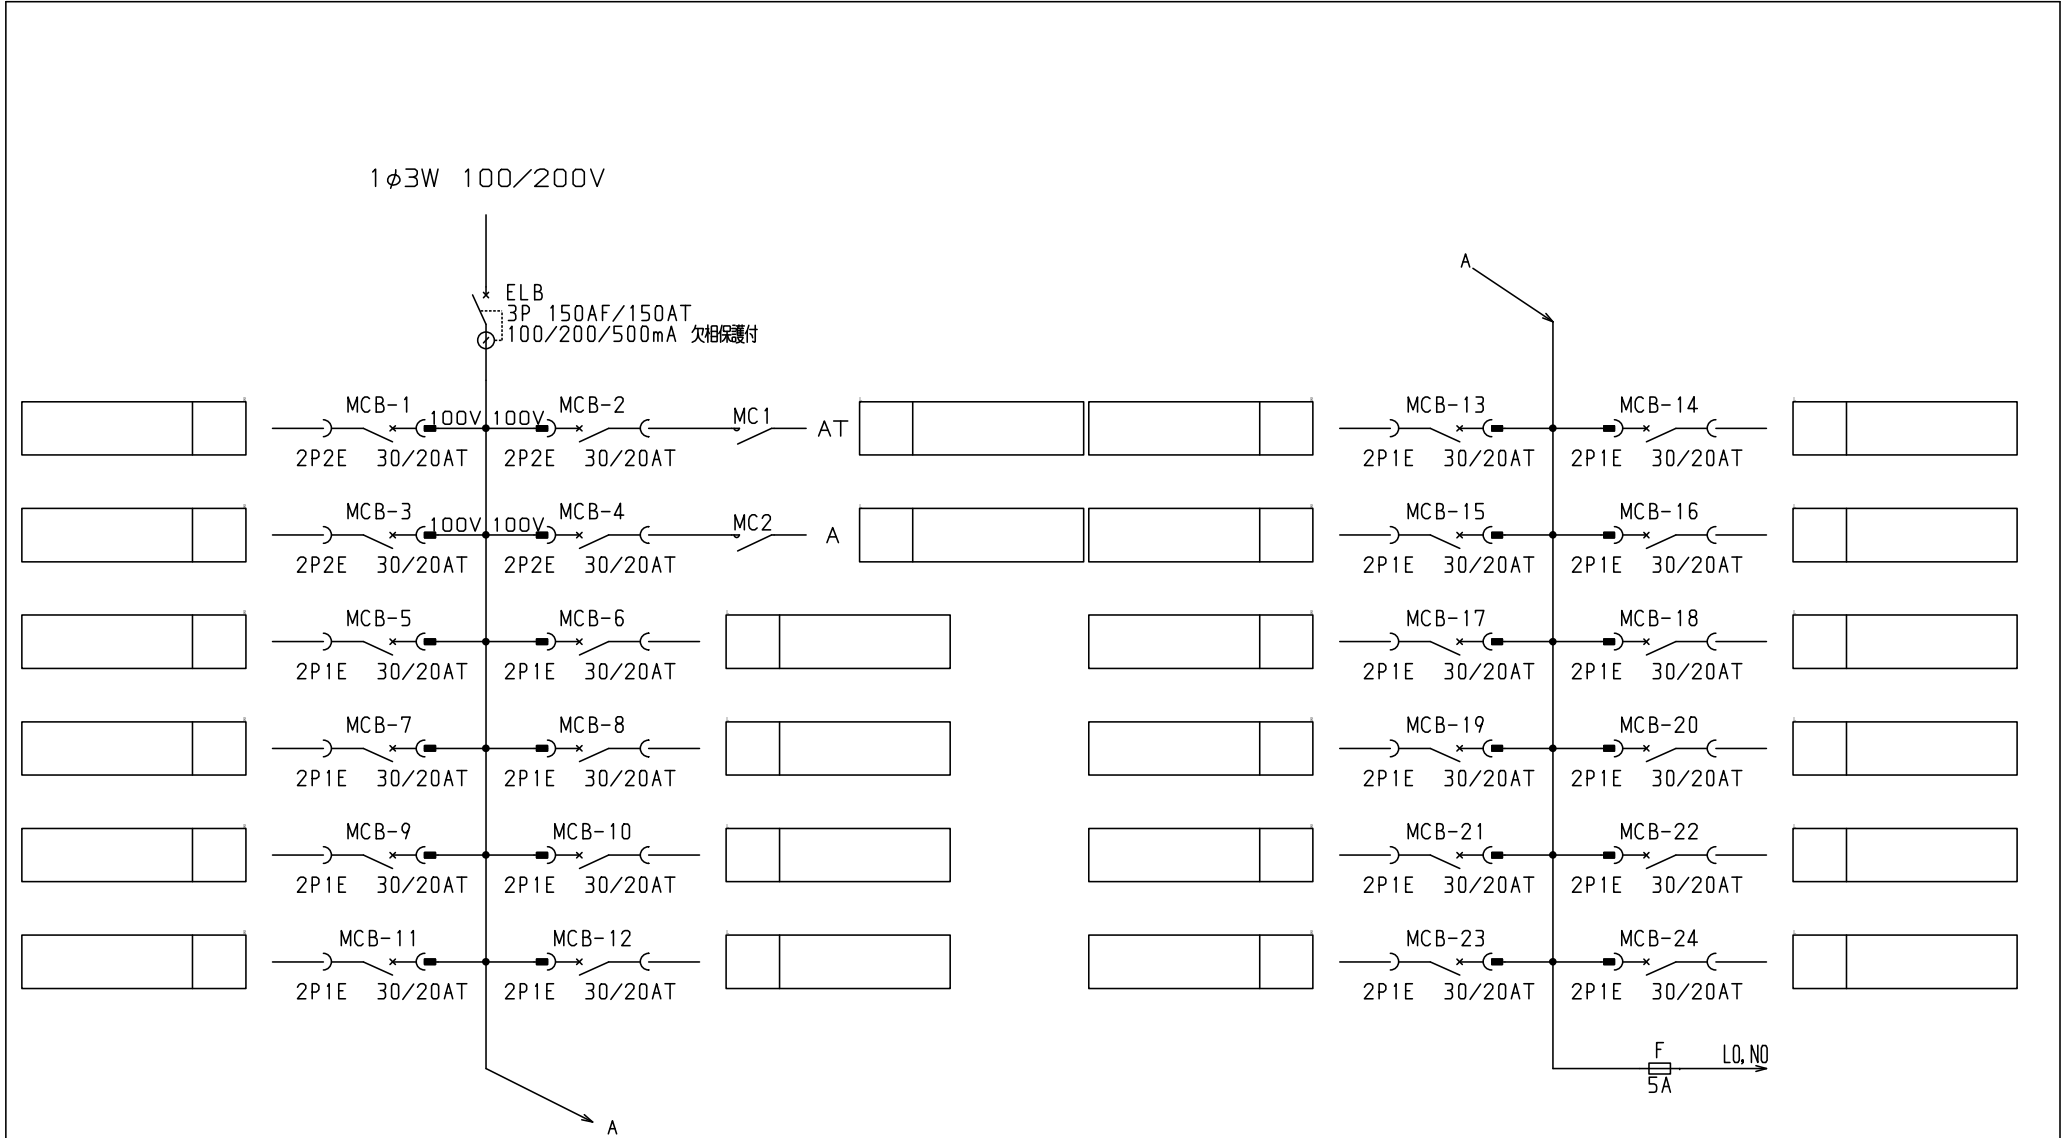

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
扉				検図				製図		三角法		品名		面数	
外函				伊達				2015/2/1							
中板				伊達				テンパール工業株式会社		図番		LTG15T24T1M2		[2 / 3]	
塗装色				佐藤											

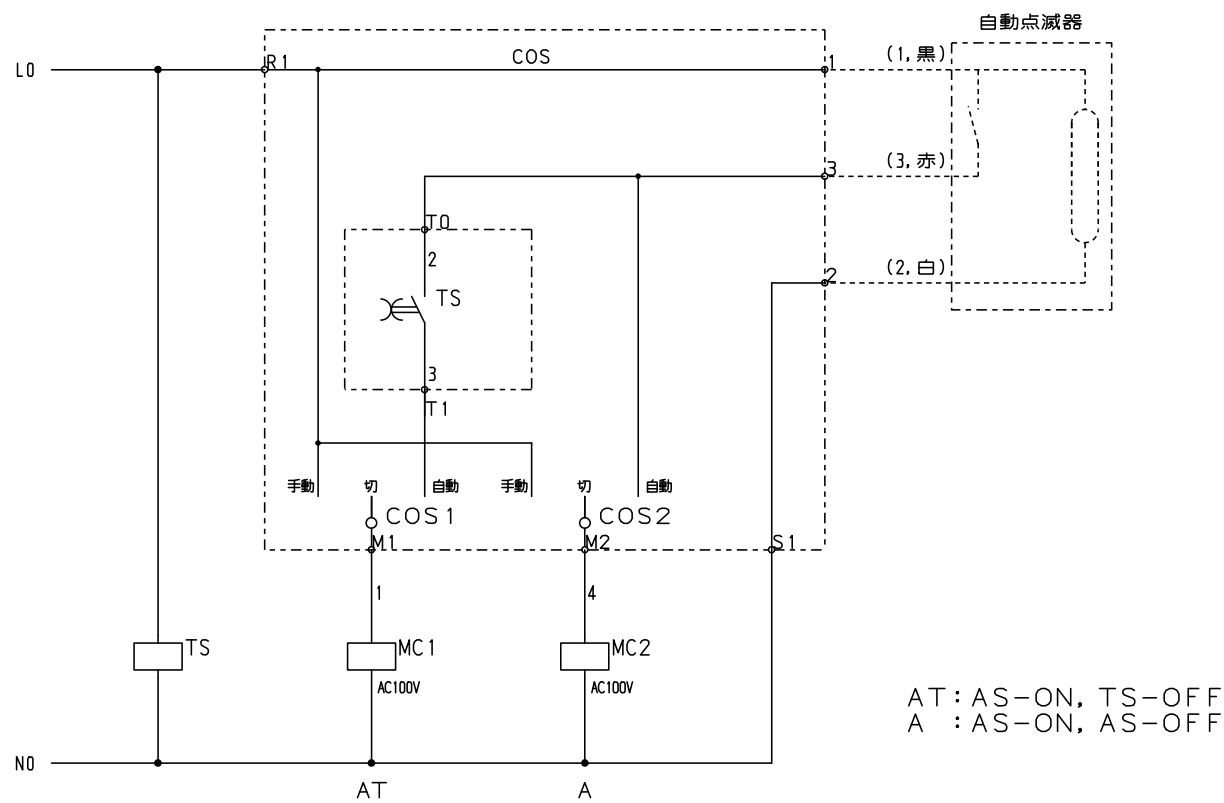

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

										キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股		
型式名	扉		ハンドル		承認	検図	製図	設計		製図	三角法	品名		面数	
	外函				佐藤	渡辺	伊達	伊達		2015/2/1					
	中板		塗装色							テンパール工業株式会社		図番	LTG15T24T1M2	[3 / 3]	