


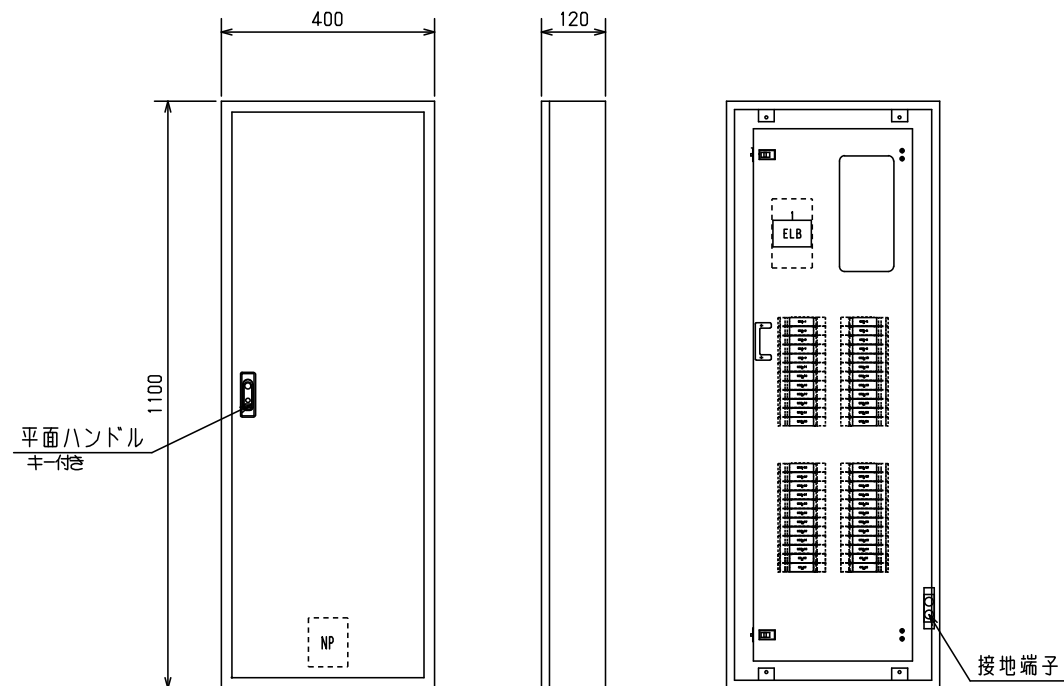


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-44	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	38
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 150AF/150AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-153.1EC	デンパール	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm, 治面6mmのJS1A規格を適用しています。

										キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股	
										屋内壁掛形	露出	品名	面数	
型式名										製図	三角法			
LTG15T444										2015/2/1	1/10			
										デンパール工業株式会社				[1 / 3]
				扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計			
				外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	(佐藤)	(渡辺)	(伊達)	(伊達)			
				中板										
				日東	B12-411C.									


1φ3W 100/200V

ELB
3P 150AF/150AT
100/200/500mA 欠相保護付

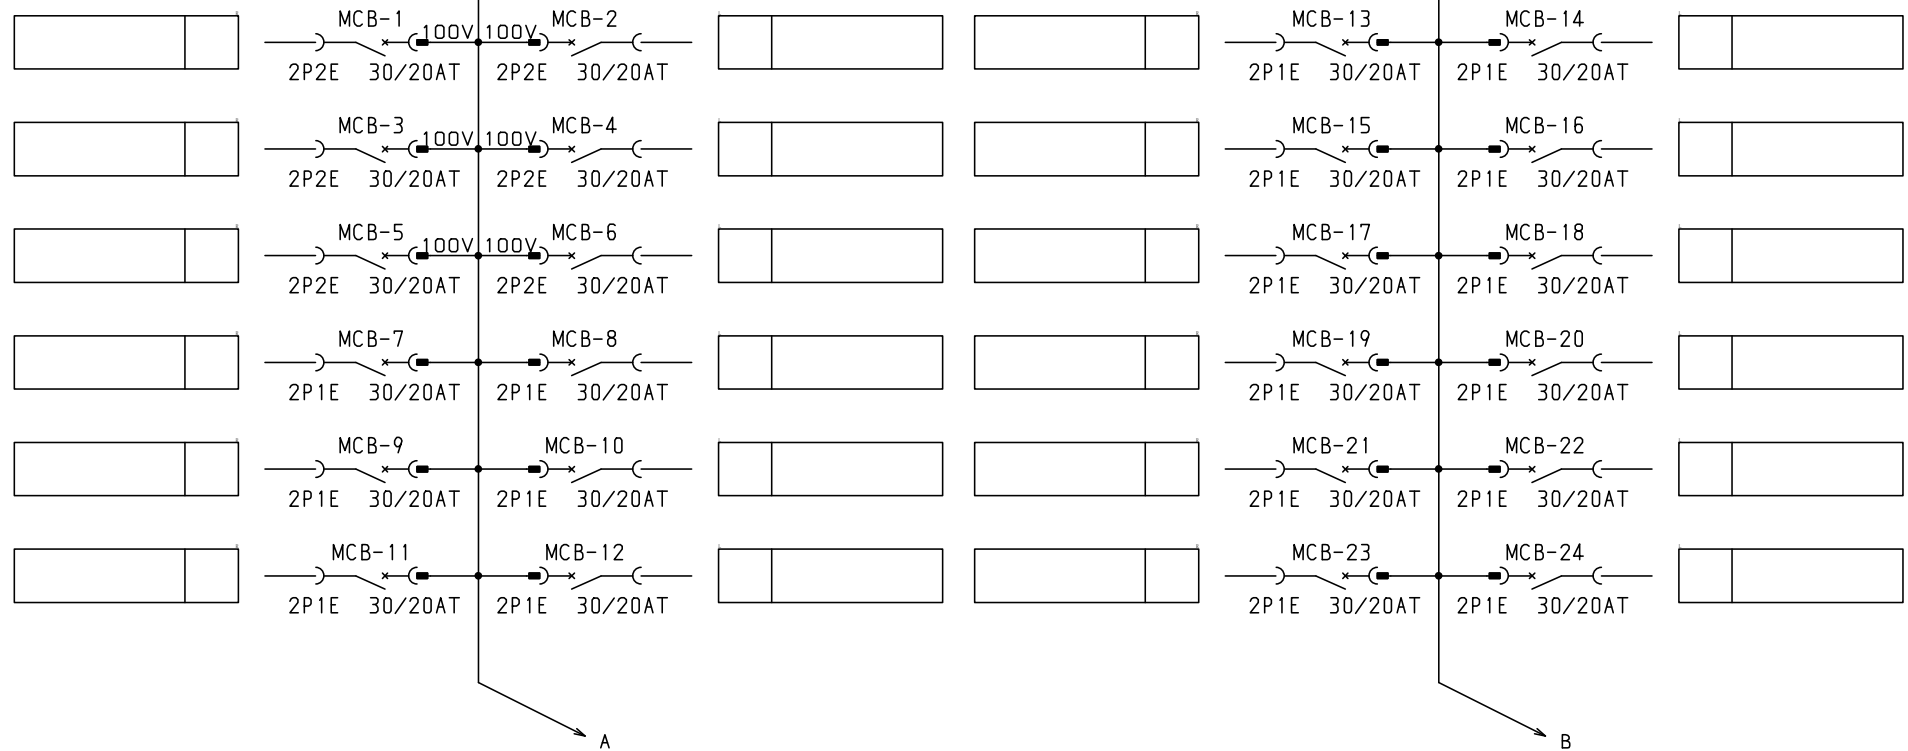

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

共通事項：1) 電線リヤス記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出／埋込		納入先		面数		股	
型式名		扉	ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図		三角法		品名						
		外函			佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1				図番	LTG15T444		[2 / 3]			
		中板	塗装色						デンパール工業株式会社										

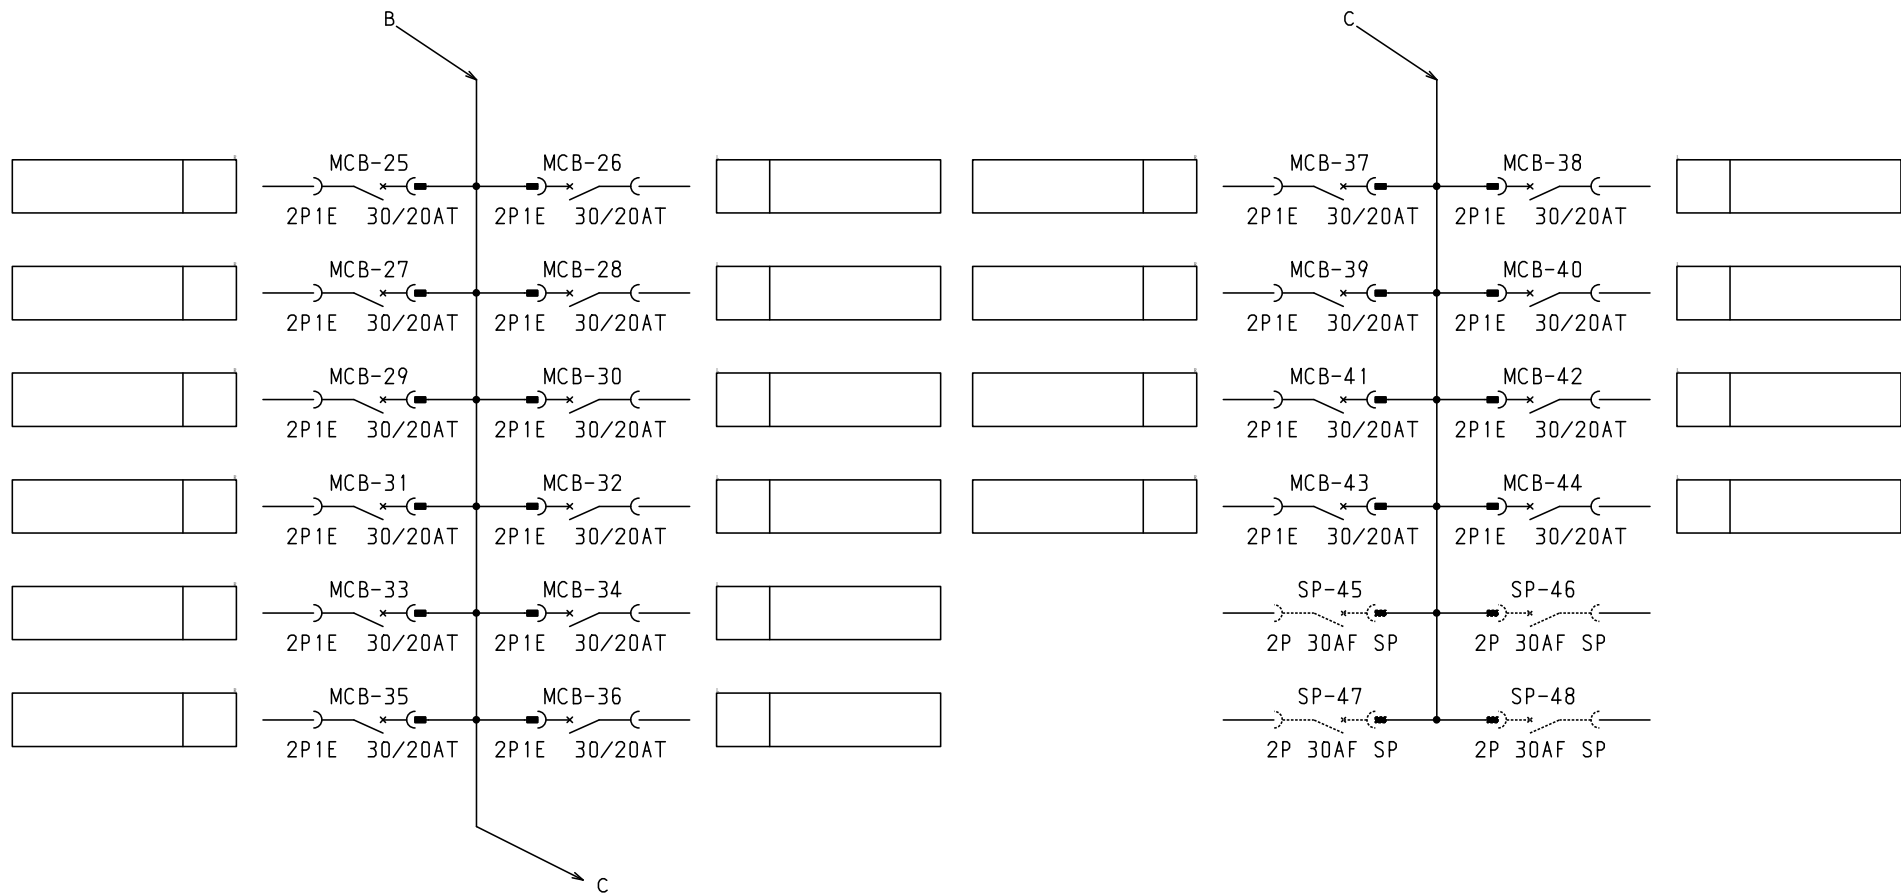

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				承認				検図		製図		設計		キャビネット形式		露出/埋込		納入先		品名		面数		股	
扉				外函				中板		塗装色		2015/2/1		製図		三角法		品名		LTG15T444		[3 / 3]			