



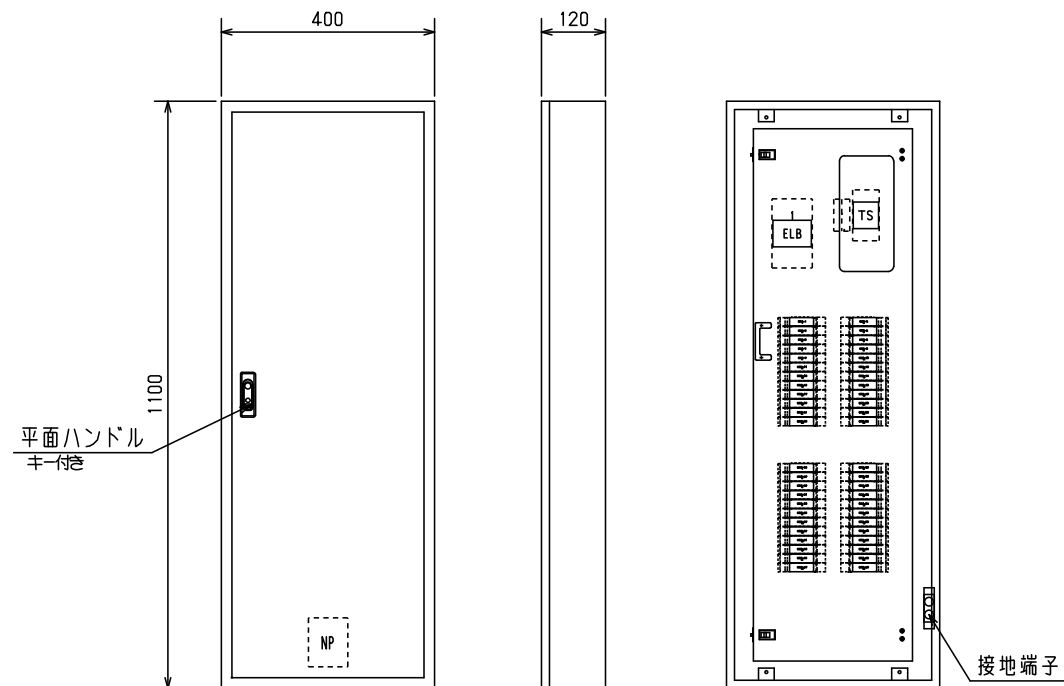

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7～MCB-48	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	42
2	MCB-1～MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 150AF/150AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-153.1EC	テンパール	1
4	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1


パールテクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、沿面6mmのJISA規格を適用しています。

PCAP											キャビネット形式	露出／埋込	納入先	殿		
											屋内壁掛形	露出				
	型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名	面数		
			外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10				
	LTG15T48TS		中板								テンパール工業株式会社					
		日東	B12-411C.													

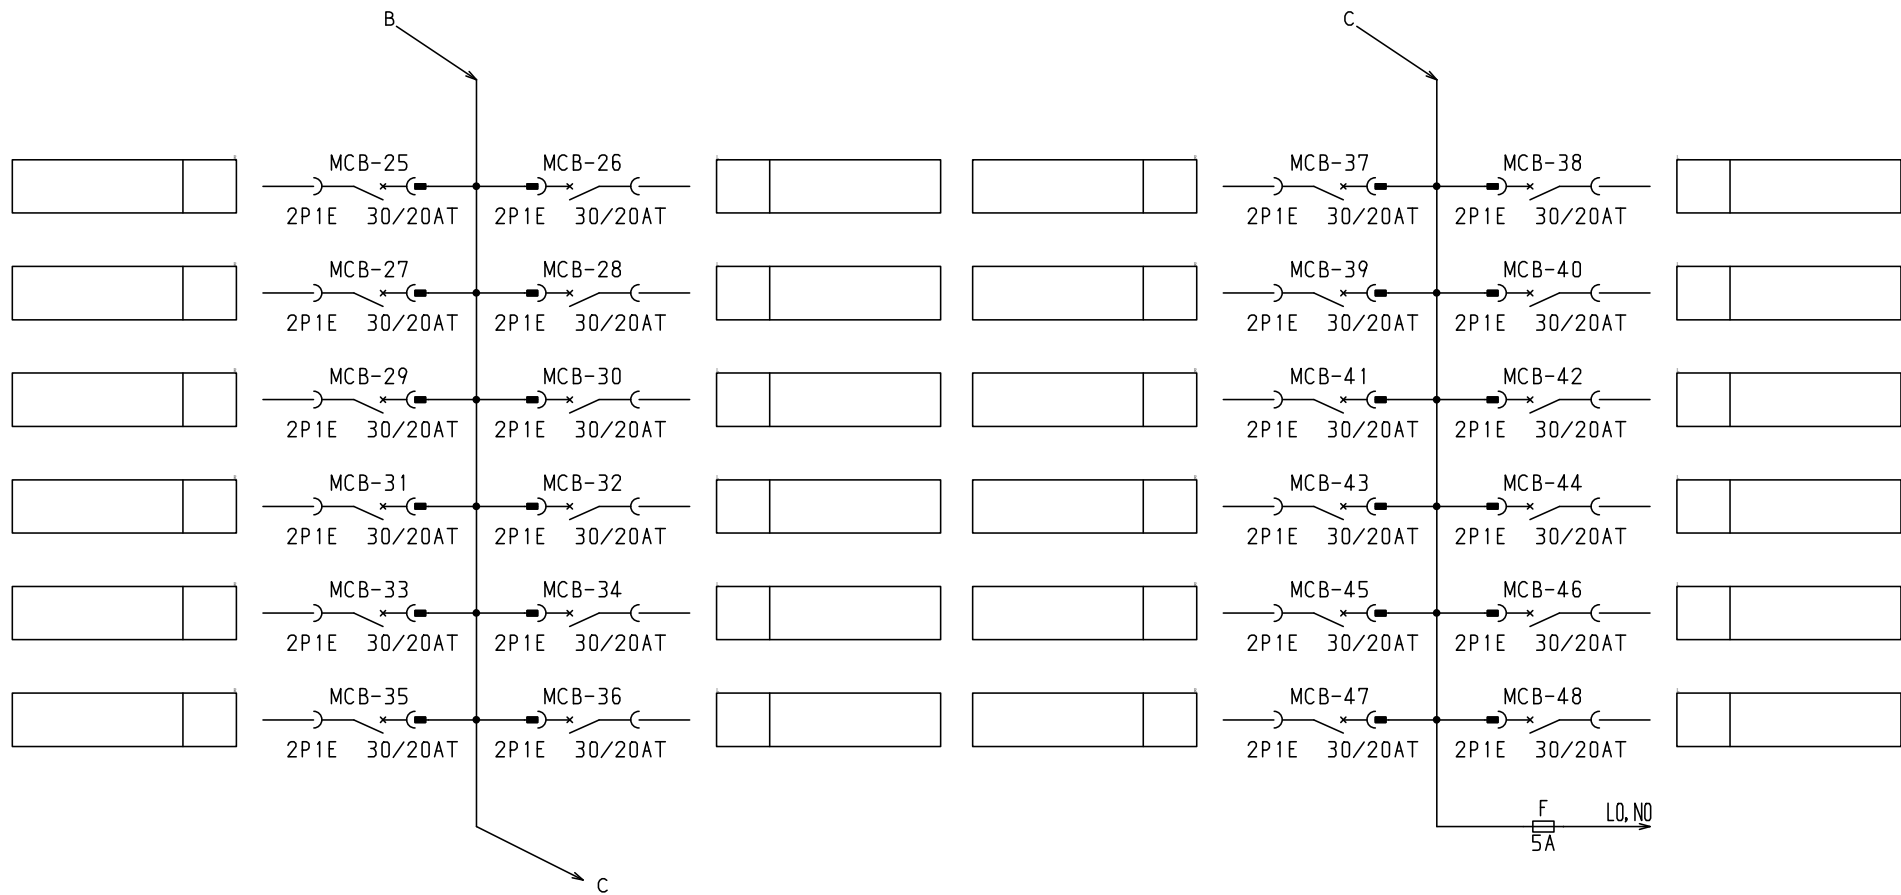

共通事項：１）電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 ２）１φ３Ｗ回路２Ｐブレーカ電圧表示なきものは１００Ｖとする。
 ３）製作の都合上，回路名称の一部を省略している場合があります。

共通事項：1) 電線リヤス記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出／埋込		納入先		股					
型式名		扉		ハンドル		承認		検図		製図		設計		製図		三角法		品名		面数	
		外函												2015/2/1							
		中板		塗装色				佐藤		渡辺		伊達		伊達		テンパール工業株式会社		LTG15T48TS		[3 / 4]	

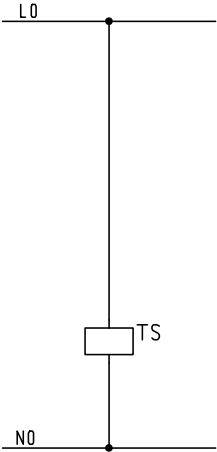

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。								キャビネット形式	露出／埋込	納入先	股							
型式名	扉		ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数					
	外函		塗装色		佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1									
	中板								テンパール工業株式会社					図番	LTG15T48TS	[4 / 4]		