



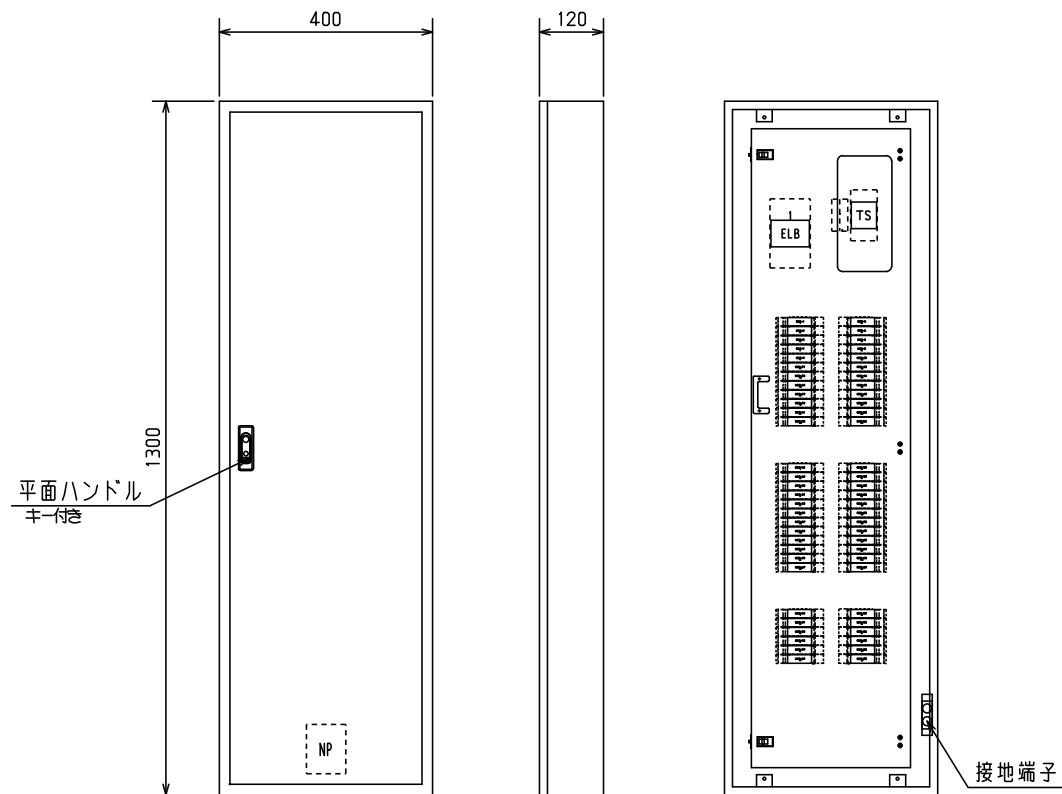

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-60	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	54
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 150AF/150AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-153.1EC	テンパール	1
4	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1


パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、沿面6mmのJISA規格を適用しています。

										キャビネット形式	露出／埋込	納入先	股					
										屋内壁掛形	露出							
型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数				
LTG15T60TS		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1	1/10	テンパール工業株式会社	図番	LTG15T60TS	[1 / 4]			
		中板																
		日東	R12-413C.															

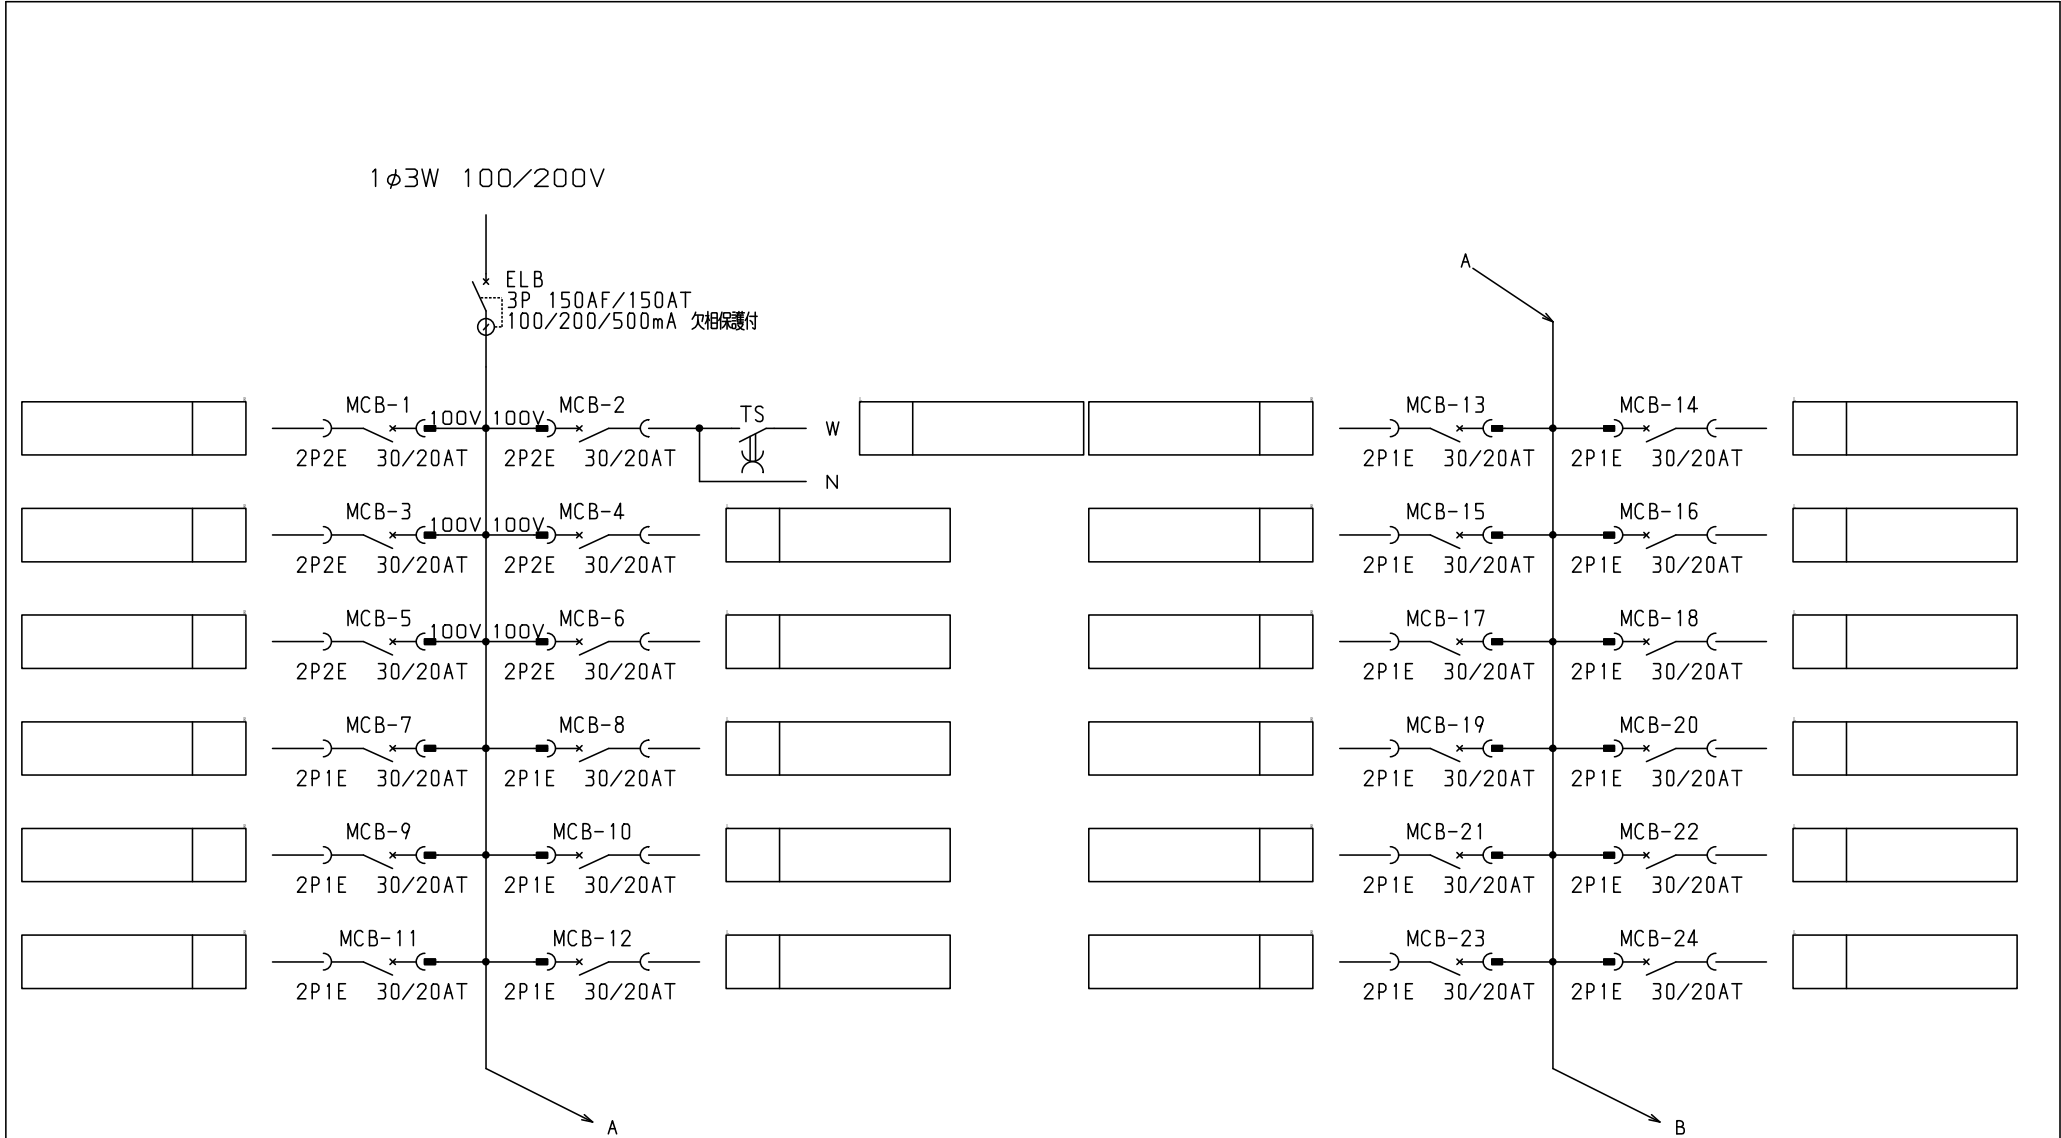

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。



2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。								キャビネット形式	露出／埋込	納入先	股		
型式名	扉		ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数
	外函		塗装色		佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1				
	中板												
								テンパール工業株式会社		図番	LTG15T60TS	[2 / 4]	

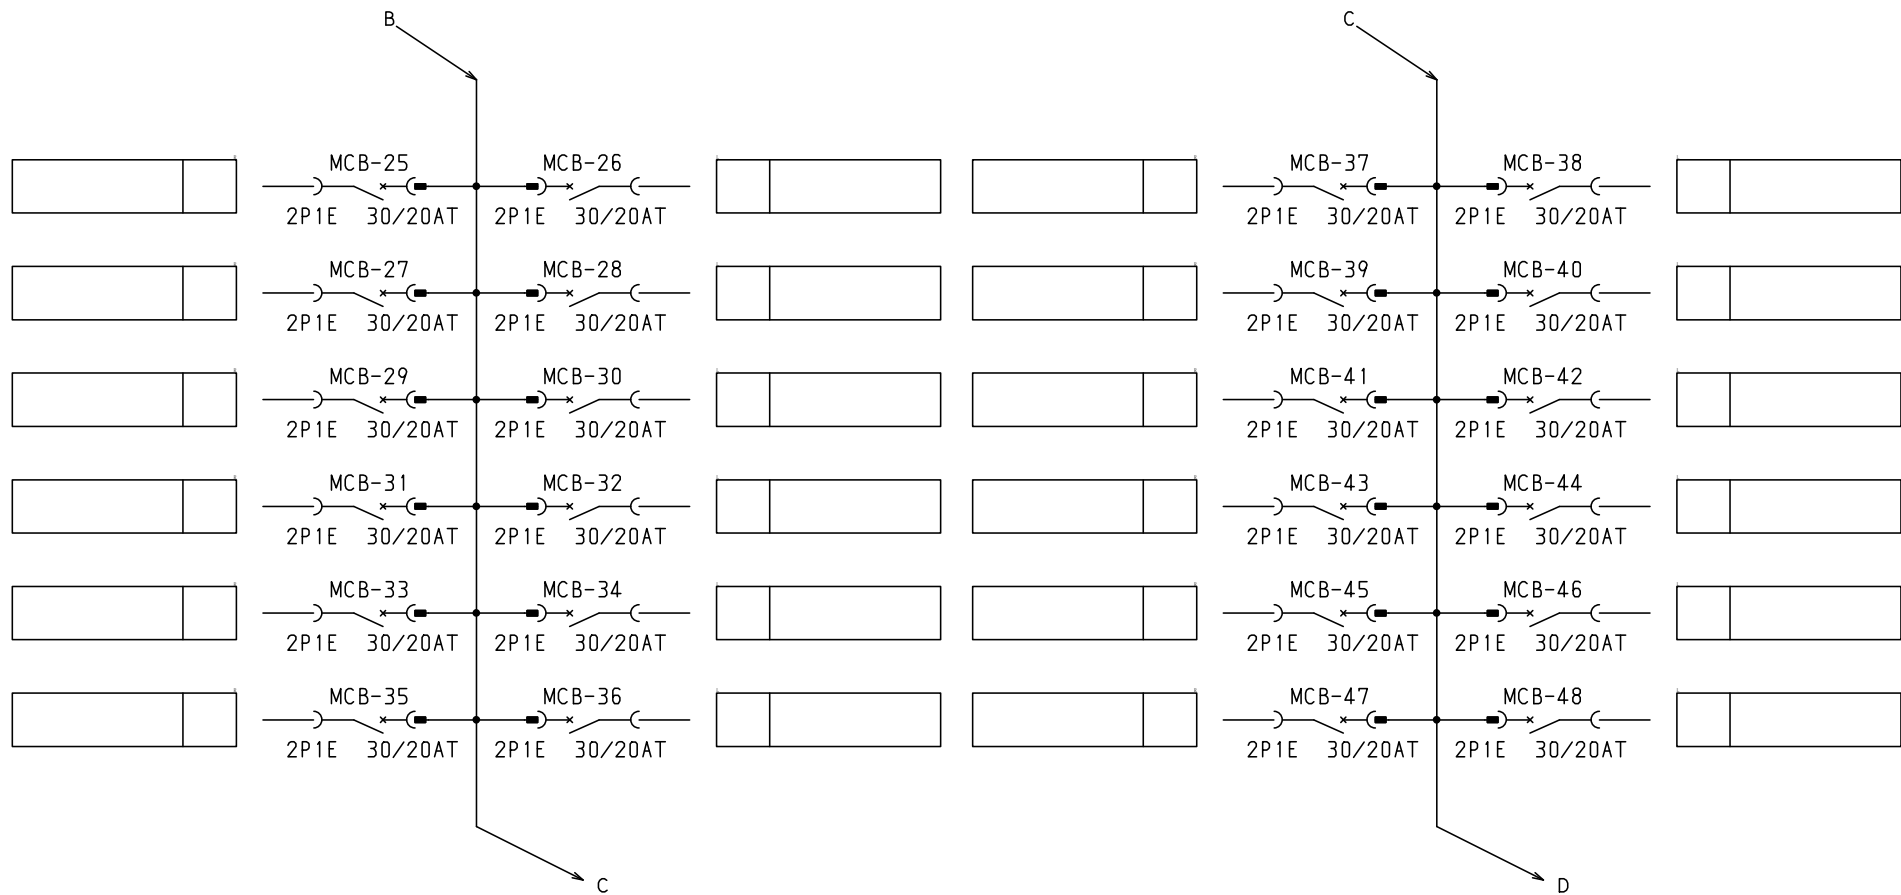

共通事項：１）電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 ２）１φ３Ｗ回路２Ｐブレーカ電圧表示なきものは１００Ｖとする。
 ３）製作の都合上，回路名称の一部を省略している場合があります。

2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出／埋込		納入先		股			
型式名		扉	ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図		三角法		品名				面数		
		外函	塗装色		佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1										
		中板																	
									テンパール工業株式会社		図番		LTG15T60TS		[3 / 4]				

デンパール工業株式会社

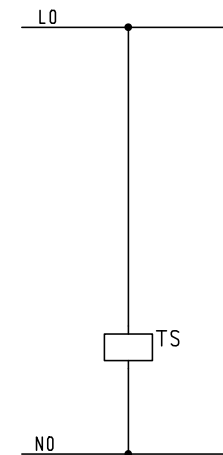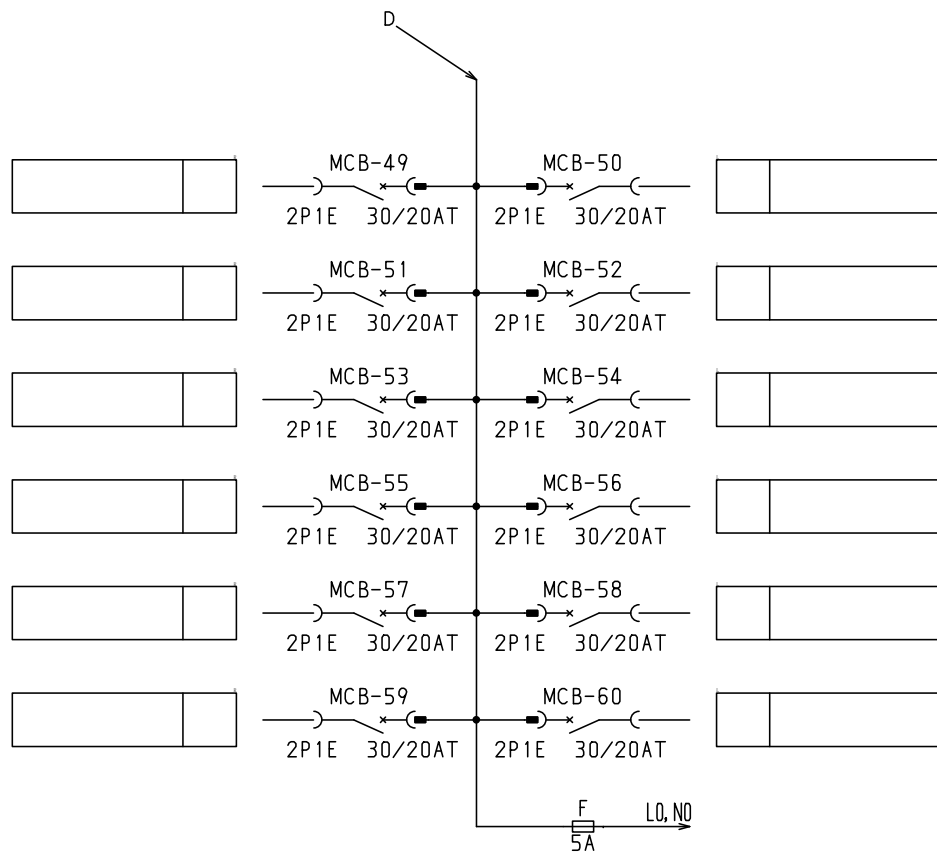

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				キャビネット形式				露出/埋込				納入先				股			
扉				製造				三角法				品名				面数			
外函				2015/2/1															
中板				テンパール工業株式会社				図番				LTG15T60TS				[4 / 4]			