


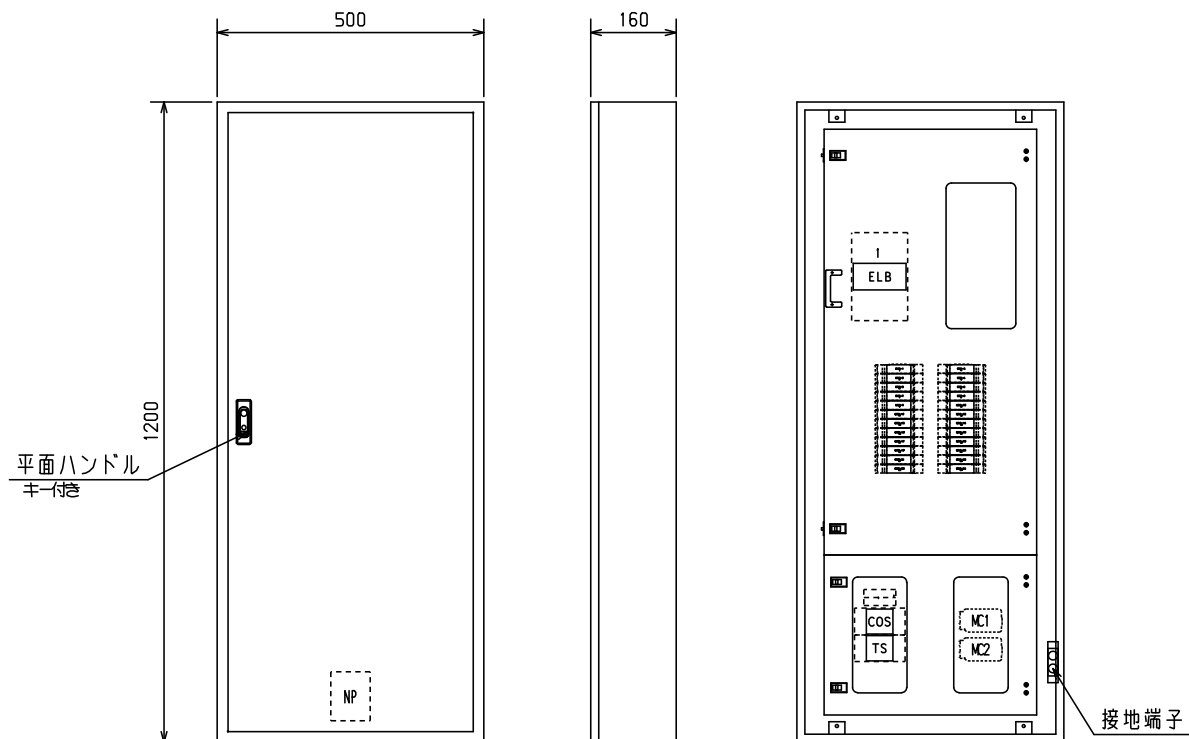


No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-5~MCB-24	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	20
2	MCB-1~MCB-4	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	4
3	ELB	漏電遮断器	3P 225AF/200AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-223.1EA	テンパール	1
4	MC1~MC2	電磁接触器	AC100V 13A (AC1級定格 20A) 1a	MP-10S	テンパール	2
5	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1
6	COS	コントロールユニット	AC100・200V 2A	AC2ETA	内外電機	1

パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm, 沿面6mmのJSIA規格を適用しています。


										キャビネット形式	露出/埋込	納入先			
										屋内壁掛形	露出	品名	面数		
型式名										製図	三角法	図番	図番		
LTG20T24T1M2	外函	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計		2015/2/1	1/10	テンパール工業株式会社	LTG20T24T1M2 [1 / 4]		
	中板	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達							
	日東	B16-512C.													

1φ3W 100/200V

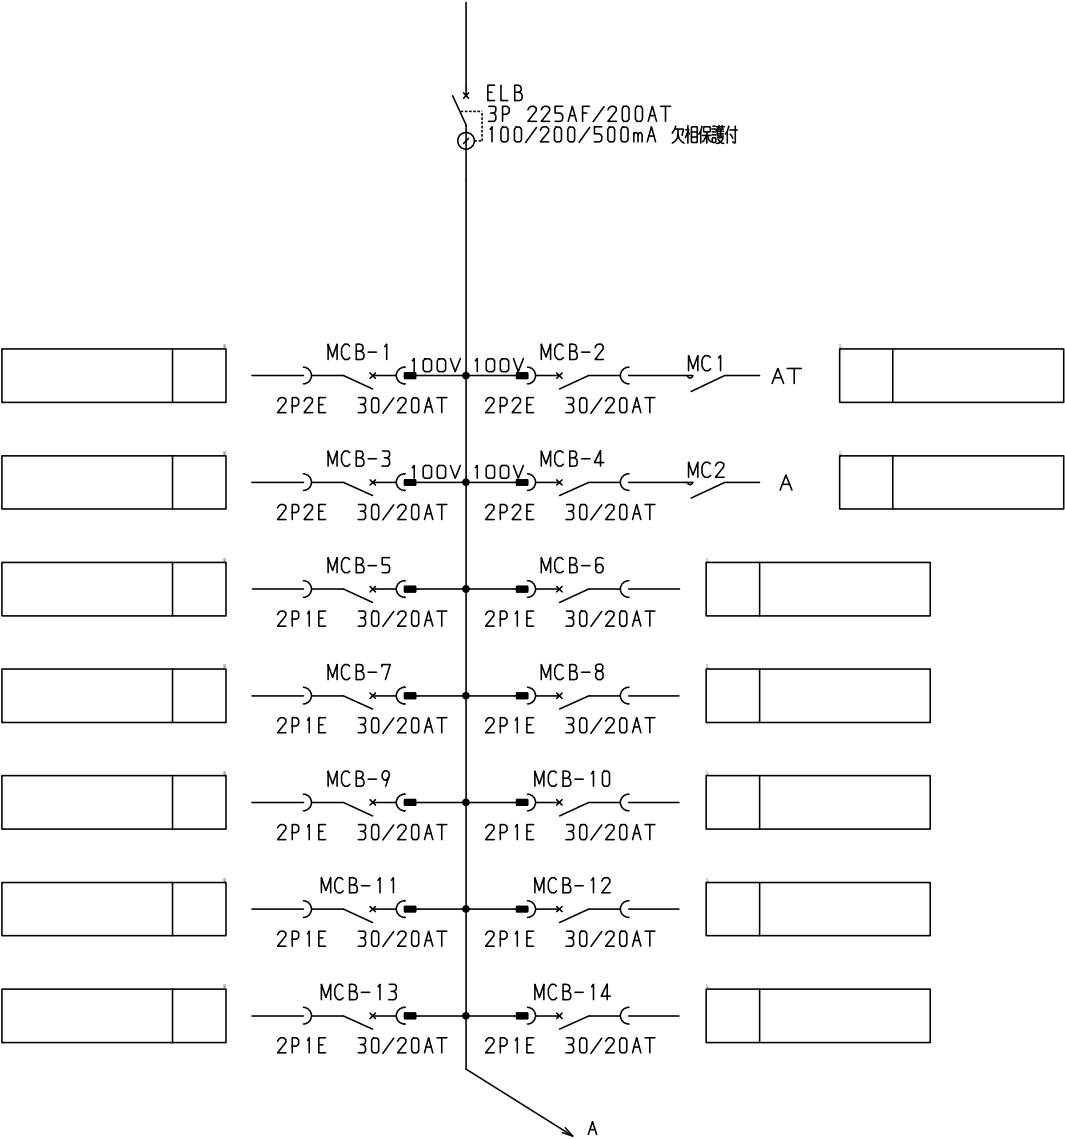


共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。									キャビネット形式		露出/埋込		納入先		廠	
型式名									製造		三角法		品名		面数	
									2015/2/1							
扉									承認		検図		製図		設計	
外函									佐藤		渡辺		伊達		伊達	
中板																
塗装色																

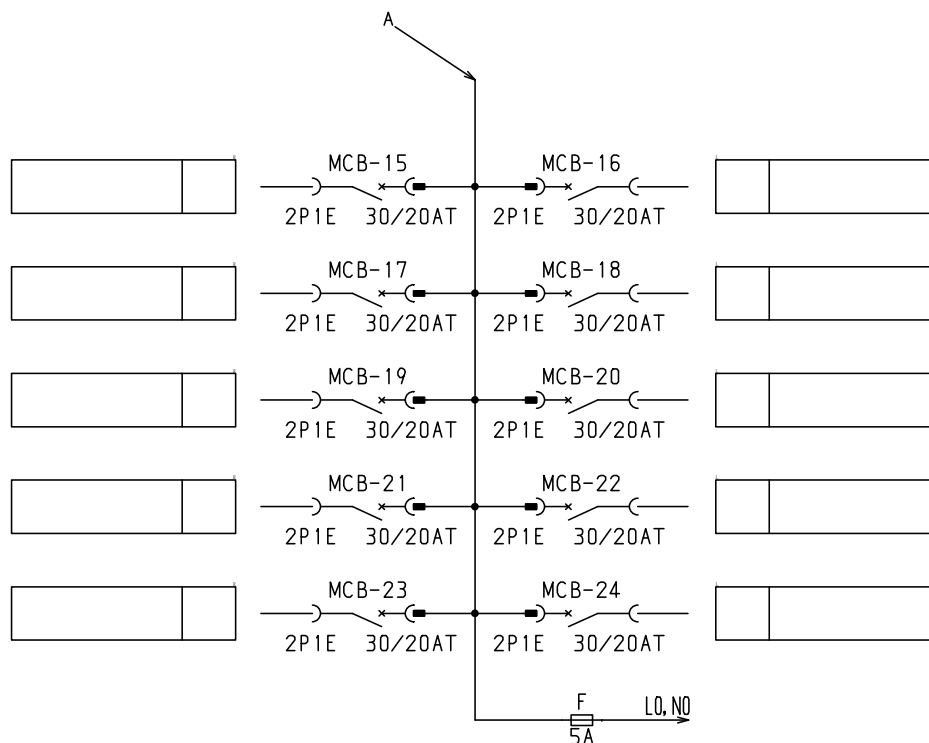

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。								キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股		
型式名													
扉			ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数
外函			塗装色		佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1		図番	LTG20T24T1M2	[3 / 4]
中板				テンパール工業株式会社									

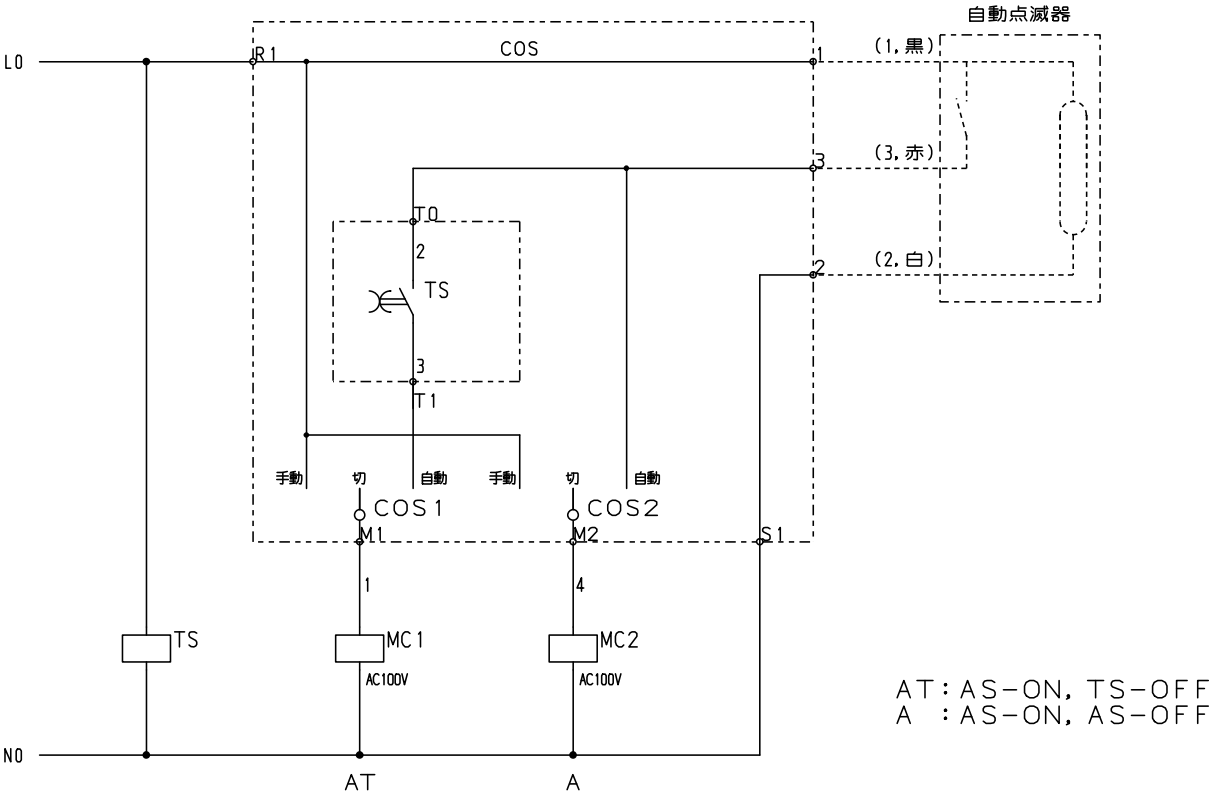

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。									キャビネット形式		露出/埋込		納入先		面数	
型式名													品名		面数	
扉									製造		三角法					
外函									2015/2/1							
中板									佐藤		渡辺		伊達		伊達	
塗装色									テンパール工業株式会社		図番		LTG20T24T1M2		[4 / 4]	