



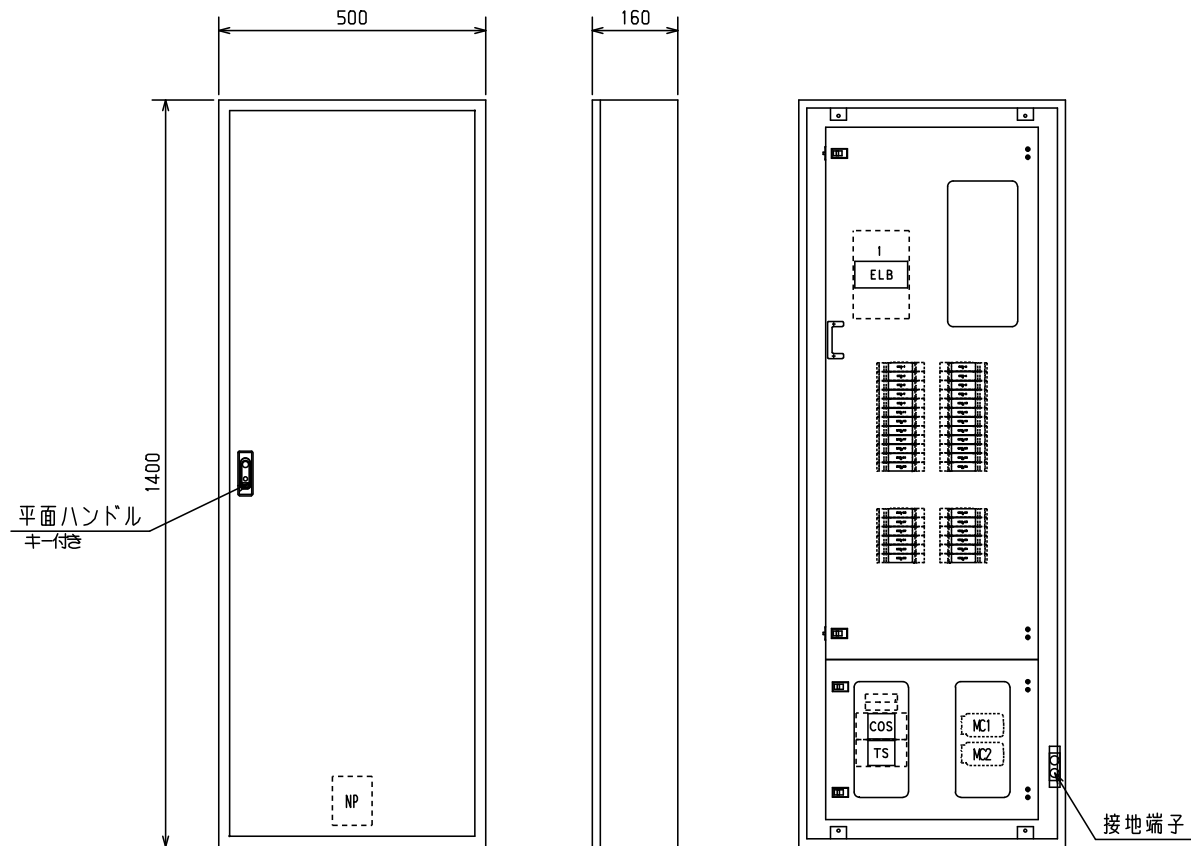

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-36	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	デンパール	30
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	デンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 250AF/250AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-253.1EA	デンパール	1
4	MC1~MC2	電磁接触器	AC100V 13A (AC1級定格 20A) 1a	MP-10S	デンパール	2
5	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1
6	COS	コントロールユニット	AC100・200V 2A	AC2ETA	内外電機	1


パールテクトプレーカ部の充電部の絶縁距離は空間4mm、浴面6mmのJIS規格を適用しています。

										キャビネット形式	露出／埋込	納入先			
										屋内壁掛形	露出		股		
										製図	三角法	品名			面数
型式名		扉	スチール t1.6	ハンドル	平面ハンドル	承認	検図	製図	設計	2015/2/1	1/10	図番			
LTG25T36T1M2		外函	スチール t1.6	塗装色	2.5Y9/1	佐藤	渡辺	伊達	伊達	デンパール工業株式会社			LTG25T36T1M2	[1 / 4]	
		中板													
		日東	B16-514C.												

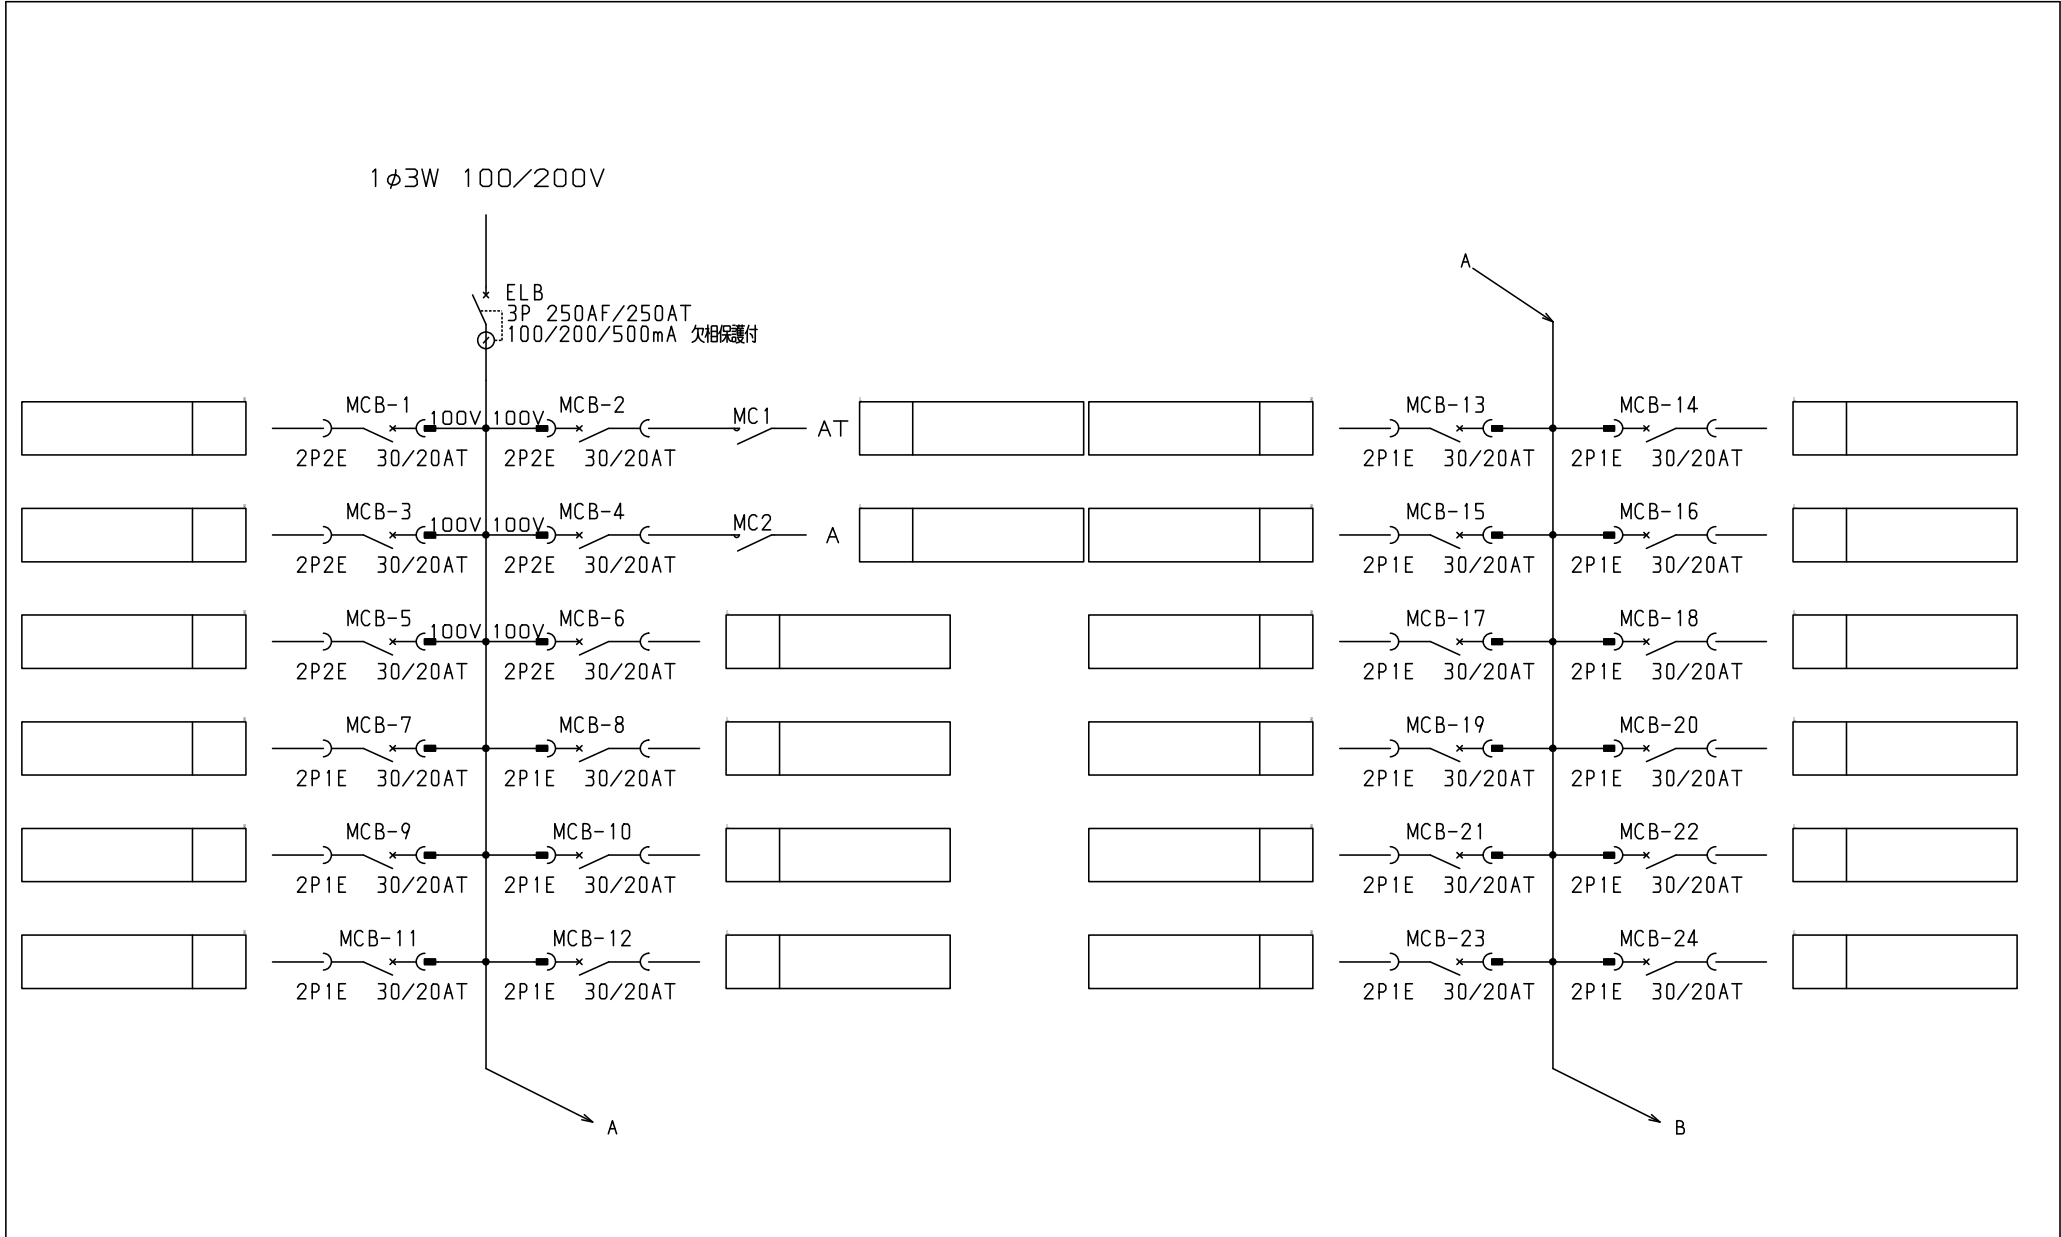

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。


2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。								キャビネット形式	露出／埋込	納入先	股						
型式名		扉	ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図	三角法	品名		面数				
		外函	塗装色		佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1								
		中板							テンパール工業株式会社				図番	LTG25T36T1M2	[2 / 4]		

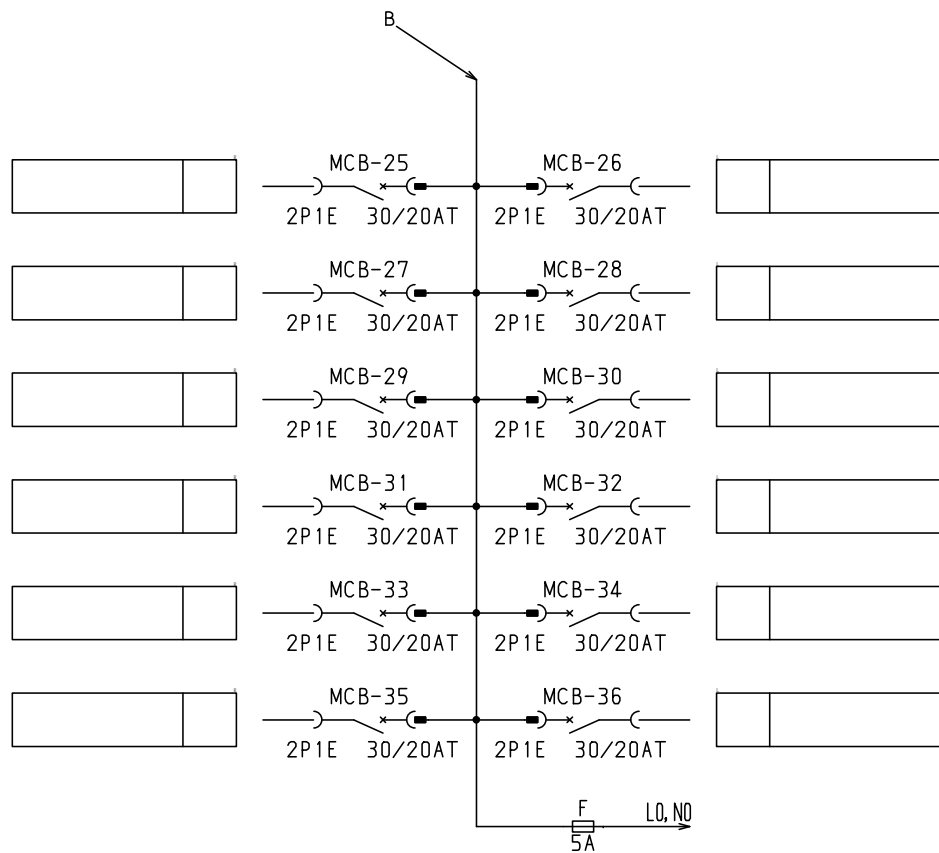

注：盤の定格電流は主幹の80%（母線容量は200A）です。
接続する負荷容量にご注意願います。

共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名				扉	外函	中板	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出/埋込	納入先	品名	面数	股
								佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法				
												2015/2/1					
							塗装色					テンパール工業株式会社		図番	LTG25T36T1M2	[3 / 4]	

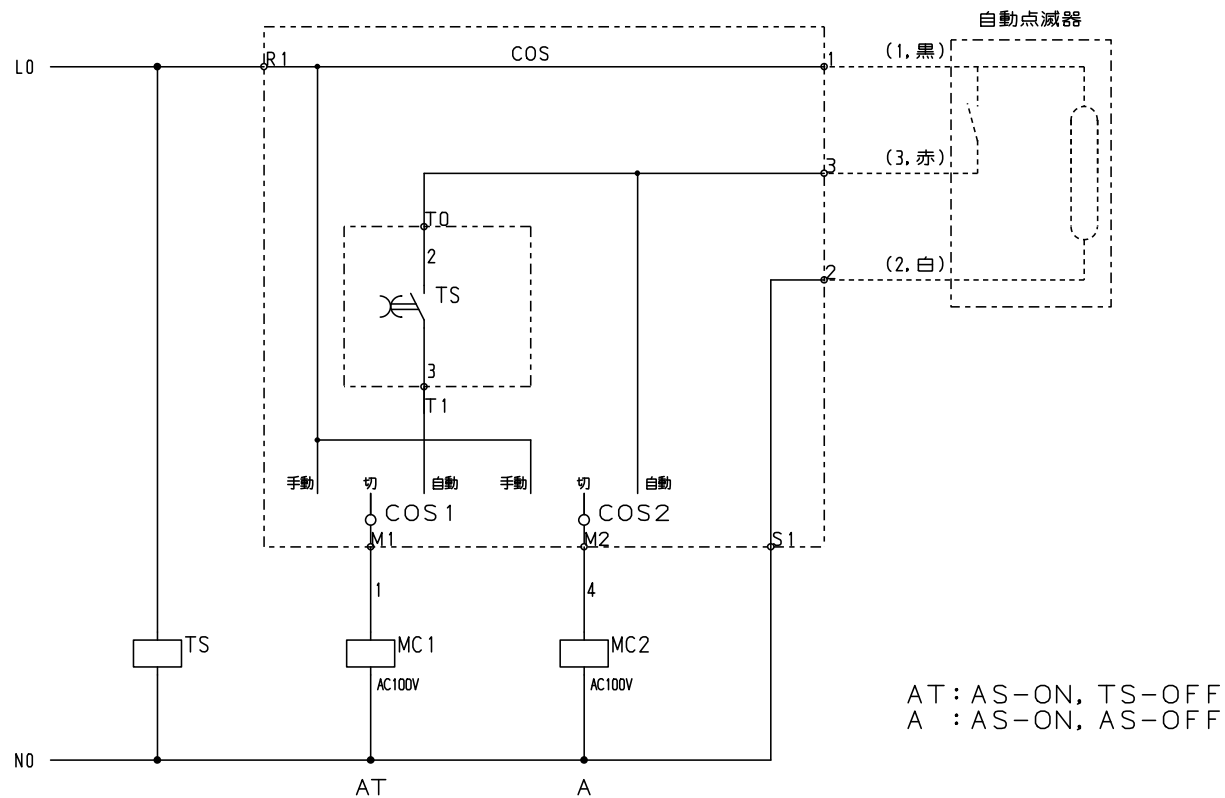

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。										キャビネット形式		露出/埋込		納入先		面数	
3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。																殿	
型式名	扉		ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図	三角法		品名			面数		
	外函		塗装色		佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1								
	中板			テンパール工業株式会社					図番	LTG25T36T1M2		[4 / 4]					