



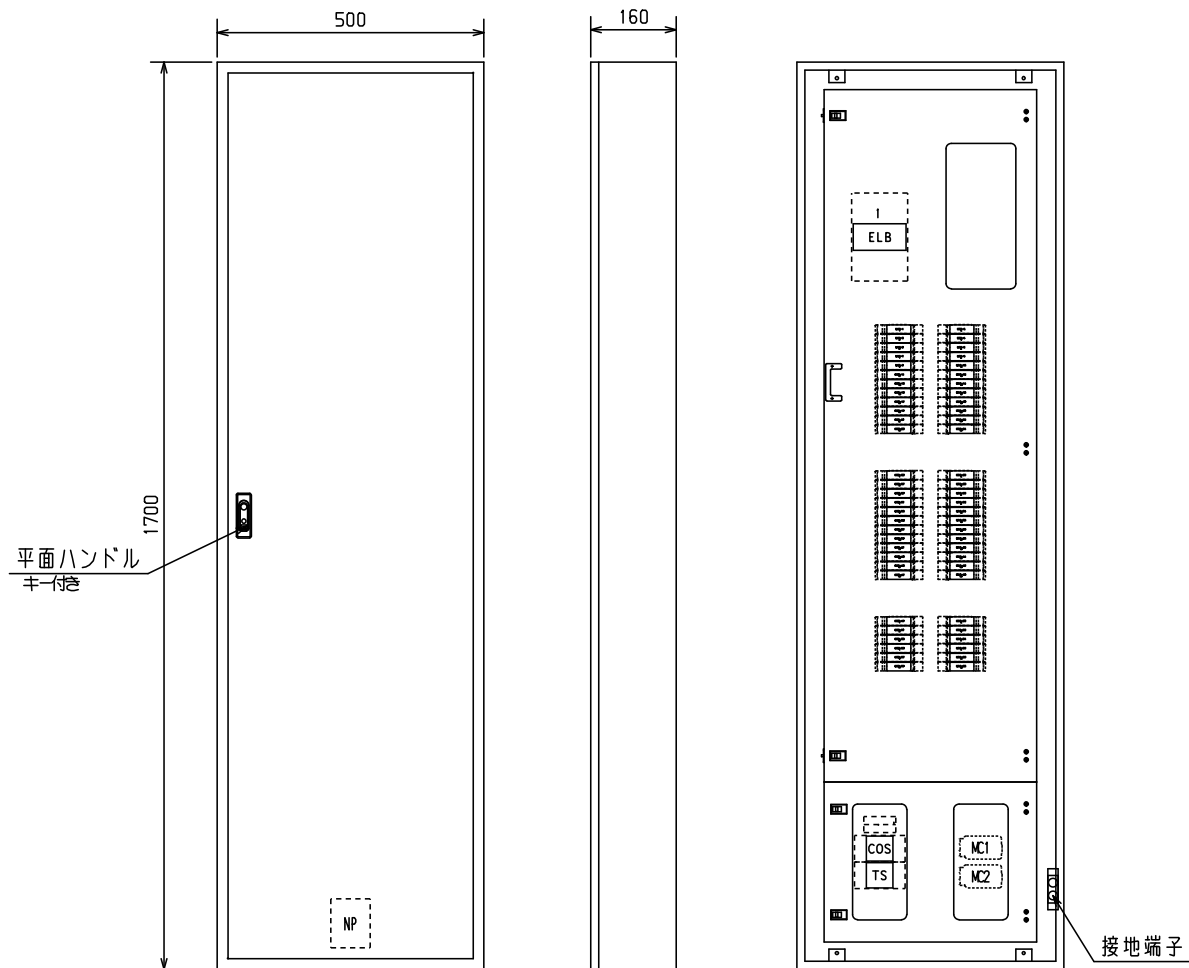

No.	機器番号	部品名称	定格	形式	メーカー	個数
1	MCB-7~MCB-60	配線用遮断器	2P1E 30/20AT	BC-1NA	テンパール	54
2	MCB-1~MCB-6	配線用遮断器	2P2E 30/20AT	BC-2NA	テンパール	6
3	ELB	漏電遮断器	3P 250AF/250AT 100/200/500mA 欠相保護付	GBU-253.1EA	テンパール	1
4	MC1~MC2	電磁接触器	AC100V 13A (AC1級定格 20A) 1a	MP-10S	テンパール	2
5	TS	タイムスイッチ	AC100-200V 15A	TB15601K	パナソニック	1
6	COS	コントロールユニット	AC100・200V 2A	AC2ETA	内外電機	1

パールデクトブレーカ部の充電部の絶縁距離は
空間4mm, 浴面6mmのJISA規格を適用しています。

										キャビネット形式		露出／埋込	納入先	股		
										屋内壁掛形		露出				
										製図		三角法	品名	面数		
										2015/2/1		1/10				
										テンパール工業株式会社			図番	LTG25T60T1M2 [1 / 5]		

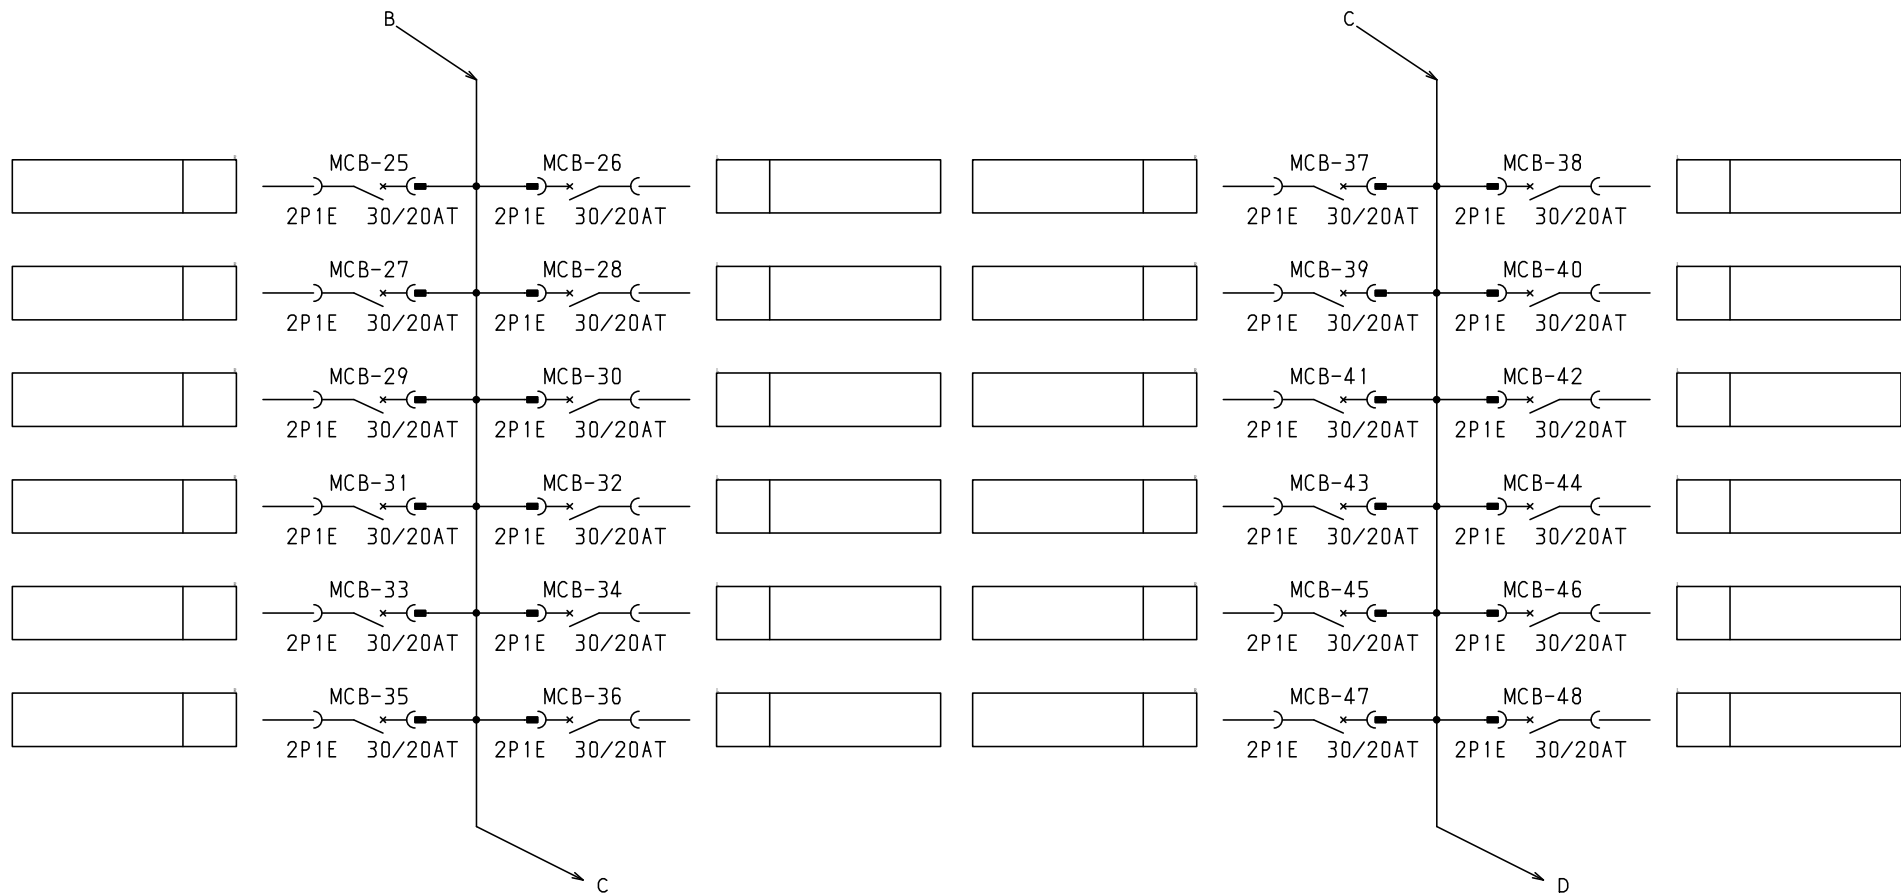


共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
 2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
 3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出/埋込		納入先		面数		股					
型式名														品名									
扉				ハンドル				承認		検図		製図		設計		製図		三角法					
外函				塗装色				佐藤		渡辺		伊達		伊達		2015/2/1				図番		LTG25T60T1M2 [3/5]	
中板																							
																テンパール工業株式会社		図番					

デンパール工業株式会社

LTG25T60T1M2

[3 / 5]

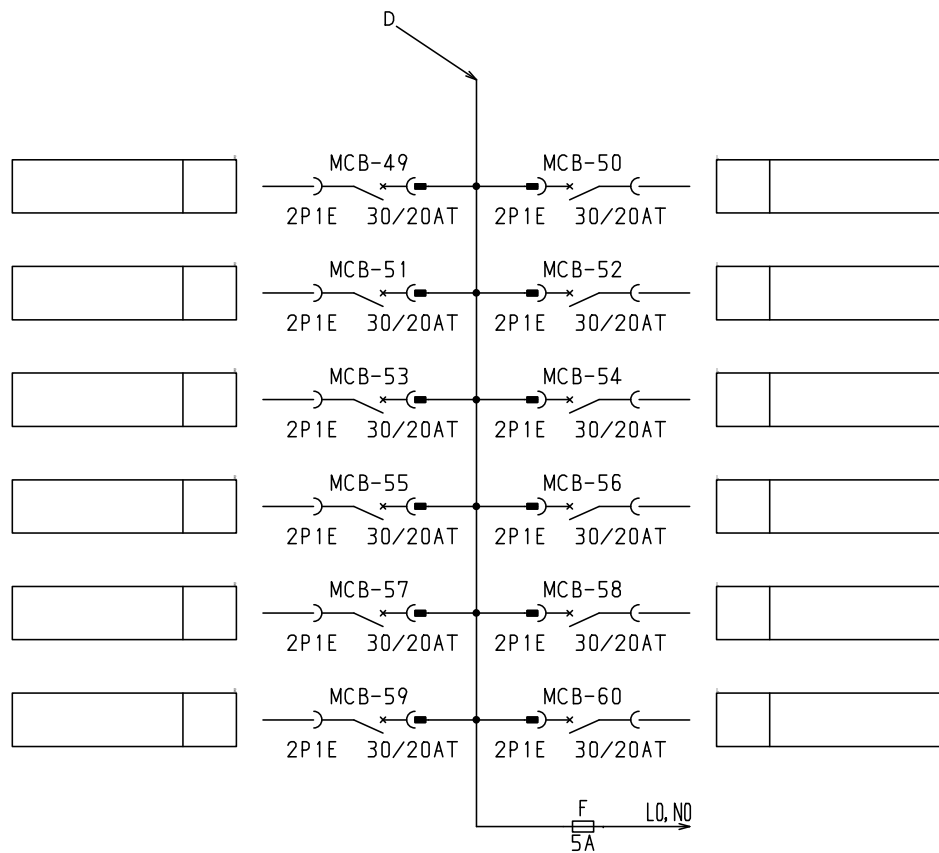


注：盤の定格電流は主幹の80%（母線容量は200A）です。
接続する負荷容量にご注意願います。

共通事項：1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

共通事項： 1) 電線リヤス記入箇所は圧着端子・キヤッチ付とする。
2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

型式名	扉	ハンドル	承認	検図	製図	設計	キャビネット形式	露出／埋込	納入先	面数	股
	外函						製図	三角法	品名		
	中板						2015/2/1	図番	LTG25T60T1M2		
							テンパール工業株式会社		[4 / 5]		

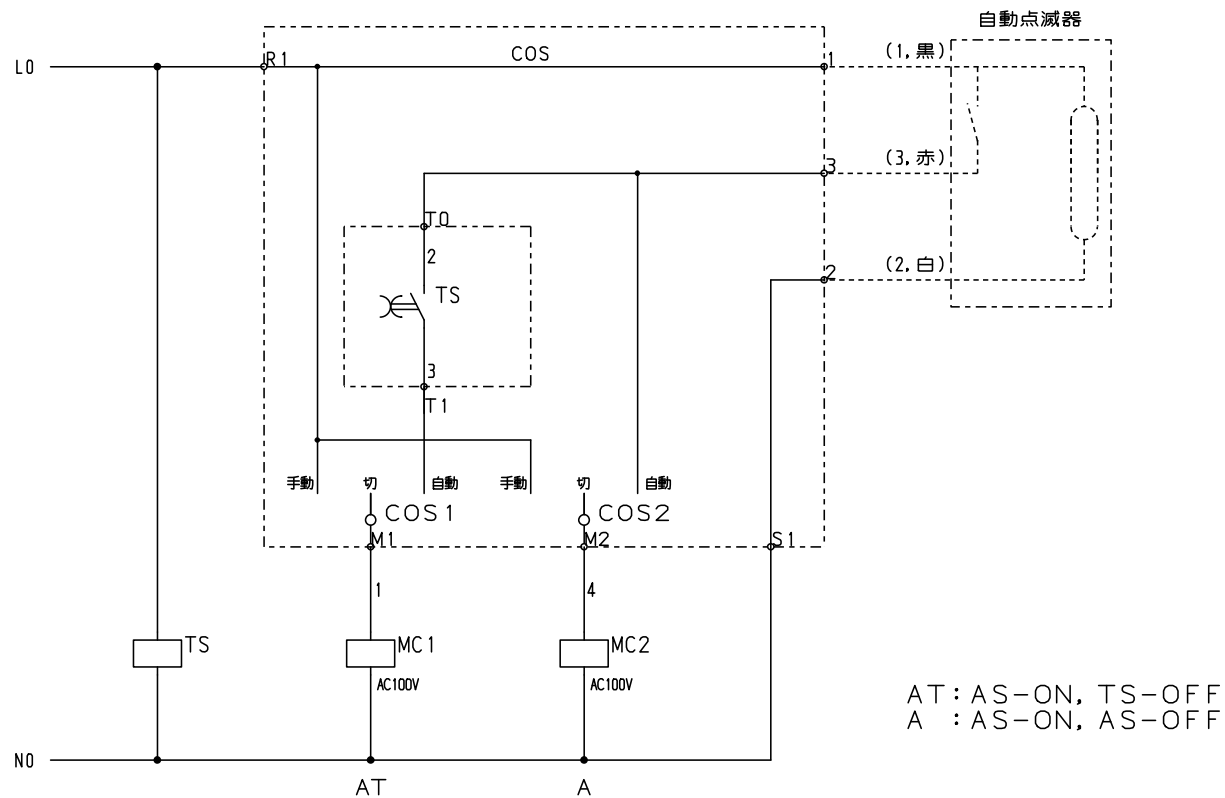

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。								キャビネット形式	露出/埋込	納入先	股		
型式名		扉	ハンドル		承認	検図	製図	設計			品名		面数
		外函	塗装色		佐藤	渡辺	伊達	伊達	製図	三角法			
		中板							2015/2/1				
								テンパール工業株式会社		図番	LTG25T60T1M2	[5 / 5]	