



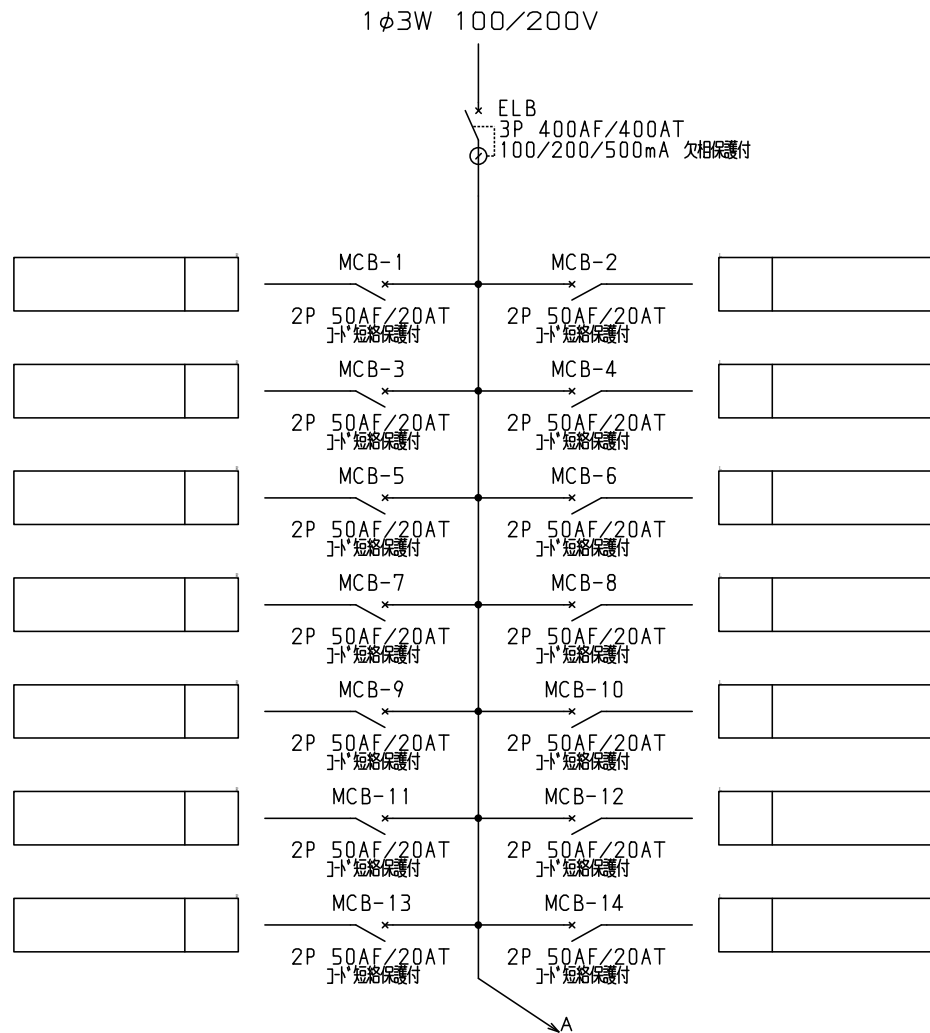

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

共通事項：1) 電線クラス記入欄は圧着端子・ケーブル付とする。 2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。 3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。										キャビネット形式		露出／埋込		納入先		股	
型式名		扉		ハンドル		承認	検図	製図	設計	製図		三角法		品名	面数		
		外函		塗装色		佐藤	渡辺	伊達	伊達	2015/2/1		図番	LTG40B42		[2 / 3]		
		中板															
										テンパール工業株式会社							

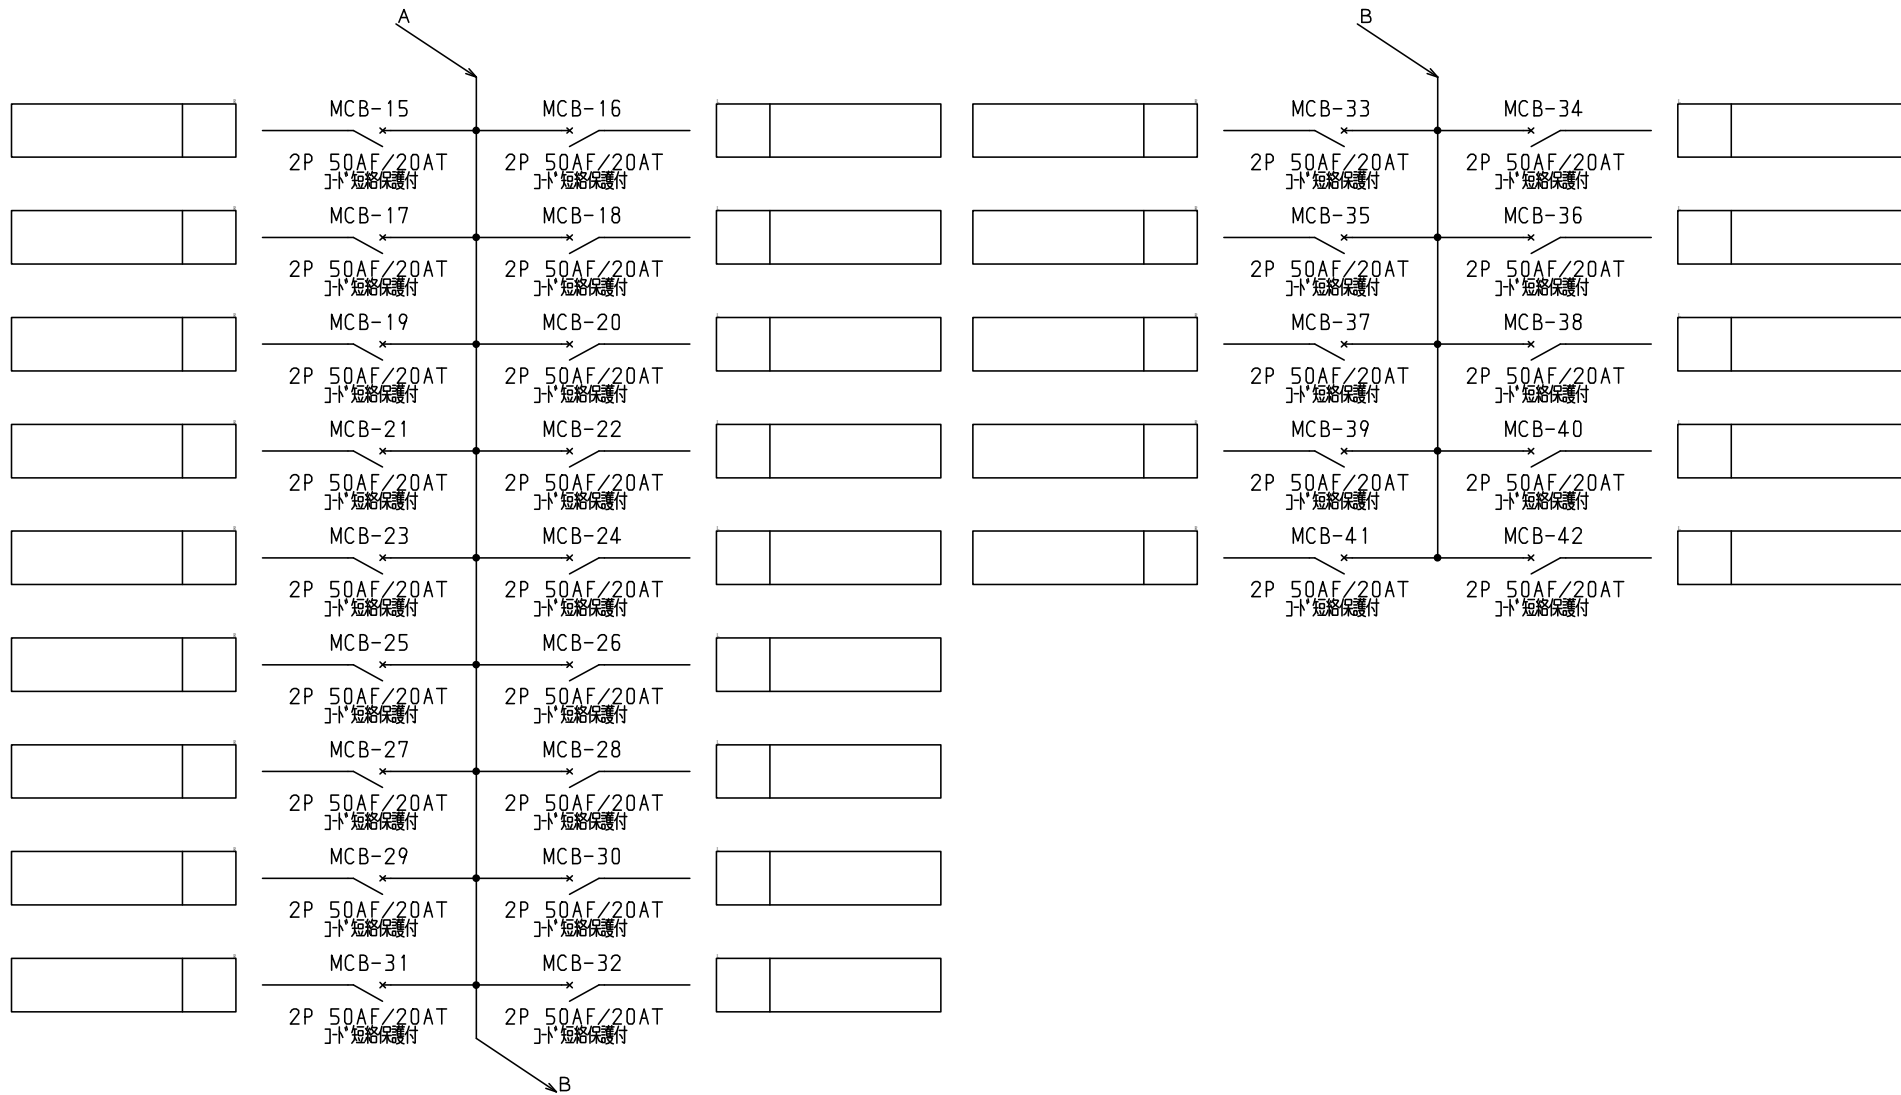

共通事項： 1)電線サイズ記入箇所は圧着端子・キャップ付とする。
2)1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。
3)製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。

2) 1φ3W回路2Pブレーカ電圧表示なきものは100Vとする。										キャビネット形式		露出/埋込		納入先		股	
3) 製作の都合上、回路名称の一部を省略している場合があります。																	
型式名		扉		ハンドル		承認		検図		製図		設計		品名		面数	
		外函								製図		三角法					
		中板				佐藤		渡辺		伊達		伊達		2015/2/1			
				塗装色								テンパール工業株式会社		国審		LTG40B42 [3 / 3]	